

# Installation förbigångsektion TCBP, version F GOLD/SILVER C storlek 004-080

## 1. Allmänt



Förbigångsektion TCBP är en extra aggregatsektion med en öppning för kanalanslutning på ovansidan eller inspektionssida/baksida.

Förbigångssektion kan erhållas för GOLD/SILVER C RX/PX storlek 011-080. Förbigångssektionen kan också erhållas för GOLD/SILVER C RX/PX storlek 004-008 i delat utförande.



Förbigångssektionen används när man vill leda frånluft förbi värmeväxlare och filter, t ex som en del i ett system för rökgasevakivering, se exempel.



### GOLD RX/CX

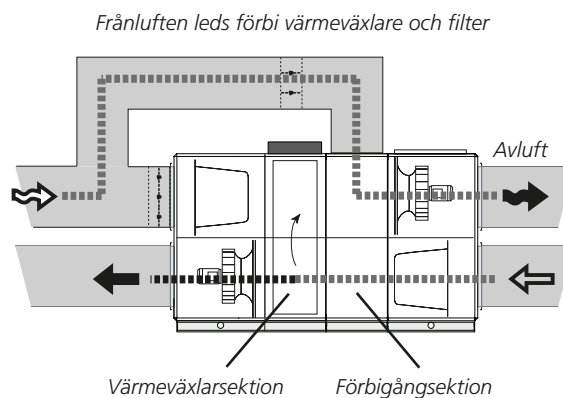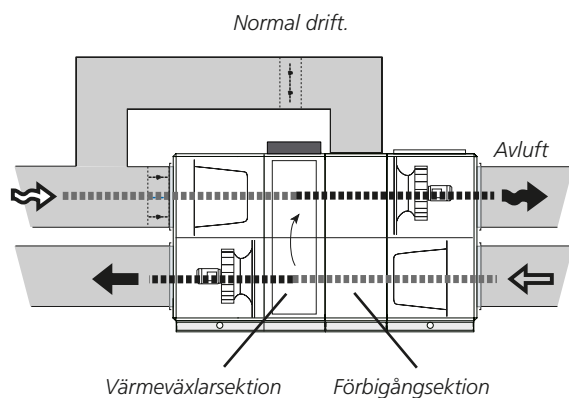

### GOLD PX

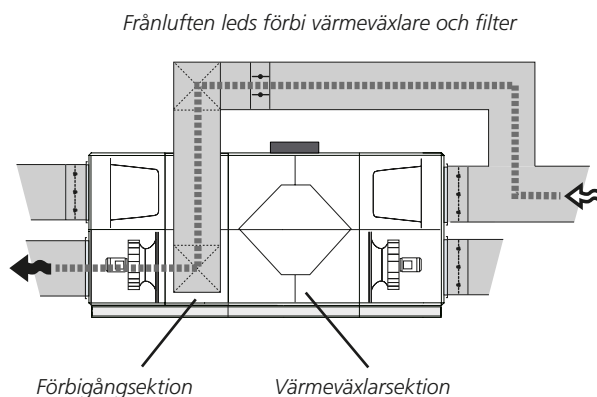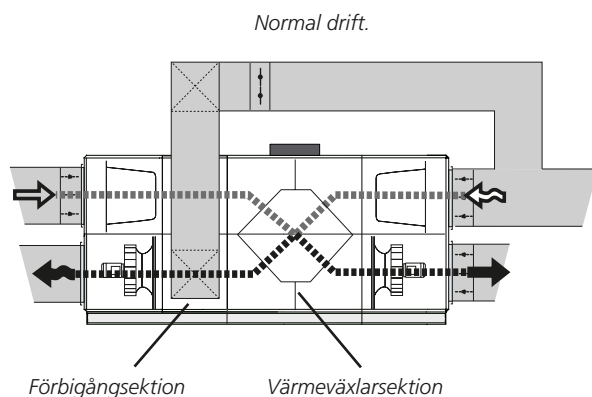

## **2. Installation**

1. Förbigångsektion skall placeras mellan GOLD/SILVER C-aggregatets värmeväxlarsektion och aggregatsektion innehållande frånluftsfläkt och tilluftsfilter, se exempel på föregående sida.

Förbigångsektionen levereras alltid ihopmonterad med minst en annan aggregatsektion. Om delning/ihopmontering av aggregatsektioner är nödvändig, se respektive installationsanvisning för GOLD/SILVER C.

2. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kabel för frånluftsfläktens matningsspänning med snabbkopplingar mellan aggregatsektioner.

3. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kommunikationskabel för tryckgivare och styrkort med snabbkopplingar mellan aggregatsektioner.