

CASA R3 GENIUS

Installation and commissioning instruction

Notice d'installation et de mise en service

The delivery includes

- Ventilation unit
- Wall mounting bracket
- Cover plate for locks (2 pcs.)
- Quick Guide
- Installation and commissioning instruction

Inclus à la livraison

- Unité de ventilation
- Consoles, 4 pcs
- Embouts, 3 pcs
- Tableau de sélection rapide
- Instructions d'installation et de mise en service

Standard connections

- Power cord with earthed plug (2 m)
- Cable for SEC/SEM connection module with RJ45 connector (2m)
- Modular cable with RJ9 connector (1.5 m)
- Freely configurable I/O contacts for connection of accessories (2 pcs.)

Raccords standards

- Cordon d'alimentation avec prise de terre (2 m)
- Cable du module de raccordement SEC/SEM avec connecteur RJ45 (2 m)
- Câble modulaire avec connecteur RJ9 (1,5 m)
- Contacts I/O configurables librement pour raccordement d'accessoires (2 pcs)

Area of operation

Zone d'opération

Product Produit	Min CFM Max CFM	Min l/s Max l/s	Temp °C Temp °F
CASA R3 Genius R ex.el RH FD NA	74 174	35 82	-20 -4
CASA R3 Genius R ex.el RH FD NA Sorption	74 174	35 82	-20 -4

eManual



Swegon CASA App



Content | Sommaire

Important information	3
Informations importantes.....	4
Preparations before installation Préparatifs préalables à l'installation.....	5
Wall mounting Montage mura	6
Ceiling mounting Montage au plafond.....	7
Ducts Gaines.....	8
Duct insulation Isolation des gaines	8
Electric and control cables Câblages d'alimentation électrique et de commande.....	9
Commissioning Mise en service	10-12
External connections Connexions externes	13
Air flows Débits d'air.....	15
Electrical wiring diagram Schéma de câblage	16
Measurements Mesures	17

Not for Outdoor Use.

Do Not Install In A Cooking Area Or Connect Directly To Any Appliance.

Thermally Protected.

Ne Pas Utiliser À L'extérieur.

Ne Pas Installer Dans Une Aire De Cuisson Ni Raccorder Directement À Un Appareil.

Protection Thermique Inhérente.



CAUTION



ATTENTION

**ELECTRIC SHOCK MAY RESULT.
DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.**

**CHOC ÉLECTRIQUE PEUT EN RÉsulTER.
DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT FAIRE DU SERVICE.**

NOTE! The manual's original language is English.

REMARQUE : La langue d'origine du manuel est l'anglais.

Important information

This document is intended for everyone involved in the installation work for or the use of a Swegon CASA ventilation unit. Read User manual before using the ventilation unit. Save the User manual for future use. This document is available in our website.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Installation and commissioning

Only qualified personnel should carry out installation, configuration and commissioning. Only a qualified electrician is allowed to make electrical installations in accordance with national regulations.

The national standards and regulations dealing with unit installation, configuration and commissioning must be followed.

Do not use the ventilation unit until all work that produces large quantities of dust or other impurities has been completed.

The duct connections of the ventilation unit must be covered by lids until it is mounted at its final location.

Make sure that the ventilation unit, filters and ducts are clean and that there are no loose objects in them before you commission the ventilation system.

Electrical work and connections

If you carry out voltage tests, measure the electrical insulation resistance at various points or perform other remedial measures that could damage sensitive electronic equipment, you must first isolate the ventilation unit from the electrical supply grid.

It is recommended that all CASA ventilation units should be equipped with a surge protection device and a residual current circuit breaker. Comply with local electrical safety regulations.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Laundry dryers

An exhaust air of a tumbler dryer or a drying cabinet must not be connected to the system due to the high moisture content in the air it discharges.

Models with hot water coil heater

When there is a water-based heater in the ventilation system the system should be equipped with damper in outdoor air connection so that the water coil cannot freeze during a power failure and frost protection works correctly.

Condensation (Heat Recovery Ventilation)

The surface temperature of the ventilation unit can drop down to low during periods of extremely low outdoor temperature and depending on the moisture content of the air surrounding the unit, moisture may condense on the surface. Condensation should be taken into account when choosing furnishings that are to be installed in the vicinity of the ventilation unit.

Balancing functions

It is recommended to use external preheater when balancing functions are used at temperatures below -10 °C (14 °F).

To open the ventilation unit

Always isolate the ventilation unit's power supply cable before you open the inspection door! Wait a few minutes before you open the inspection door so that the fans are stopped and electrical heaters are cooled.

There are no components inside the electrical box that can be serviced by the user. In case of malfunction, do not restart the ventilation unit before the cause of the fault is identified and fixed.

Filters

The ventilation unit must not be operated without filters! Use only recommended filters by Swegon.

Product warranty

The warranty is applicable only when the service of the unit is performed in accordance with the recommendations in the manual. The unit must be maintained with original components and original filters must have been used and replaced according to the instructions in the manual. Filter change must be proven via; receipt, invoice, filter subscription, or other valid documentation. Wear parts are not included in the warranty.

Read full warranty conditions at:



swegon.com/casawarranty



Informations importantes

Ce document est destiné à toute personne impliquée dans l'installation ou l'utilisation d'une unité de ventilation Swegon CASA. Nous recommandons de lire le mode d'emploi avant toute utilisation de l'unité de ventilation. Conserver les instructions d'utilisation pour consultation ultérieure. Ce document est disponible sur notre site Web.

L'appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, par les personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales et par les personnes disposant de peu d'expérience ou de connaissances à ce sujet, sous réserve d'avoir reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'avoir conscience des risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Installation et mise en service

Seul du personnel qualifié est habilité à assurer l'installation, la configuration et la mise en service de l'équipement. Seul un électricien agréé est habilité à réaliser l'installation électrique conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Les normes et réglementations nationales concernant l'installation, la configuration et la mise en service doivent être respectées.

Ne pas utiliser l'unité de ventilation avant l'achèvement complet de toutes les activités produisant des quantités importantes de poussière ou autres impuretés.

Les manchettes de raccordement du système de ventilation doivent être obturées jusqu'à leur installation à l'emplacement final.

Avant toute mise en service, s'assurer que le système de ventilation, les filtres et les gaines sont propres et exempts de corps étrangers.

Travaux d'électricité et raccordements

Il convient d'isoler l'unité de ventilation de l'alimentation électrique avant d'effectuer les tests de tension, de mesurer la résistance de l'isolation électrique à différents points ou d'effectuer des interventions susceptibles d'endommager les équipements électroniques sensibles.

Nous recommandons d'équiper toutes les unités de ventilation CASA d'un fusible et d'un différentiel. L'installation de l'équipement électrique doit être conforme aux réglementations de sécurité en vigueur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne agréée afin d'éviter tout risque.

Sèche-linge

Ne pas raccorder de gaine d'évacuation d'un sèche-linge ou d'une armoire de séchage au circuit en raison du taux d'humidité élevé de l'air évacué.

Modèles à batterie de chauffage à induction par eau

Lorsque le système de ventilation est équipé d'une batterie de chauffage à induction par eau, la gaine d'air neuf doit être équipée d'un registre antigel pour que la batterie de chauffage ne gèle pas lors d'une coupure de courant et que la protection antigel fonctionne correctement.

Condensation (Ventilation avec récupération de chaleur)

La température de surface de l'unité de ventilation peut baisser fortement en cas de température extérieure très

basse. Selon le taux d'humidité de l'air à proximité de l'unité, l'humidité peut se condenser en surface. La condensation doit être prise en compte lors du choix du mobilier qui sera installé à proximité de l'unité de ventilation.

Fonctions d'équilibrage

Lorsque le système est exposé à des températures inférieures à -10 °C (14 °F), il est recommandé d'utiliser une batterie externe de préchauffage.

Ouverture du système de ventilation

Avant d'ouvrir la porte d'accès de l'unité de ventilation, veiller à ce que le câble d'alimentation de l'unité soit débranché. Attendre quelques minutes avant d'ouvrir la porte d'accès pour que les ventilateurs soient à l'arrêt et que les batteries de chauffage électriques aient refroidi.

Aucun élément à l'intérieur du boîtier électrique ne nécessite l'intervention de l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, ne pas redémarrer l'unité de ventilation avant d'avoir identifié et corrigé le problème.

Filtres

Ne pas faire fonctionner le système de ventilation sans ses filtres. Utiliser uniquement les filtres recommandés par Swegon.

Garantie produit

Pour que la garantie s'applique, l'entretien de l'équipement doit obligatoirement avoir été effectué conformément aux recommandations du présent manuel. Pour la maintenance de l'unité, seules des pièces d'origine peuvent être utilisées, notamment pour les filtres qui doivent être remplacés conformément aux instructions du présent manuel. Le remplacement des filtres doit pouvoir être prouvé par un reçu, une facture, un abonnement de maintenance ou tout autre document probant. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Pour consulter l'intégralité des clauses de garantie, rendez-vous sur :



swegon.com/casawarranty

EN	Unboxing The ventilation unit is delivered in a cardboard box. Remove the staples to open the box cover. The best way to take the unit out is by opening the vertical seam of the cardboard box and spreading it out from around the unit. Lifting the ventilation unit The ventilation unit is heavy and is not intended to be moved by hand. When installing the ventilation unit, it is lifted with a suitable lifting device that lifts evenly from the bottom of the unit. Ventilation unit's installation site The temperature of the operating area of the ventilation unit must be at least -20 °C / -4 °F. Due to the risk of disruptive noise, the ventilation unit should not be installed on the wall towards the living room or bedroom.
FR	Déballage Le système de ventilation est livré dans une boîte en carton. Retirer les agrafes pour ouvrir le couvercle. La meilleure méthode pour sortir l'unité de la boîte consiste à ouvrir le joint vertical du carton pour dégager l'équipement. Levage du système de ventilation L'unité de ventilation est lourde et n'est pas censée être déplacée à la main. Lors de l'installation de l'unité de ventilation, celle-ci est soulevée à l'aide d'un dispositif de levage approprié qui s'élève uniformément depuis le bas de l'unité. Site d'installation de l'unité de ventilation La température de la zone de fonctionnement de l'unité de ventilation doit être d'au moins -20 °C / -4 °F. Vu le risque de nuisances sonores, l'unité de ventilation ne doit pas être installée sur un mur adjacent au salon ou à la chambre à coucher.

EN Wall mounting

The wall mounting bracket is supplied with the ventilation unit.

If the wall is composed of vertical studs and wallboards, the wall must be reinforced with horizontal studs **(A)** that will support the weight of the unit. Swegon also recommends that the wall be insulated with mineral wool or similar insulation **(B)** for preventing sound from propagating to other rooms.


Screw the wall mounting bracket firmly in a horizontal position onto the wall where a wall stud will support the weight of the unit. Lift the ventilation unit onto the wall mounting bracket so that the ears on the bracket engage in the corresponding notches at the top on the backside of the unit.

FR Montage mural

Le support de fixation murale est fourni avec l'unité de ventilation.

Si le mur est composé de montants verticaux et de panneaux muraux, le mur doit être renforcé avec des montants horizontaux **(A)** qui supporteront le poids de l'appareil. Swegon recommande également d'isoler le mur avec de la laine minérale ou un isolant similaire **(B)** pour empêcher le son de se propager aux autres pièces.

Vissez fermement le support de montage mural en position horizontale sur le mur où un poteau mural supportera le poids de l'appareil. Soulevez l'unité de ventilation sur le support de montage mural de sorte que les oreilles du support s'engagent dans les encoches correspondantes en haut à l'arrière de l'unité.

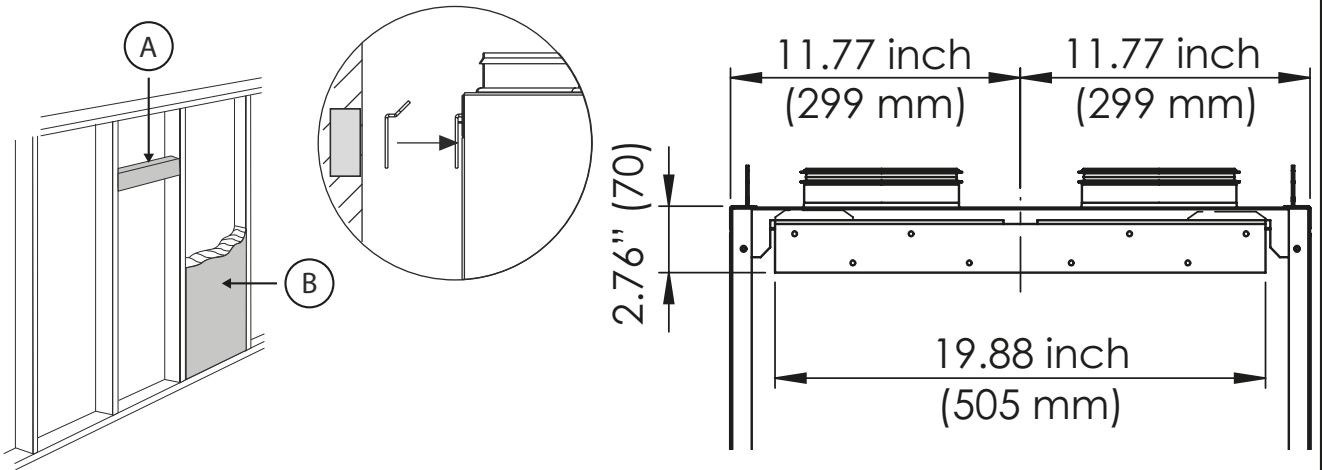

EN Ceiling mounting

The ventilation unit can also be mounted in a ceiling mounting frame (available as an accessory) on the ceiling.

The ceiling mounting frame must not be used as part of a support structure for the ducts, the duct support must be sufficient even without the support effect provided by the ceiling mounting frame.

If you improperly tighten the ceiling mounting frame, this could turn the frame and the ventilation unit will not have room inside the frame.

FR Montage au plafond

L'unité de ventilation peut également être montée dans un cadre de montage au plafond (disponible comme accessoire).

Le cadre de montage au plafond ne doit pas être utilisé comme élément d'une structure de support pour les conduits, le support du conduit doit être suffisant même sans l'effet de support fourni par le cadre de montage au plafond.

Si vous ne serrez pas correctement le cadre de montage au plafond, cela pourrait faire tourner le cadre et l'unité de ventilation n'aura plus de place à l'intérieur du cadre.

Full instructions




EN Ducts

Install the ducts according to the ventilation drawings. Do not mount ducts directly against structural elements to avoid the propagation of sound.

FR Gaines

Installer les gaines conformément aux schémas de ventilation. Pour éviter la propagation du son, éviter tout contact entre les gaines et les éléments structurels du bâtiment.

CASA R3

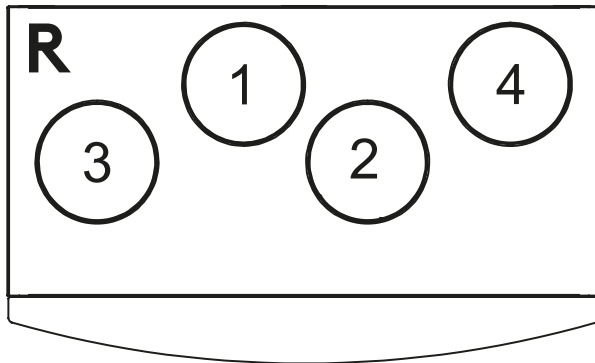

- 1. Supply air | Air soufflé
- 2. Extract air | Air extrait
- 3. Outdoor air | Air extérieur
- 4. Exhaust air | Air rejeté

EN Duct insulation

Insulate the ventilation ducts to prevent leakage of heat, cold and sound, as well as water condensing. Fire insulate the ducts according to national regulations. Pay particular attention to insulate cold ducts without gaps in the insulation, so that moisture cannot condense.

The thickness of the insulation must be sufficient for the insulation material, for the climate area and according to local regulations. Most manufacturers of insulation material offer calculation programs for the calculation of correct and sufficient insulation.

Supply air duct should be fitted with acoustic insulation along the stretch between the unit duct outlet and the sound attenuator, so that fan sound will not be propagated out into the room.

It is important to ensure the tightness of the vapour barrier at the penetration collars. We recommend the use of a mounting frame with vapour barrier designed for the ventilation unit (accessory, PR085YP) for sealing the vapour barrier.

FR Isolation des gaines

Isoler les gaines de ventilation pour éviter les déperditions de chauffage et de froid, les nuisances sonores et la condensation. Ignifuger les gaines conformément aux réglementations en vigueur. Veillez particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de trous dans l'isolation des gaines de refroidissement pour éviter la formation de condensation.

L'isolant doit être suffisamment épais pour garantir son efficacité ; il doit en outre être adapté à la zone climatique et aux réglementations locales. La plupart des fabricants de matériaux isolants proposent des programmes de calcul pour dimensionner correctement l'isolant.

La gaine d'air soufflé doit être équipée d'une isolation acoustique dans la partie entre sa sortie et le piège à sons pour éviter que le bruit du ventilateur ne se propage dans la pièce.

Il est important de veiller à l'étanchéité du pare-vapeur au niveau des collerettes de traversée. Nous recommandons l'utilisation d'un cadre de montage avec pare-vapeur conçu pour l'unité de ventilation (accessoire PR085YP) pour sceller le pare-vapeur.

EN Electric and control cables

The ventilation unit has a power cable with earthed plug. The plug serves as the ventilation unit's main switch and should be connected to an easily accessible wall socket.

There is a modular cable on top of the ventilation unit to control the unit. The maximum length of the modular cable is 40 meters. If you route the modular cable within a building element, the cable must be routed in a Ø 20 mm conduit, bearing in mind any subsequent cable replacement.


Accessories are connected to the ventilation unit's connectors **(A)**. The cables are routed through the cable entries **(B)** that are on top of the ventilation unit.

FR Câblages d'alimentation électrique et de commande

L'unité de ventilation est dotée d'un cordon d'alimentation avec prise de terre. La fiche fait office d'interrupteur principal de l'unité de ventilation et doit être branchée sur une prise murale facilement accessible. L'unité dispose également d'un interrupteur marche/arrêt séparé.

Il y a un câble modulaire au-dessus de l'unité de ventilation pour contrôler l'unité. La longueur maximale du câble modulaire est de 40 mètres. Si vous acheminez le câble modulaire à l'intérieur d'un élément de construction, le câble doit être acheminé dans un conduit de Ø 20 mm, en tenant compte de tout remplacement ultérieur du câble.

Les accessoires se branchent sur les connecteurs **(A)** de l'unité de ventilation. Les câbles doivent passer par les entrées de câbles **(B)** situées sur le dessus de l'unité de ventilation.

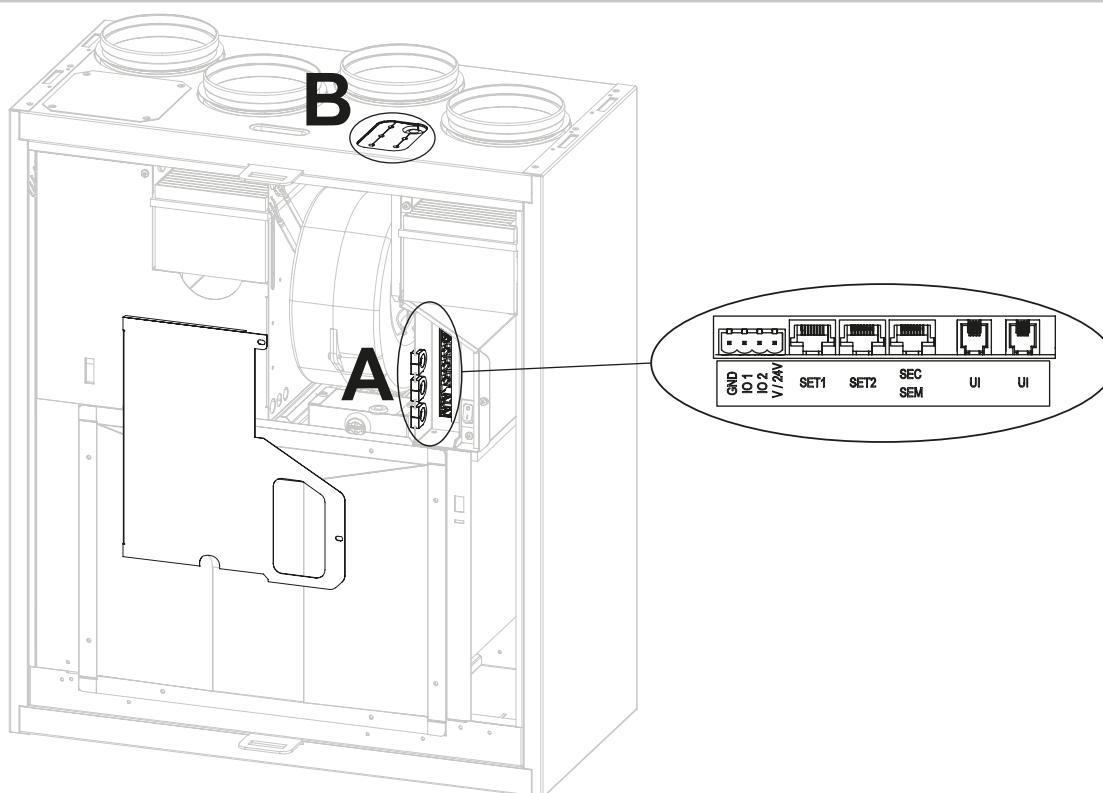

EN	Commissioning Commissioning is done either from the commissioning menu on the control panel or with the Service CASA Swegon mobile application connected to the panel. The application includes a commissioning wizard and option to save the settings for later use. Detailed instructions for commissioning can be found in the eManual or mobile application. The control panel commissioning menu is accessed with a password: 1, 2, 3, 4. <i>Service / commissioning mode eliminates the need for a password and provides more diagnostics and settings for maintenance. The control panel can be returned to normal user mode from the main menu.</i> The unit and ducts must be completely installed before adjusting the airflows and commissioning accessories.
FR	Mise en service La mise en service s'effectue soit à partir du menu d'équilibrage sur le panneau de commande, soit avec l'application mobile Swegon Service CASA connectée au panneau. L'application inclut un assistant d'équilibrage avec option d'enregistrement des paramètres pour usage ultérieur. Pour plus d'infos sur l'équilibrage, consultez le manuel en ligne ou l'application mobile. Pour accéder au menu d'équilibrage du panneau de commande, introduisez le mot de passe : 1, 2, 3, 4. <i>Le mode service / équilibrage rend le mot de passe superflu et donne accès à d'autres outils de diagnostic et paramètres de maintenance. Il est possible de rétablir le panneau de commande en mode utilisateur normal à partir du menu principal.</i> L'unité et les gaines doivent être complètement installées avant d'adapter les débits d'air et les accessoires d'équilibrage.

PW: 1, 2, 3, 4

eManual

Swegon CASA App

Google Play

Download on the App Store

EN Air flow adjustment


The easiest way to determine the fan control percentages for each ventilation mode is to use the **air Flow commissioning wizard**. The function evaluates the initial values of the control for the Home mode, based on the given airflows. For the Away and Boost modes, the control values are automatically determined based on the fan speeds. In the mobile application, the settings can be saved for later use.

Manually the airflows can be adjusted by defining the fan control percentages for each ventilation mode in the airflow settings menu. In the mobile application the settings can be loaded or saved in the Airflow Settings menu. **Note!** All ventilation modes must be adjusted to ensure the proper operation of the machine.

FR Réglage du débit d'air

La manière la plus simple de déterminer les pourcentages de contrôle des ventilateurs pour chaque mode de ventilation consiste à utiliser l'Assistant d'équilibrage du débit d'air. Cette fonction évalue les valeurs initiales des réglages pour le mode Présence, en fonction des débits donnés. Pour les modes Absence et Boost, les valeurs de commande sont déterminées automatiquement en fonction des vitesses de ventilateurs. L'application mobile permet d'enregistrer les paramètres pour usage ultérieur.

Les débits d'air peuvent être adaptés manuellement en définissant des pourcentages dans le menu de paramétrage du débit d'air pour chaque mode de ventilation. L'application mobile permet de charger ou d'enregistrer les paramètres dans le menu Paramétrage du débit d'air. **Remarque :** Tous les modes de ventilation doivent être réglés de manière à garantir le bon fonctionnement de l'équipement.

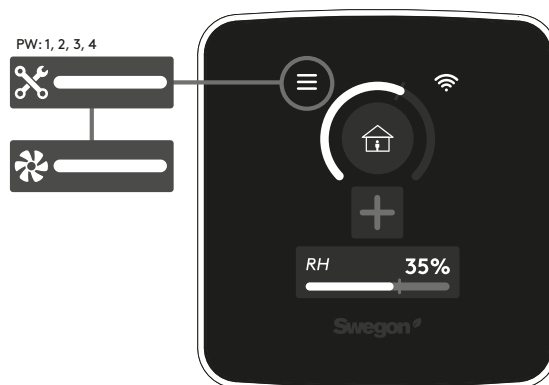

EN Commissioning accessories


A quick guide for commissioning is included with the accessories.

The mobile application and eManual contains step-by-step commissioning instructions for the installation, electrical connections, and settings of each accessory. In the mobile application, it is possible to save the commissioning settings for later use.

FR Accessoires d'équilibrage

Un guide d'équilibrage rapide est fourni avec les accessoires.

L'application mobile et le manuel en ligne contiennent des instructions d'équilibrage pas à pas pour l'installation, les raccordements électriques et le paramétrage de chaque accessoire. L'application mobile permet d'enregistrer les paramètres d'équilibrage pour usage ultérieur.

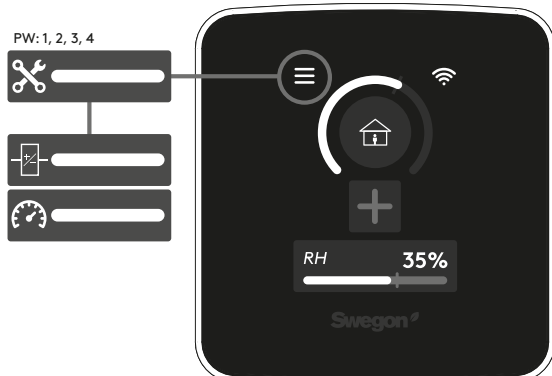

EN

Automation connections

The unit has a built-in Modbus RTU interface. (Requires an SEM or SEC unit for connection.) More detailed instructions for connections and settings can be found in the mobile application and eManual. A link to the Modbus registers can be found below.

See page 24 for a wiring diagram example.

FR

Connexions automatisées

L'unité intègre une interface ModBus RTU. (Unité SEM ou SEC requise pour permettre la connexion.) Pour plus d'infos sur les connexions et le paramétrage, consultez le manuel en ligne ou l'application mobile. Vous trouverez ci-dessous un lien vers les registres ModBus.

Se reporter à la page 12 pour voir un exemple de schéma de câblage.

PW: 1, 2, 3, 4

Modbus registers

eManual

Swegon CASA App

Google Play

Download on the App Store

12

All rights to changes reserved.

2024-12-17

Swegon

EN External connections

The unit has two (IO1 and IO2) general-purpose I/O connectors which can be used as an input for external controls (DI / AI) or as a relay output for external devices or controls (DO). In addition, the SEC or SEM module has three general-purpose I/O connectors (IO3, IO4, and IO5). **Note!** If the IO3 connector on the SEM module is used as an DI / AI input, the relay jumper on the module must be disconnected.

The I/O connectors must be configured for the desired functions. See page 24 for an example connection diagram. A link to the available external connections and their descriptions can be found below.

The ventilation modes and functions can be controlled with potential-free inputs. Input polarity (NC / NO) can be selected.

The ventilation modes can be controlled with analog voltage (0 ... 10V) and external sensors can be connected to the voltage inputs.

External devices and systems can be controlled by relay outputs (+ 24 VDC). Normally the controls need an external relay. The SEM module has one built-in relay (IO3). **Note!** The IO5 relay output is of the grounding-type, in which case the other side of the relay must be connected to 24 VDC.

The SEM and SEC modules have one (0 ... 10 V) analog output (AO4) which can be used to control external devices and systems.

FR Connexions externes

L'unité possède deux connecteurs I/O généraux (IO1 et IO2) utilisables comme entrées pour les commandes externes (DI / AI) ou comme relais pour des équipements ou commandes externes (DO). Par ailleurs, le module SEC ou SEM possède trois connecteurs I/O généraux (IO3, IO4 et IO5). **Remarque :** Lorsque le connecteur IO3 du module SEM est utilisé en entrée DI / AI, le cavalier de relais du module doit être déconnecté.

Les connecteurs I/O doivent être configurés pour les fonctions souhaitées. Se reporter à la page 12 pour voir un exemple de schéma de câblage. Vous trouverez ci-dessous un lien vers les connexions externes disponibles et leurs descriptions.


Les modes et fonctions de ventilation peuvent être commandés au moyen d'entrées libres de potentiel. Il est possible de régler la polarité d'entrée (NF / NO).

Les modes de ventilation peuvent être commandés au moyen d'une tension analogique (0... 10 V) et des sondes externes peuvent être connectées aux entrées de tension.


Les systèmes et périphériques externes peuvent être commandés à partir de sorties de relais (+ 24 VDC). En principe, les commandes requièrent un relais externe. Le module SEM possède un relais intégré (IO3). **Remarque :** Si la sortie de relais IO5 est de type mise à la terre, l'autre côté du relais doit être connecté à du 24 VDC.

Les modules SEM et SEC possèdent une sortie (AO4) analogique (0... 10 V) pouvant servir pour commander des systèmes et périphériques externes.

PW: 1, 2, 3, 4


**External connections****eManual****Swegon CASA App**

External connections | Connexions externes

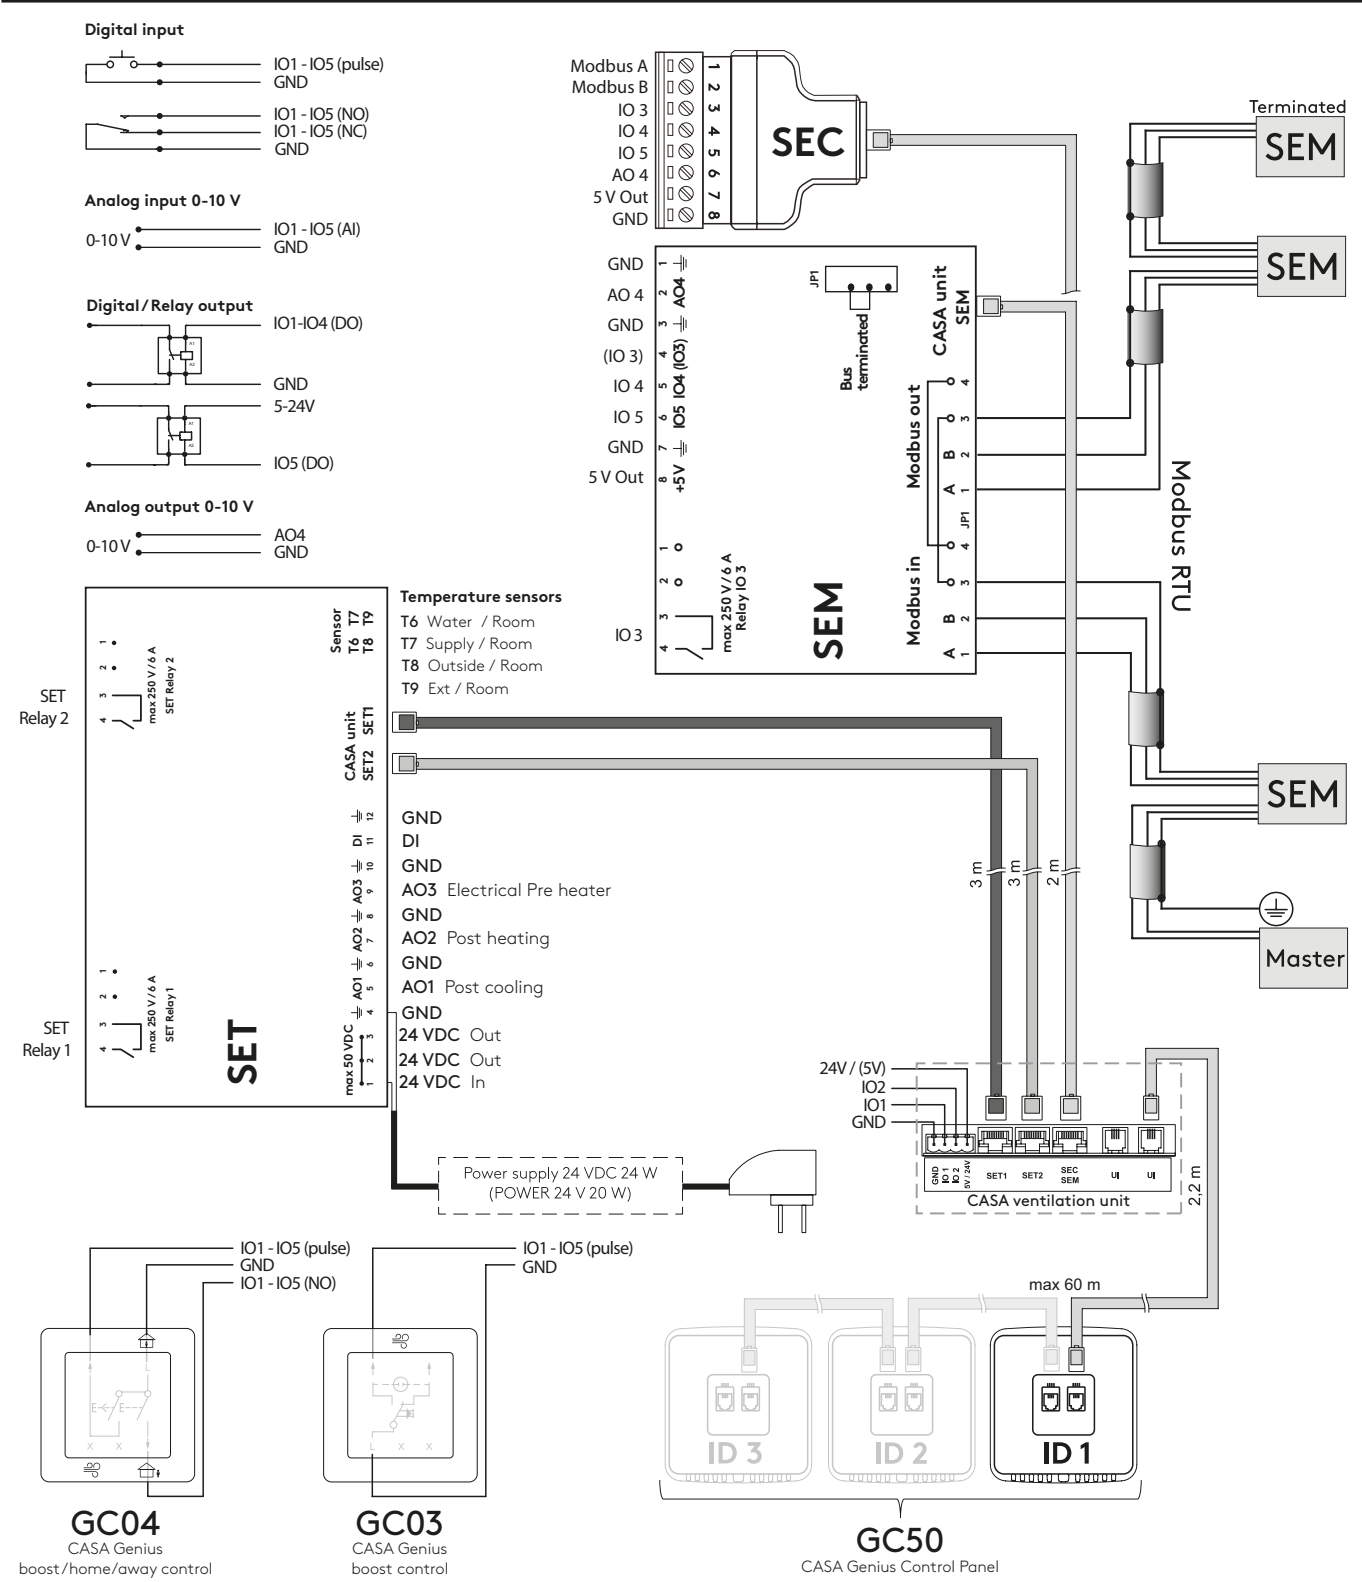

Air flows | Débits d'air
EN 13141-4
R3

Supply airflow | Air soufflé
Extract airflow | Air extrait

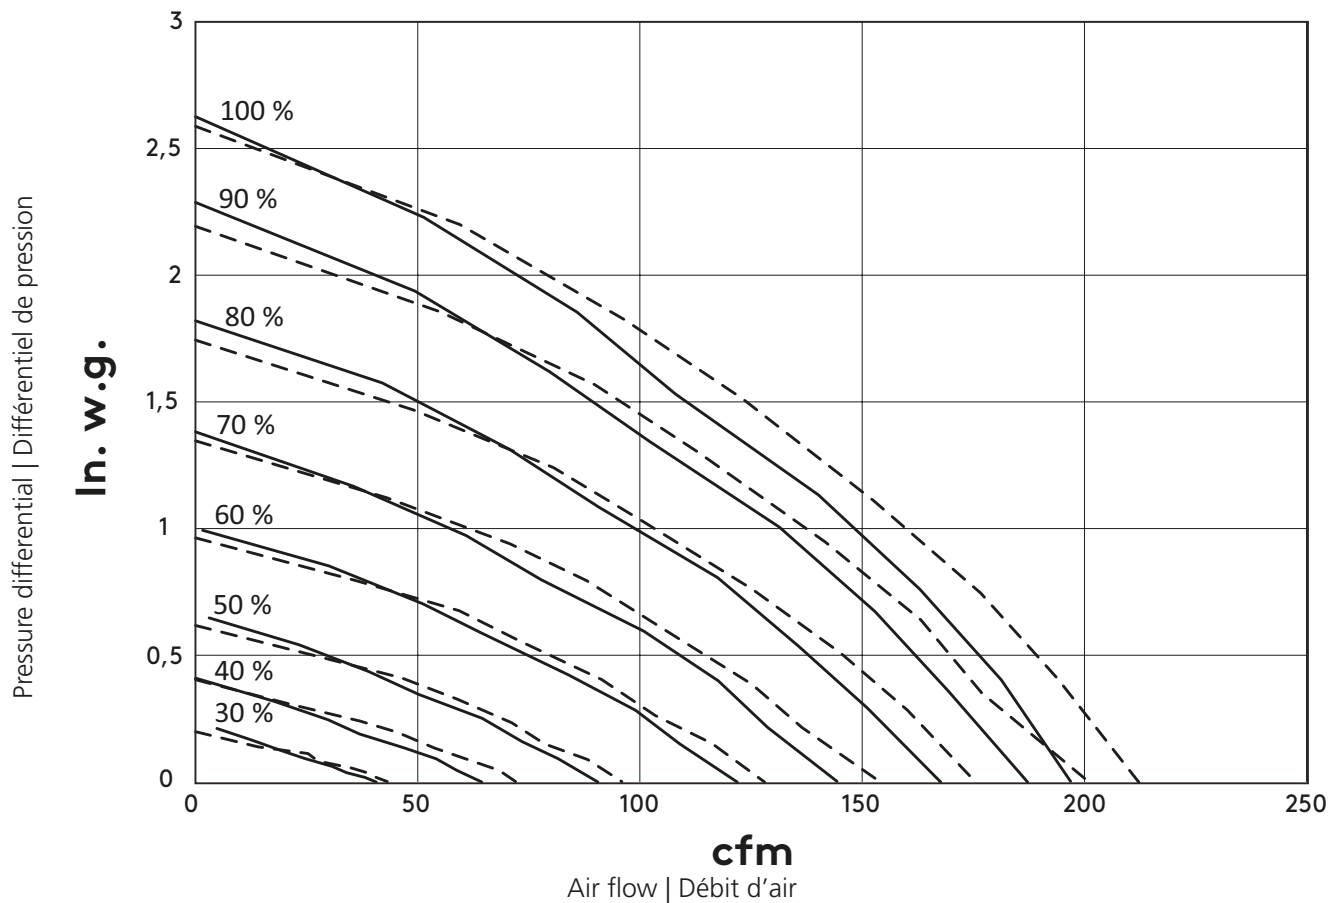


EN **Considerable in dimensioning**
The boost margin must be at least 30%

FR **Considérable en dimensionnement**
La marge de boost doit être d'au moins 30 %

Electrical wiring diagram | Schéma de câblage





R3

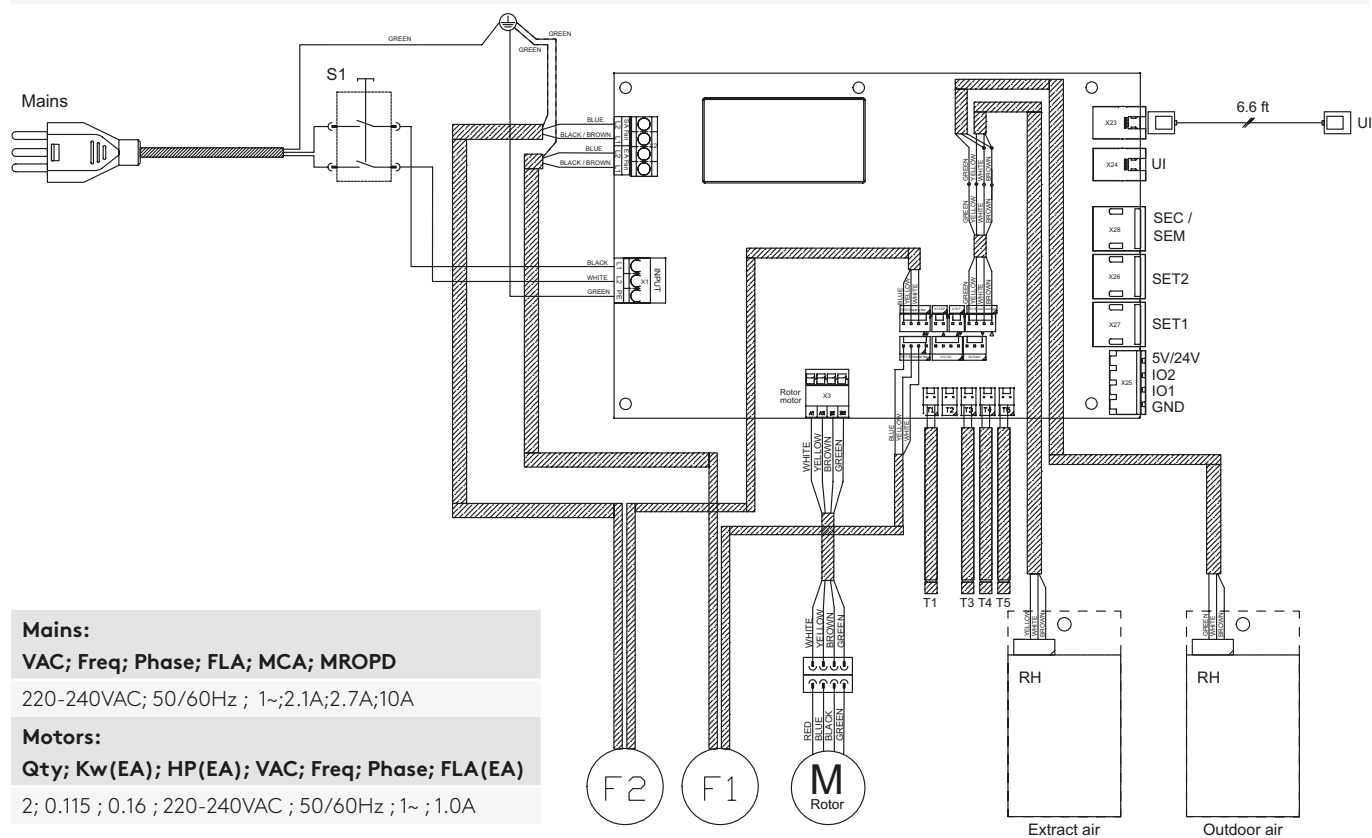

Device	Description
T1	Temp. sensor, outdoor air Sonde de température, air extérieur
T3	Temp. sensor, return air Sonde de température, air en reprise
T4	Temperature sensor, supply air Sonde de température, air soufflé
T5	Temperature sensor, exhaust air Sonde de température, air rejeté
F1	Extract fan Ventilateur extraction
F2	Supply fan Ventilateur soufflage
M Rotor	Rotor's motor Moteur de la roue
RH	Sensor package RH Ensemble sonde HR
UI	Connectors for control panel/cooker hood Connecteurs pour panneau de commande/hotte de cuisin

Measurements | Mesures

R3

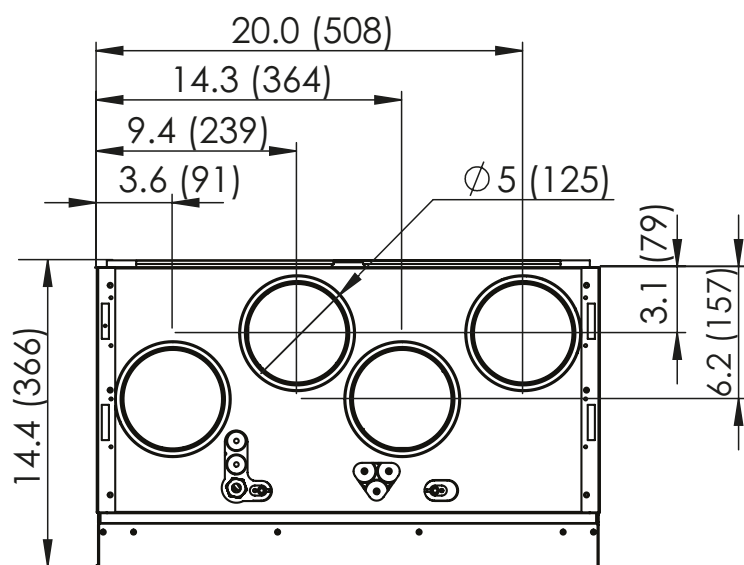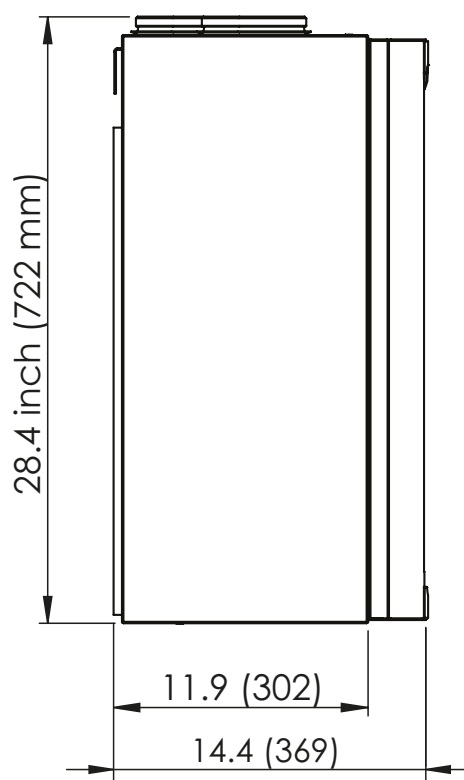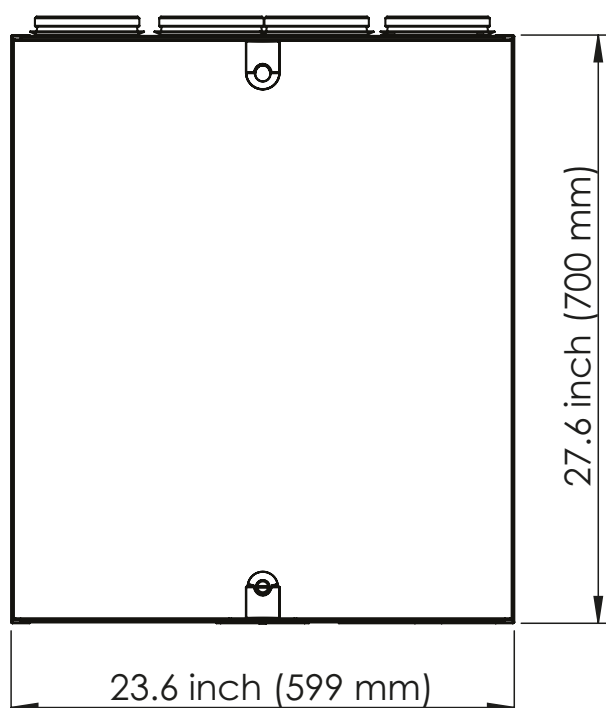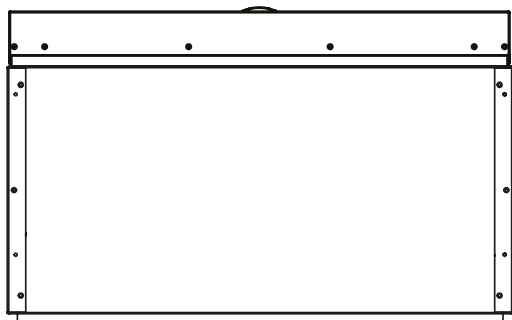

R3 R

Weight of the unit:
Longueur de l'unité:
119 lbs (54 kg)

Product Model Numbers | Numéros de série des modèles

R3

Product Produit	Product code Code produit	GTIN
CASA R3 Genius R ex.el RH FD NA	R03VR00G0NHF	6430080090730
CASA R3 Genius R ex.el RH FD NA Sorption	R03VR00G0NHFS	6430080090754

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: Swegon CASA Genius, R3

Responsible Party – U.S. Contact Information

ORBIS COMPLIANCE LLC
15105 Concord Circle, Suite 230
Morgan Hill, CA, USA 95037
Telephone: (408) 465-7372

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.