Installation af overgangsstik modul/klemme TBLZ-1-55 SILVER/COMPACT

1. Generelt

Overgangsstikket indeholder en 8-polet modultilslutning, internt forbundet til 8 skrueforbindelser.

2. Anvendelsesområde

Overgangsstikket bruges til SILVER, sammen med en elektrisk varmeflade af typen Swegon standard med styrekabel, for videre tilslutning til ekstern styring eller til funktion forvarme (COMPACT Unit/Top/LP).

3. Funktion

Modultilslutningens kontaktfjedre er forbundne med den pågældende tilslutningsskrue til eksternt kabel.

SILVER:

Overgangsstikket forbinder modultilslutning på kablet fra elektrisk varmeflade med aktuelle ledere til tilslutning til ekstern styring.


COMPACT Unit/Top/LP:

Overgangsstikket forbinder modultilslutning på kablet fra elektrisk varmeflade med aktuelle ledere til tilslutning på IQnomic Plus-modulet.

4. Montering

Overgangsstikket monteres på et passende sted. Brug de medfølgende skruer eller den medfølgende plade med dobbeltklæbende tape.

Hvis der kræves højere tæthedsklasse, skal overgangsstikket placeres i tilslutningsboks TBLZ-1-61, se billede. Kabler trækkes gennem forskruninger. Forskruninger spændes, så de slutter tæt rundt om kabler.
Bemærk! Tilslutningsboksen skal placeres stående med forskruningerne nedad!

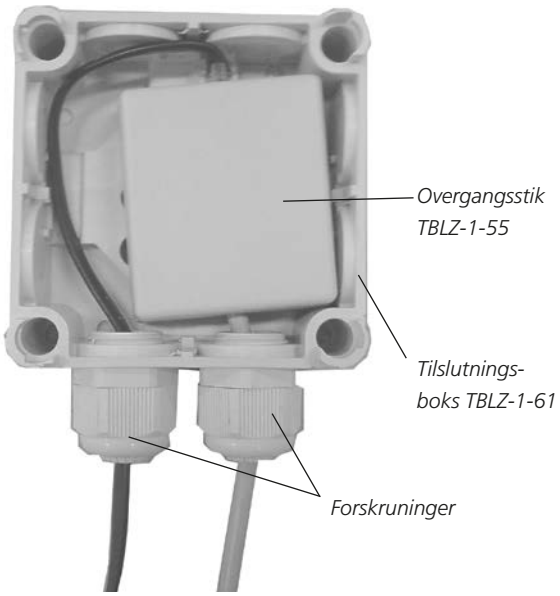

5. Tekniske data

5.1 Overgangsstik

Kapslingsklasse	IP 20
Farve	Beige
Materiale	Termoplast.
Mål:	52x58x22 mm
Opfylder RoHS-direktivet.	


5.2 Eventuel tilslutningsboks TBLZ-1-61

Kapslingsklasse	IP 54
Farve	Grå
Materiale	Glasfiberforstærket polypropylen
Mål:	85x85x51 mm

6. Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til gældende forskrifter.

6.1 SILVER

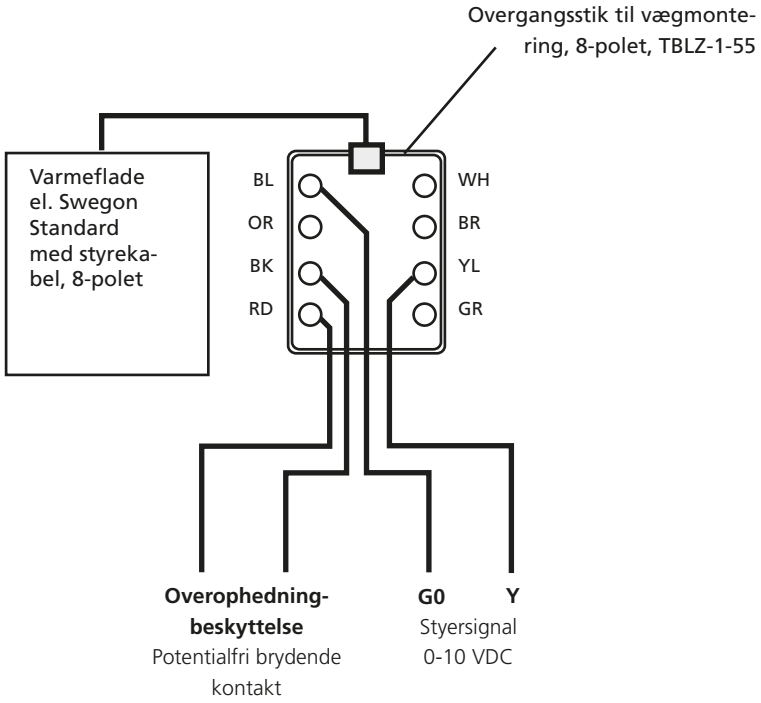

Der tages forbehold for ændringer.

6.2 COMPACT Unit/Top/LP

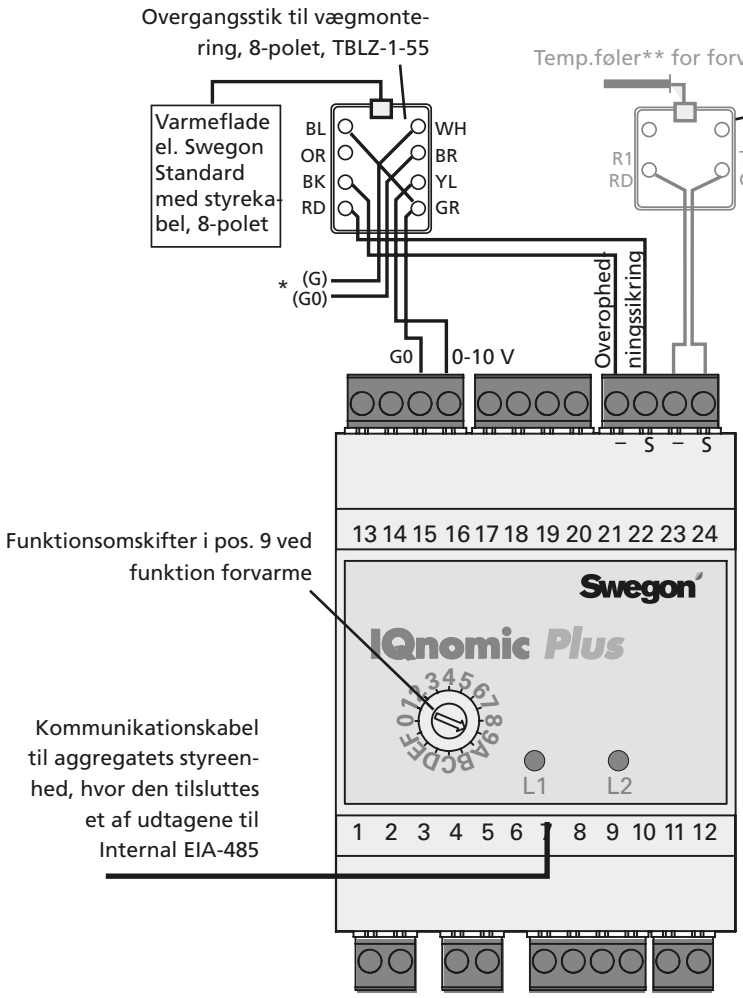

** Forsyningsspænding 24 VAC kan fås på aggregatets styreenhed.*
***COMPACT Unit/Top/LP:** klemme 9 (G) og 10 (G0).*

*** Digitale temperaturfølere kræver korrekt polaritet ved tilslutning.*