

GUIDA RAPIDA ALLA TARATURA DEL CONTROLLO


GLOBAL RX/RX Top/PX/PX Top/PX LP

ESENSA RX Top/PX Top/PX Flex*

Applicabile ai controlli di generazione TAC7


** Non disponibile in tutti i Paesi. Contattare il proprio rappresentante di vendita.*

1. Navigazione sullo schermo

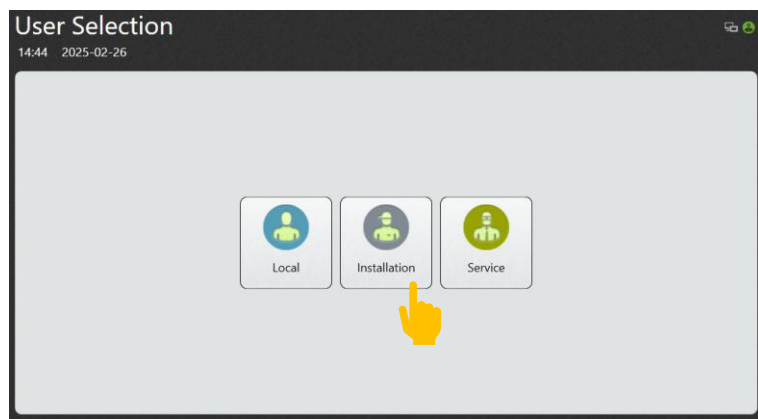


Inserire il codice: 1111

Panoramica della macchina

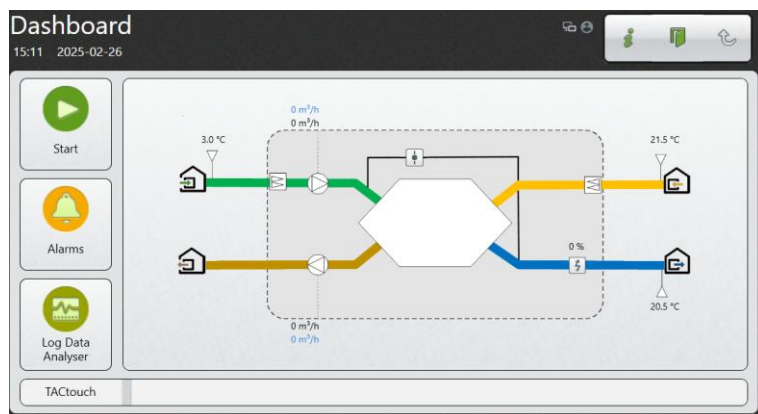


2. Configurazione principale

Fare clic sulla barra verticale a sinistra

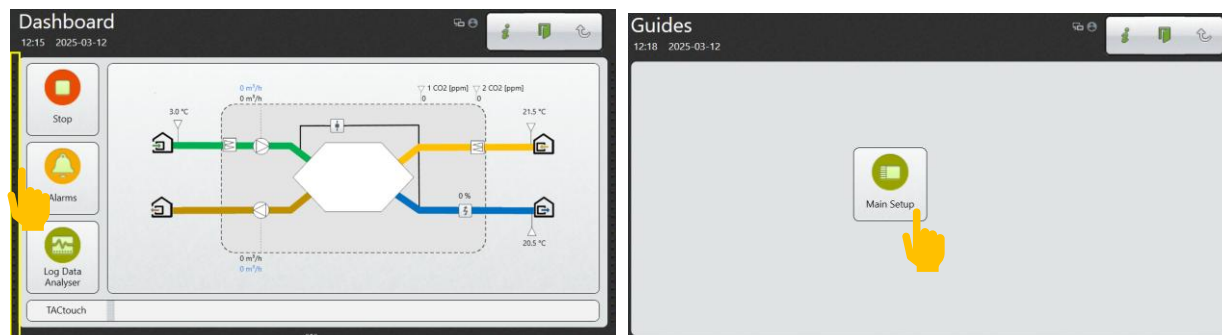


3. Impostazione di data e ora

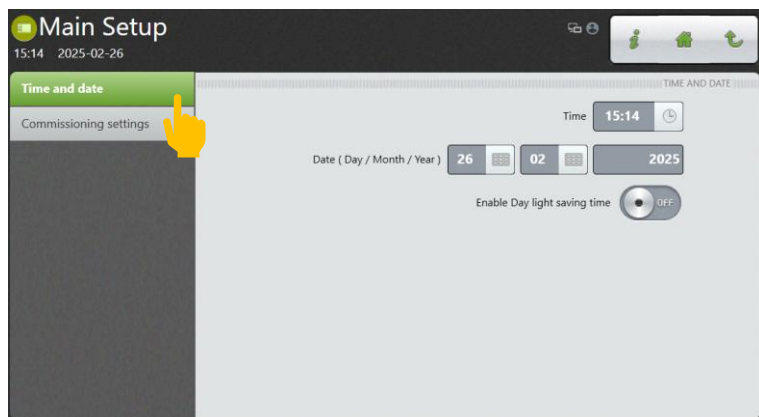

4. Impostazioni di taratura

4.1. Portata d'aria costante

4.1.1. Prima pagina

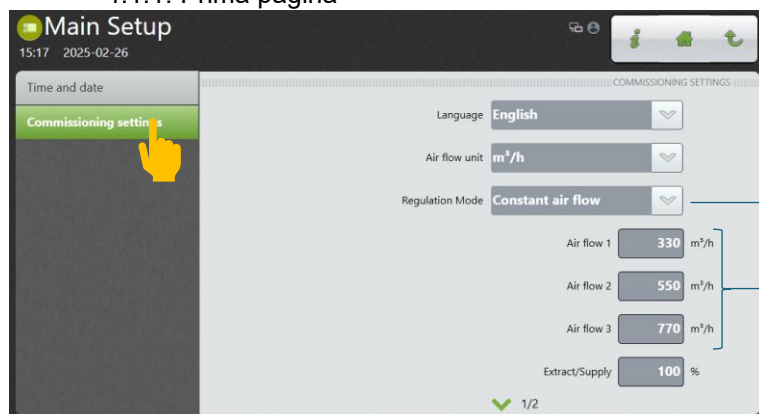


Selezionare qui:

1. Modalità Flusso d'aria costante <
2. Modalità Regolazione su richiesta
3. Modalità Pressione costante

Inserire qui 3 valori diversi della portata d'aria.
Quando si accende la macchina, sarà possibile scegliere quale utilizzare

Fare riferimento al paragrafo 8.1 per selezionare la velocità

4.1.2. Seconda pagina

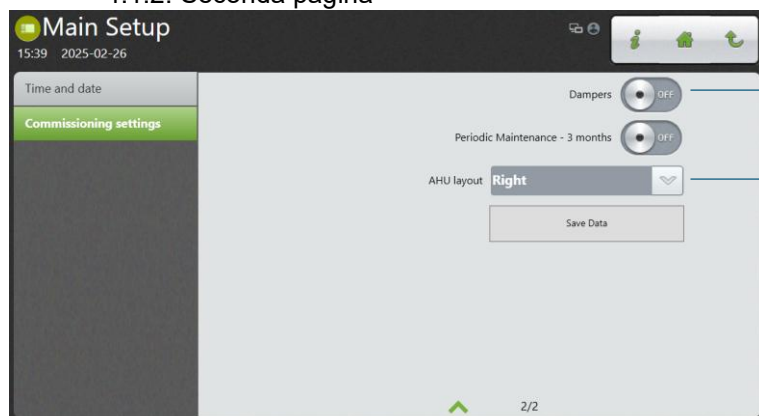

Selezionare se le serrande sono installate o


Selezionare qui se la versione della macchina è "destra" o "sinistra"

Al fine del funzionamento della macchina, questa selezione non è obbligatoria

Le impostazioni di taratura sono terminate

4.2. Controllo su richiesta

4.2.1. Prima pagina

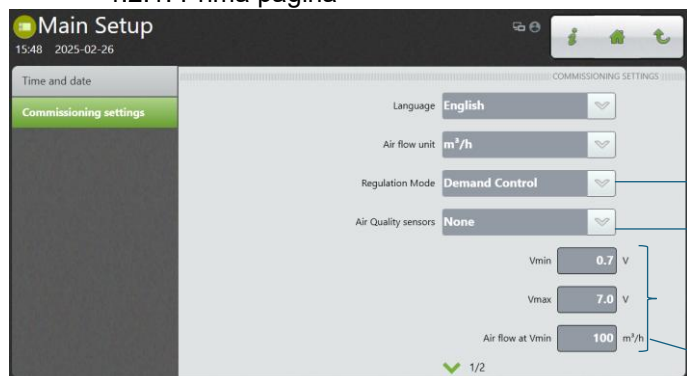

Selezionare qui:


1. Modalità Flusso d'aria costante
2. Modalità Regolazione su richiesta <
3. Modalità Pressione costante

È possibile collegare da 0 a 3 settori. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

Inserire qui:

Vmin: segnale tensione min
Vmax: segnale tensione max
Portata d'aria a Vmin
Portata d'aria a Vmax

4.2.2. Seconda pagina

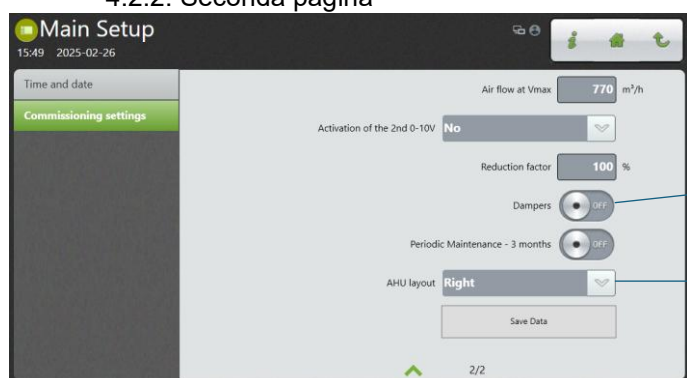


Selezionare se le serrande sono installate o

Selezionare qui se la versione della macchina è "destra" o "sinistra". Al fine del funzionamento della macchina, questa selezione non è

Le impostazioni di taratura sono terminate

4.3. Modalità Pressione costante: in base alla pressione

4.3.1. Prima pagina

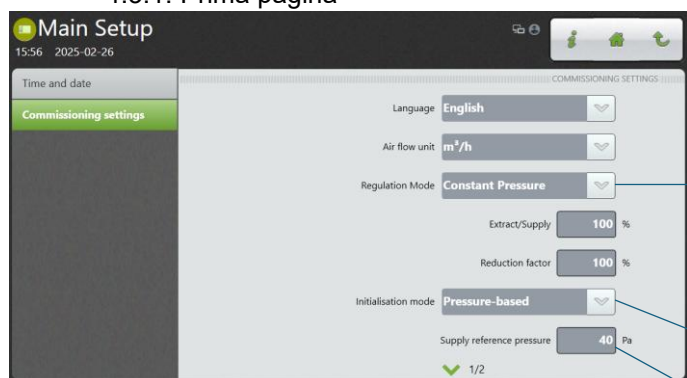

Selezionare qui:


1. Modalità Flusso d'aria costante
2. Modalità Regolazione su richiesta
3. Modalità Pressione costante <

La pressione viene letta nel flusso d'aria di mandata. Tuttavia, è possibile scegliere quale sensore e tipo di comunicazione (0-10 V o ModBus) utilizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

Selezionare qui: in base alla pressione

Pressione operativa di riempimento

4.3.2. Seconda pagina

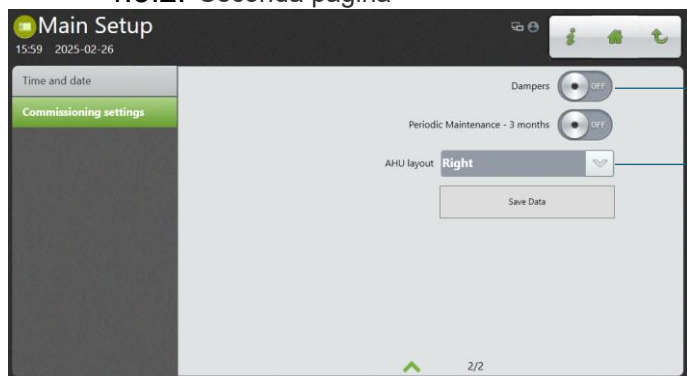


Selezionare se le serrande sono installate o

Selezionare qui se la versione della macchina è "destra" o "sinistra". Al fine del funzionamento della macchina, questa selezione non è obbligatoria

Le impostazioni di taratura sono terminate

4.4. Modalità Pressione costante: in base alla portata d'aria

4.4.1. Prima pagina

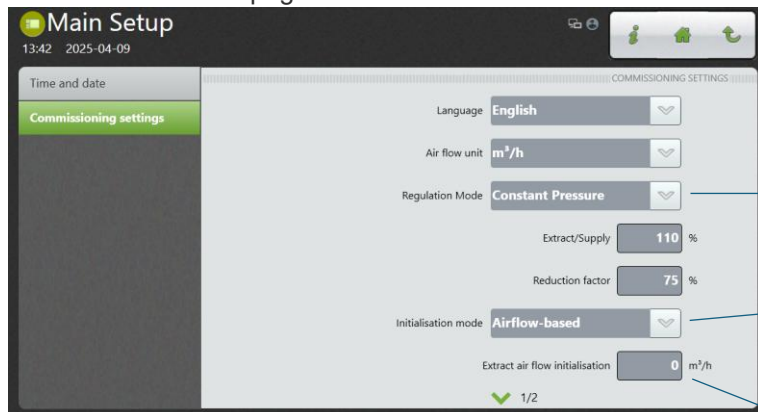

Selezionare qui:

1. Modalità Flusso d'aria costante
2. Modalità Regolazione su richiesta
3. Modalità Pressione costante <

La pressione viene letta nel flusso d'aria di mandata. Tuttavia, è possibile scegliere quale sensore e tipo di comunicazione (0-10 V o ModBus) utilizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

Selezionare qui: basato sulla portata d'aria


Inserire la portata d'aria nominale per l'installazione. Quando si attiva il pulsante di inizializzazione della pressione di riferimento, la macchina avvia i ventilatori con questa portata d'aria e la mantiene per un minuto, per poi misurare la pressione di riferimento in autonomia

Selezionare se le serrande sono installate o meno

Selezionare qui se la versione della macchina è "destra" o "sinistra". Al fine del funzionamento della macchina, questa selezione non è obbligatoria

Le impostazioni di taratura sono terminate

4.4.2. Seconda pagina

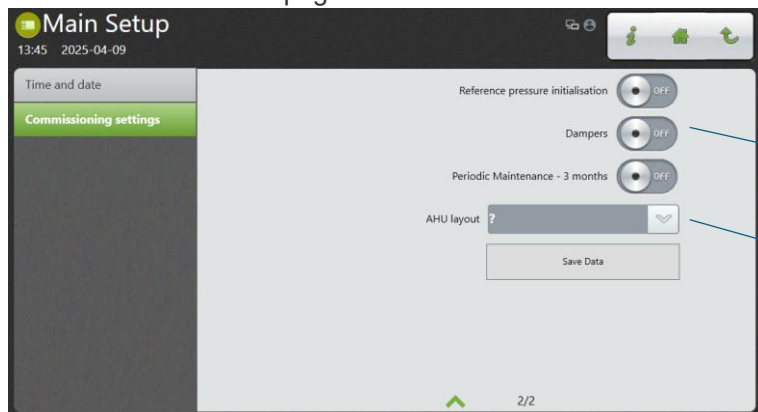

4.5. Salvataggio dati



Nella parte inferiore della seconda pagina delle impostazioni di taratura è presente il pulsante "Salva dati".

Se fai clic, i parametri appena impostati verranno salvati sulla micro SD che si trova nel touch screen TAC.


Questa operazione sovrascriverà i parametri di fabbrica. Si consiglia pertanto di inserire la memoria SD in un computer, creare una copia del file "SaveData" e rinominarlo, ad esempio come "SaveData-factory setting-serial number". Quindi reinserire la scheda di memoria nel touch screen TAC.

Una volta completata la taratura e salvati i dati, è possibile generare un report. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale d'uso.

5. Impostazione della temperatura nel caso in cui sia installata una batteria di riscaldamento o raffreddamento

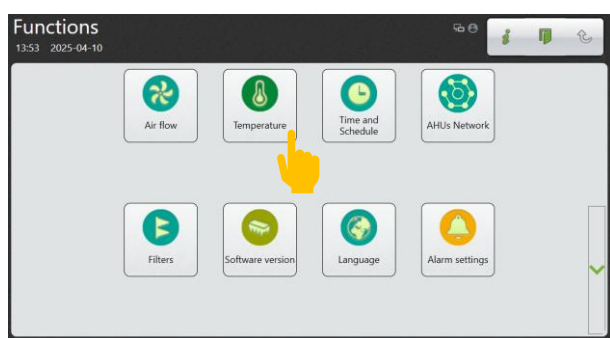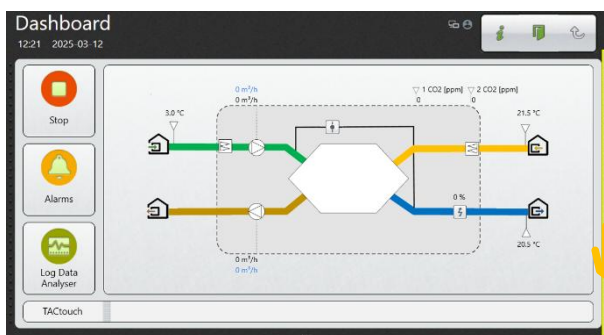


5.1. Stato

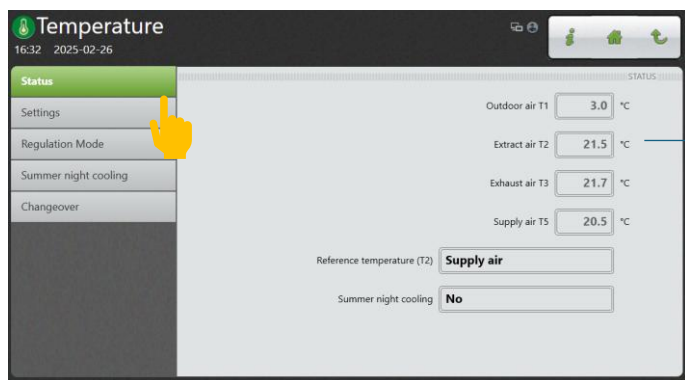


Leggere le temperature effettive qui

5.2. Impostazioni

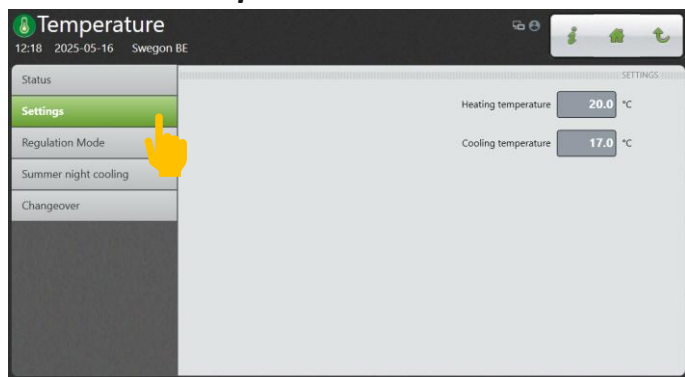

Impostare le temperature di raffreddamento o riscaldamento qui

5.3. Modalità Regolazione

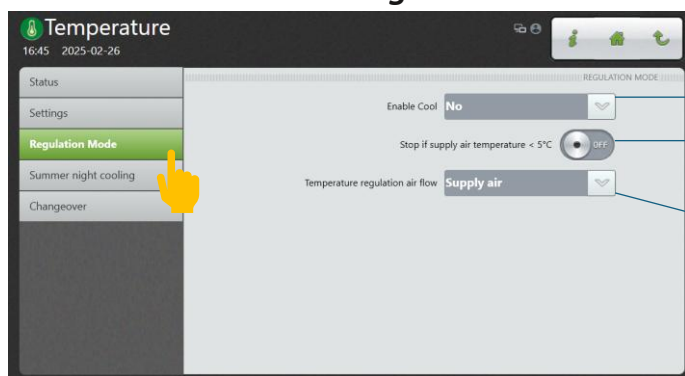

Selezionare se il raffreddamento è abilitato o disabilitato


Selezionare ON per arrestare i ventilatori quando la temperatura di mandata è inferiore a

Selezionare il sensore da utilizzare (mandata o ripresa) per il controllo della temperatura

Questa guida rapida non tratta il “raffreddamento notturno estivo” né la “commutazione”. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

6. Contatti K1-K2-K3 Master

All'interno del menu Configurazione principale (vedere il capitolo 2) e in “Impostazioni di taratura”:

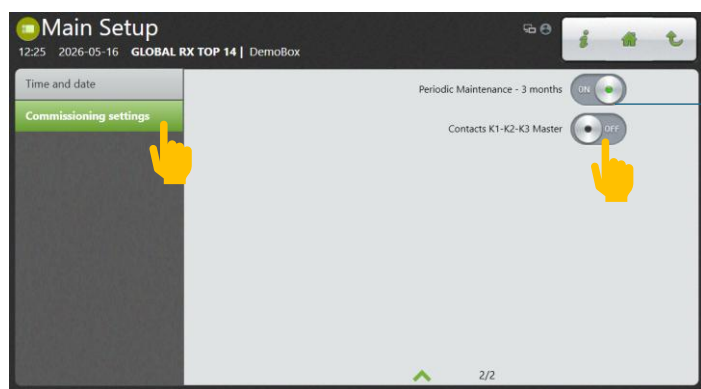


“Contatti K1-K2-K3 Master”:


Selezionare OFF se le macchine saranno spente e accese tramite TAC Touch (TAC Touch come Master)

Selezionare ON se la macchina sarà accesa e spenta tramite contatti esterni su K1-K2-K3, direttamente sulla scheda elettrica (TAC Touch come slave o non installato). Fare riferimento al Manuale d'uso per maggiori informazioni

7. Avvio

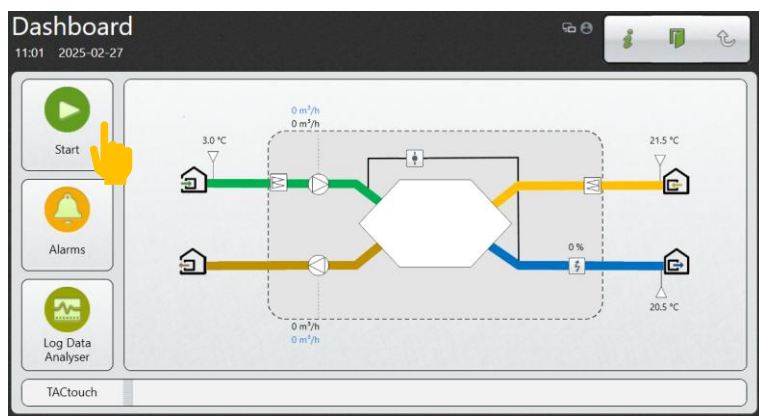

7.1. Avvio se è selezionato il controllo Portata costante

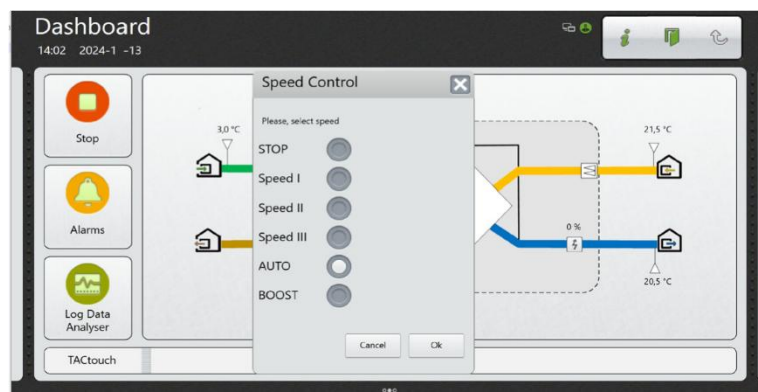


Selezionare STOP per arrestare la macchina

Selezionare Velocità I, II o III in base alle impostazioni configurate

Selezionare AUTO per far funzionare la macchina in base al programma orario. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

Selezionare BOOST per far funzionare la macchina in base ai parametri Boost. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

7.2. Avvio se è selezionata la modalità di Regolazione su richiesta o Pressione costante

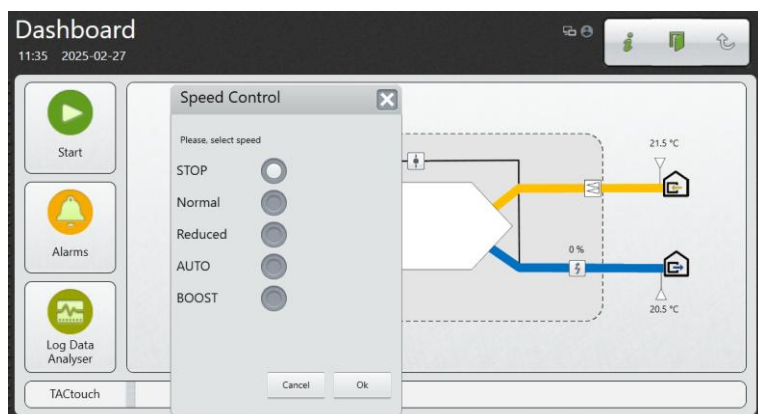

Selezionare STOP per arrestare la macchina

Selezionare Normale per far funzionare la macchina in base ai parametri configurati

Selezionare Ridotto per far funzionare la macchina in base al "Fattore di riduzione" in "Impostazioni di taratura"

Selezionare AUTO per far funzionare la macchina in base al programma orario. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso

Selezionare BOOST per far funzionare la macchina in base ai parametri Boost. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso



[Leggi il manuale completo delle funzioni](#)

www.swegon.com

Il documento originale è stato scritto in inglese.