



PRISLISTE | 2026

SIRKULÆRE KANALER OG DETALJER

GALV

Leveringsbetingelser og garantier



Gjeldende leveringsbetingelser og garantivilkår for Swegon AS finner du på våre nettsider. Ved motstrid mellom opplysninger i prislisten og gjeldende vilkår på nettsiden, er det nettsidens vilkår som gjelder.



[Leveringsbetingelser og garantier.](#)

Kanalsystem Hallströms

System Hallströms-D ger tystare och energisnålare system

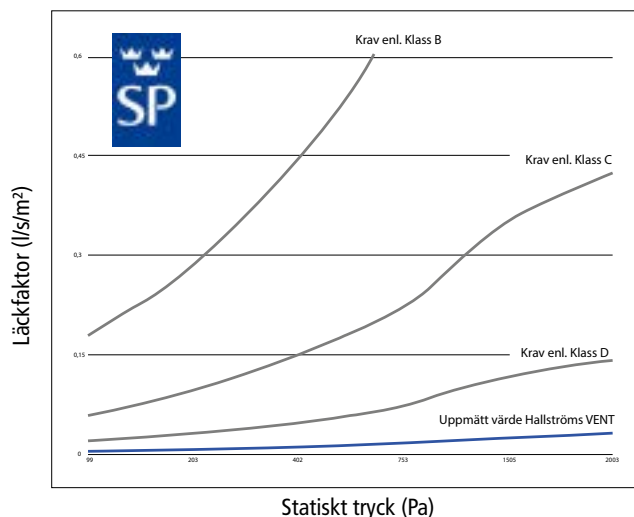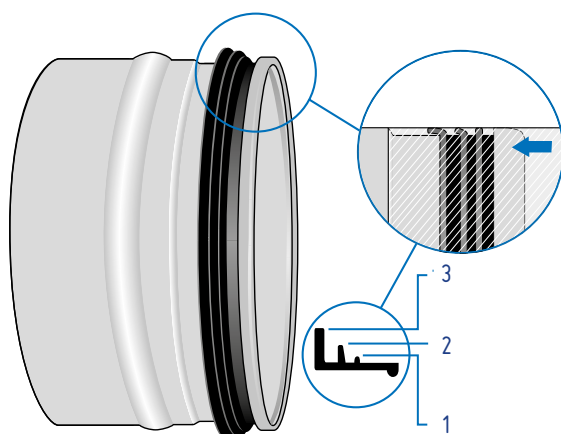

Ökade krav (senast tryckklass D) innebär att de system som för närvarande finns på marknaden och som inte förändrats i någon större omfattning på 20 år måste förändras.

System Hallströms-D tätar i tre steg

1. Den minsta läppen centrerar detaljen och håller samma mått som rörets invändiga diameter
2. Läppen i mitten fyller effektivt ut skillnaden som uppstår när t.ex. rören sickas (stödkant) eller där skarvning sker med muff och plåten är dubbel i svets-skarvarna.
3. Den största läppen tätar mycket effektivt vid stora över- och undertryck. Förbättringen märks speciellt vid stora övertryck.

De förbättrade egenskaperna innebär att risken för läckage minskar betydligt eftersom packningen kan ta upp större toleranser mellan rör och rördel. För att underlätta montering och efterjustering är gummiringen behandlat med ett speciellt glidmedel.

Bäst i test

Hallströms-D är troligen marknadens tätaste skarvsystem inom allmänventilation.

Hallströms-D ligger 50% under tillåten läckfaktor för täthetsklass D

Godkänt

Hallströms typ D cirkulära ventilationskanaler bestående av runda spiralvalsade kanaler samt kanaldetaljer är typ-godkända hos SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.





Typegodkjenning med vedtak om produksjonskontroll

1666/78

VENT type D sirkulære ventilasjonskanaler

Innehaver / utstedt til

C Hallströms Verkstäder AB

Näldenvägen 23, 835 40 Nälden, Sverige

Produktbeskrivelse

Ventilasjonssystem bestående av sirkulære spiralfalsede kanaler og kanaldeler av galvanisert stålplate med pakning av EPDM-gummi.

Kanaler og kanaldeler er produsert av varmgalvanisert stålplate med betegnelse DX51D + Z275 i henhold til SS-EN 10346:2015.

Overflatebelegg Z275 oppfyller korrosivitetsklasse C3 i henhold til AMA VVS & Kulde 2019.

Dimensjoner: Ø 80–1250 mm i henhold til dimensjonsstandard SS-EN 1506:2007.

Diameter og platetykkelse/godstykkelse:

Ø 80–160 mm = min. 0,4 mm

Ø 180–250 mm = min. 0,45 mm

Ø 270–315 mm = min. 0,5 mm

Ø 350–400 mm = min. 0,55 mm

Ø 450–500 mm = min. 0,6 mm

Ø 550–630 mm = min. 0,7 mm

Ø 710–800 mm = min. 0,8 mm

Ø 900–1250 mm = min. 0,9 mm

Oppheng / pendelavstand: Oppheng av ventilasjonssystemet dimensjoneres i henhold til anvisningene i SS-EN 12236:2002.

Kanaler og kanaldeler har tetthetsklasse D i henhold til SS-EN 12237:2003.

Tiltenkt bruk

Ventilasjonskanaler for distribusjon av luft, med tetthetsklasse D i henhold til SS-EN 12237:2003.

Handelsnavn

VENT type D

Typgodkännande 1666/78 | 2021-10-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

147683

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkännt annat.



Sida 1 (3)



Typegodkjenning med vedtak om produksjonskontroll

Godkjenning

Produktene oppfyller kravene i plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 8, § 4, punkt 2 og 3, innenfor de forhold og forutsetninger som er angitt i denne typegodkjenningen, og godkjennes derfor i henhold til bestemmelsene i følgende avsnitt i Byggteknisk forskrift (TEK/BBR):

Luftbehandlingsinstallasjoner, generelt* 5:526

Materialer 6:11

Mikroorganismer 6:24

Ventilasjon 6:25

Installasjoner 6:254

Tetthet** 6:255

* Materialer i kanaler klasse A2-s1,d0. Pakninger: ingen krav (klasse F).

** Kanaler og kanaldeler oppfyller tetthetsklasse D (2000 Pa) i henhold til SS-EN 12237:2003 samt AMA VVS & Kulde 2019, figur AMA Q/1.

Tilhørende dokumentasjon

Monteringsinstruksjon for ventilasjonssystem VENT, datert 17.05.2021.

Kontroll

Produsentens egenkontroll overvåkes av et uavhengig kontrollorgan.

Kontrollinstruks: Ref. nr. 310-95-0140 datert 23.03.2005

Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Ved byggherrens kontroll på byggeplass skal det ved identifikasjon via merking sikres at riktige produkter er levert, og at de brukes i henhold til forutsetningene i denne typegodkjenningen og tilhørende dokumenter. Det skal også kontrolleres at produktet følges av en produsenterklæring som bekrefter at produksjonen er utført i samsvar med dokumentasjonen som ligger til grunn for denne typegodkjenningen.

Produksjonssteder

Produksjonskontrollen omfatter følgende steder:

C Hallströms Verkstäder AB, Näldenvägen 23, Nälden, Sverige

C Hallströms Verkstäder AB, Åsbacken 7, Ås, Sverige

C Hallström Oy, Nuolikuja 15, Vantaa, Finland

Merking

Produktene skal merkes på fabrikk. Merkingen skal bestå av etikett/tekst på hvert levert produkt og inneholde:

Innehaver C Hallströms Verkstäder

Produksjonssted Jämtland alt. Vantaa

Løpende produksjonsnummer Nr

Typegodkjenningsnummer 1666/78

Tetthetsklasse Tetthetsklasse D

Boverkets registrerte varemerke 

RISEs akkrediteringsnummer 1002

Sertifiseringsorgan og kontrollorgan RISE

Vurderingsgrunnlag

Prøvingsrapport P107340-20B samt inspeksjonsrapporter P107340-20A og ca865544 fra RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande 1666/78 | 2021-10-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 (3)



Typegodkjenning med vedtak om produksjonskontroll

Kommentarer

Produktene er testet i henhold til SS-EN 12237:2003:

«Luftbehandling – Ventilasjonskanaler – Styrke og lekkasje for sirkulære kanaler av stålplate».

Kanalene oppfyller tetthetsklasse D (2000 Pa overtrykk og -750 Pa undertrykk).

Overflatebelegg Z275 oppfyller korrosivitetsklasse C3 i henhold til AMA VVS & Kulde 2019.

Tilhørende dokumentasjon skal følge produktet eller på annen måte være tilgjengelig for brukere av produktet.

Denne typegodkjenningen erstatter tidligere typegodkjenning med samme nummer, datert 09.05.2016.

Gyldighet

Gyldig til og med 17.10.2026.

Gyldigheten kan verifiseres på RISE sin nettside.

Denne typegodkjenningen opphører å gjelde når det typegodkjente produktet, med tiltenkt bruk i henhold til denne godkjenningen, skal CE-merkes i henhold til byggevareforordningen CPR (EU) 305/2011.



RONALD GREEN

Typgodkännande 1666/78 | 2021-10-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 3 (3)

Monteringsinsanvisning VENT

Typegodkjenning Nr: 1666/78




Kanalsystemet VENT montert ifølge denne instruksjonen er godkjent i tetthetsklasse D. For at godkjenningen skal gjelde kreves at alle inngående komponenter må omfattes av gjeldende kontrollavtale samt være merket. Merkingen skal inneholde logo, sted/fylke, gaffelmerke, sertifiseringsselskap og kontrollnummer.

Komponenter uten godkjenningsmerking kan kun forekomme i beskjedent omfang, og de skal monteres under særskilt kontroll av arbeidsleder. Unntak fra krav om kontrollmerke innrømmes normalt for tilkoblingskomponenter for tillufts- og avtrekksluftsventiler, sluttapparater samt komponenter for tilpasning til bygningskropp. Merk at slike komponenter normalt ikke skal inngå ved eventuell prøvetrykksetting av kanalsystemer.



1. Kontroller at det ikke finnes skader på materialet som kan påvirke kanalsystemets tetthet. Skadde komponenter må ikke brukes. Kontroller i første rekke tetningsring og rundhet på komponenter.
2. Kapp røret vinkelrett. Bruk gjerne fastmontert kapputstyr for å garantere vinkelretthet. Vær nøye med å fjerne eventuelle grader fra kappingen.


MONTER om mulig sammen passende seksjoner på gulvet. Rør og komponenter monteres enklest med en lett vridning av delen ved sammensetting. Komponenter skyves inn til stoppkant (sikke). Kontroller ved sammensetting at tetningslisten står rett ut. Hvis montering på gulv ikke er gjennomførbart, jobber man på samme måte men direkte på monteringsstedet.

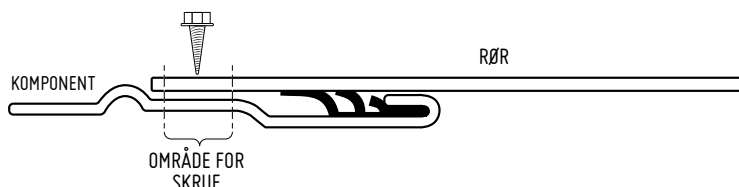

Skjøtene låses deretter med godkjente festeelementer ifølge nedenstående tabell for å oppnå tilstrekkelig tetthet. For å oppnå tilstrekkelig holdfasthet kreves ofte flere festeelementer enn det som er angitt nedenfor. Bruk kanalskruer med eller uten redusert borskjer, alt trykketete nagler. Merk at lokale myndigheter kan foreskrive hvilken type festeelementer som skal brukes.

Dimensjon Ø	Min. antall festeelementer/skjøt
63 – 160	3
200 – 315	4
400 – 500	5
630	6
800 – 1000	8
1250	10


3. Låsingen plasseres med jevn deling rundt kanalen (radielt), og vær spesielt nøye med at spalten mellom rør og komponent blir så jevn og liten som mulig. F.eks. ved å skru i rekkefølgen kl. 12-6-3-9. Hvis man ikke fester ifølge "klokkeprinsippet" risikerer man å få en urund montering med store lekkasjer som følge.

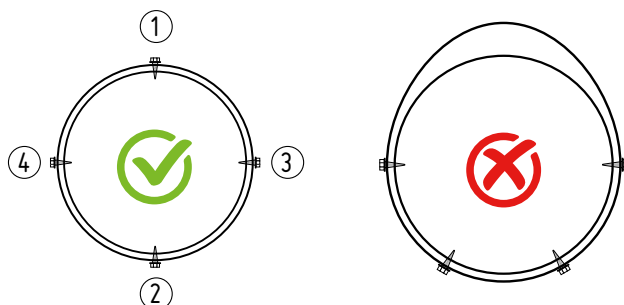

Vær ekstra nøye med at festelementer ikke plasseres så nær tetningsringen at det er risiko for at denne skades. Tett nøye alle hull etter målinger og etter skruer eller blindnagler som er fjernet på deler som skal brukes igjen.

4. Det er viktig at ventilasjons(kanal)-systemet monteres på korrekt måte slik at systemet holdes på plass, tåler vekten og ev. påvirkning av brann. Det er også viktig å montere det korrekt for å unngå lekkasje i systemet. Vi følger det svenske Boverkets (BBR) regler, og systemet skal monteres ifølge SS-EN 12236:2002, Luftbehandling – Hållfasthet hos opphangingssystem. Luftbehandlingsinstallasjoner skal plasseres, utformes og henges opp slik at beskyttelse mot brann- og branngasspredning mellom brannceller opprettholdes. Les mer under kapittel 5:533 i BBR.
5. Opphenging skal skje slik at komponenter som f.eks. lyddempere kan demonteres for rengjøring/utskifting uten at verken komponenten eller rørene skades.
6. Opphengsanordninger for sirkulære kanaler – Innfestingsavstand for uisolerte/varmeisolerte kanaler skal utføres med samme holdfasthet som i opphengssystemet ifølge SS-EN 12236:2002 (standarder omfatter ikke brannbeskyttelse og brannkrav). For ventilasjonskanaler som ikke utgjør en del av bygningens beskyttelse mot spredning av brann og branngass må opphengsanordningen minst oppfylle bæreevne $R=10$ min. ved 300°C . Opphengsanordningen skal ha en sikkerhetsfaktor på minst 3 ifølge SS-EN 12236:2002.
7. Ved Montering skal BBR (Boverkets Byggregler) følges. Under kapittel 5:533 finnes regler for opphenging av ventilasjons-systemer. Før montering må du finne ut hvilken brannklasse som gjelder for bygningen. Ved hjelp av dimensjon og ev. isolering kan du så dimensjonere ditt oppheng. Punkt 5-8 gjelder for det svenske markedet. Finn ut hvilke regler som gjelder for ditt land før dimensjonering og opphenging påbegynnes.

Näliden 2021-05-17

						KAPP-TILLEGG
NOM DIAM	CK Rør 2,4 m	CK Rør 1,15 m*	CK Rør 1,5 m*	Multicover med borrelås	Støvhetter STHSWE* pris pr. stk	NOK pr rør
63						
80	252					
100	257	271	159			7
125	324	317	197		2	8
160	419	374	230			8
200	595	515	295			11
250	810	368	368			14
315	1 050				5	17
400	1 400					28
500	1 860					42
630	2 580			34		50
800	3 970			41	11	70
1000	5 260			54	18	83
1250	6 990			62		98

*Støvhetter lev.
i pkn 10 stk

Prisene er pr. rørlengde inkl. dekklokk/blending.
Str 1,15 m lagerføres kun i Region Øst.

* Leveres uten dekklokk

DEKKLOKK

Dekkløkk er produsert av resirkulert PP og er ikke miljøavfall og sorteres deretter ved avfallshåndtering.
Ved forbrenning av PP gir dette energi. Ingen kreditering gis på dekklokk.

							
NOM DIAM	HV Bend - 90° presset Bygd fom. Ø400	HV Bend - 45° presset	HV Bend - 30° presset	HV Bend - 15° presset	HV Bend - 60° bygd	HIBK Kortbend N/N	HIBKM Kortbend M/N
63	182	173	89				
80	157	149	141		226		
100	157	149	141	242	226	266	282
125	194	158	153	266	282	302	306
160	263	202	198	310	383	387	403
200	344	254	242	379	495	636	660
250	513	383	383	395	612	725	765
315	655	495	479	511	375	950	982
400	894	709	660	689	966	1 256	1 360
500	1 135	918	870	902	1 191	1 662	
630	2 012	1 513	1 602	1 566	2 173	2 938	
800	4 644	3 573	2 636	2 889	5 042		
1000	8 072	5 271	3 855	4 229	8 747		
1250	12 594	7 299	4 808	5 215	13 559		

NOM DIAM	HI Nippel	HM Muffe	HIL Langnippel N/N	HILM Langnippel M/N	HSN Innløpsrør/radie	HSK Innløpsrør u/radie	HSKM Stuss m/muffe	HPRK Innløpsrør m/stor radie	HSG stuss, stoppsikker tom 630
63	104	41							
80	85	41			81				
100	85	41	117	113	81	69	65		53
125	90	41	125	113	89	77	65		57
160	93	49	125	121	101	81	74		57
200	105	53	157	157	121	105	114		65
250	125	61	194	182	129	113	129		85
315	153	65	226	234	194	149	165		109
400	222	105	355	338	334	198	242		169
500	286	145	443	439		282		1 155	202
630	435	214	548	560		403		1 883	266
800	789	511				668		2 628	604
1000	1 179	608				978			833
1250	1 718	785				1 220			

NOM DIAM	HÄL Endeløkk nippel	HÄLM Endeløkk muffe	HÄLH Endeløkk nippel	HÄLMH Endeløkk muffe	HRL-1 Renseløkk EI 15	HRL-2 Renseløkk EI 30	HRL-3 Renseløkk EI 60	HVR-A** Rensebønd Stuss/rygg	HVR-B** Rensebønd Stuss/side
63	85								
80	85			73					
100	85	53	109	73	*	*	*	*	*
125	89	49	113	77	*	*	*	*	*
160	97	57	141	101	*	*	*	*	*
200	117	69	169	109	*	*	*	*	*
250	161	97	214	133	*	*	*	*	*
315	202	149	266	214	*	*	*	*	*
400	375	294	483	351	*	*	*	*	*
500	544	411	676	580					*
630	753	556	870	680					*
800	1 409		1 590						
1000	1 803								
1250	2 558								

* Pris på forespørsel. **Leveres uten renseløkk. Dim 400 og større lev. med stuss 315.
Øvrige str. leveres med samme dim. på bønd stuss.



INSPEKSJONSLUKER HRIL OG HILA Standard

NOM DIAM	HRIL I. luke for rekt. kanal Uisolert	HRIL-50 I. luke for rekt. kanal Isol. 50mm	HILA-Std I. luke for vegg og tak Uisolert
150x150			483
200x200	*	*	487
300x200	*	*	596
300x300	*	*	564
400x200	2 020	3 062	*
400x300	*	*	733
400x400	2 161	3 296	874
500x200	*	*	*
500x300	*	*	*
500x400	*	*	*
500x500	2 342	3 557	1 039
600x200	*	*	*
600x300	*	*	*
600x400	2 342	3 537	*
600x500	*	*	1 409
600x600	2 551	3 855	1 771

* Pris på forespørsel.

RENSELUKE - HUK



Ød1 nom	Lengde L mm	Bredde B mm	Pris
100	185	85	246
125	185	85	246
160	185	85	246
200	300	100	379
250	300	100	379
315	300	100	379
400	400	195	536
500	400	195	536

PÅSTIKK HPS. Presset. Fra 400-400 leveres uten radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
63	154													
80	158	101											HPS	
100	93	117												
125	84	97	97	101										
160	89	97	97	105	137									
200	60	97	97	105	137	177								
250		97	97	101	137	177	210							
315			101	101	141	177	222	302					HPS	
400			101	105	74	177	222	302	684					
500			101	101	141	177	222	302	684	862				
630			101	95	141	182	226	302	689	874	1 312			

HPS 500/400-100 påstikk kombi.

HPS 800/630-315 påstikk kombi.

PÅSTIKK **HPSR**. Bygd med lang radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
200														
250														
315														
400									761					
500									958	1 071				
630									1 123	1 292	1 614			
800			479	507	588	765	793	1 018	1 071	1 381	1 714	2 656		
1000					588	765	793	910	1 208	1 550	2 318	3 151	4 153	
1250							858	1 517	1 562	1 803	2 338	3 400	4 273	7 146



T-RØR HTKM

Ø d2 Ø d1	100	125	160	200
100	*	*		
125	*	*	*	
160	*	*	*	*
200	*	*	*	*



* Pris på forespørsel

T-RØR HTK

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
63	226													
80	226	246												
100	274	246	246											
125	244	262	262	266	825									
160	310	266	266	278	318	910								
200	278	330	330	367	371	431	1 155							
250		447	427	451	475	528	596	2 000						
315		503	503	520	540	592	713	725	2 052					
400			749	753	753	757	821	910	1 441					
500			978	978	978	1 022	1 075	1 224	1 823	2 197				
630			1 389	1 389	1 550	1 550	1 602	1 465	2 262	2 636	3 296			
800							3 750	4 088	5 122	5 404	6 237	8 176		
1000								8 059	8 522	8 957	10 518	12 912	15 294	
1250										10 820	12 159	13 656	16 895	18 082

KORSRØR HXK

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
63	*													
80	*	*												
100	*	*	*											
125	*	*	*	*										
160		*	*	*	*									
200			*	*	*	*								
250			*	*	*	*	*							
315				*	*	*	*	*						
400					*	*	*	*	*					
500						*	*	*	*	*				
630							*	*	*	*	*			
800							*	*	*	*	*	*		
1000									*	*	*	*	*	
1250										*	*	*	*	*

* Pris på forespørsel. Ikke lagerført.

HFC SENTRISK. PRESSET T.O.M. DIM 315

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
80	177												
100		125											
125		141	141										
160		145	145	145									
200		194	186	186	186								
250			282	230	230	230							
315					286	286	290						
400						628	628	628					
500							862	862	862				
630								1179	1179	1179			
800										2 097	2 169		
1000											3 034	2 938	
1250													4 889



HFCM SENTRISK. PRESSET T.O.M. DIM 315

Ø d2 Ø d1	80	100	125	160	200	250	315	800	1000
100	105								
125	105	109							
160	109	109	109						
200			129	129					
250				173	173				
315					214	222			



HFB EKSENTRISK. BYGD

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
80													
100	273	334											
125	279	334	334										
160	298	576	395	395									
200	484	540	475	475	475								
250			604	604	604	604							
315			725	640	616	616	616						
400				805	862	701	697	697					
500					1 018	1 006	950	974	946				
630					1 505	1 578	1 578	1 385	1 385	1 385			
800								2 531	2 515	2 447	2 459		
1000									3 658	3 686	3 694	3 758	
1250											5 058	6 700	6 257



NOM DIAM	SFGF Flens. Galv.	HRFK Lydfelle 50 mm for avtrekk, med gitter	HRFV Vinkel lyd- demper 50 mm isol.	HTFV Vinkel lyd- demper 100 mm isol.
		L=600	L=900	
100	252	*	*	
125	268	*	*	*
160	416	*	*	*
200	512	*	*	*
250	570	*	*	*
315	800	*	*	*
400	824	*	*	*
500	956	*	*	*
630	1 022			*
800	1 507			*
1000	2 125			
1250	2 656			

Bestillingsvare. * Pris på forespørsel.

NOM DIAM	MEDICAL DOBBEL- NIPPEL Veggjennom- føring. Hvitlakkert.	MEDICAL SIKKER- HETSLÅS Hvitlakkert. Til sikring av skjøter Medical- kanaler
100	461	314
125	505	351
160	550	373
200	656	401
250	701	433
315	839	479
400	1 026	546

MEDICAL

Kanaler til renrom og lab
Lasersveiste kanaler fra ø100-400
Utv.pulverlakkert 80 my
Egen montasjeanvisning

Pris på forespørsel



INNMURINGSDETALJER

NOM DIAM	HIBS Bend, Spikerflens	HIBV Bend, Ventilramme	HIGS T-rør, Spikerflens	HIGV T-rør, Ventilramme
100	*	*	*	*
125	*	*	*	*
160				
200				
250				
315				
400				
500				
630				

Bestillingsvare. * Pris på forespørsel.

							
NOM DIAM	HRS Rense- spjeld	HRSK Rense- spjeld	HMD Måle- punkt	HMDK Målepunkt påstikk	HTH Kinahatt	HMH Motorhylle	ADAPTER for 8 mm
80						242	260
100	*	326	*	*	532	242	260
125	*	330	*	*	564	242	260
160	*	355	*	*	632	242	260
200	*	399	*	*	705	242	260
250	*	495	*	*	817	242	260
315	*	540	*	*	866	242	260
400	*	616	*	*	1 179		
500		381	*	*	2 101		
630		978	*	*	2 777		



HITAC LIFTEN
1 715,- nettopris



HITAC TABLE
16 068,- nettopris

VENTILASJONSTÅRN TILPASSET BYGGETS BEHOV

Swegon leverer både standard og skreddersydde ventilasjons-
tårn for inntak- og avkast.

- Tårnene er konstruert for dagens krav på energieffektivitet, SFP og med lavest mulig trykkfall.
- Vi spesialproduserer tårnene for oppgitt luftmengde til ditt prosjekt.
- Vi kan levere skreddersøm til ditt prosjekt; materialvalg, farger og kombitårnløsninger.
- Korrosjonsklasse C4



Vi leverer ventilasjonstårn
fra Hallströms tilpasset
krav i Breeam-NOR V 6.1

For mer info,
se egen brosjyre



Bunnpris, Trondheim



Tollboden, Trondheim



Molde studentby



Torgkvartalet, Stjørdal, Trøndelag

Din tekniske totalleverandør av HVAC

OSLO (Hovedkontor)

Standardveien 28
0581 Oslo
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

OSLO (Lager)

Jeksleveien 51
2016 Frognar
Tlf. 23 33 82 00
firmapost@swegon.no

STAVANGER

Fabrikkveien 29
4033 Stavanger
Tlf. 51 81 00 30
stavanger@swegon.no

BERGEN

Sandbrekkeveien 96
5225 Nesttun
Tlf. 55 20 68 60
bergen@swegon.no

TRONDHEIM

Fossegrenda 7
7038 Trondheim
Tlf. 73 95 64 00
trondheim@swegon.no

BODØ

Påls vei 4
8008 Bodø
Tlf. 75 99 01 10
bodo@swegon.no

TROMSØ

Stakkevollveien 49
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 87 50
tromso@swegon.no

SWEGON SUPPORT

Tlf. 23 33 82 82

support.norge@swegon.no
- alle tekniske henvendelser

service.norge@swegon.no
- bestilling av servicetjenester

reservedeler@swegon.no
- bestilling av deler

reklamasjoner@swegon.no -
opprettelse av reklamasjonskrav

Feel good **inside**



Swegon