

BOC_d

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20221121

Tilbehør

CRM 1

Regulerbar måleenhed (4) til indregulering af luftmængden, se figur 1.

VHC styreenhed

VHC-styreenheden justerer motorstyrede luftarmaturer, som er beregnet til både undertempereret og overtempereret tilluft. Den styrende parameter er temperaturforskellen mellem tilluften og rumluften, se figur 3.

FSR

Muffe (5), for nem montering og demontering, se figur 1.

Montering


Ophængsbeslag (3) medfølger. Disse fastgøres til væggen og BOC, se figur 1.

Indregulering

Luftmængden justeres med en justerbar måleenhed (4) placeret i kanalen før BOC, se figur 1. Bemærk: 4 og 5 er ikke inkluderet ved levering.

Vedligeholdelse

Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger og et børstemundstykke. Luftarmaturets indre er tilgængeligt via de aftagelige perforerede frontpaneler.

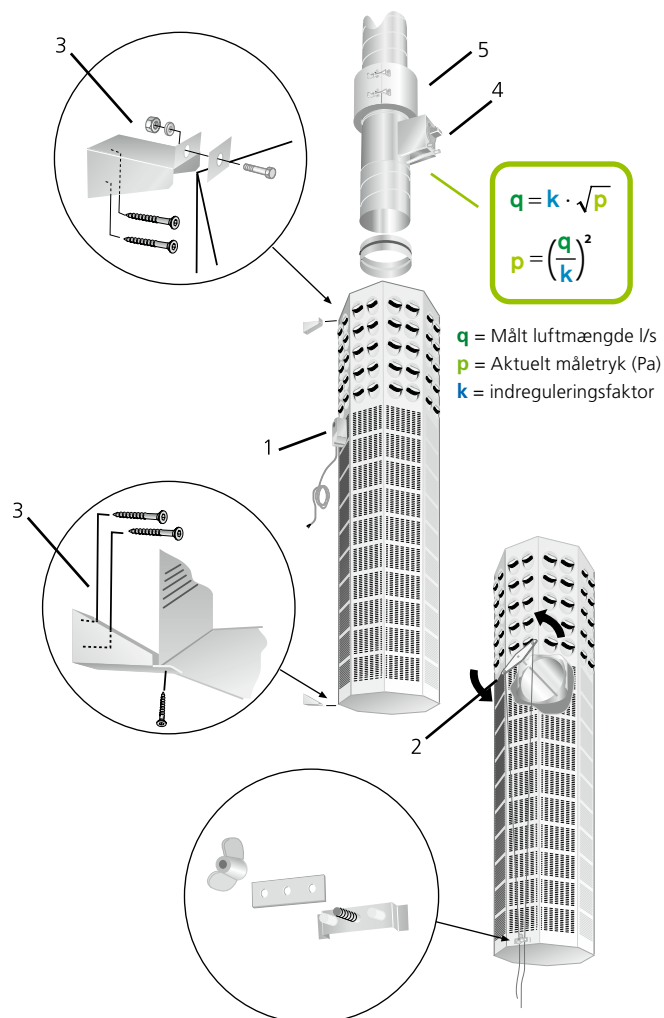

Figur 1. Montering. Indregulering.

Forklaringer til figur 1:


1 = BOC med motorregulering.

2 = BOC med manuel spjældsnoere.

3 = Ophængsbeslag.

4 = CRM 1. Justerbar måleenhed, medfølger ikke ved levering.

5 = FSR. Muffe, medfølger ikke ved levering.



1 = VHC-styreenhed.
2 = Kanaltemperaturføler (DT).
3 = Rumtemperaturføler (RT).
4 = Indstilling af konverteringstemperaturen.



Forklaringer til figur 3:

- 1 = VHC-styreenhed med kanaltemperaturføler.
- 2 = Rumtemperaturføler.
- 3 = Koblingsdåse, medfølger ikke ved levering.
- 4 = Fast monteret motorledning 0,4 m.


Tilslutning 2-punktsregulering

BOCa aaa 1




(aaa=kanaltilslutning Ø200 til Ø630, 1=motorstyring)

Varme


BEMÆRK: Dette er spjældpositionen ved levering fra Swegon.

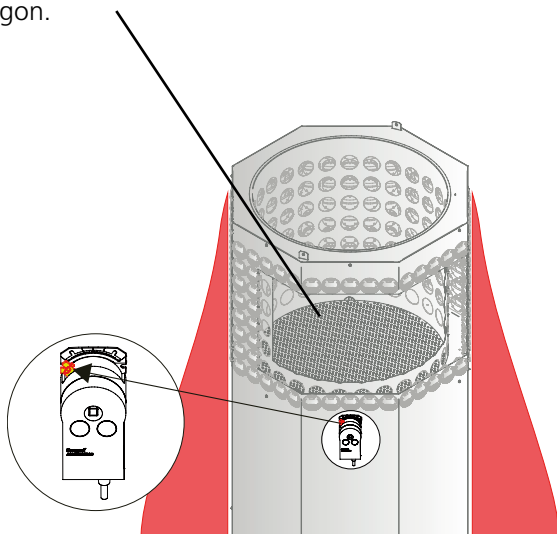

Køling

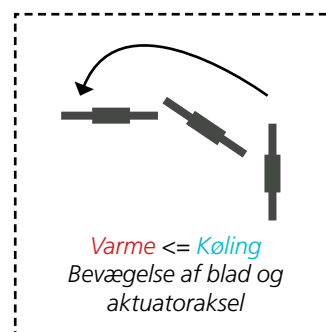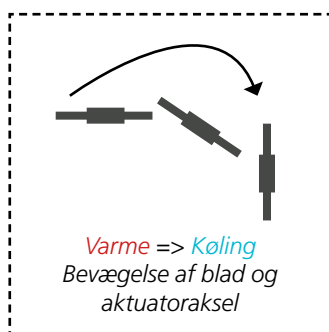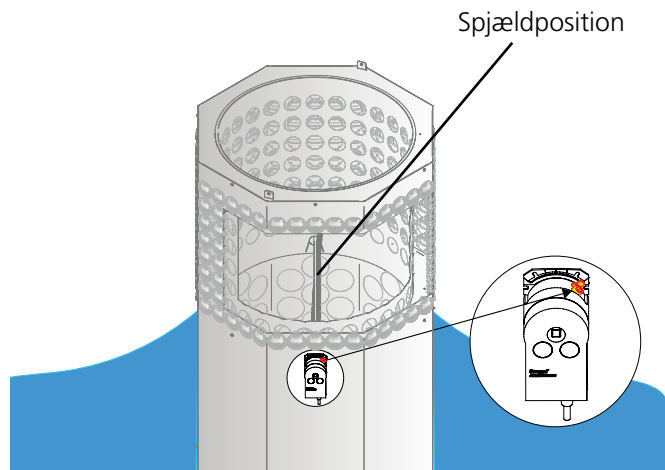


Motor placeret til venstre

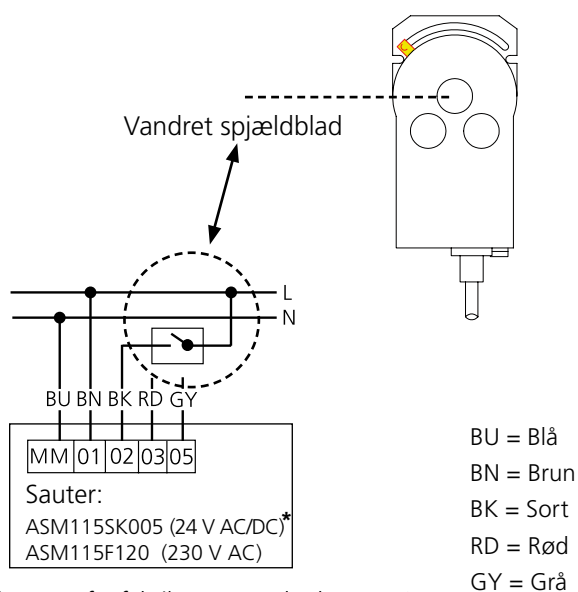

*Leveres fra fabrik som standard, 24 VAC

Motor placeret til højre

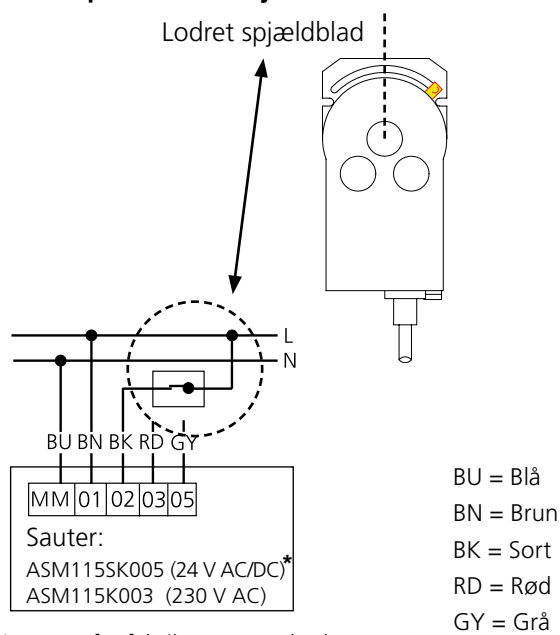


*Leveres fra fabrik som standard, 24 VAC

Mål og vægt

BOC

Størrelse	A	B	C	ØD	E	Vægt, kg
200	1300	350	17	200	277	18,0
250	1400	385	17	250	295	21,0
315	1500	415	17	315	310	23,0
400	1600	505	17	400	356	29,0
500	1800	665	17	500	435	35,0
630	2000	825	17	630	516	45,0

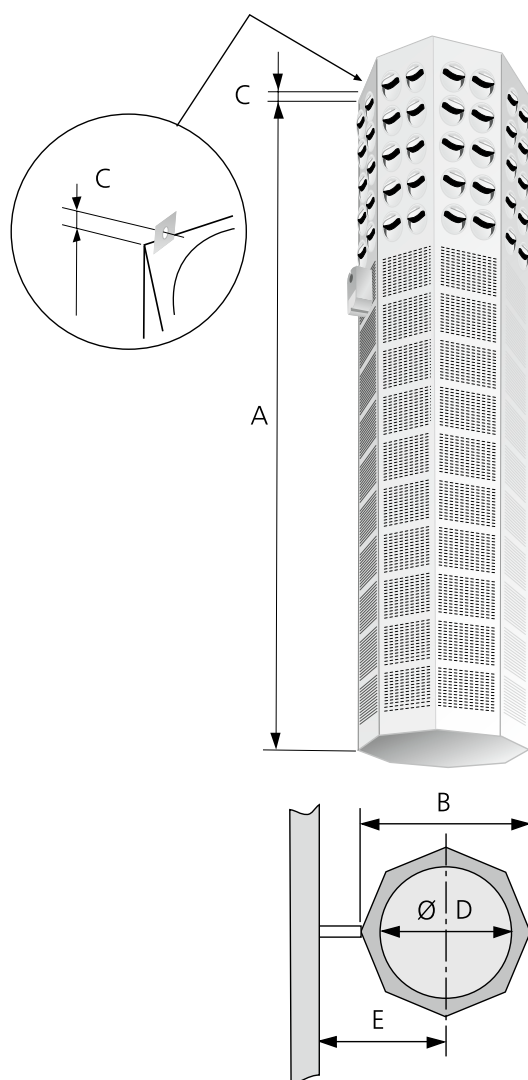

Figur 4. BOC.