

Lisävarusteet

CRM 1

Säädettävä mittayksikkö ilmamäärän säätöön (4).
Katso kuva 1.

VHC – Ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö vaihtaa sekä alilämpöiselle että yllämpöiselle tuloilmalle tarkoitettujen moottoriohjattujen ilmalaitteiden puhallussuunnan. Ohjaava parametri on tuloilman ja huoneilman välinen lämpötilaero. Katso erillinen VHC-esite (1, kuva 1). Katso kuva 3.

FSR

Pikaliitospanta (5), helpotta asennus ja poistaminen, katso kuva 1.

Asennus

Toimituksen sisältämät kiinnityssokkelit (3) kiinnitetään seinään ja BOC-yksikköön. Katso kuva 1.


Sääto

Ilmavirtausta tasataan säädettävällä mittayksiköllä (4) joka asetetaan BOC:a edeltävään kanavaan. Kuva 1.

HUOM: Yksityiskohta 4 ja 5 eivät sisälly toimitukseen.

Huolto

Kanavan pinta puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella. Tuloilmalaite puhdistetaan sisäpuolelta irrottamalla rei'itetyt otsalevyt.

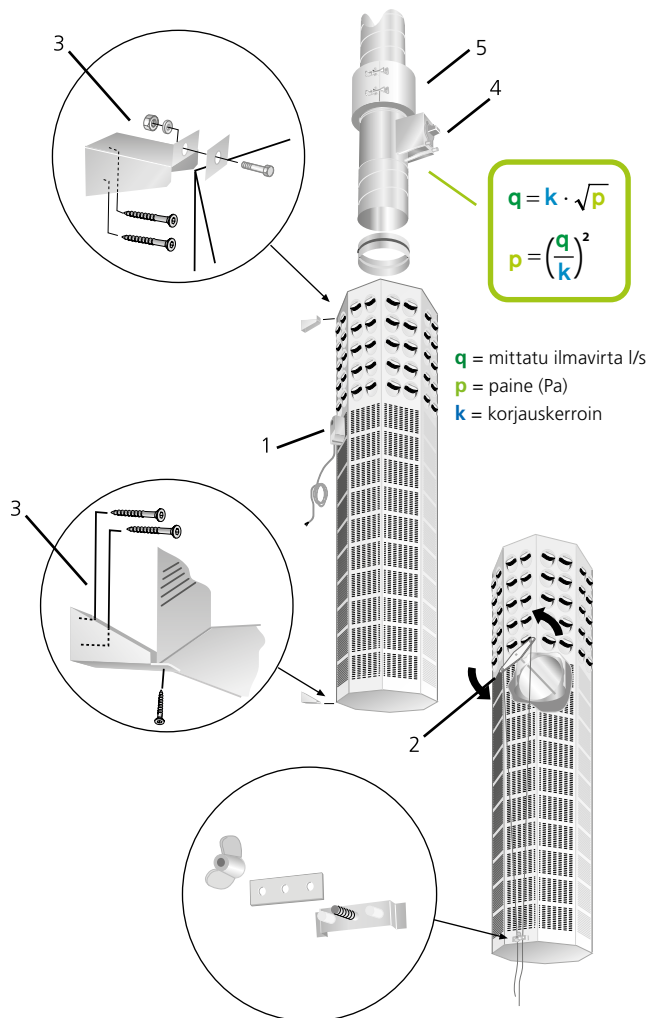

Kuva 1. Asennus, sääto.

Selitykset kuvaan 1:

1 = BOC, sähkömoottorikäyttö.


2 = BOC, manuaalikäyttö.

3 = Kiinnityssokkelit, sisältyvät toimitukseen.

4 = CRM 1. Säädettävä mittayksikkö, ei sisälly toimitukseen.

5 = FSR. Pikaliitospanta, ei sisälly toimitukseen.


Ympäristö

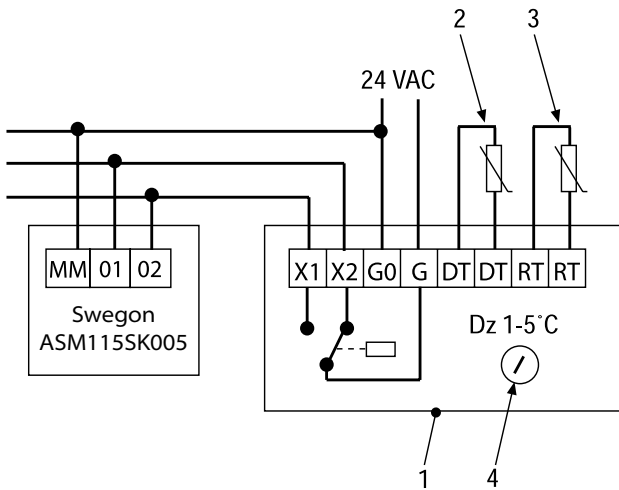

Kuva 2. Kytentäkaavio esittää kytentää Sauterin peltimootorilla varustettuun tuloilmalaitteeseen.

Selitykset kuvaan 2:

- 1 = Ohjausyksikkö VHC.
- 2 = Kanavalämpötila-anturi, sisälly toimitukseen (DT).
- 3 = Huonelämpötila-anturi, sisälly toimitukseen (RT).
- 4 = Vaihtolämpötilan asettelu.

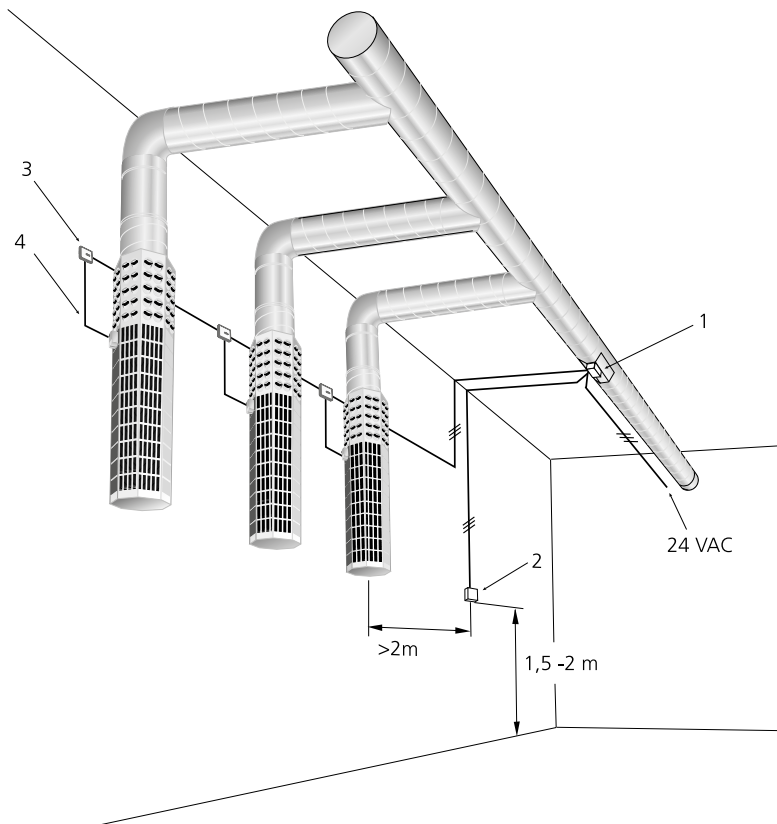

Kuva 3. BOC ja VHC.

Selitykset kuvaan 3:

- 1 = Kanavalämpötila-anturilla varustettu ohjausyksikkö VHC.
- 2 = Huonelämpötila-anturi.
- 3 = Kytentärasia, ei sisälly toimitukseen.
- 4 = Kiinteästi asennettu moottorijohto 0,4 m.


KytKentä 2-pistesäätö

BOCa aaa 1




(aaa=Kanavaliitännät Ø200 että Ø630, 1=Moottorinohjauksella)

Lämmitys


HUOMAA! Pellin asento toimitettaessa.

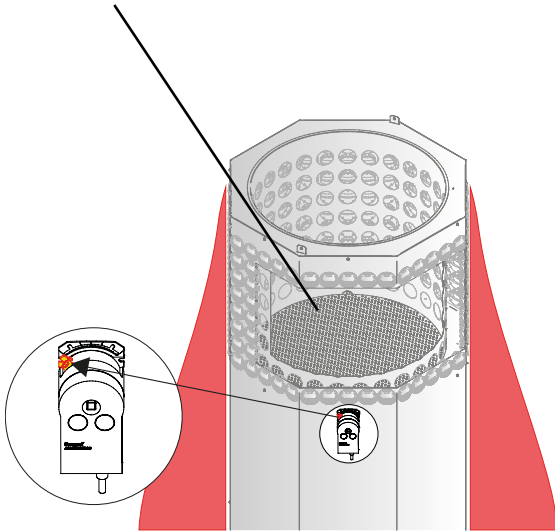

Jäähdytys

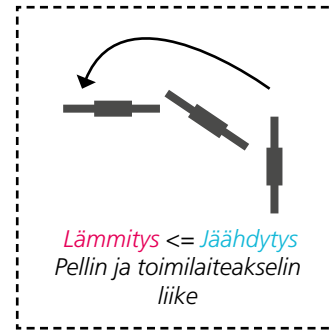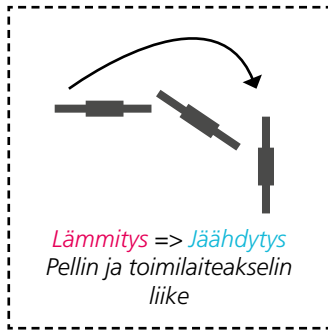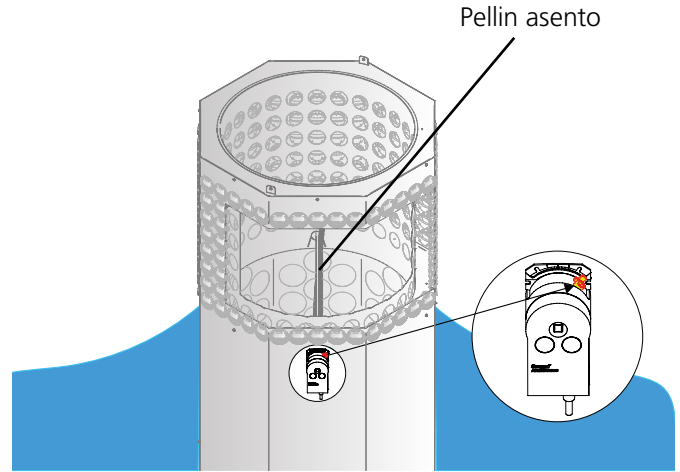


Toimilaite vasemmalla

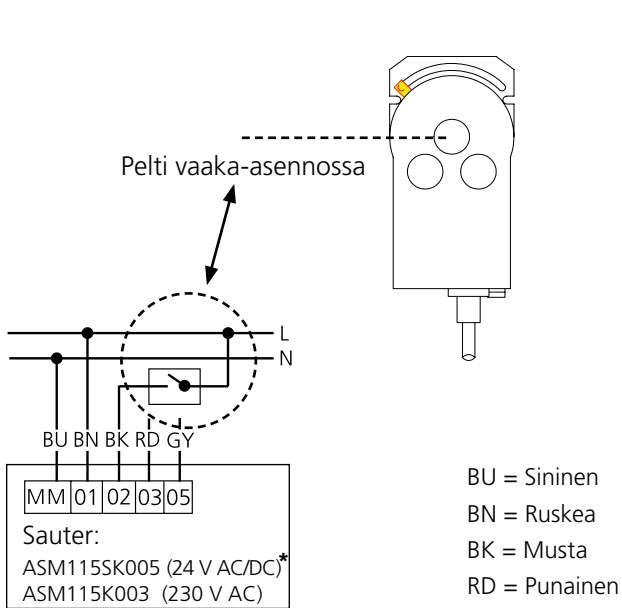

* Toimitetaan vakiona 24 VAC.

Toimilaite oikealla

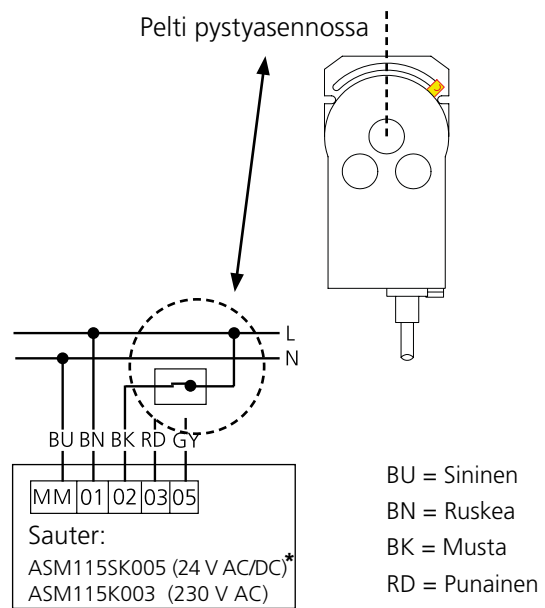


*Toimitetaan vakiona 24 VAC.

Mitat ja paino

BOC

Koko	A	B	C	ØD	E	Paino, kg
200	1300	350	17	200	277	18.0
250	1400	385	17	250	295	21.0
315	1500	415	17	315	310	23.0
400	1600	505	17	400	356	29.0
500	1800	665	17	500	435	35.0
630	2000	825	17	630	516	45.0

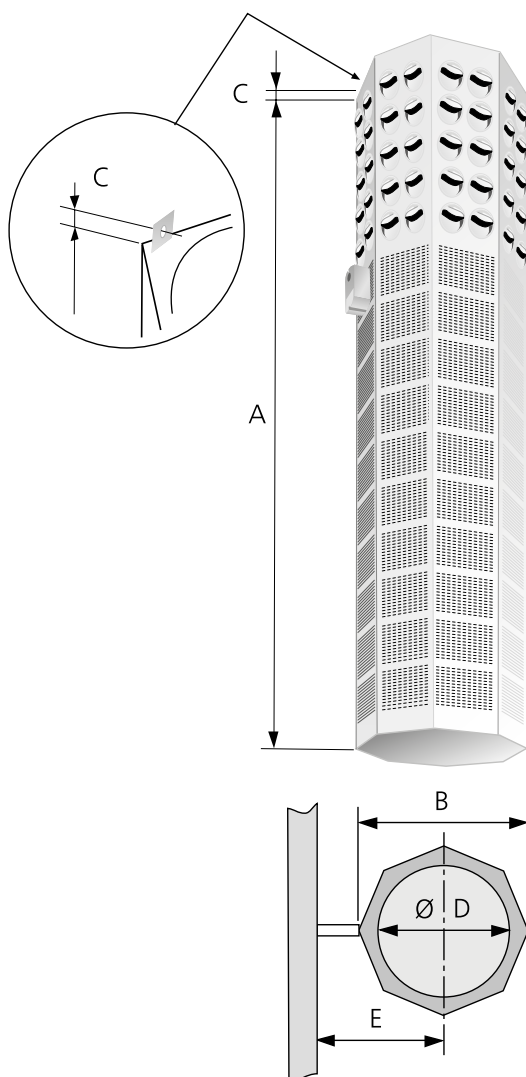

Kuva 4. BOC.