

Tillbehör

CRM 1

Reglerbar mätenhet (4) för injustering av luftmängden, se figur 1.

VHC styrenhet

VHC styrenhet ställer om motorstyrda luftdon, som är avsedda för både undertempererad och övertempererad tilluft. Den styrande parametern är temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften, se figur 3.

FSR

Fästsvep (5), för att underlätta montering och demontering, se figur 1.

Montering


Upphångningskonsoler (3) finns medlevererade. Dessa fästs mot vägg och BOC, se figur 1.

Injustering

Luftflöde injusteras med reglerbar mätenhet (4) som placeras i kanal före BOC, se figur 1. OBS: 4 och 5 ingår ej vid leverans.

Skötsel

Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel alternativt dammsugare och borstmunstycke. Luftdonets innandöme är åtkomligt via de demonterbara perforerade frontplåtarna.

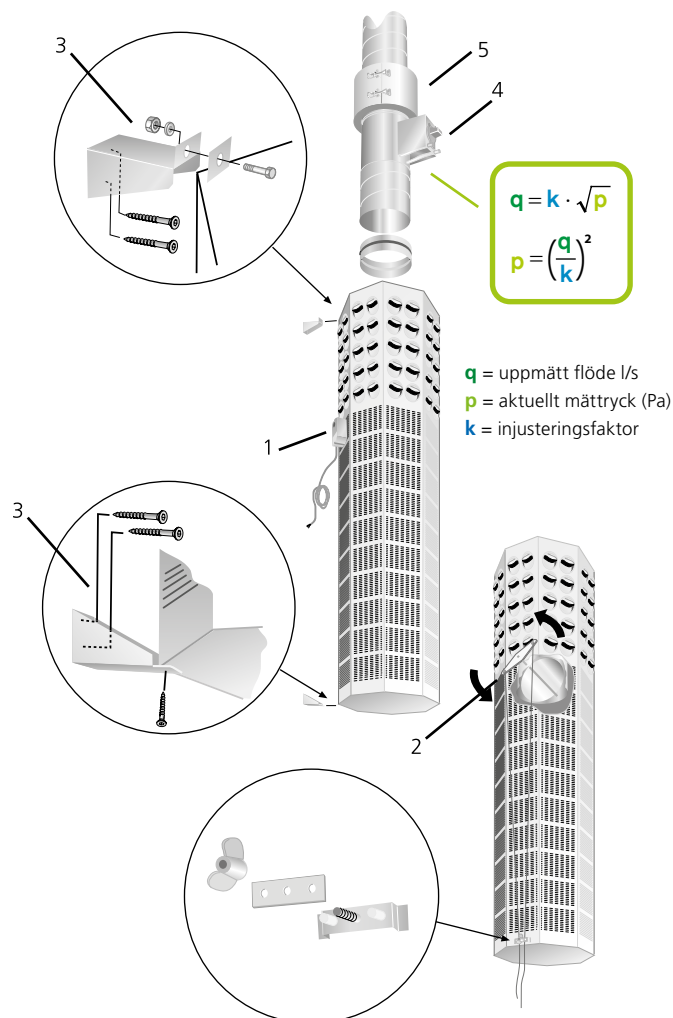


Figur 1. Montering. Injustering.

Förklaringar till figur 1:

- 1 = BOC med motorreglering.
- 2 = BOC med manuellt spjällreglage.
- 3 = Upphångningskonsoller.
- 4 = CRM 1. Reglerbar mätenhet, ingår ej vid leverans.
- 5 = FSR. Fästsvep, ingår ej vid leverans.


Inkoppling

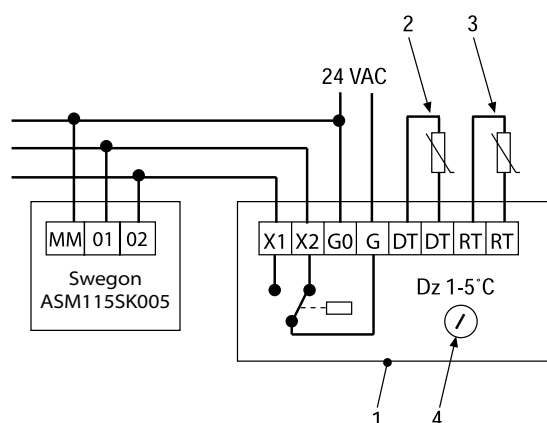

Figur 2. Kopplingsschema visar inkoppling mot tilluftsdon med Sauters spjällmotor monterad på BOC.

Förklaringar till figur 2:

- 1 = Styrenhet VHC.
2 = Kanaltemperaturgivare (DT).
3 = Rumstemperaturgivare (RT).
4 = Inställning av omställningstemperatur.

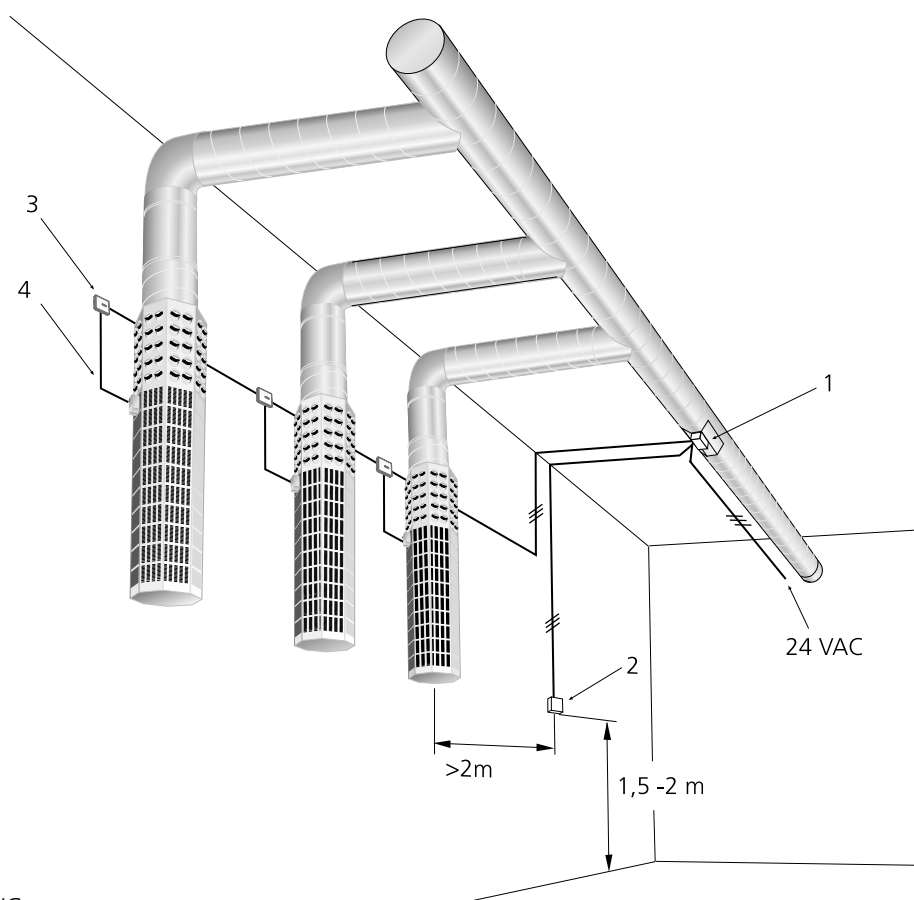

Figur 3. BOC med VHC.

Förklaringar till figur 3:

- 1 = Styrenhet VHC med kanaltemperaturgivare.
2 = Rumstemperaturgivare.
3 = Kopplingsdosa, ingår ej i leveransen.
4 = Fast monterad motorsladd 0,4 m.


Inkoppling 2-punktsreglering

BOCa aaa 1




(aaa=kanalanslutning Ø200 till Ø630, 1=motorstyrning)

Värme


NOTERA! Detta är spjällposition vid leverans från Swegon.

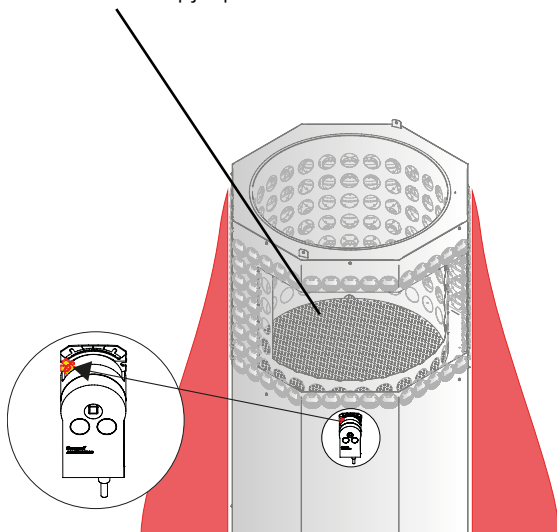

Kyla

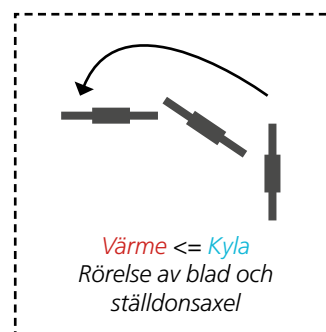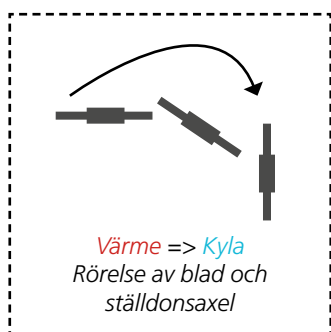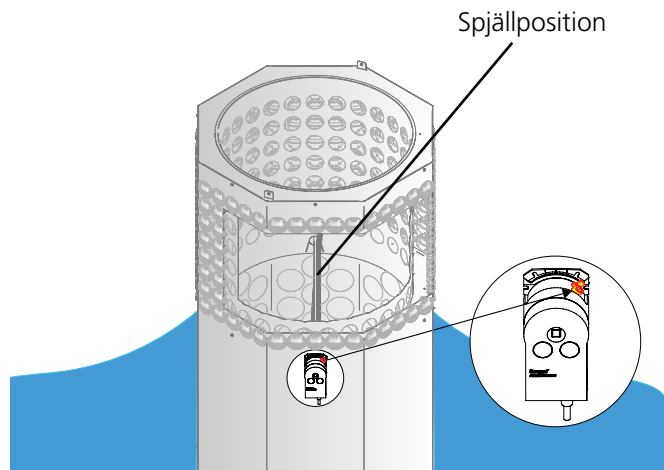


Motor positionerad till vänster

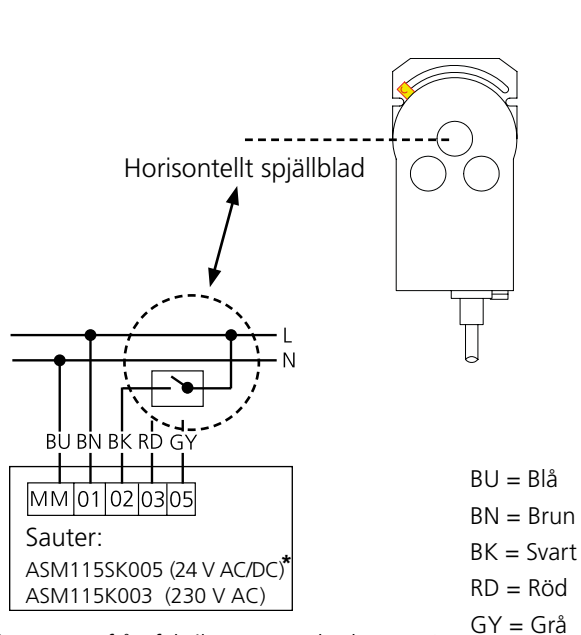

*Levereras från fabrik som standard, 24VAC

Motor positionerad till höger

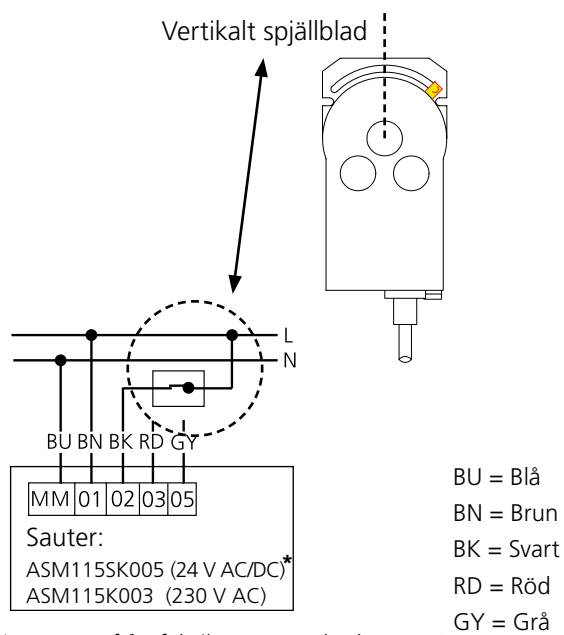


*Levereras från fabrik som standard, 24VAC

Mått och vikt

BOC

Storlek	A	B	C	ØD	E	Vikt, kg
200	1300	350	17	200	277	18,0
250	1400	385	17	250	295	21,0
315	1500	415	17	315	310	23,0
400	1600	505	17	400	356	29,0
500	1800	665	17	500	435	35,0
630	2000	825	17	630	516	45,0

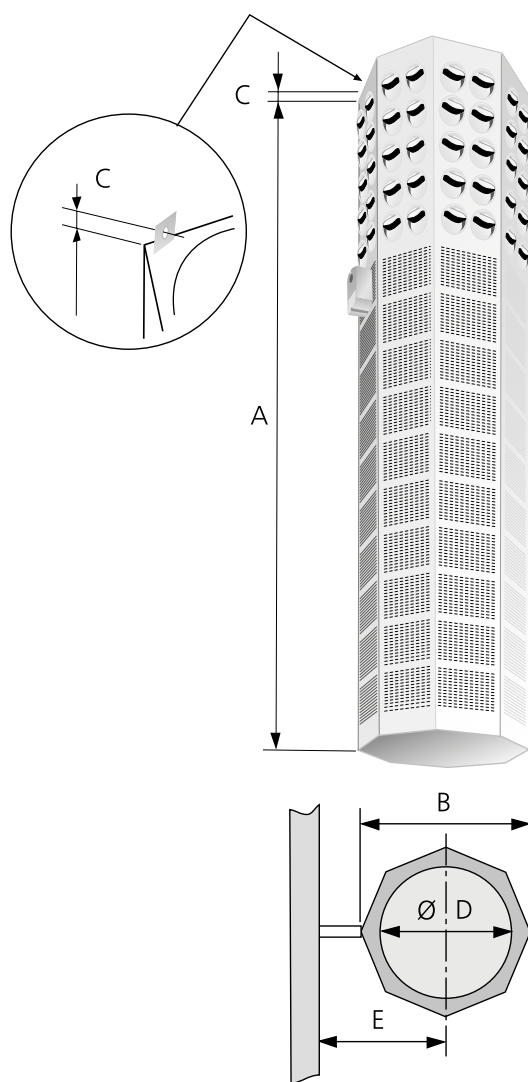

Figur 4. BOC.