

CTK_b/CTM_b

Montering - Injustering - Skötsel

20200702

Utförande

Rektangulärt överluftsdon. Den ljuddämpande baffeln är fylld med en ljudabsorbent med förstärkt ytskikt. CTK och CTM tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt.

CTK/CTM kan fås i tre storlekar.

Tillbehör

Till CTK och CTM behövs normalt ett galler för vardera öppningen. Önskas galler med lågt tryckfall rekommenderas GRL med fästram FHB, se sid 2.


Montering

1. Gör önskade håltagningar i tak och vägg.
2. Montera produkten i dessa håltagningar med fästband som skruvas fast i donet och byggnadskonstruktionen.
3. Montera eventuella galler.


Håltagningsmått

	Storlek	A	B	C	H	L
CTK	150	150 +2	250 +5	50	250 +15	1000
	200	200 +2	300 +5	50	250 +15	1000
	300	300 +2	600 +5	150	250 +15	1000
CTM	300x150	150 +2	300 +5	-	225 +5	750
	500x150	150 +2	500 +5	-	225 +5	750
	800x200	200 +2	800 +5	-	250 +5	900

CTK

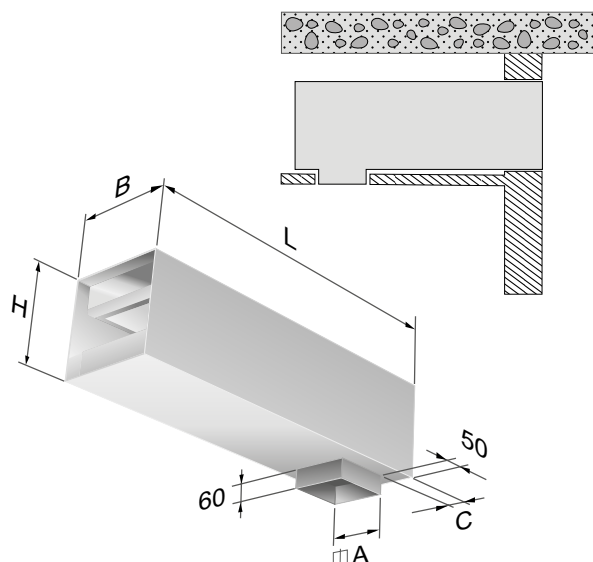

CTM

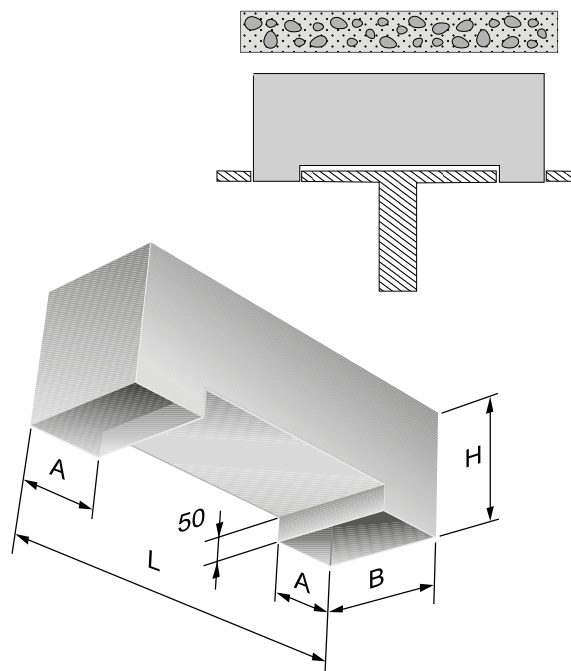

Tillbehör


Till CTK och CTM behövs normalt ett galler för vardera öppningen. Önskas galler med lågt tryckfall rekommenderas GRL med fästram FHB.

Galler

GRL. Utförd i strängpressade aluminiumprofiler och är lackerat i vår vita standardfärg.

Fästram

FHB. Utförd i förzinkad stålplåt.

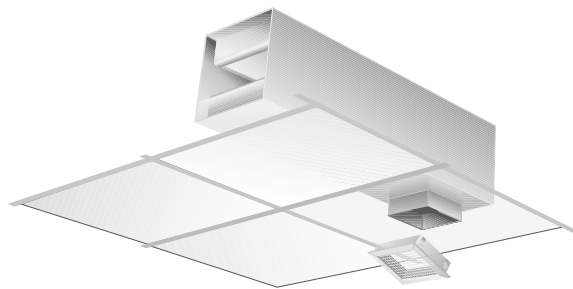

Montering av fästram FHB och galler GRL på CTK

Montering fästram och galler

1. Fästramen trycks in i kanal och fixeras med popnit.
2. Gallret trycks därefter fast i fästramen.


Injustering

Produkten injusteras inte. Vid given storlek och tryckfall ger donet en fast luftmängd.

För kontroll av luftmängden över donet kan hastighetsmätning användas.

Skötsel

Överluftsdonen är under normala driftsbetingelser underhållsfria. Galler rengöres vid behov med ljummet vatten tillsatt med diskmedel.

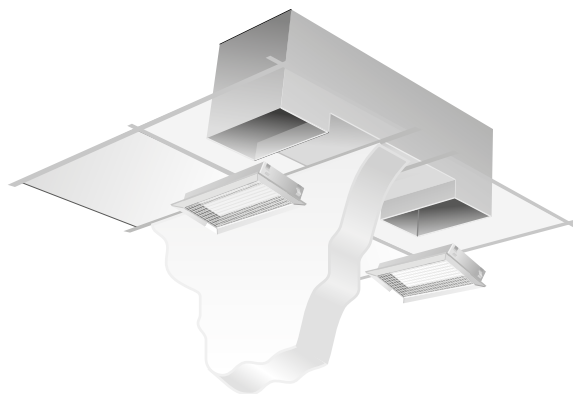

Montering av fästram FHB och galler GRL på CTM