

Lisävarusteet

Säätöyksikkö:

REG. Sisältää säätöpellin ja äänenvaimentimen.

Kanavaverhous:

DHCT 1. Säätöyksikön ja liittyvän kierresaumakanavan peittämiseen.

Sokkeli:

DHCT 2. Laitteen asennukseen lattialle.

Kansilevy:

DHCT 3. Irrallinen kansilevy eri materiaalit ja mitat. Voidaan käyttää, kun ei käytetä kanavaverhousta. Lisätietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä Swegonin edustajaan.

Asennus

Laitte ruuvataan kiinni seinään kulmakiinnikkeiden avulla. Sokkeli ruuvataan kiinni laitteen alapuolelle. Säädetty kanavaverhous kiinnitetään seinään seinäkiskoilla. Ruuvi-liitännät peitetään sivulistoilla. Säätöyksikön kumirengas-tiivisteellä varustettu liitin työnnetään laitteen liitäntään. Katso kuva 1.


Säätö

Mittausyhde on sijoitettu laitteen toiselle puolelle alumiinilistan taakse. Mittausyhteen viereen on merkitty k-kerroin. K-kertoimet löytyvät myös säätöohjeista osoitteessa www.swegon.fi. Ilmavirran säätöön suositellaan käytettäväksi säätöyksikköä REG. Katso kuva 2.


Ilmavirta voidaan suunnata haluttuun suuntaan kiertämällä laitteen Varizon®-suuttimia. Irrottamalla suutin ja kääntämällä sitä 180° saadaan suora puhallus. Katso kuva 4.

Huolto

Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astian-pesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella. Kanavistoon päästään käsiksi irrottamalla etulevy ja hajotinlevyn tarkas-tusluukku. Katso kuva 2.

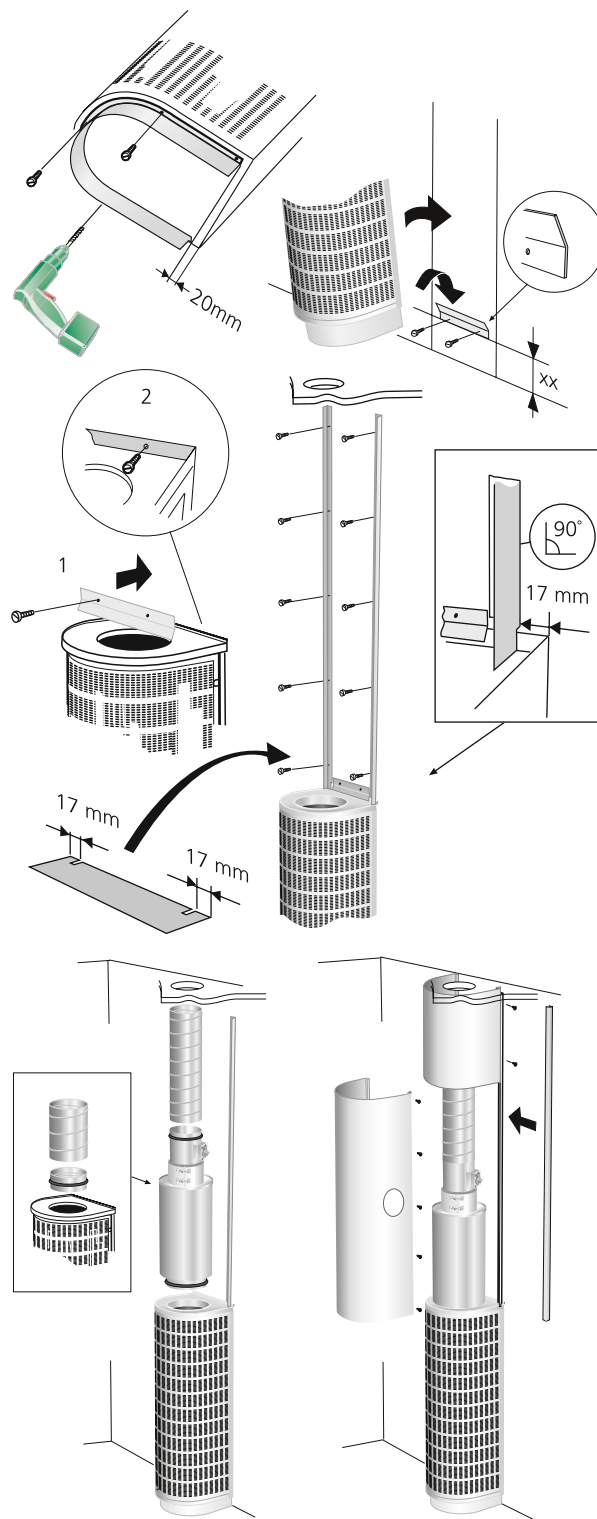

Kuva 1. Asennus.

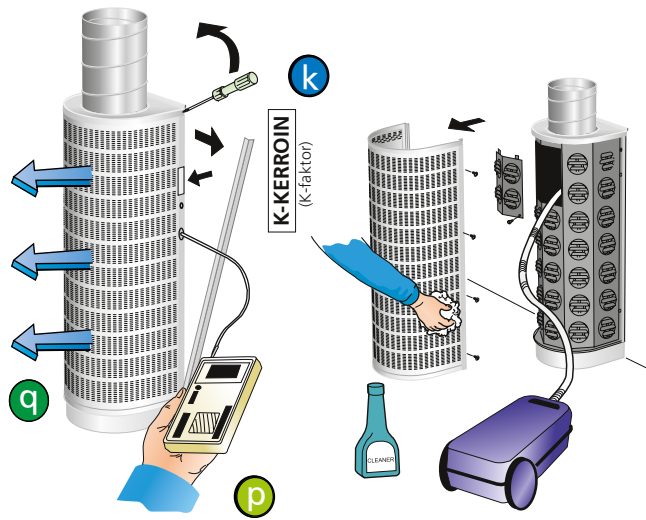




$$q = k \cdot \sqrt{p}$$

$$p = \left(\frac{q}{k}\right)^2$$

q = mittattu ilmavirta l/s
 p = paine (Pa)
 k = korjauskerroin

Kuva 2. Säättö. Huolto.

Suutinasetukset - Varizon®

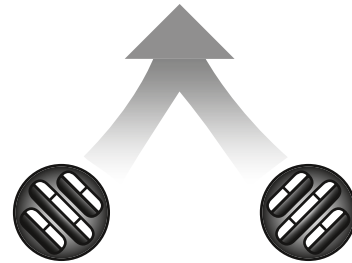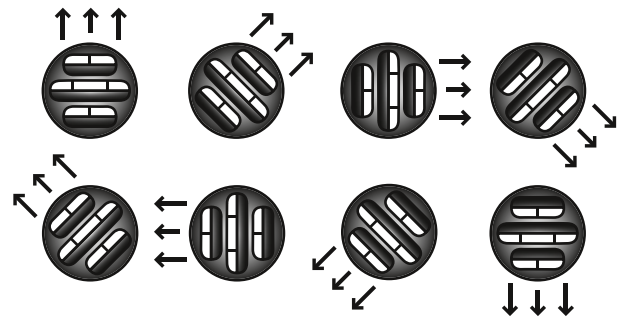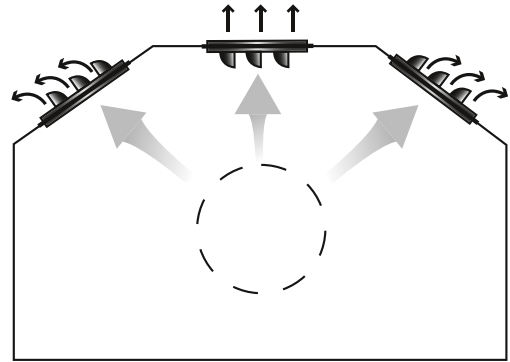


Kuva 3. Kaaviokuva suutinasetuksista.

Mitat ja painot

DHC


Koko	Mitat (mm)					Paino (kg)
	A	B	C	ØD	G	
125	245	623	250	125	123	7
160	280	623	285	160	140	10
200	320	923	325	200	160	15
250	370	923	375	250	185	18
315	435	1523	435	315	218	23
400	520	2003	525	400	260	29
500	620	2003	620	500	310	36
630	750	2003	750	630	375	45
800	920	2003	920	800	460	56

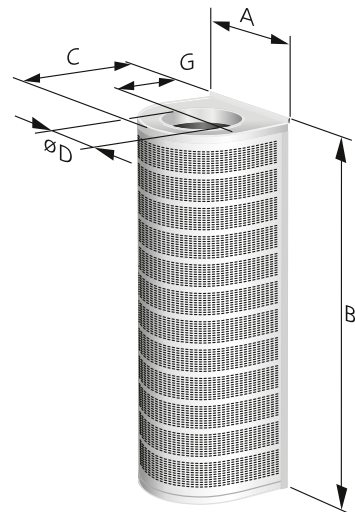


Kuva 5. DHC.

REG

Koko	Mitat (mm)			
	ØC	Ød	G	H
125	225	124	230	500
160	260	159	230	500
200	300	199	230	500
250	350	249	250	500
315	415	314	260	800
400	500	399	300	800
500	600	499	300	900
630	730	629	300	900

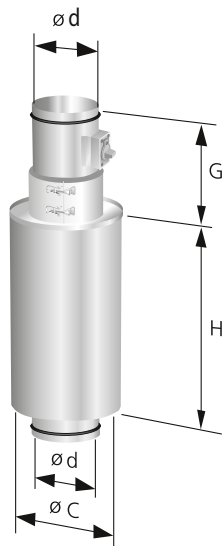

Kuva 4. Säätyksikkö REG.

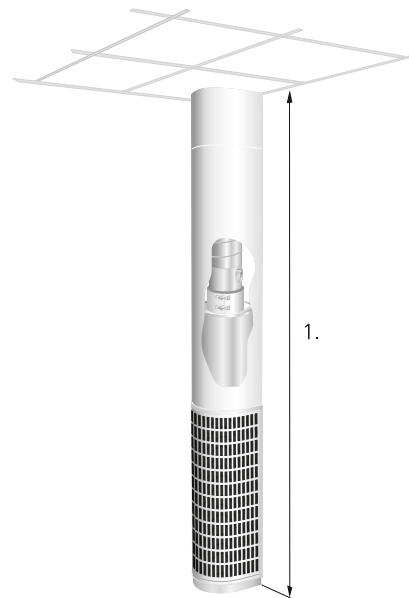

Kuva 6. DHC varustettuna kanavaverhouksella ja sokkelilla.

1. Koko 125-315: 2400-2750.

Koko 400-800: 2850-3200.

Muita pituuksia tilattaessa on aina ilmoitettava huoneen kokonaiskorkeus.

K-kerroin

Koko	Tuloilma
125	12,0
160	20,0
200	33,0
250	50,0
315	84,0
400	134,0
500	202,0
630	285,0
800	520,0

Mittausletkujen lukumäärä: 1