

DVCe

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20121127

Tilbehør

Reguleringsenhed:

REG. Kombineret enhed med spjæld og lyddæmpere.

Kanalinddækning:

DVCT 1. Til indbygning af reguleringsenhed samt tilsluttende spirokanal.

Sokkel:

DVCT 2. Til montering af armatur på gulv.

Dekortop:

DVCT 3. Løs topplade i forskellige materialer og dimensioner. Kan anvendes, når kanalinddækning ikke skal anvendes. Kontakt nærmeste salgskontor for at få hjælp til produktets udførelse.

Montering

Armaturet skrues fast mod væggen ved hjælp af medfølgende montagevinkler. Gulvsoklen skrues fast mod armaturets underside. Den teleskopiske kanalinddækning skrues fast mod væggen ved hjælp af medfølgende vægskinner. Skruefastgørelsen skjules af sidelister.

Styreenheden har en nippertilslutning med gummiring, der skubbes ind i armaturets muffertilslutning. Se figur 1.


Indregulering

Måleudtaget er placeret på armaturets ene side bagved aluminiumprofilen. Ved siden af måleudtaget er K-faktor angivet på produktets mærkning. Til at justere volumenstrømmen anbefales det at anvende reguleringsenhed REG. Se figur 2.


For at regulere, hvordan luften tilføres rummet, kan armaturets Varizon-dyser® drejes for at lede luften i den ønskede retning. Ved at fjerne dysen og dreje den 180° opnås en lige indblæsning. Se figur 3.

Vedligeholdelse

Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger og et børstestundstykke. For at få adgang til kanalsystemet demonteres frontpanelet og fordelingspladens inspektionsluger. Se figur 2.

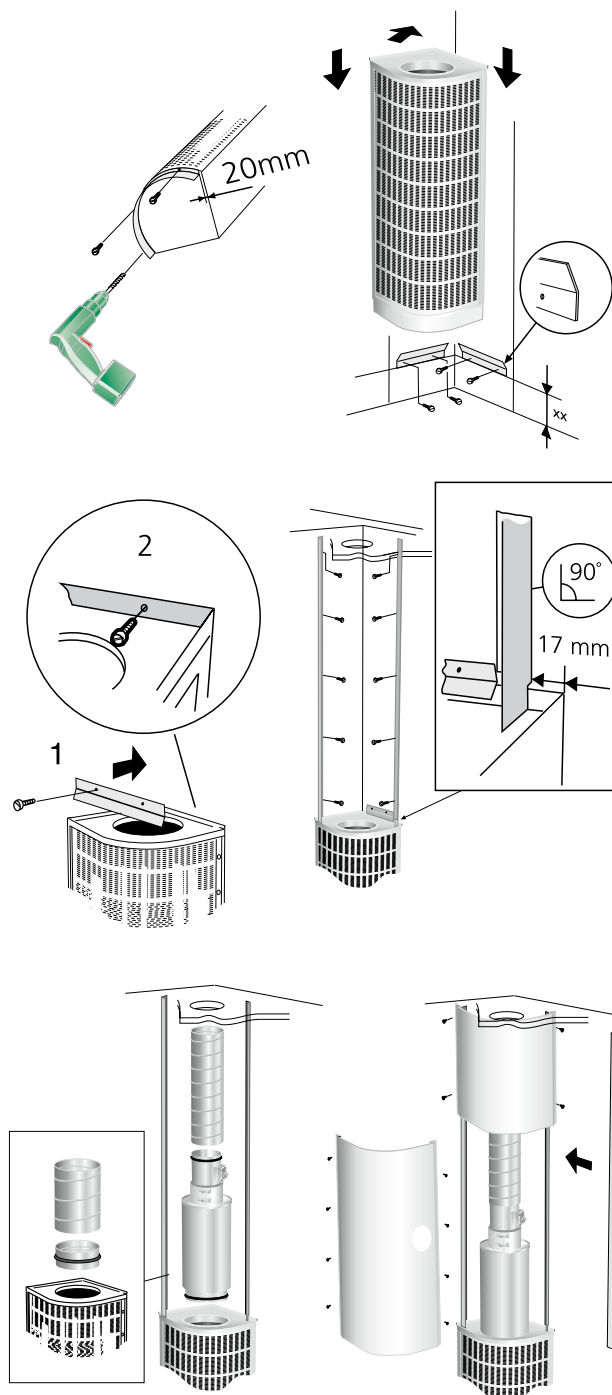


Figur 1. Montering.

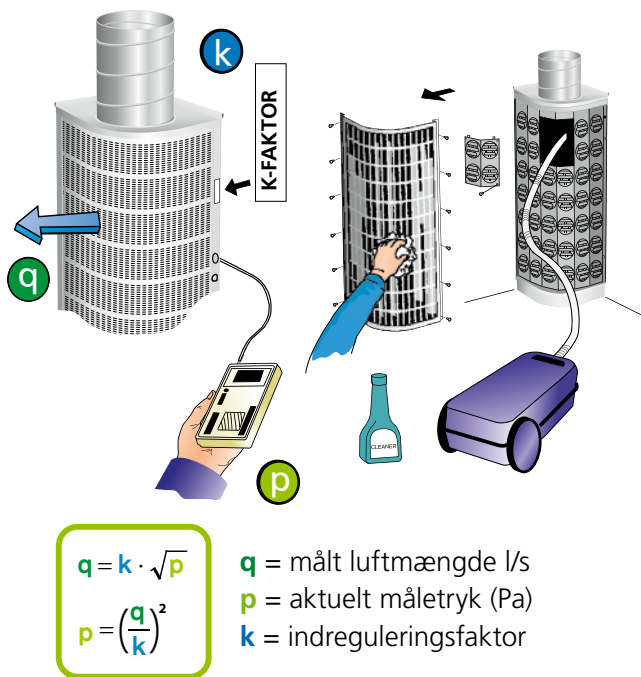

Figur 2. Indregulering, vedligeholdelse.

Dyseindstilling

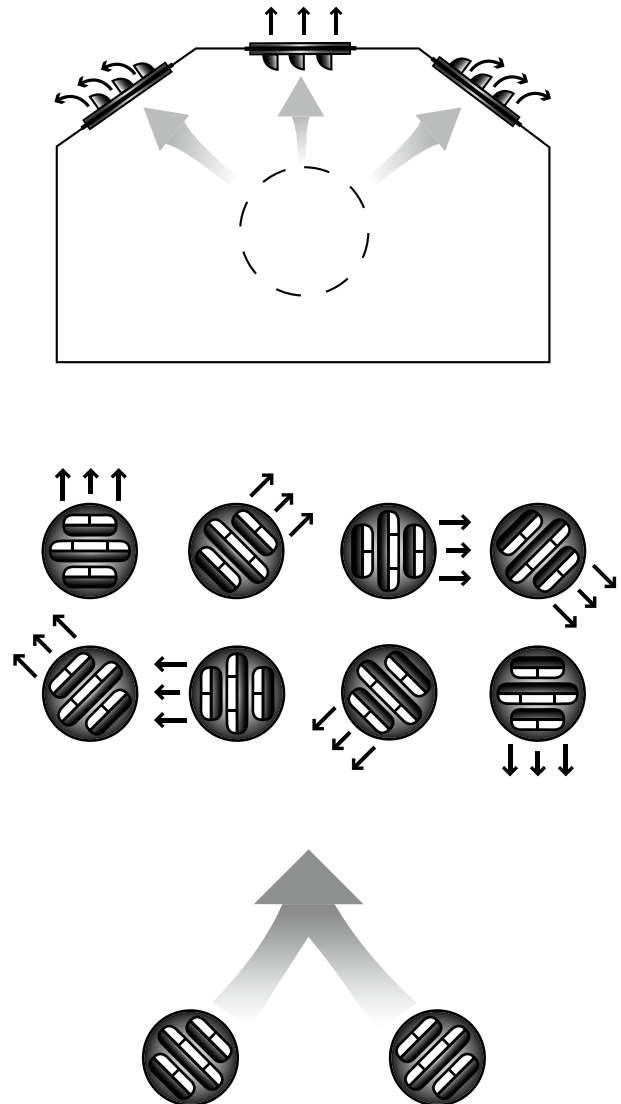

Figur 3. Dyseindstilling, skematisk.

Mål og vægt

DVC

Størrelse	Mål (mm)				Vægt (kg)
	A	B	ØD	G	
125	245	623	125	123	5
160	280	623	160	140	7
200	320	923	200	160	14
250	370	923	250	185	18
315	435	1523	315	218	23
400	520	2003	400	260	31


REG

Størrelse	Mål (mm)			
	ØC	Ød	G	H
125	225	124	230	500
160	260	159	230	500
200	300	199	230	500
250	350	249	250	500
315	415	314	260	800
400	500	399	300	800


K-faktor

Størrelse	Tilluft
125	12,0
160	20,0
200	33,0
250	50,0
315	84,0
400	134,0


Antal måleslanger: 1

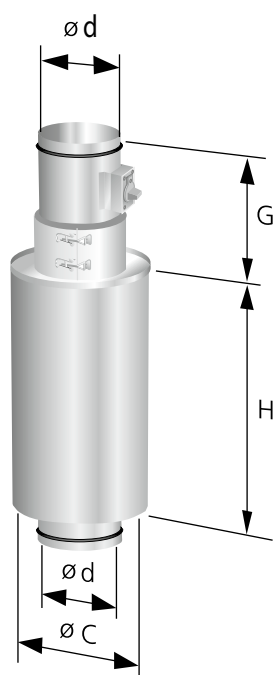

Figur 3. Reguleringsenhed REG.

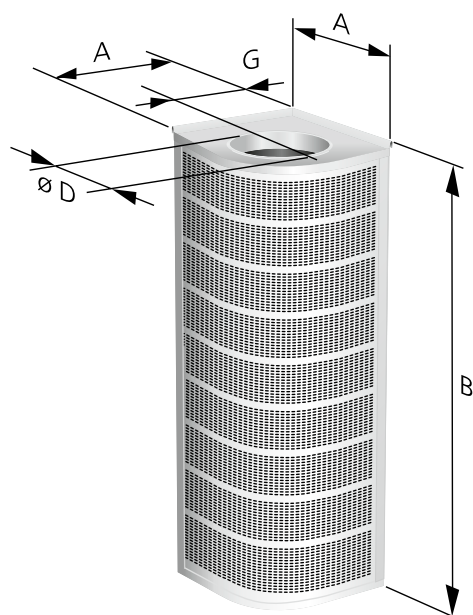

Figur 4. DVC.

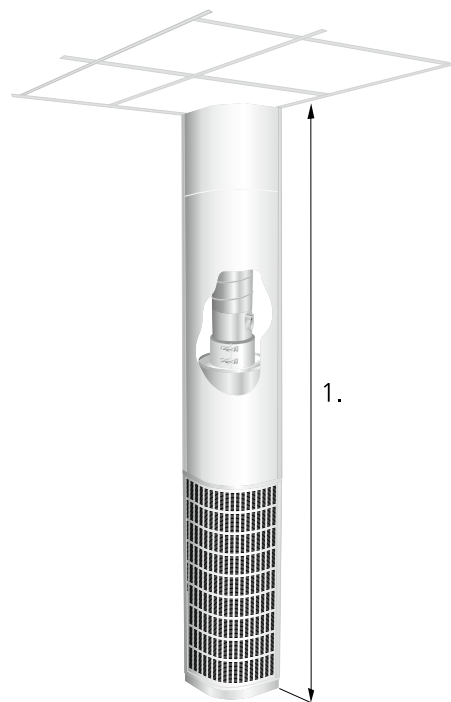

Figur 5. DVC med kanalinddækning og sokkel.

1. Størrelse 400: 2850-3200. Størrelse 125-315: 2400-2750