

EXC_d

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20170705

Tilbehør

Monteringsramme EXCT 2

Monteringsramme med gummitættet nippeltilslutning.

Monteringsramme EXCT 3

Monteringsramme med muffemål til tilslutning mod nippel. Monteringsrammen har en større indvendig diameter end evt. tilslutningskanaldele med nippel, f.eks. kanalbøjninger.

Montering

Hultagning i henhold til tilsluttende kanals mål. Monteringsrammen monteres i tilslutningskanalen og fastgøres med popnitter fra indersiden. Vær opmærksom på popnitterens position, så den ikke forhindrer armaturets fastgørelse til monteringsrammen. Armaturet drejes ind i bajonetfatningen på monteringsrammen. Se figur 1.

Indregulering


Den indvendige kegle drejes med uret (-) for at øge trykfaldet og mod uret (+) for at mindske. Keglens position låses med en låsemøtrik på bagsiden af armaturet.

Armaturet indreguleres via trykmåling alternativt luftmængdemåling. Ved trykmåling anvendes en såkaldt "målekrog", og ved luftmængdemåling anvendes luftmængdemålere, der findes på markedet. Se figur 2 og 3.


K-faktor er angivet på produktets mærkning samt i den gældende indreguleringsvejledning på www.swegon.com

Vedligeholdelse


Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger og et børstestundstykke. For at få adgang til kanalsystemet ved rengøring drejes armaturet ud af monteringsrammen.

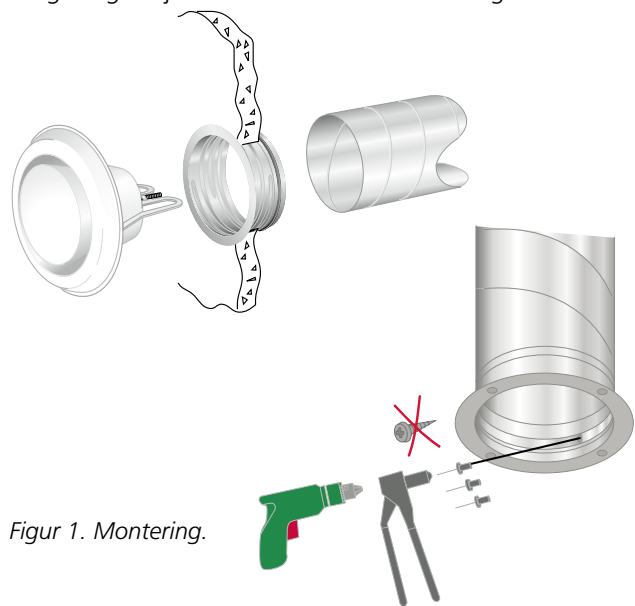

Figur 1. Montage.

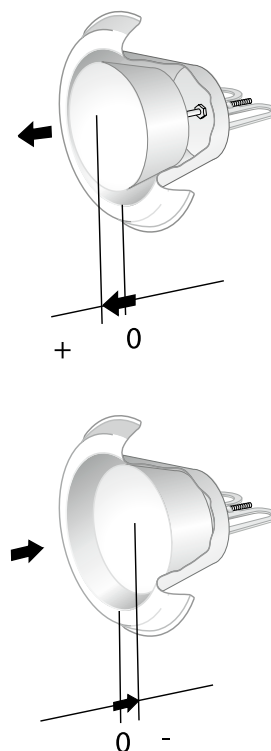

Figur 2. Indregulering.

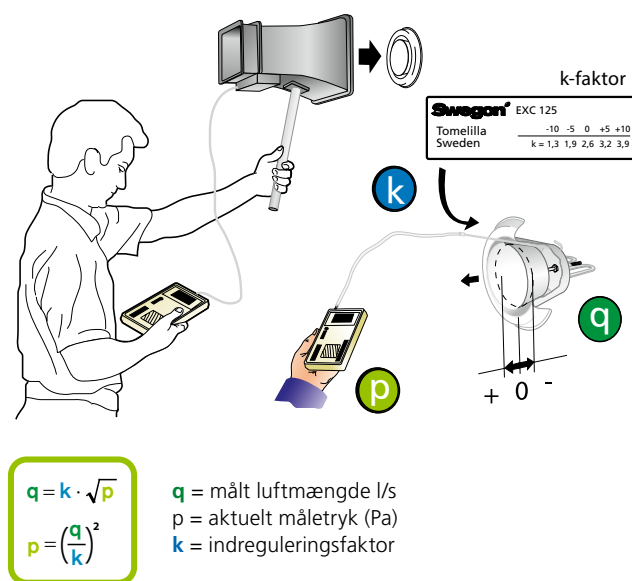

Figur 3. Indregulering.

Mål og vægt

EXC

Størrelse	A	B	ØD	Vægt, g
100	70	16	142	265
125	85	16	173	350
160	85	16	205	475
200	108	16	252	700

Monteringsramme EXCT 2

Størrelse	ØD1	H	Vægt, g
100	99	50	100
125	124	50	125
160	159	50	190
200	199	50	240


Monteringsramme EXCT 3

Størrelse	ØD2	H	Vægt, g
100	101	55	100
125	126	55	125
160	161	55	190
200	201	55	240


K-faktor* EXC

Kegleindstilling	Størrelse			
	100	125	160	200
-15	0,6	–	–	–
-12	0,8	–	–	–
-10	1,0	1,3	2,0	–
-5	1,4	1,9	2,8	–
-3	–	–	–	1,8
0	1,8	2,6	3,6	2,6
+5	2,3	3,2	4,5	3,8
+10	2,7	3,9	5,4	5,2
+15	–	–	6,2	6,4
+20	–	–	–	7,5
+25	–	–	–	8,6


*Måles med målesonde

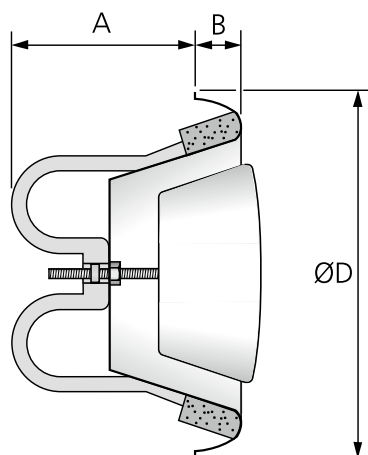

Figur 4. Fraluftarmatur EXC.

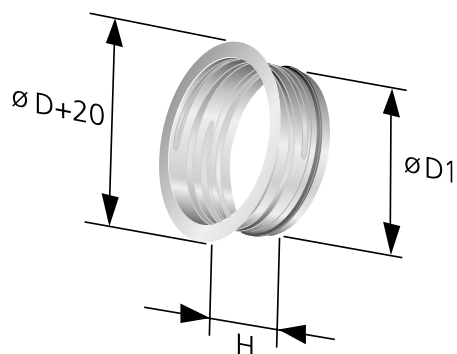

Figur 5. Monteringsramme EXCT 2.

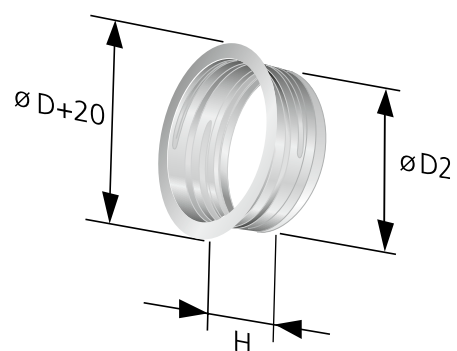

Figur 6. Monteringsramme EXCT 3 Monteringsramme til tilslutning direkte mod kanaldel med nippel, f.eks. en kanalbøjning.