

Tillbehör

Anslutningslåda

SWAN T

Utförd i förzinkad stålplåt. Anslutningslådan innehåller injusteringsspjäll och fast mätuttag. Lådan levereras med anslutning i långsida (L).

Ljudabsorbent

Tillbehör till anslutningslådan: Ljudabsorbent med förstärkt ytskikt, brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-2.

Montering


Anslutningslådan pendlas mot tak. Lådan är utrustad med montagefästen, se figur 2. Spridardelen skruvas fast i anslutningslådan genom anordningar placerade i anslutningslådan, se figur 3.

Injustering


Injustering skall göras med spridardelen monterad. Mät-slang och spjällsnören dras ut ur donet via spalterna, blå mät-slang för tilluft och transparent för frånluft, se figur 1. När tryckmätning är klar och spjällläget bestämt, sträcks de båda spjällsnörena och slås ihop i en s k injusteringsknut. K-faktorer finns i gällande injusteringsanvisning som finns på www.swegon.com.

Skötsel


Luftdonet rengöres vid behov med ljummet vatten och diskmedel. Alternativt används dammsugare med borstmunstycke vid rengöring. Kanalsystemet nås genom att spridardelen och spjällinsatsen demonteras, se figur 1 och 3.

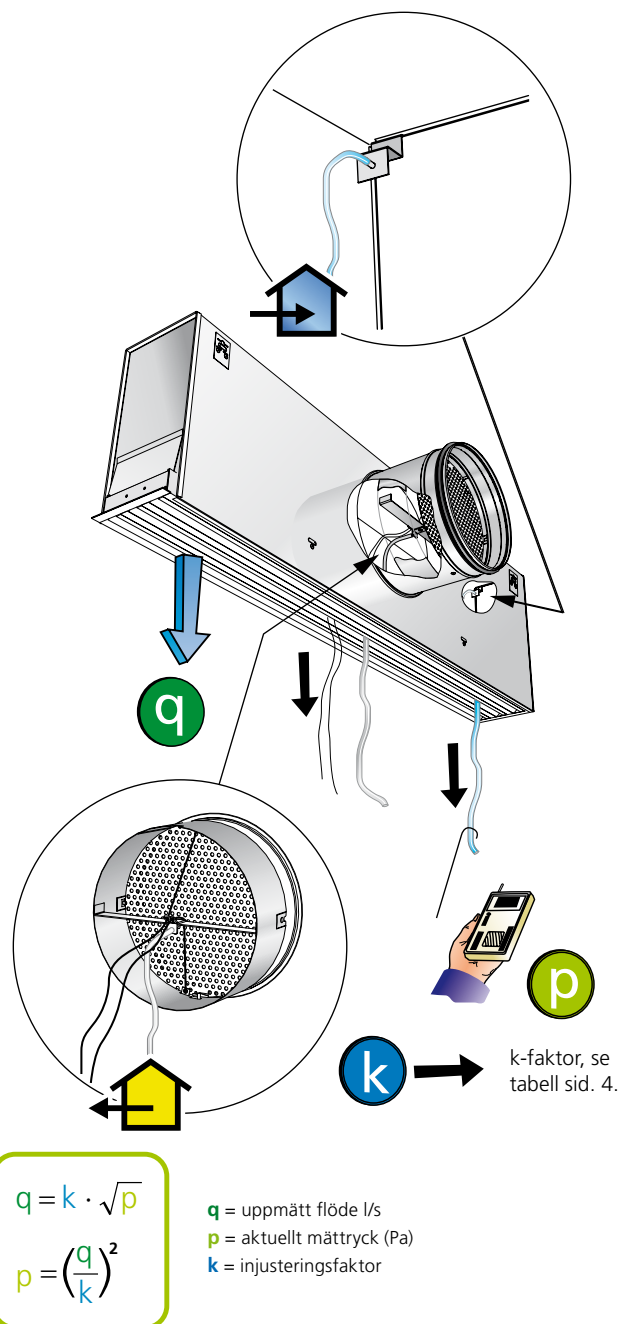


Figur 1. Injustering och placering av mätuttag.

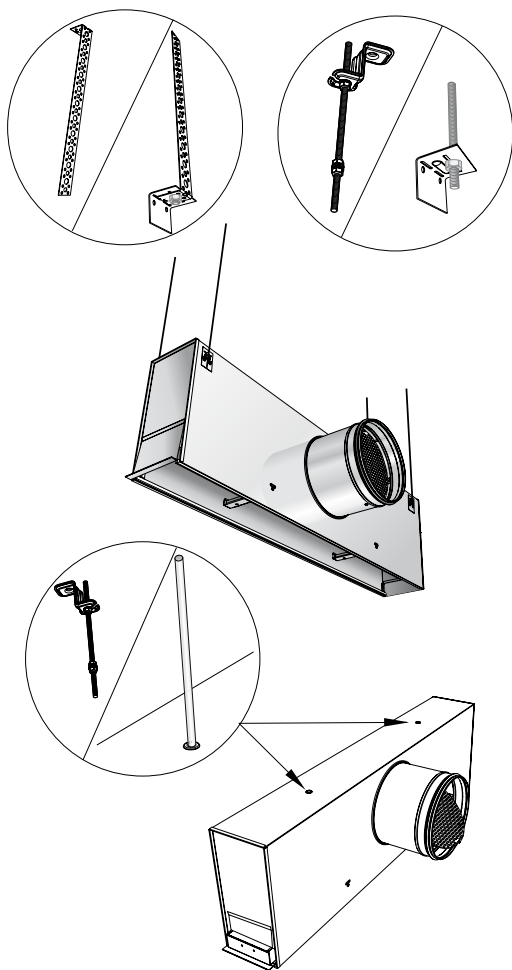


Figur 2. Alternativa montage med gängstång, hållband eller wire.

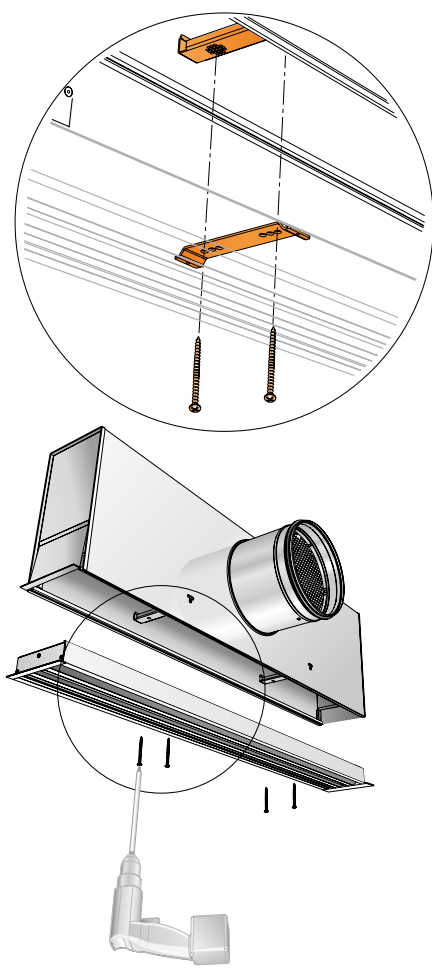


Figur 3. Montering av SWAN i SWAN T.

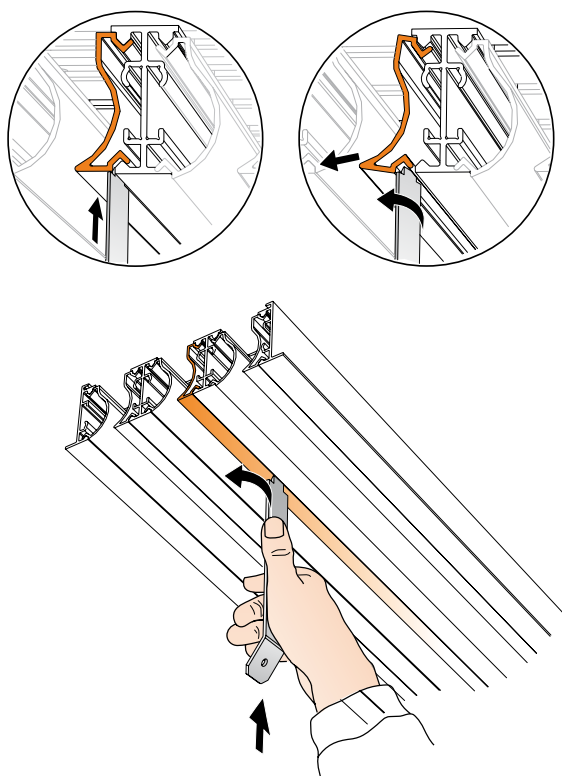


Figur 4a. Demontera luftriktare.

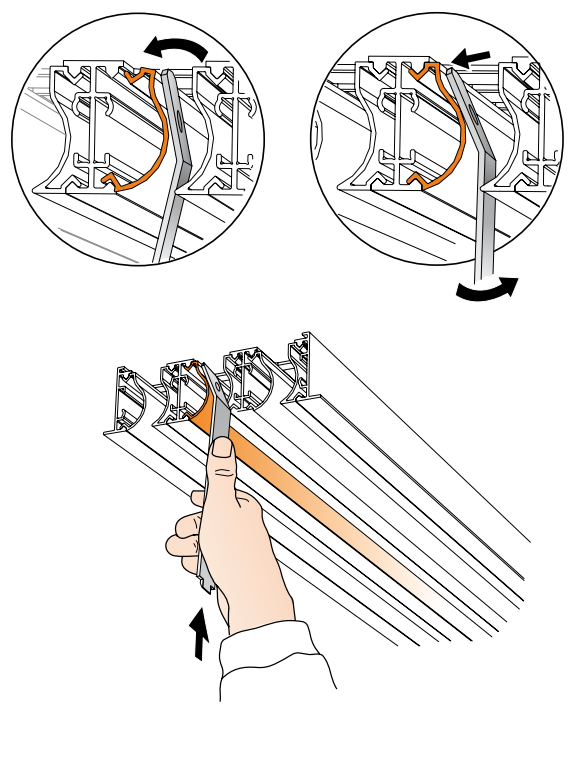


Figur 4b. Montera luftriktare.

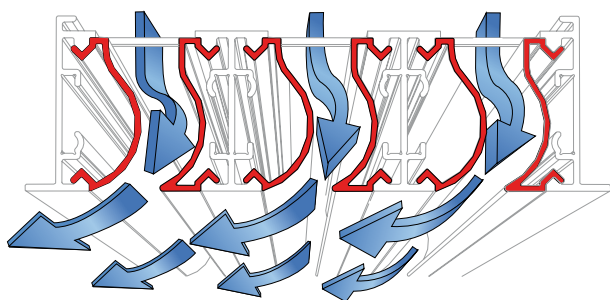


Figur 5a. 1-vägsspridning.

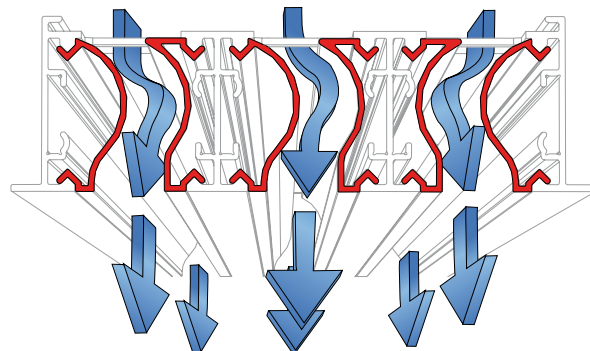

Figur 5c. Vertikal spridning.

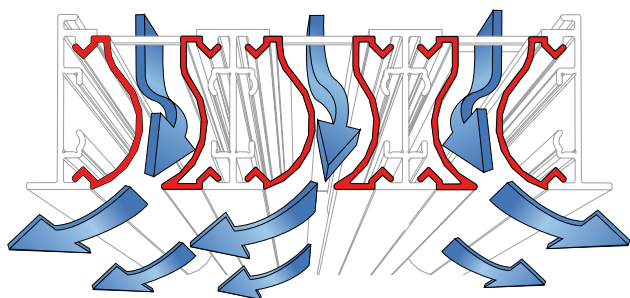

Figur 5b. 2-vägsspridning.

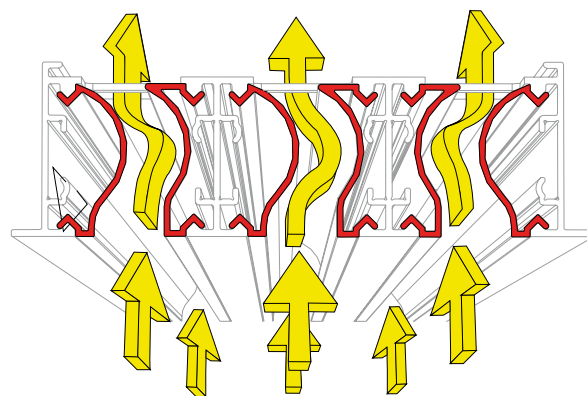

Figur 5d. Frånluft.

Mått och vikt

SWAN standard inklusive anslutningslåda SWAN T

Storlek	A	B	ØD	H - (H+25)	J	K	L	Vikt, kg
2-1200-160	1190	107	159	265-290	124	1151	146	7,2
2-1200-200	1190	107	199	304-329	124	1151	166	7,9
2-1200-250	1190	107	249	354-379	124	1151	194	8,9
3-1200-160	1190	153	159	265-290	170	1151	146	8,8
3-1200-200	1190	153	199	304-329	170	1151	166	9,4
3-1200-250	1190	153	249	354-379	170	1151	194	10,3
4-1200-160	1190	198	159	265-290	215	1151	146	10,1
4-1200-200	1190	198	199	304-329	215	1151	166	10,8
4-1200-250	1190	198	249	354-379	215	1151	194	11,8

Håltagningsmått : A-20, B-12

K-Faktor


Storlek	1-väg	2M	Vertikal	Frånluft
2-1200 + SWAN Ta 2-160	21	21	18,8	13
2-1200 + SWAN Ta 2-200	22,4	22,4	19,8	16,6
2-1200 + SWAN Ta 2-250	23,4	23,4	19,8	18,7
3-1200 + SWAN Ta 3-160	27,1	–	24,9	15,8
3-1200 + SWAN Ta 3-200	29,4	–	25,8	19,3
3-1200 + SWAN Ta 3-250	32,2	–	25,8	22,8
4-1200 + SWAN Ta 4-160	27,6	27,6	25,1	16,7
4-1200 + SWAN Ta 4-200	35,4	35,4	30,8	22,5
4-1200 + SWAN Ta 4-250	39	39	34,2	29,1

Tilluft: 1 mätslang (blå).

Frånluft: 1 mätslang (transparent).

SWAN T - Placering kanalanslutning

SWAN T	P	R	S
Ø160	102	22	163
Ø200	122	22	182
Ø250	147	22	207

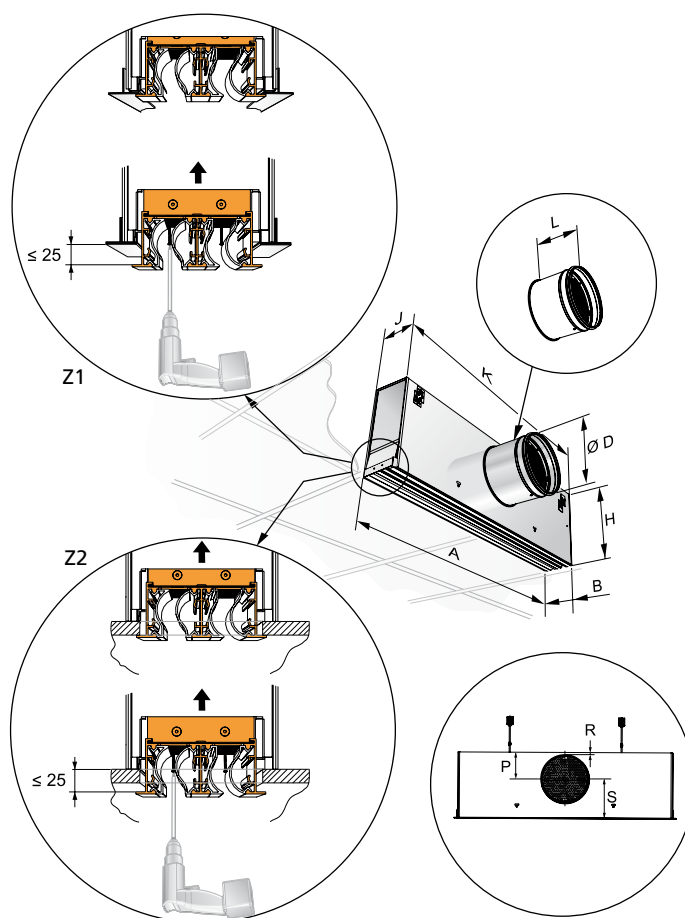

Figur 6. SWAN med anslutningslåda SWAN T.