

OPL

Rampe de soufflage avec microfiltre pour salles d'opération



QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'air spécialement étudié pour les salles d'opération
- Convient pour la chirurgie générale
- Prise de pression pour surveillance de filtre
- Accès aisé aux filtres
- Nettoyable
- Équipé d'un Hepafiltre H14
- Couleur standard blanc RAL 9003
 - 5 autres couleurs standard
 - Autres couleurs sur demande

DÉBIT D'AIR – PRESSION – NIVEAU SONORE – VITESSE D'AIR		
OPL Taille		Vitesse sous filtre 0,45 m/s
3500 (x2)	q (l/s)	650
	q (m ³ /h)	2340
	p (Pa)	110
	L(dB(A))	35

Les valeurs s'appliquent à un montage complet avec deux rampes.

Caractéristiques techniques

Principe

La rampe de soufflage se compose de deux caissons contenant des Hepafiltres équipés de joints en caoutchouc. La section de connexion au réseau de gaines possède une manchette avec un joint en caoutchouc. Le diffuseur a cinq panneaux perforés sous la section de raccordement et les deux caissons-filtres. Pour faciliter son ouverture, chaque panneau dispose de charnières. Les cinq panneaux ont un schéma de diffusion fixe garantissant une zone d'air la plus propre possible autour de la table d'opération.

Matériaux et traitement de surface

L'ensemble de l'unité, y compris la section de raccordement, est en tôle d'acier galvanisé. L'intérieur et l'extérieur des caissons-filtres et des panneaux de diffusion sont peints.

- Couleur standard:
 - Blanc semi-brillant, lustre 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Autres couleurs standard:
 - Argenté brillant, lustre 80, RAL 9006
 - Aluminium gris brillant, lustre 80, RAL 9007
 - Blanc semi-brillant, lustre 40, RAL 9010
 - Noir semi-brillant, lustre 35, RAL 9005
 - Gris semi-brillant, lustre 30, RAL 7037
- Version non peinte et autres coloris disponibles sur demande.

Accessoires

Filtre


Hepafiltre H14 muni d'un joint en caoutchouc.
Efficacité de séparation: 99.995 % @ MMPS, EN 1822.
Taille 610 x 610 x 115.

Planification

Les rampes de soufflage sont installées par paire, parallèlement à la table d'opération. La distance entre les panneaux peut varier entre 2200 et 2600 mm. Ces dispositions visent à optimiser la diffusion d'air dans la zone d'opération. Les autres parties des rampes, à savoir les caissons-filtres et la section de connexion, sont installées au-dessus du faux plafond. Le dessous de la rampe doit se trouver au moins 100 mm sous la face inférieure du faux plafond. Les filtres se retirent par la face extérieure du diffuseur. Les unités d'évacuation de l'air extrait doivent être placées dans le bas de la pièce, tout en respectant la distance minimale de 150 mm par rapport au plancher. Pour réguler le débit d'air dans la pièce, il est recommandé d'installer dans le réseau de gaines des équipements tels que le régulateur DCV ou un régulateur de débit en amont des rampes (voir Figures 1 et 2).

Domaines d'application

Généralement utilisé en chirurgie dite « générale », de simples interventions effectuées en journée où la teneur en CFU peut être de 50 à 100 particules/m³. (CFU = nombre de particules porteuses de bactéries par mètre cube). La rampe de soufflage assure le mélange. Cette

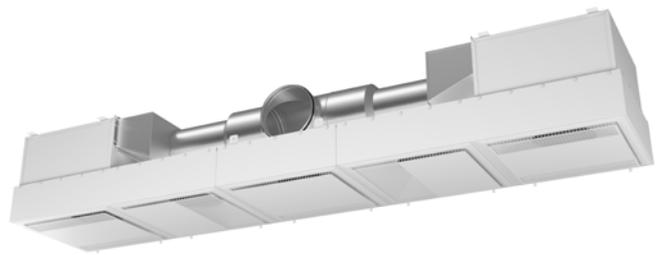

technique s'est également avérée produire des niveaux CFU considérablement plus bas, pour les situations où les normes en termes de personnel, d'habillement, de sas, etc. sont plus strictes.

Installation

La rampe de soufflage est fixée dans le plafond au moyen de boulons à œillets (voir le schéma des dimensions). Les profilés d'angle de fixation au faux plafond ne sont pas fournis avec la rampe. Les rampes sont installées en position centrale/symétrique dans la pièce, de part et d'autre de la table d'opération, et parallèlement à celle-ci. Pour parvenir aux conditions décrites dans les caractéristiques techniques, il doit y avoir une distance comprise entre 2400 et 2800 mm entre le dessous des rampes et le plancher, et l'écart entre les deux rampes fixées au plafond doit être compris entre 2200 et 2600 mm. (voir Figures 1 et 2).

Entretien

- Si nécessaire, nettoyer le diffuseur à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle ou avec une solution alcoolique.
- Le remplacement du filtre s'effectue en détachant la plaque du diffuseur montée sur ressorts. Ôtez les attaches du filtre pour le retirer.
- Pression résiduelle finale recommandée : 2x la perte de charge initiale pour le produit avec filtre.
- Le filtre peut supporter une perte de charge maximale de 500 Pa. REMARQUE : Le niveau de séparation est affecté par un débit/une pression élevé – pour la plage de service recommandée, se reporter au diagramme.

Environnement

Une déclaration relative aux matériaux de construction est disponible sur notre site www.swegon.com.

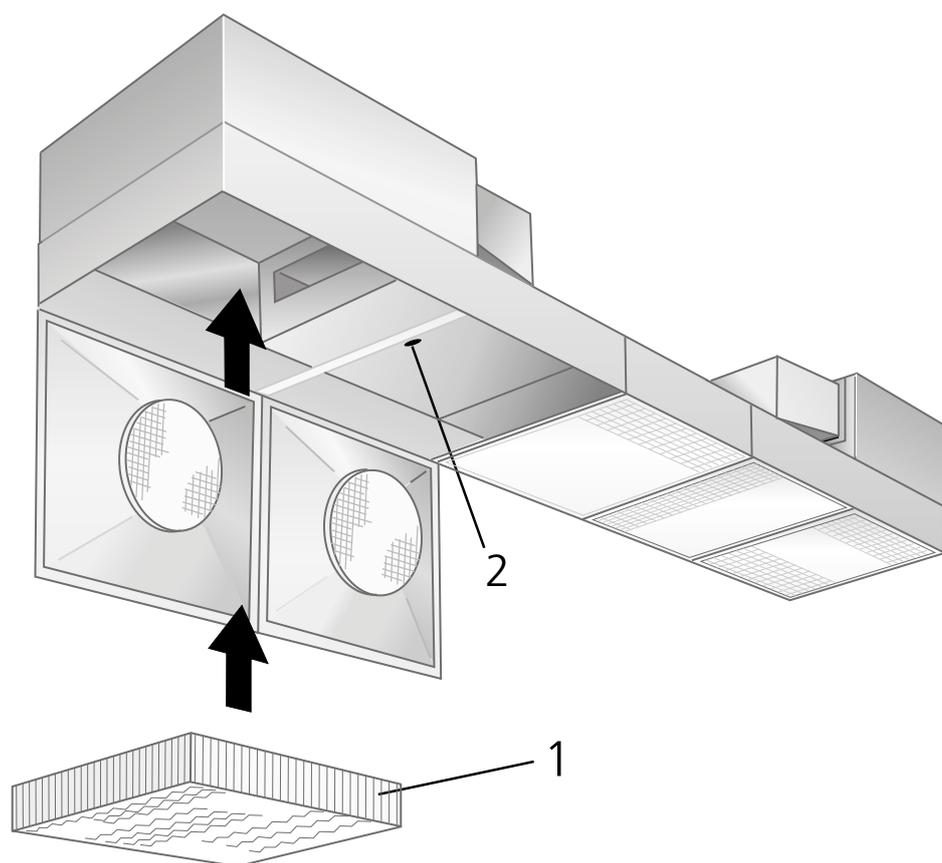


Figure 1. Installation OPL.

1. Filter

2. Point de mesure sur le filtre (test DOP^{*)} et pression).

^{*)} Test de fuite sur le produit et contrôle DOP de l'efficacité du filtre (séparation des particules).

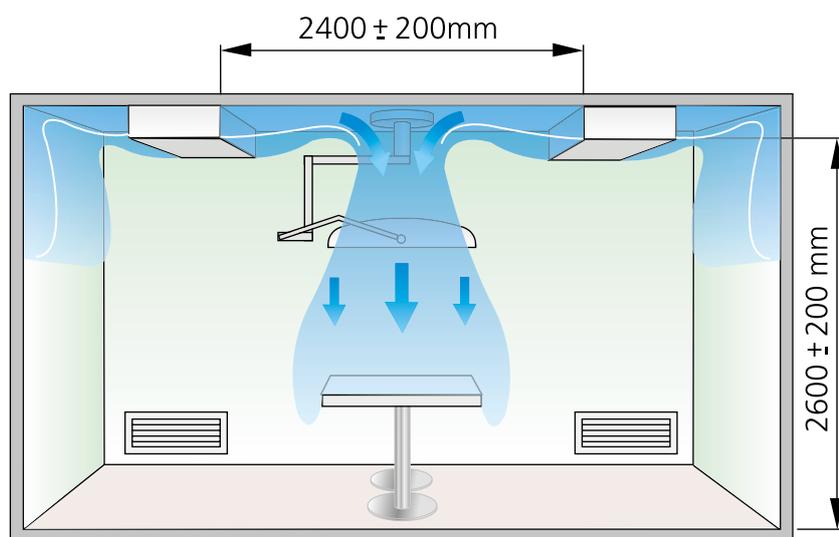


Figure 2. Exemple d'installation pour performances optimales.

Les chiffres ci-dessous indiquent le principe de débit et la limite isovitesse pour 0,2 m/s et Δt -3 K

Dimensionnement

- Le niveau sonore en dB(A) s'applique à des locaux ayant une surface d'absorption équivalente de 10 m².
- L'atténuation sonore (ΔL) ci-dessous s'affiche dans la bande d'octave. L'atténuation de l'orifice est incluse dans les valeurs.

L_W = Niveau de puissance sonore

L_{p10A} = Niveau de pression acoustique dB(A)

K_{ok} = Correction de production de la valeur L_W dans la bande d'octave

$L_W = L_{p10A} + K_{ok}$ donne la fréquence divisée par la bande d'octave

Niveau sonore

Air soufflé

Niveau de puissance sonore, L_W (dB)

Tableau K_{OK}

Taille	Moyenne fréquence (bande d'octave) en Hz							
OPL	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3500	6	3	0	2	1	-9	-17	-18
Tol. \pm	2	2	2	2	2	2	2	2

Atténuation sonore ΔL (dB)

Tableau ΔL

Taille	Moyenne fréquence (bande d'octave) en Hz							
OPL	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3500	15	9	2	4	4	6	7	11
Tol. \pm	2	2	2	2	2	2	2	2


Diagrammes de dimensionnement

Air soufflé

Débit d'air – Perte de charge – Niveau sonore

- Le graphique illustre les données pour un OPL simple avec Hepafiltre. En général, on installe deux unités OPL dans la pièce, ce qui entraîne une hausse de 3 dB du niveau sonore.
- Les valeurs en dB(A) sont applicables aux locaux ayant une absorption acoustique normale (4 dB).
- La valeur dB(C) est en principe de 6 à 9 dB supérieure à la valeur dB(A).
- La zone claire indique la zone de travail recommandée pour garantir l'efficacité des filtres (classe H14).

OPL 3500 – Panneau simple

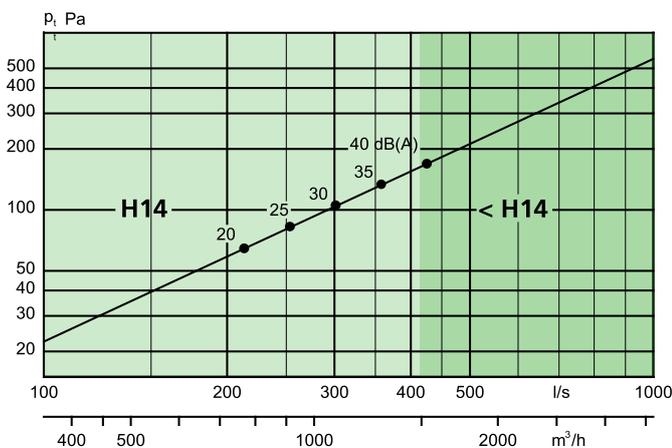

Dimensions et poids

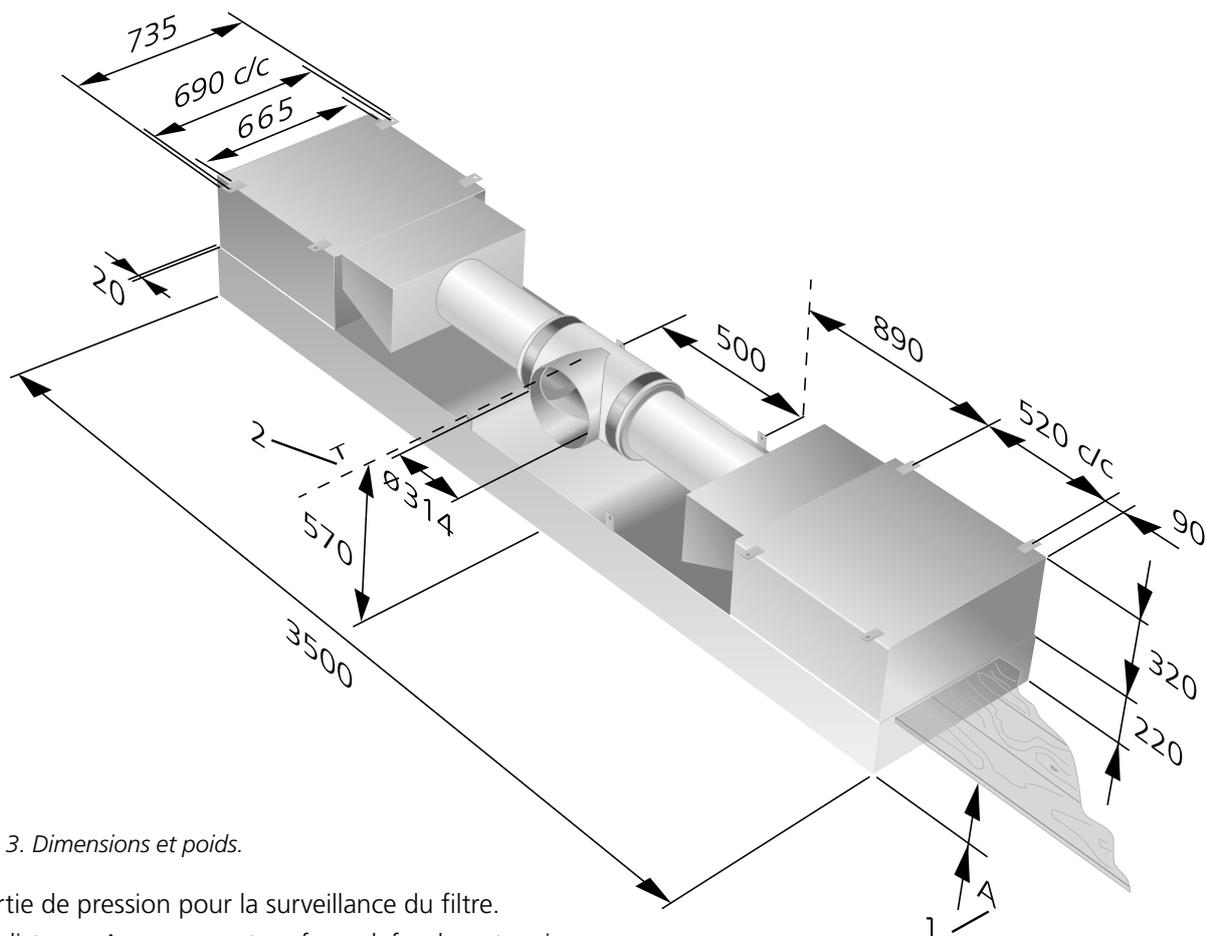


Figure 3. Dimensions et poids.

1. Sortie de pression pour la surveillance du filtre.
2. La distance A par rapport au faux plafond peut varier entre 100 et 200 mm.
Profils d'angle pour fixation sur la rampe OPL non fournis.

T = Bord supérieur de la gaine.

Poids: 166 kg, filtre compris.

Nomenclature

Produit

Rampe de soufflage	OPL	b	aaaa
Version			
Taille: 3500			

Exemple de spécification

Rampes de soufflage de Swegon pour salles d'opération, de type OPL, avec les fonctions suivantes:

- Motif de diffusion spécialement étudié.
- Hepafiltre.
- Prise de pression pour surveillance de filtre.
- Intérieur peint.
- Pour faciliter le nettoyage, possibilité d'ouverture complète.
- Epoxy blanc, RAL 9003/NCS S 0500-N.

Taille: OPLb aaaa

xx articles