


Visar högerutförande.
Vid vänsterutförande byter temperaturgivare 1 plats till sensor 2 på styrenheten.

*Right-hand version is shown.
For the left-hand version, the temperature sensor 1 is moved to sensor 2 on the control circuit board.*

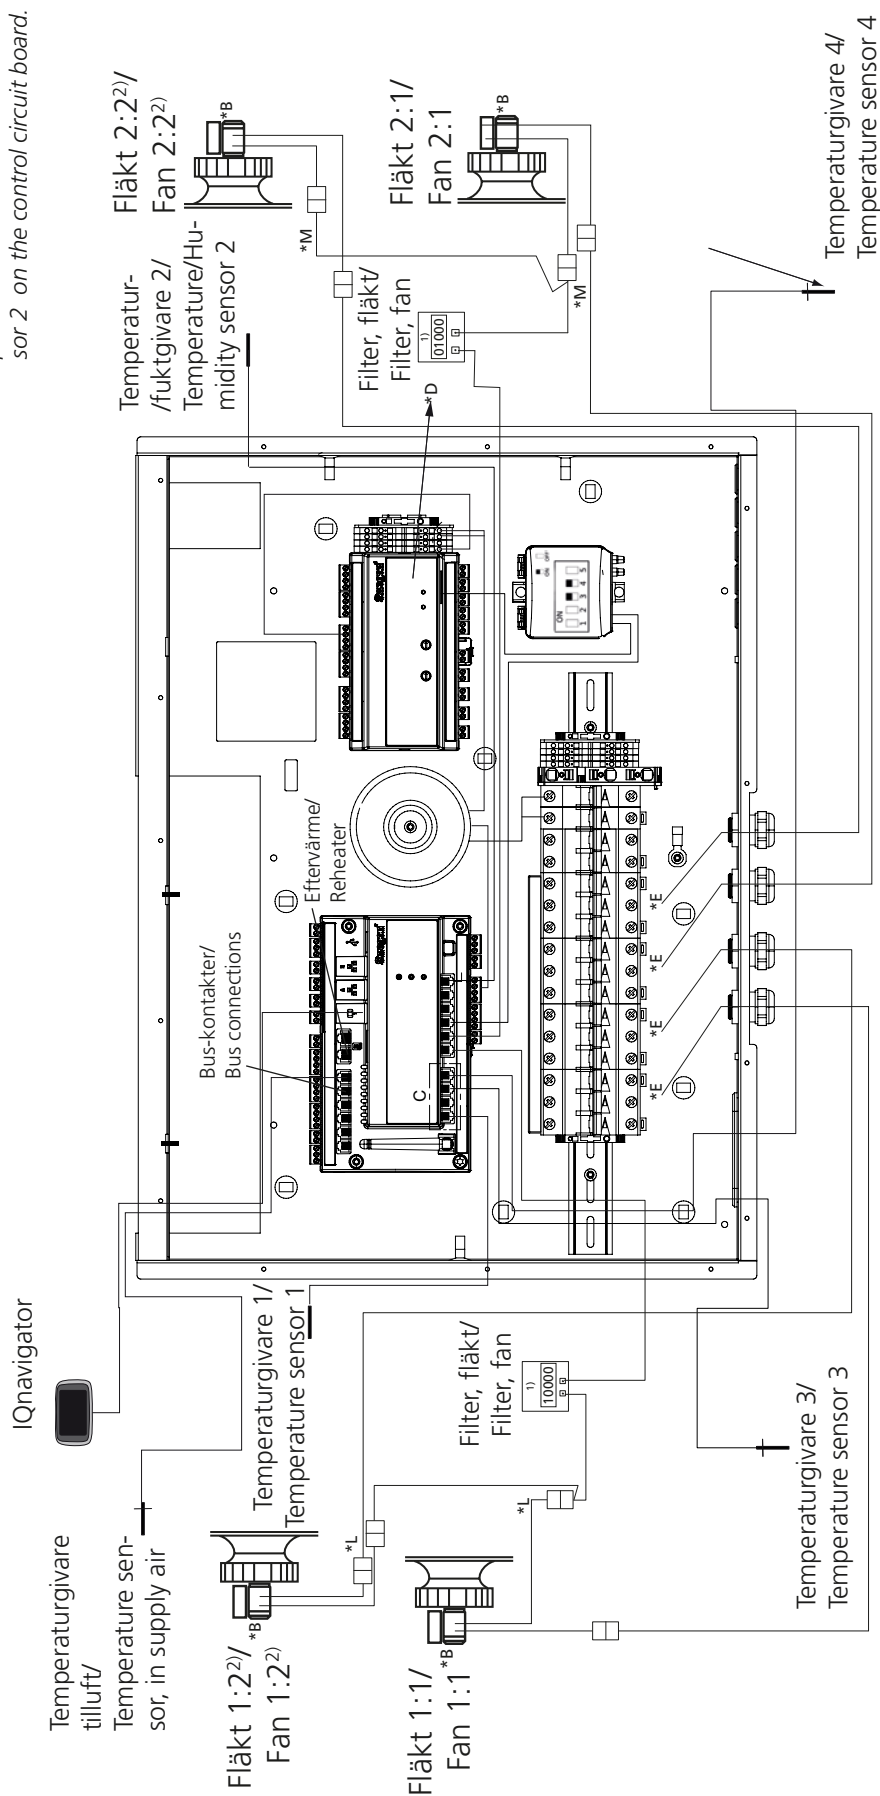


2) För GOLD RX 60 med frånluftsfäkt storlek 50 och GOLD RX 50 med frånluftsfäktar storlek 60 saknas antingen fäkt 1:2 eller 2:2/


For GOLD RX 60 with exhaust fan size 50 and GOLD RX 50 with exhaust fans size 60, either fan 1: 2 or 2: 2 is missing

1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.


A: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

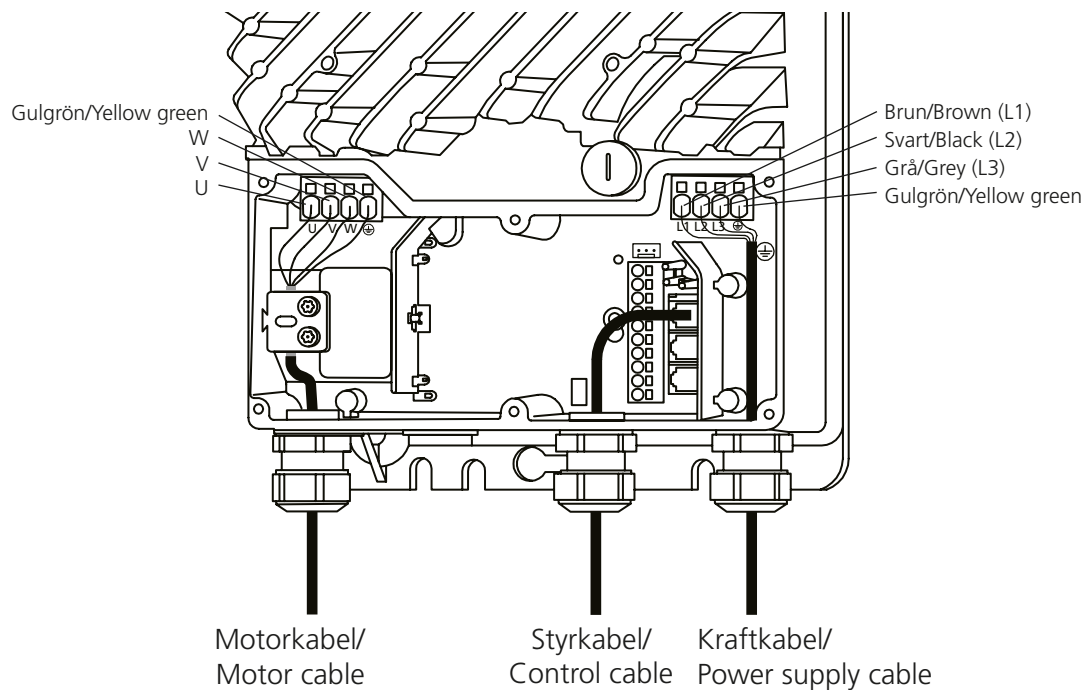

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

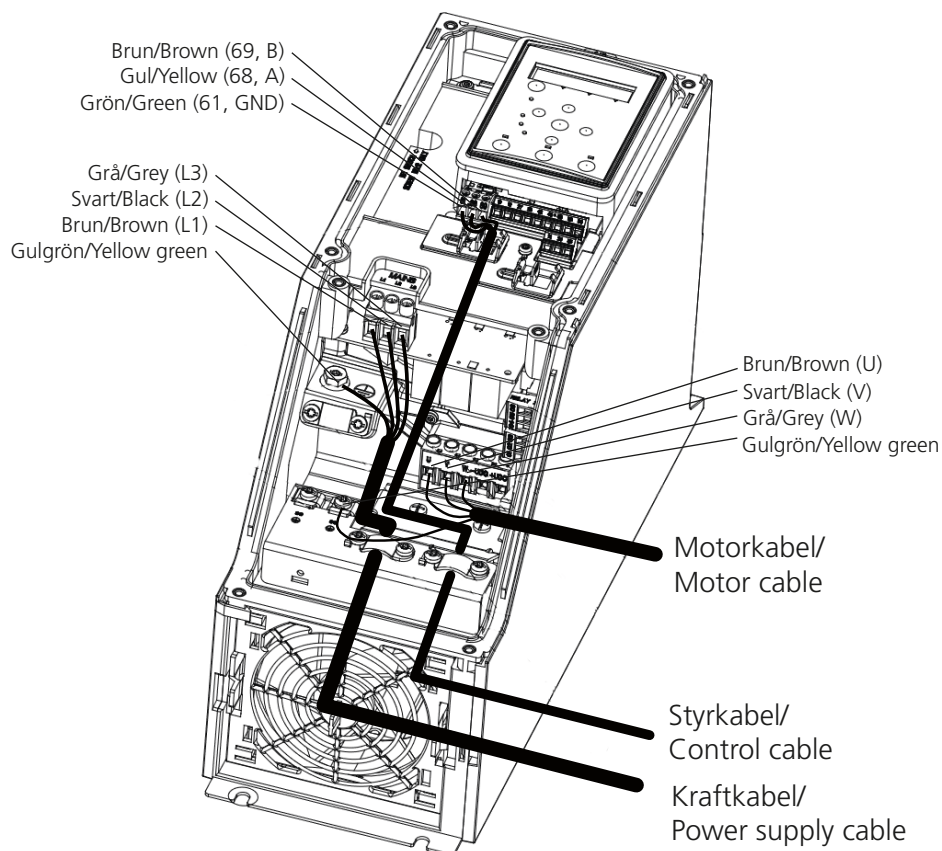


D: GOLD PX+

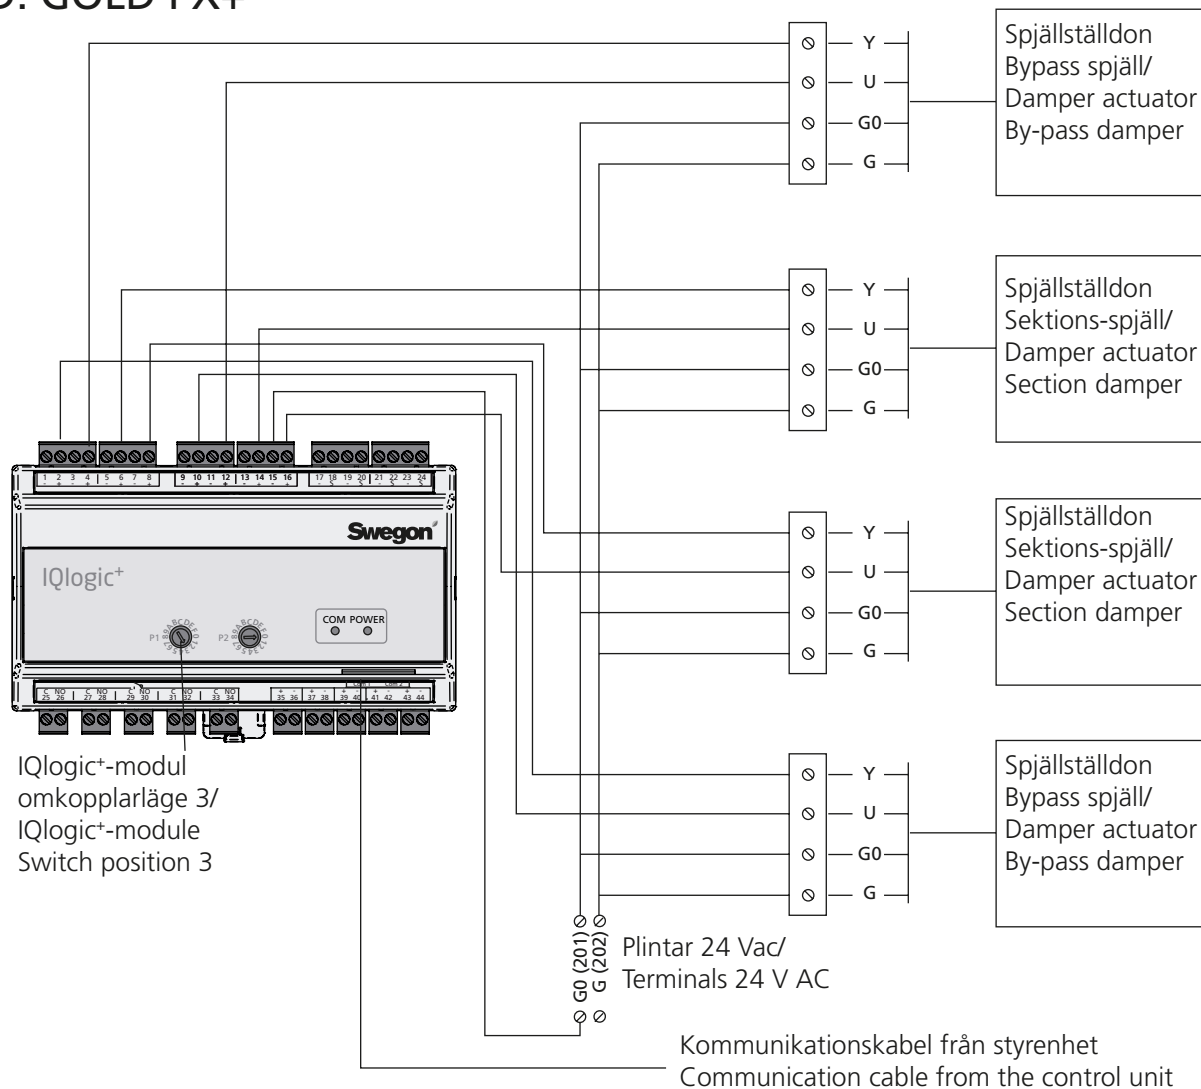


E: GOLD RX 60-100

Inkoppling av kraftkablar på säkringar för fläktstyrning/
Wiring of power supply cables to fuses for fan controls

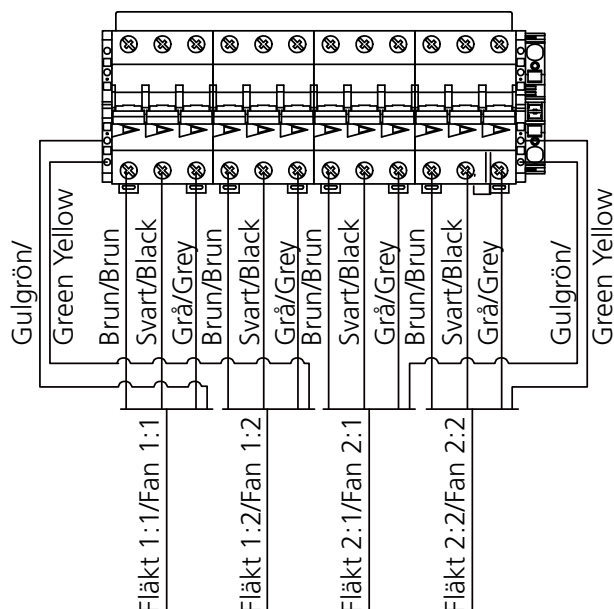

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

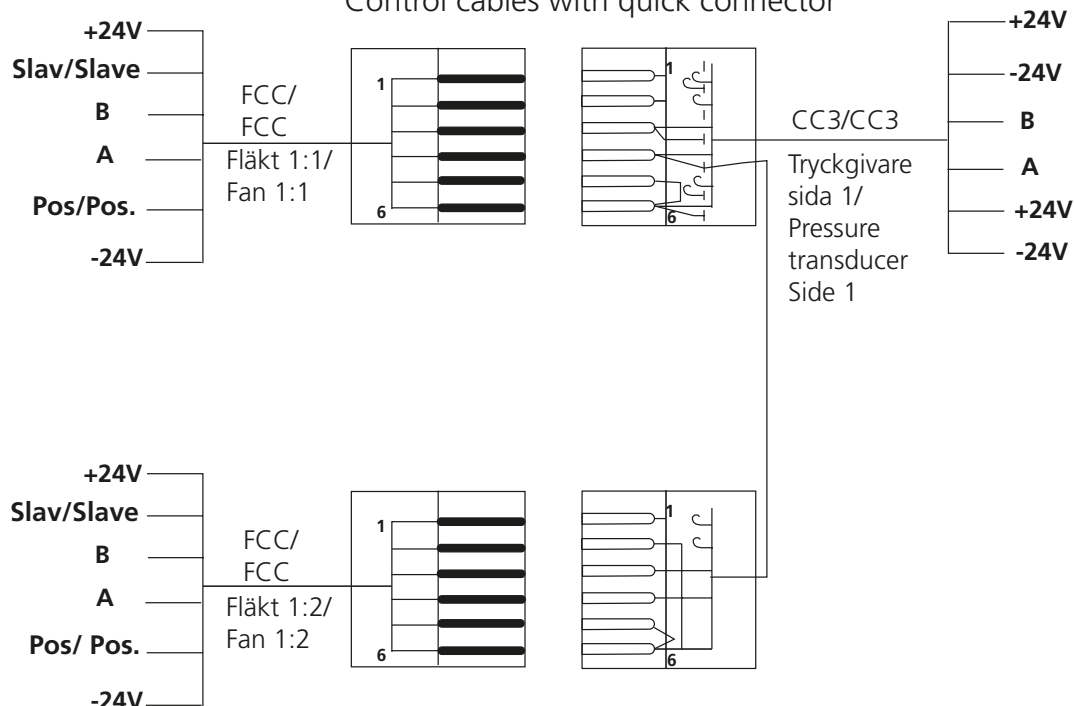

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

