

Installation takhuv TBHA/TBHB/TBHC GOLD/SILVER/COMPACT

1. Allmänt

Huvarna är utförda i plåt med ytskikt av patenterad rapsolja-baserad svart färg i miljöklass C4.

Takgenomföringen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Invändigt är den försedd med 50 mm stenullsisolering, med hög densitet och rensbart ytskikt.

Uteluftshuv TBHA

Avsedd för intag av uteluft. Konstruktionen försvårar snö- och vattenmedtryckning. Huvan är fällbar och har trådnätsförsedda intagsgaller på båda sidor. För GOLD/SILVER storlek 04-40 och COMPACT storlek 02-03.

Avluftshuv TBHB

Avsedd för utblåsning av avluft. Huvan är fällbar och försedd med en luftriktare som effektivt riktar avluften uppåt och ger luften hög utblåsningshastighet. För att uppnå ett lågt tryckfall är luftriktaren rundad på båda långsidorna. Huvan är försedd med effektiv dränering. För GOLD/SILVER storlek 04-40 och COMPACT storlek 02-03.

Kombihuv TBHC

TBHC är en kombination av uteluftshuv TBHA och avluftshuv TBHB och kan endast erhållas för GOLD/SILVER storlek 04-12 och COMPACT storlek 02-03.

2. Installation

Demontera fästvinklar som fixerar takgenomföring/takhuv till träpall. Demonterade fästvinklar kastas ej, de skall användas vid installationen.

Medlevererade lyfttöglor kan användas, se skiss för placering.



Fäst medlevererad tätningslist på takgenomföringens undersida. Montera kanalanslutning till takgenomföringens undersida med självborrande skruv. Se skiss.

Anpassa position/lutning på fästvinklar efter taket så att takhuv/takgenomföring är i lod. Montera fästvinklar på takgenomföring med självborrande skruv.

Fästvinklar fästs i taket och taket tätas. Detta skall utföras av yrkesman och tillvägagångssätt är beroende på typ av tak.

Huvar till GOLD/SILVER storlek 04-12 och COMPACT storlek 02-03 har rund kanalanslutning försedd med godkänd gummiringstättning för skarvning med spirorör. Huvar till GOLD/SILVER storlek 14-40 har rektangulär kanalanslutning för gejdskarvning.

Vid vindutsatta lägen skall huvan stagas med hjälp av wirar.

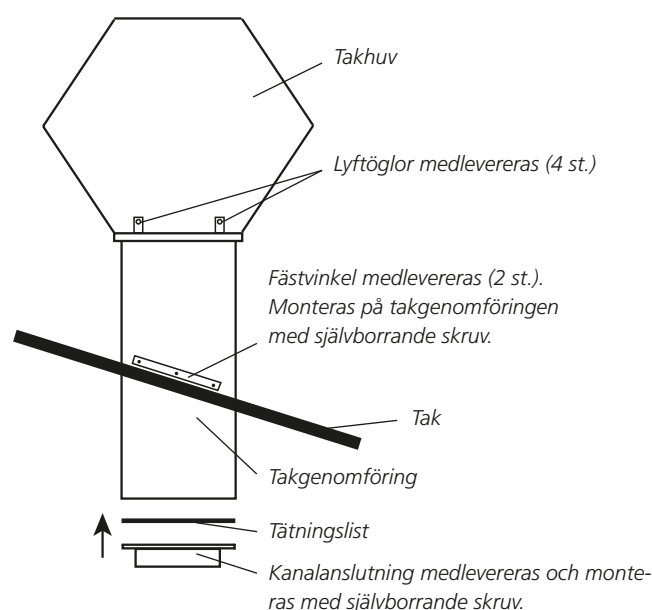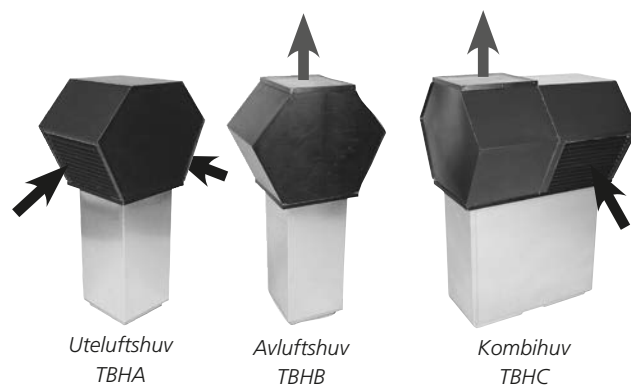

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

3. Skötsel