

CASA R2 Genius

Teknisk katalog



FAKTA

- CASA Genius kontrollsystem
- Automatisk varvtalsstyrd rotor för behovsstyrd fuktighetsfunktion som standard
- Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
- Påfrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
- Externa tillbehör för värme och kyla finns som tillval
- Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (I/O/Modbus)
- Kan monteras på vägg ovanför spis med spiskåpa monterad under aggregat

VENTILATIONSAGGREGAT TEKNISKT INNEHÅLL

Luftflödesområde	18-60 l/s 65-216 m³/h
Mått, b x l x h	598 x 320 x 734 mm
Kanalanslutningar	4 x Ø 125 mm
Köksförbigång	Ø 125 mm
Energiberäkningar och akustikdata	procasa.swegon.com
Anslutningseffekt	640 W 940 W
Märkspänning	230 V, 50 Hz, 10 A
Fläktar	240 W, EC
Filter	ISO ePM1 55% (F7) till och frånluftsfilter
Färg	Vit, RAL 9016 (motsvarar NCS S0502-G50Y)

Innehåll

Teknisk beskrivning.....	3
CASA Genius kontroll	6
Design data	8
Luftflöden.....	10
Akustikdata	10
Mått och vikt.....	11
Funktionsdiagram	12
Externa anslutningar	14
Interna anslutningar.....	15
Installation.....	16
Produktkoder	18

Teknisk beskrivning

Swegon CASA R2 Genius

Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare (598 x 320 x 734 mm, Ø 125 mm) lämplig för installation i bostäder (140 m²). Intelligent behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard.

Inomhusmiljöns kvalitet

Ventilationsreglering

Aggregatet styrs steglöst via automatiska funktioner för säkerställande av inomhusmiljöns kvalitet. Genom att använda en kontrollpanel, en spiskåpa eller Swegon CASA-applikationen kan användaren välja mellan fem driftlägen: hemma, borta, forcering, på resa och hem+. Driftlägena kan ändras automatiskt med hjälp av aggregatets veckoprogram.

Temperaturreglering

Tilluftstemperaturen regleras med värmeväxlaren och vid behov med luftvärmare (som standard eller tillbehör) eller luftkylare (tillbehör).

Aggregatet växlar automatiskt mellan sommar- och vinterläge. Funktionen ställer in lägsta börvärde för tilluften och forcerar ventilationen, så att mer frisk uteluft kommer in i bostaden under sommarnätter.



Tillgängliga val

Standardenheter finns i följande versioner:

- Aggregat med 400 W eftervärmare och RH givare
L (tilluft, vänster) / **R** (tilluft, höger)
- Aggregat med 700 W eftervärmare och RH givare
L (tilluft, vänster) / **R** (tilluft, höger)
- Aggregat med 700 W eftervärmare och RH + CO₂ givare
L (tilluft, vänster) / **R** (tilluft, höger)

Komponenter

Fläktar

Swegon CASA R2 är utrustat med energieffektiva fläktar med EC-motorer.

Filter

Ventilationsaggregatet är utrustat med till- och frånluftsfilter enligt filterklass ISO ePM1 55% (F7). Filterlarm kan indikeras antingen i kontrollpanelen eller på CASA spiskåpa.

Värmeväxlaren

Ventilationsaggregatet är utrustat med **varvtalsstyrd roterande värmeväxlare**. Värmeväxlaren regleras så att tilluftstemperaturen hålls jämn eller att maximal energieffektivitet (vinterläge) uppnås.

Externa anslutningar

Alla anslutningar kan göras utan att öppna elboxen. Plugin-moduler finns tillgängliga för externa anslutningar. Det finns ett stort sortiment av IO-funktioner som tillval.

Ventilationsaggregatet är utrustat med inbyggd Modbus. Modbus-kablaget kan enkelt kopplas in med en extern modul (SEM). Aggregatet kan styras helt via Modbus och alla externa IO:n kan konfigureras för Modbus-användning.

Skyddsfunktioner

Värmeväxlarens frysskydd

Avfrostningsfunktionen garanterar kontinuerlig ventilation och bibehåller aggregatets prestanda även under extrema förhållanden. Om eftervärmningen inte kan hålla tillräcklig tilluftstemperatur reduceras luftflödena.

Fläktens överhettningsskydd

Fläktens överhettningsskydd stoppar fläkten om temperaturen stiger för mycket och återställs automatiskt. Ett larm genereras om skyddet stoppar fläkten.

Rotorskydd

Rotorskyddet känner av att rotorn fungerar. Fel genererar ett larm.

Kall tilluft

Ventilationsaggregatet har inbyggt kondenseringskydd. Om tilluften är för kall, stoppas ventilationsaggregatet och ett larm genereras.

Hög temperatur

Om det detekteras att tilluften eller aggregatets invändiga temperatur är för hög, stoppas aggregatet och ett larm genereras.

Temperature sensors


Om ett sensorfel upptäcks genereras ett larm. Om den felaktiga sensorn är kritisk stoppas ventilationssaggregatet. Ventilationsaggregatet återgår till normalt läge när felet har åtgärdats.

Leveransen omfattar

- Ventilationsaggregat
- Väggfäste
- Snabbguide
- Installations- och driftsättningsanvisning
- Product fiche

Standardanslutningar

- Anslutningssladd med jordad stickpropp (2 m)
- Kabel för SEC/SEM-anslutningsmodul med RJ45-kontakt (2m)
- Modularkabel med RJ9-kontakt (1,5 m)
- Fritt konfigurierbara IO-kontakter för anslutning av tillbehör (2 st.)

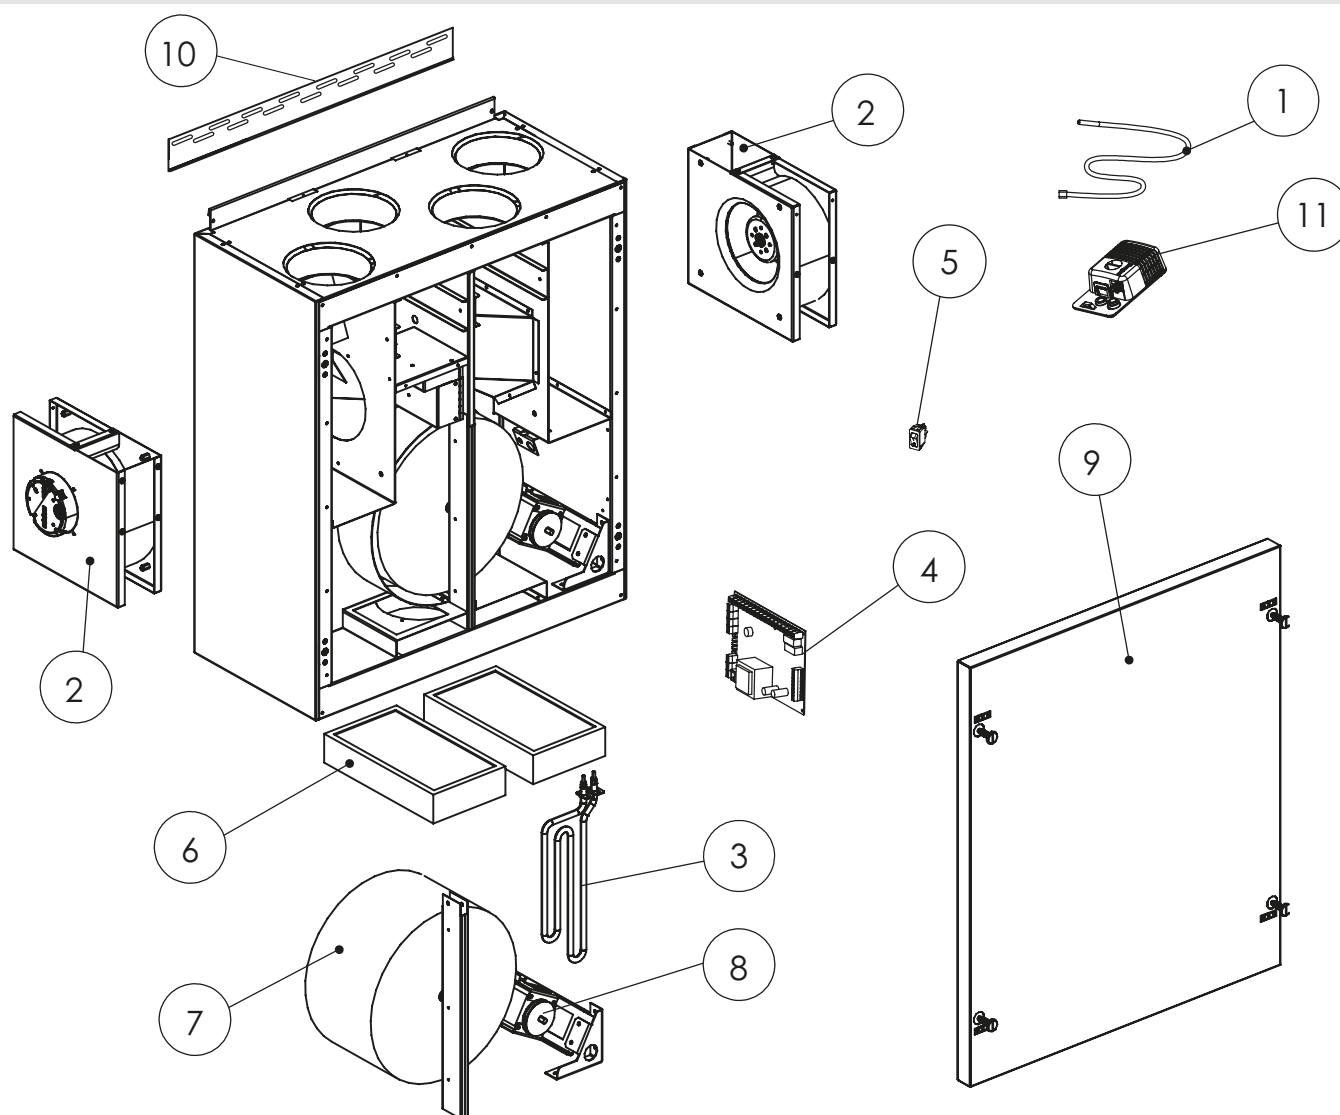

1. Temperaturgivare
2. Fläkt
3. Eftervärmningskassett
4. Genius-kretskort
5. Strömbrytare
6. ISO ePM1 55% (F7) filter för tilluft och för frånluft
7. Rotor
8. Rotor motor
9. Dörr
10. Väggfäste
11. Sensorpaket, RH/RH + CO2

Intelligent styrning av ventilationen

Med hjälp av styrsystemet Swegon CASA Genius kan de boende övervaka inomhusluftens kvalitet (RH, CO₂, VOC, °C), styra ventilationen efter behov eller låta den intelligenta styrningen reglera ventilationen automatiskt.



Swegon CASA-kontrollpanel

Väggmonterad touchpanel för utanpåliggande eller infälld montering. Via touchpanelen kan man övervaka ventilationen, växla driftläge hos ventilationen, ändra utrustningens inställningar och utföra driftsättning av aggregatet. Touchpanelen kan anslutas till hemmets WLAN-nät, och då kan ventilationen fjärrstyras från en mobilapp.



Swegon CASA-app

Med denna app kan bostadsinnehavaren använda alla funktioner i kontrollpanelen på distans från den egna smarttelefonen. Med hjälp av appen får användaren tillgång till mer information om bostadens luftkvalitet och värdefulla anvisningar och råd om ventilationen (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



Service CASA -app

Installatörens/serviceteknikerns app, ett hjälpmedel vid driftsättning av aggregatet. Appen fungerar lokalt tillsammans med aggregatet och kräver ingen anslutning till nätverk. Appen bl.a. definierar I/O-anslutningarna, förinställer procentvärden för de fläkthastigheter som motsvarar angivna luftmängder och ställer automatiskt in luftmängderna vid borta och forcering läge. Färdiga inställningar kan sparas i appen och kopieras till nästa bostad (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



Swegon CASA spiskåpa

Via spiskåpan kan man styra ventilationsaggregatets driftläge (hemma, borta, forcering), spiskåpans spjäll samt belysningen i kåpan. Systemet balanserar ventilationen automatiskt vid användning av spiskåpan.



Swegon CASA kontrollknapp (GC04)

Väggmonterad tryckknappsbrytare för att välja forcering-, hemma- och borta.



Husautomation

Kan anslutas till husautomationen för centraliserad övervakning och styrning, antingen direkt via konfigurerbara I/O eller med hjälp av en separat Modbus-anslutningsmodul (SEM).



Plan touchpanel

Mobilapp

Available on the
App Store

Get it on
Google play



Grundlägen

Du kan växla till ett lämpligt driftläge allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha.



Hemma

Normalt luftflöde. Tillräckligt mycket frisk inomhusluft för att de boende och byggkonstruktionerna ska må bra när det finns personer i bostaden.



Hemma+

Högre luftflöde. Kan användas när mer ventilation önskas. Bostadsinnehavaren kan ändra driftlägets effektivitet från inställningarna.



Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller när ovanligt många personer befinner sig i bostaden.



Borta

Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen när bostaden är tom.



På resa

Mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur. Används när bostaden är tom.

Automatikfunktioner

Den intelligenta ventilationen mäter inomhusluftens kvalitet och reglerar ventilationen automatiskt.



RH Fukt

35 %

RH-automatik som standard

Fuktautomatik avlägsnar skadlig fukt. Den intelligenta styrningen analyserar inomhusluften kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst, så att överflödigt fukt avlägsnas, t.ex. när man duschar.



CO₂ Koldioxid

520 PPM

CO₂-automatik som tillvalsutrustning

Sänker ventilationen automatiskt och sparar energi när ingen är i bostaden. När de boende är hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt mängd fräsch luft in i bostaden.



VOC Luftkvalitet


950 PPM

VOC-automatik som tillvalsutrustning

Luftkvalitetsautomatiken ökar ventilationen om det upptäcks föroreningar, lukter eller ångor (avdunstande organiska föreningar) i inomhusluften.



Design data

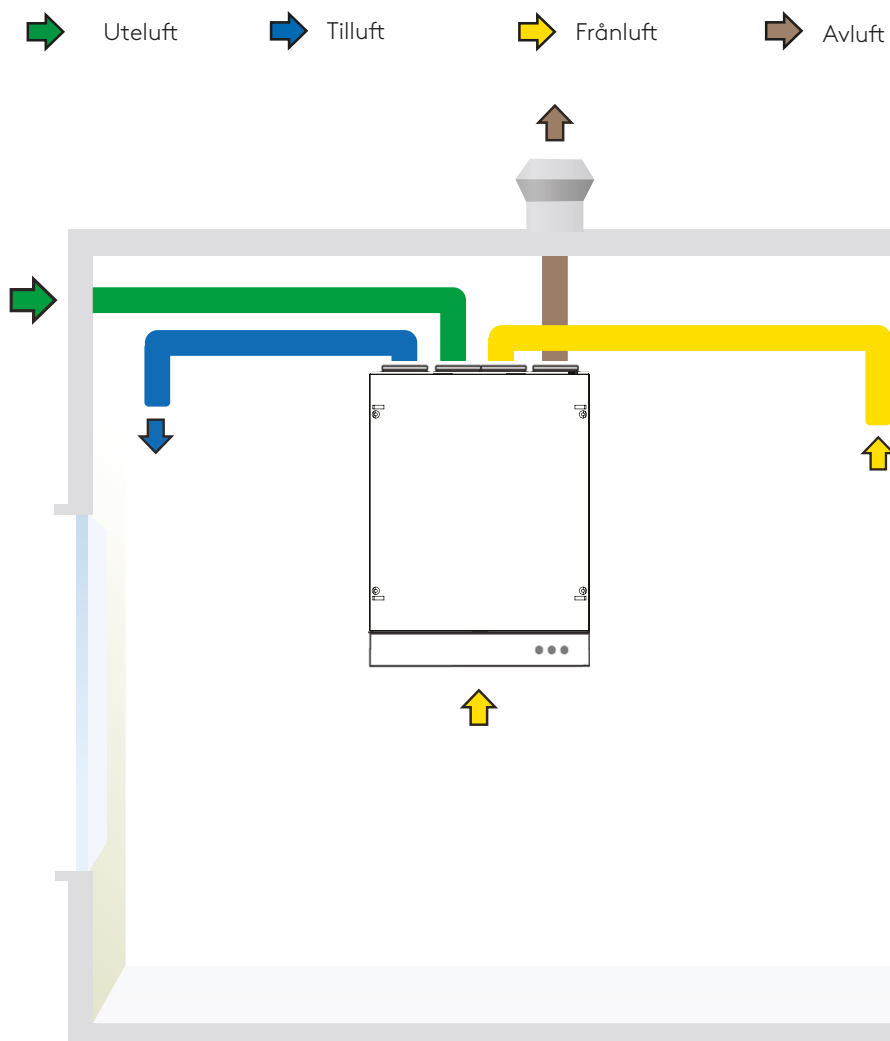

CASA R2 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till undersidan av ventilationsaggregatet.


Obs! Kontrollera alltid aggregatutförandet (L/R) och korrekt kanalordningsföljd i installationsanvisningen.



ProCASA®

Energiberäkning och funktionsdiagram

procasa.swegon.com

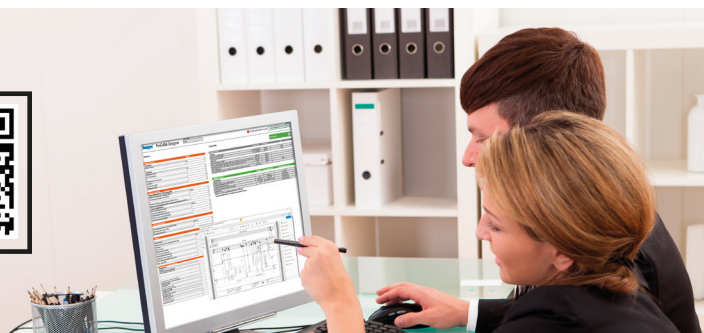

Energikalkylator

Välj area
SWE - Stockholm
18.0°C ... 26.0°C
Dato från A39-WAF: Fundaments 2015

☐ Utgått beräkning för kommersiell byggnad (NBVU)

Välj och skriv ut sador
☒ Energiberäkning och mått

Projekt:
Kund:
Konstruerat av:
Placering:

Standardvärden
Luftflöde: Tilluft 50 l/s, Frånluft 50 l/s
Kanalttryck: 80 Pa, 80 Pa
Luftflöde via spridare: 0 l/s
användningsgrad per dag: 0 h/d

Inomhuslufttemperatur 20°C
Minimivärde tilluftstemperatur (+10°C...+21°C)
+10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21

*) Ytterligare tillbehör kan behövas

Designkriterier
SEC-klass: A
SEC-klass/medium/varma klimat: A
Max. luftflödeskapacitet: 351 m³/s
Ljudeffektnivå: 50 dB(A)

Den här aggregatet kan utrustas med:
☒ Styling med tidur*
☒ Central behörstymning*
☐ Lokalt behörstymning*

Fläkteffekt och energianvändning EN13141-7


Tilluft	31 W
Frånluft	27 W
SPT	0.34 W / (m³/s)
SPT	1.16 kW / (m³/s)
Fläktar, örlag energianvändning	508 kWh

Energi som används för att värma luften EN13141-7

Förvärmning	0 kWh
Eftervärmning till 17 °C	188 kWh
Uppvärmning av tilluft till 21 °C	1195 kWh
Uppvärmning av frånluft till 21 °C	0 kWh
Energi som används för att värma luften till 21 °C	1383 kWh
Använd energi utan värmedårvärning	6721 kWh
Årlig energiverkningsgrad för rum (21 °C)	79 %
Uppvärmning av frånluft till 17 °C	0 kWh
Energi som används för att värma ventilatortilluft till 17 °C	188 kWh
Årsenergieffektivitet för luftbehandlingsaggregat (17 °C)	97 %
Värmedårvärning	82 %
temperaturverkningsgrad	80 %

Akustikdata

Oktafband (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L _{wa}
Ljud emitterat till:									
inlufskanal	68	69	68	57	52	49	44	37	62
frånluftskanal	60	63	61	45	34	33	21	19	54
utlufskanal	60	63	62	47	35	31	21	18	55
ovlufskanal	67	68	68	56	52	48	43	36	62
Förberedningskanal för kök									
omgivning	50	44	45	37	28	19	12	11	39
omgivningen vid -4 dB ljudåterkoppling									L _{pa} dB(A) 35

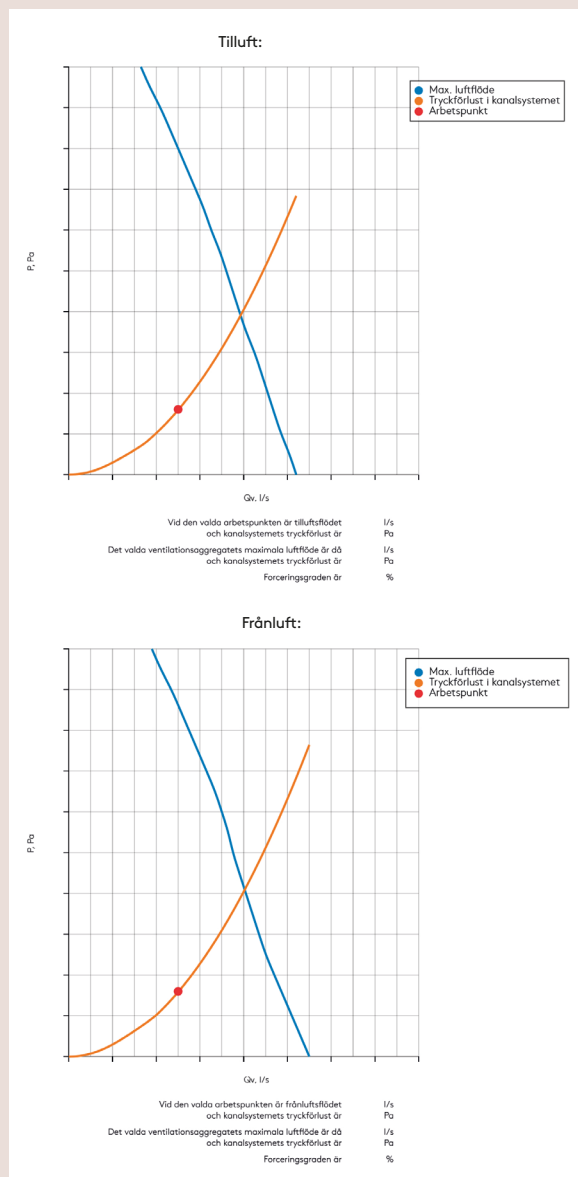

3D-modeller och CAD-måttbilder för alla Swegon CASA-produkter finns tillgängliga från MagiCloud. Du kan ladda ner DXF-filer direkt från MagiCloud eller använda en MagiCAD-plugin för att överföra måttbilder till programvarorna Revit och AutoCAD.

www.magicloud.com


Luftflöden

Luftflöden

EN 13141-4

R2

- Reference luftflöde
- Max luftflöde
- - - Min luftflöde

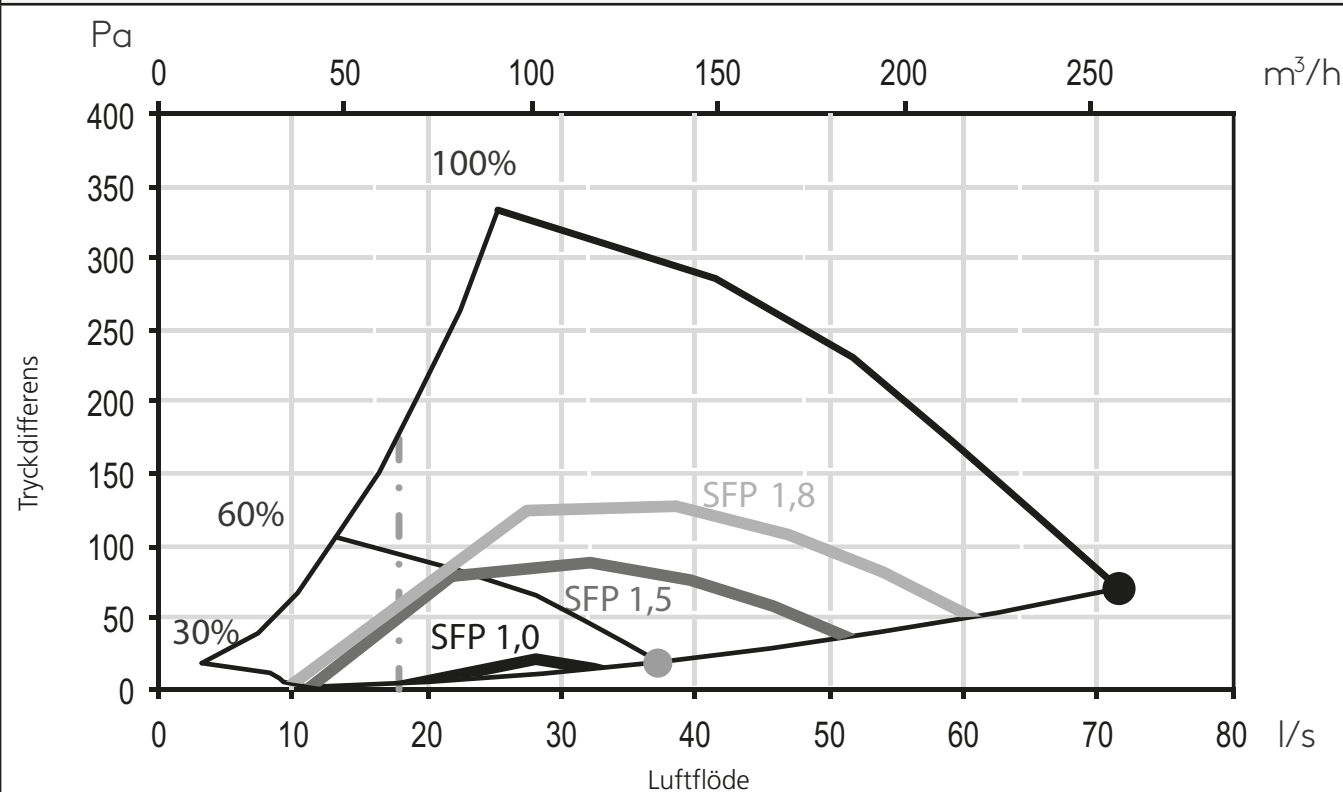

Notera! Om fuktproduktionen i lägenheten är hög ska forseringssmarginalen vara minst 30 %.



Akustikdata

Akustikdata kan hittas från ProCASA
procasa.swegon.com



Mått och vikt


Mått
R2

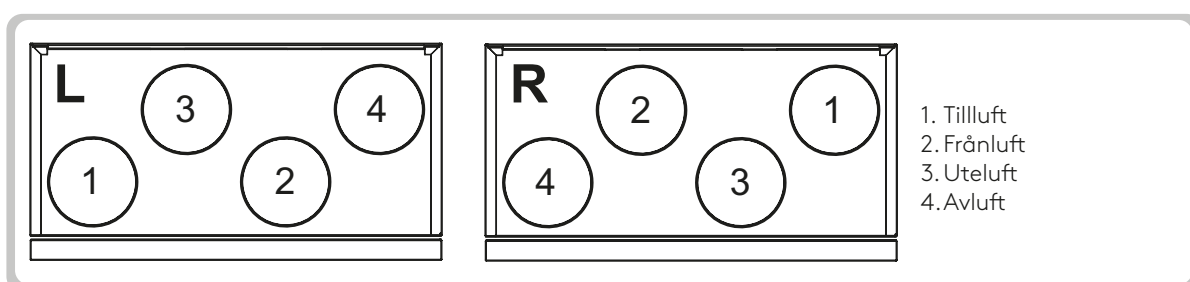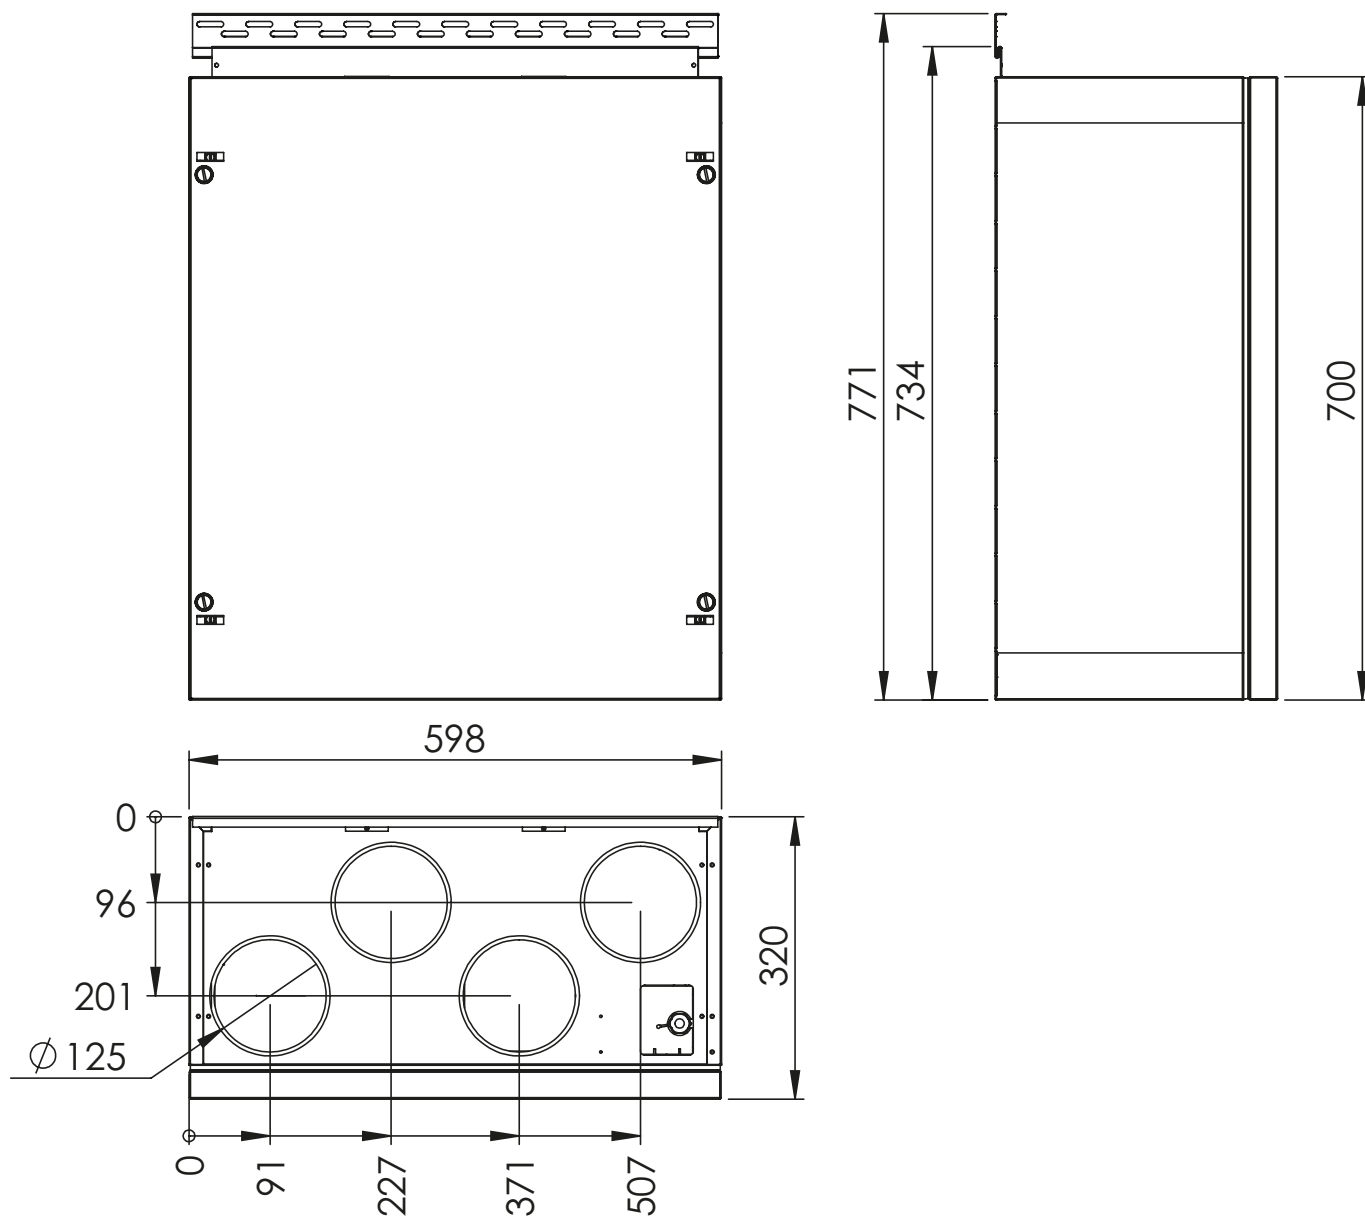 Aggregatets vikt: **48 kg**


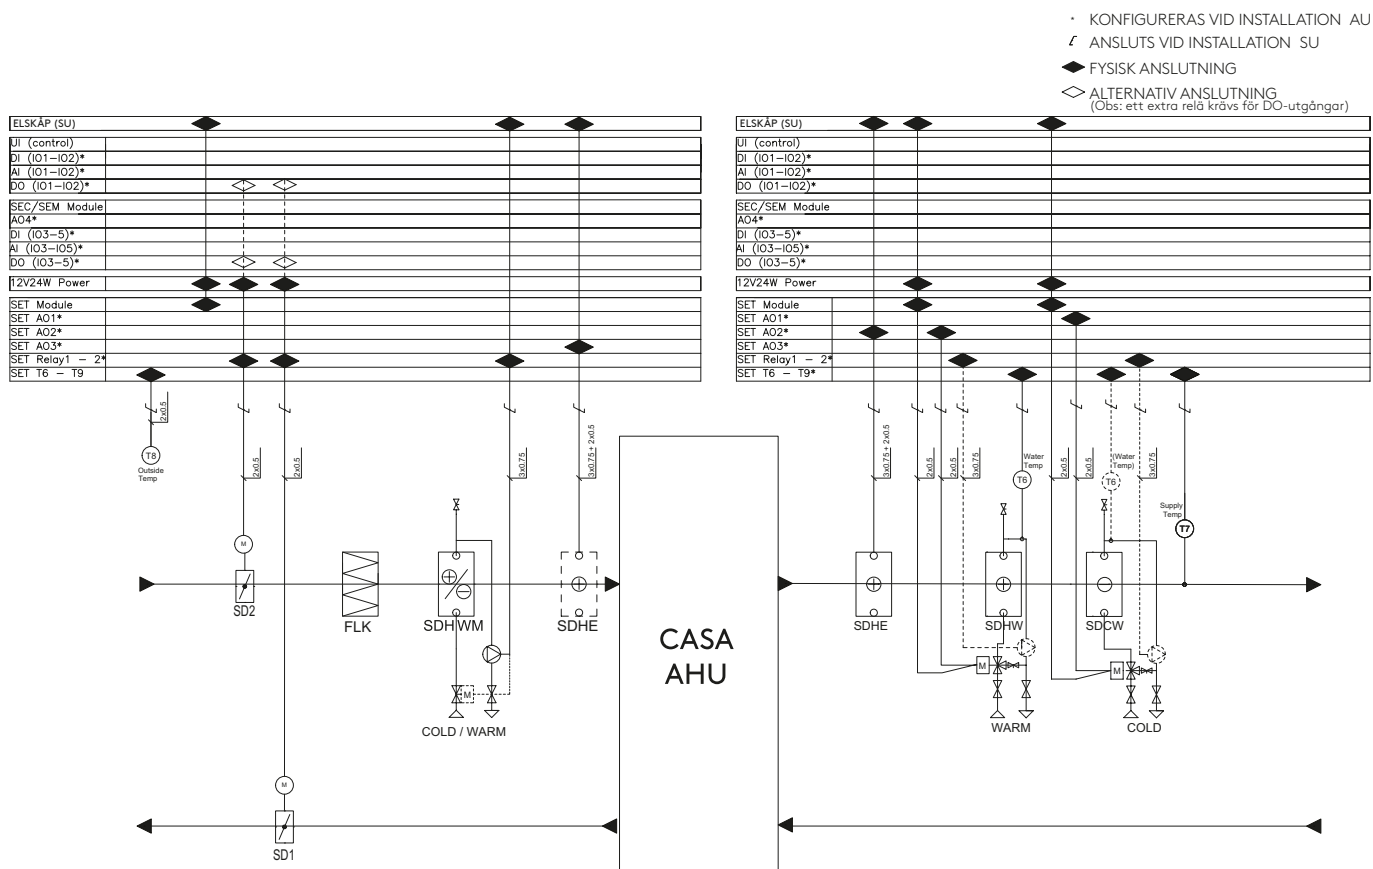
Funktionsdiagram

Funktionsdiagram

R2

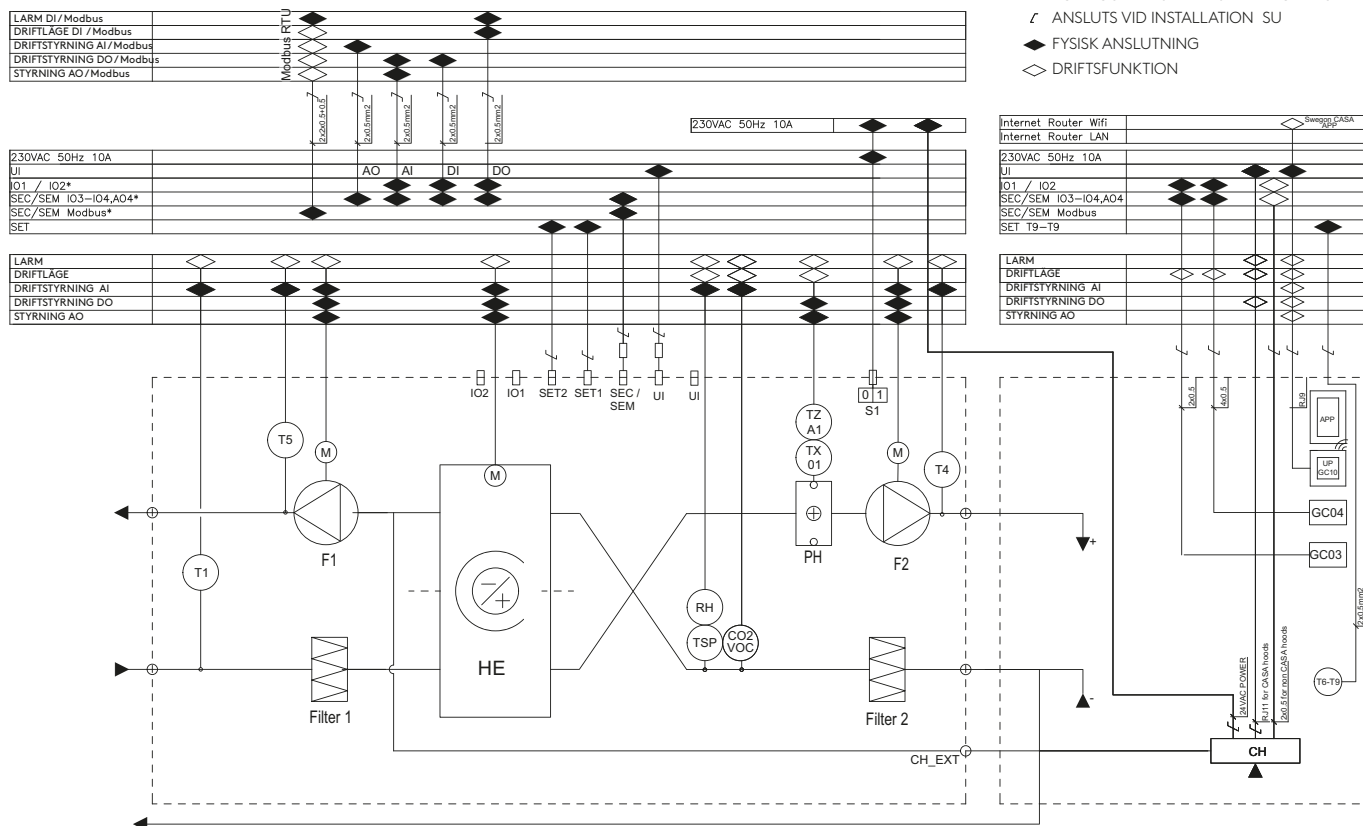

Funktionsdiagram Kanalställdon




Komponent	Beskrivning
T6-T9	Temperatursensor. Anslutning till SET-modulen. Givaren måste definieras på kontrollpanelen.
SD1, SD2	Kanalspjäll för Uteluft / Avluft.
FLK	Kanalfilter i kombination med elbatteri för förvärm (SDHE)
SDHWM	Brine kanalbatteri med förvärm-/kylbatteri för utluftkanal. (Inkl. kanalbatteri, SET, givare)
SDHE	Elektrisk kanalvärmare för tillufts-/utluftskanal (inkl. SET, kanalvärmare och givare) OBS! Ett kanalfilter (FLK) krävs för förvärmaren.
SDHW	Värmebatteri för tilluftskanal (inkl. SET, trevägsventil + ställdon, värmebatteri, givare).
SDCW	Kylbatteri för tilluftskanal (inkl. SET, trevägsventil + ställdon, kylbatteri, givare).
CO2	CO2-givare för CO2-automatik
VOC	VOC-givare för VOC-automatik
SEM	Modbus-modul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SEC	IO-förlängningsmodul (inkl. 2 m RJ-45-kabel)
SET	Anslutningsmodul för kanalbatterier och temperaturgivare. (inkl. 2 x 3 m RJ-45-kabel)
APP	Swegon CASA mobilapplikation för ventilationsstyrning och övervakning. Kräver en Genius-kontrollpanel (GC10) för att fungera.
UP GC10	Genius kontrollpanel som kan kopplas till Swegon CASA-applikation via WiFi.
GC04	Omkopplare för att välja boost-, hemma- och bortaläge.
GC03	Omkopplare för att välja boostläge.
CH	Spiskåpa. CASA-kåpan ansluts till ventilationsaggregatet med en modularkabel. Vid andra typer av spiskåpor kan du styra spjällfunktionen med en extern brytare.

Anslutningar

Externa anslutningar


CASA Genius

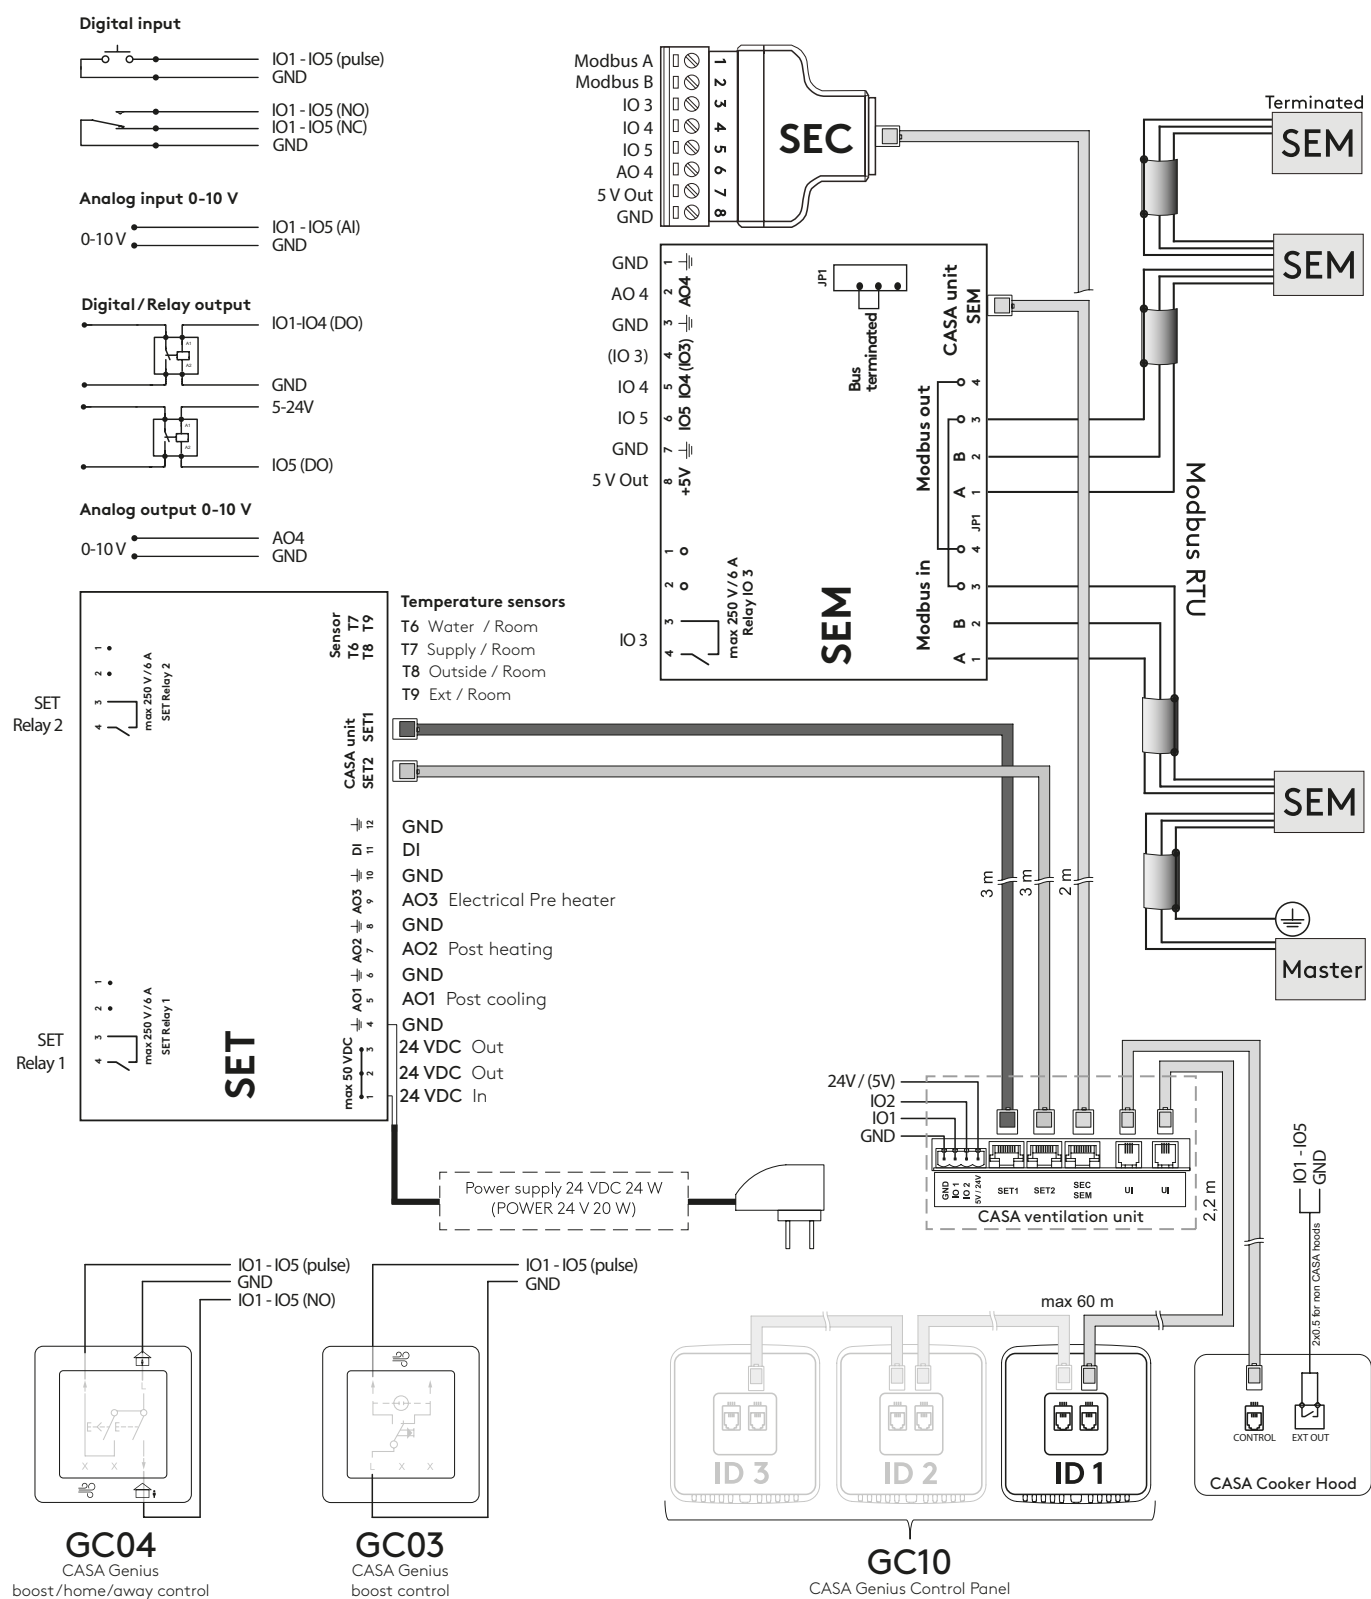

- SEC** IO-förlängningskabel med Modbus RTU
- SEM** IO-utökningsmodul med relä och Modbus RTU (in- och utgångsanslutningar)
- SET** IO-utökningsmodul för styrning av externa tillbehör

Elektriskt kopplingsschema

R2

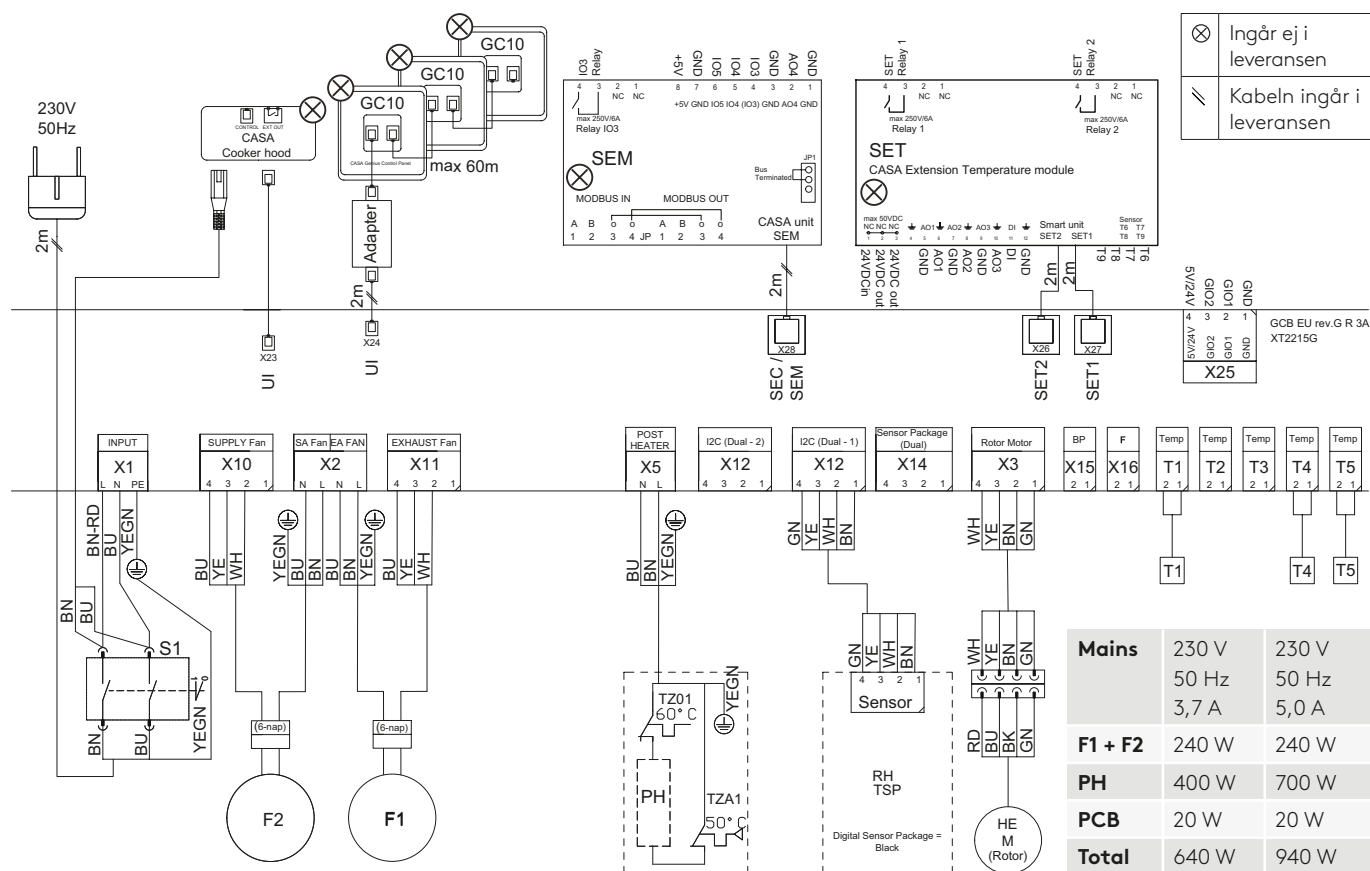

Komponent	Beskrivning
T1	Temperaturgivare, uteluft
T4	Temperaturgivare, tilluft
T5	Temperaturgivare, avluft
PH	Luftvärmare, eftervärmning
TZ01	Manuellt överhettningsskydd
TZA1	Automatiskt överhettningsskydd
F1	L: Tilluftsfläkt R: Frånluftsfläkt
F2	L: Frånluftsfläkt R: Tilluftsfläkt
HE M	Rotormotor
S1	Manöverbrytare
RH, TSP	Fuktgivare + Frånluftstemperaturgivare
UI	Kontaktdon för kontrollpanel/spiskåpa
SEC/SEM	Kontakt för anslutning av SEC- eller SEM-modulen
SET 1&2	Kontaktdon för anslutning av SET-modulen
5V/24V	24V spänningsutgång (IO max 125 mA/3W)
IO 1&2	Två IO-anslutningar

Installation

Aggregatets monteringsplats

Den omgivande temperaturen där ventilationsaggregatet ska installeras måste vara mellan +10 - (+50) °C. På grund av risken för störande buller bör ventilationsaggregatet inte installeras på vägg mot vardagsrum eller sovrum.


Väggmontering

Ett väggfäste levereras tillsammans med aggregatet.

Om väggen är byggd av vertikala reglar och väggskivor, måste väggen förstärkas med horisontella reglar **(A)** som orkar bära upp aggregatets vikt. Swegon rekommenderar dessutom att väggen isoleras med mineralull eller motsvarande **(B)** för att förebygga att ljud fortplantas.

Skruva fast väggfästet stadigt i horisontellt läge på väggen där det finns en väggregel som bär upp aggregatets vikt. Lyft upp ventilationsaggregatet på väggfästet. Säkra installationen med låsskruvar.

Utrymmet mellan aggregatet och vägg/tak ska isoleras så att ljudet via aggregatets bakvägg och ovensida inte förs ut i rummet. Ovanför aggregatet och kanalanslutningar skall ljudisoleras från rummet.

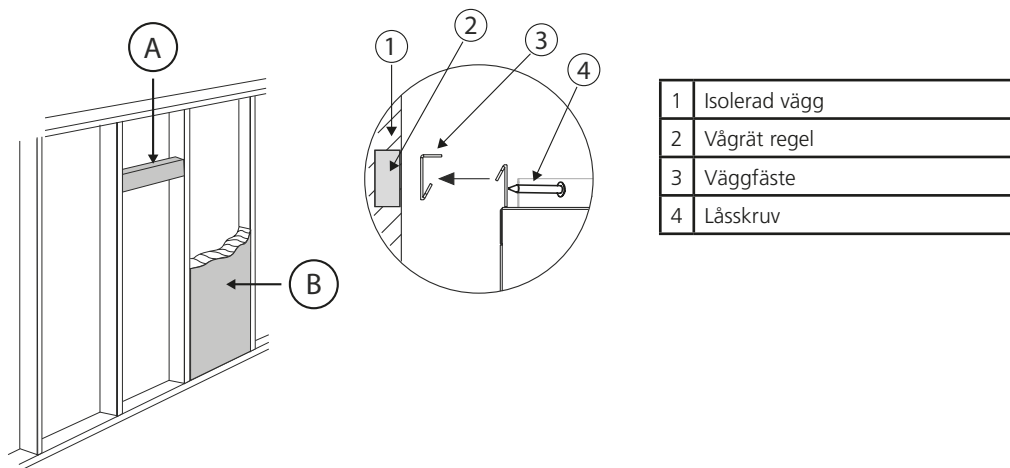



Produktkod

R2

Produkt	Art. nr	GTIN
CASA R2 Genius L 400W RH	R02VL04G00H	6430080090068
CASA R2 Genius L 700W RH	R02VL07G00H	6430080090075
CASA R2 Genius L 700W RH+CO2	R02VL07G00C	6430080090082
CASA R2 Genius R 400W RH	R02VR04G00H	6430080090099
CASA R2 Genius R 700W RH	R02VR07G00H	6430080090105
CASA R2 Genius R 700W RH+CO2	R02VR07G00C	6430080090112


Tillbehör

Produkt	Art. nr	GTIN
Lock för spiskåpens kanal samt isoleringsplåtar	R000040	
R02 Förlängningsdel mot tak vit	R02EPW	
R02 Förlängningsdel mot tak rostfritt	R02EPS	
Täckpanel Ljudisolerad Vit	TB00015	
Täckpanel Ljudisol. Rostfri	TB00018	
Täckpanel Ljudisol. Svart	TB00015S	
Installationssats för kökslucka, magnet	TB00316	
Filterset ISO ePM1 55% (F7) 2kpl	R02FS	6415879071947

5 års garanti

Genom att använda original filter får du 5 års garanti på ditt ventilationsaggregat!

www.casabutiken.se



Läs QR-kode:
swegon.com/casawarranty





CASA - Tillbehör

Styrtilbehör	Art. nr	GTIN
GC10 CASA Genius kontrollpanel och wifi	GC10	6430080090846
GC10 kontrollpanel + 10 m kabel	GC14	6430080090853
GC10 kontrollpanel +10 m kabel + ram	GC15	6430080090860
GC10 kontrollpanel + ram	GC16	6430080090877
Ram för kontrollpanel GC10	102SAK	6415879066752
CASA Genius forcering / hemma / borta kontrollknapp	GC04	6430080090013

Fastighetsautomation	Art. nr	GTIN
Modbus anslutningsmodul	SEM	6415879067346
Anslutningskabel för Genius ventilationsaggregat	SEC	6415879067353
Rumstemperaturgivare	WSTC	6415879069395

Automatikfunktioner	Art. nr	GTIN
RH + CO2 automatik	GRHCO2	6430080091454
RH + CO2 + VOC automatik	GRHCV	6430080091461

Vattenburen luftkylare	Art. nr	GTIN
Kylbatteripaket Ø 160	SDCW160	6415879068053

Vattenburen luftvärmare	Art. nr	GTIN
Värmebatteripaket Ø 125	SDHW125	6415879068039

Brine luftvärmare/-kylare för markvärmepump	Art. nr	GTIN
Värme/kylbatteri Ø250, G4	SDHW250F	6415879068084

Elektrisk luftvärmare	Art. nr	GTIN
Elbatteri Ø 125	SDHE125-1T	6415879067230
Förfilterbox Ø 125 mm, G4	FLK12	6415879067452

Kanalmonterat avstängningsspjäll	Art. nr	GTIN
Spjäll med ställdon Ø 125 mm	SDD125	6415879069890

Övriga tillbehör	Art. nr	GTIN
Anslutningsmodul för Genius ventilationsaggregat	SET	6415879067339
24VDC Spänningsadapter	POWER24V20W	6415879068404
PTH Reglering för konstant kanaltryck	PTH	6415879067285
Formad kondensisolering för kanalen, rakdel, Ø125 mm, L1000	9000476	6415879070049
Formad kondensisolering för kanalen, böj 90, Ø125	9000480	6415879070056
Skarvtejp	9000483	6415879070070

Feel good **inside**

