

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION D

Från och med programversion 6.07

GOLD PX



GOLD RX



GOLD CX



GOLD SD



Innehåll

1 ALLMÄNT.....	3				
1.1 Användningsområde.....	3	8.2.1.4 Temperaturreglering Xzone.....	25	10 AVLÄSNING.....	50
1.2 Mekanisk konstruktion.....	3	8.2.2 Utekompensering.....	26	11 MANUELL TEST.....	50
1.3 Styrsystem.....	3	8.2.3 Sommarnattkyla.....	27	9.1.13 Påfrysningsskydd platt-/	
1.4 Miljödokumentation.....	3	8.2.4 Intermittent nattvärme.....	28	batterivärmeväxlare.....	50
1.5 Typ av värmeväxlare.....	3	8.2.5 Morning BOOST.....	29	12 LARMINSTÄLLNINGAR.....	51
1.6 Aggregatens delar.....	4	8.2.6 Börvärdesförskjutning.....	29	12.1 Brandlarm.....	51
1.6.1 Enhetsaggregat GOLD RX med		8.2.7 Extra reglersekvens.....	30	12.2 Externa larm.....	51
roterande värmeväxlare.....	4	8.2.8 Utökad värmesekvens.....	31	12.3 Larmgränser.....	51
1.6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med		8.2.9 Externa temperaturgivare.....	32	12.4 Larmprioritet.....	52
plattvärmeväxlare.....	5	8.3 Flöde/tryck.....	33	12.5 Larmutgångar.....	52
1.6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med		8.3.1 Fläktreglering.....	33	13 HANDTERMINAL.....	53
batterivärmeväxlare.....	6	8.3.1.1 Flödesreglering.....	33	13.1 Språk/Language.....	53
1.6.4 Separata till- och frånluftsaggregat		8.3.1.2 Tryckreglering.....	33	13.2 Flödesenhet.....	53
GOLD SD, storlek 04-08.....	7	8.3.1.3 Behovstyrning.....	33	13.3 Min/Max inställning.....	53
1.6.4 Separata till- och frånluftsaggregat		8.3.1.4 Slavstyrning.....	33	13.4 Grundinställning.....	53
GOLD SD, storlek 12.....	8	8.3.2 Utekompensering.....	34	14 KOMMUNIKATION.....	54
1.6.5 Separata till- och frånluftsaggregat		8.3.3 Forcering.....	34	14.1 EIA-232.....	54
GOLD SD, storlek 14-120, med		8.3.4 Nedreglering flöde/tryck.....	35	14.2 EIA-485.....	54
batterivärmeväxlare.....	9	8.3.5 Justering av slavfläktens flöde.....	35	14.3 Ethernet.....	54
2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER ..	10	8.4 Aktivering av filterövervakning, förfilter,		15 SERVICENIVÅ.....	54
2.1 Säkerhetsbrytare/Huvudströmbrytare.....	10	efterfilter samt standardfilter GOLD SD.....	35	16 UNDERHÅLL.....	55
2.2 Risker.....	10	8.5 Drift.....	36	16.1 Filterbyte.....	55
2.3 Beröringsskydd.....	10	8.5.1 Kopplingsur.....	36	16.1.1 Demontera filter.....	55
2.4 Glykol.....	10	8.5.2 Förlängd drift.....	36	16.1.2 Montera nya filter.....	55
3 IGÅNGKÖRNING.....	11	8.5.3 Sommartid/Vintertid.....	36	16.2 Rengöring och kontroll.....	56
3.1 Allmänt.....	11	8.6 Värme.....	37	16.2.1 Allmänt.....	56
3.2 Justering av kanalsystem och luftdon.....	12	8.6.1 Värmeväxlare.....	37	16.2.2 Filterutrymme.....	56
3.2.1 Ordningsföljd.....	12	8.6.1.1 Avfrostning,		16.2.3 Värmeåtervinnare.....	56
3.2.2 Arbetsgång.....	12	roterande värmeväxlare.....	37	16.2.4 Fläktar och fläktutrymme.....	56
3.3 Justering av tryckbalans.....	13	8.6.1.2 Avluftsreglering,		16.3 Funktionskontroll.....	56
3.3.1 Allmänt.....	13	roterande värmeväxlare.....	37	16.4 Byte av pump, rörkopplingsenhet, GOLD	
3.3.2 Säkerställa läckageriktning.....	14	8.6.2 Eftervärme.....	38	CX, storlek 35-80.....	57
4 HANDTERMINAL OCH		8.6.3 Heating BOOST.....	38	17 LARM OCH FELSÖKNING.....	57
MENYHANTERING.....	15	8.6.4 Förvärme.....	38	17.1 Allmänt.....	57
4.1 Handterminal.....	15	8.7 Kyla.....	39	17.1.1 A- och B-larm.....	57
4.1.1 Allmänt.....	15	8.7.1 Drift.....	39	17.1.2 Återställning av larm.....	57
4.1.2 Knappar.....	15	8.7.2 Kylreglering.....	39	17.1.3 Ändring av larminställningar.....	57
4.1.3 Displayfönster.....	15	8.7.3 Motionskörning.....	41	17.1.4 Uppstart efter strömavbrott.....	57
4.1.4 Förkortningar.....	15	8.7.4 Reglerhastighet.....	41	17.2 Larmbeskrivning	
4.2 Menyträd.....	16	8.7.5 Ute temperatur gräns.....	41	med fabriksinställningar.....	58
5 HUVUDMENY.....	17	8.7.6 Återstarttid.....	41	18 INFORMATIONS-	
5.1 Allmänt.....	17	8.7.7 Kyla minflöde.....	41	MEDDELANDE.....	68
5.2 Val av språk.....	17	8.7.8 Neutralzon.....	41	19 TEKNISKA DATA.....	69
5.3 Ändring av drift.....	17	8.7.9 Cooling BOOST.....	41	19.1 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD RX	
5.4 Inställningar.....	17	8.8 BLUE BOX.....	42	med roterande värmeväxlare.....	69
6 BRUKARNIVÅ.....	18	8.9 Fukt.....	43	19.2 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD PX	
6.1 Temperatur.....	18	8.10 ReCO ₂	45	med plattvärmeväxlare.....	72
6.1.1 Avläsning.....	18	8.11 IQnomic Plus.....	45	19.3 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD CX	
6.1.2 Inställning.....	18	8.11.1 Extern övervakning.....	45	med batterivärmeväxlare.....	73
6.2 Flöde/Tryck.....	19	8.12 All Year Comfort.....	46	19.4 Måttuppgifter, separata till- och	
6.2.1 Avläsning.....	19	8.13 OPTIMIZE.....	47	frånluftsaggregat GOLD SD.....	75
6.2.2 Inställning.....	19	8.14 MIRU Control.....	47	19.5 Plintanslutning storlek 04-120.....	78
6.3 Kopplingsur.....	20	8.15 Season Heating.....	48	19.6 Elektriska data.....	79
6.4 Filter.....	20	9 AUTOMATISKA FUNKTIONER. 49		19.6.1 Aggregat.....	79
6.4.1 Avläsning.....	20	9.1 Allmänt.....	49	19.6.2 Fläktar.....	80
6.4.2 Kalibrering filter.....	20	9.1.1 Startsekvens.....	49	19.6.3 Ellåda.....	80
6.4.3 Kalibrering roterande värmeväxlare.....	20	9.1.2 Kylåtervinning.....	49	19.6.4 Motor roterande värmeväxlare.....	81
6.5 Luftinjustering.....	21	9.1.3 Nollpunktskalibrering.....	49	19.6.5 Regleronoggrannhet.....	81
6.6 Larm.....	21	9.1.4 Frysvaktsfunktion luftvärmare vatten.....	49	20 BILAGOR.....	82
7 INSTALLATIONSIVÅ.....	22	9.1.5 Efterkylning luftvärmare el.....	49	20.1 Försäkran om överensstämmelse.....	82
7.1 Menyöversikt.....	22	9.1.6 Effektreducering luftvärmare el.....	49	20.2 Igångkörningsprotokoll.....	83
8 FUNKTIONER.....	23	9.1.7 Efterkörning värmeväxlare.....	49	20.3 Byggvarudeklaration.....	97
8.1 Temperatur.....	23	9.1.8 Densitetskorrigerat luftflöde.....	49	20.4 Ecodesign data.....	97
8.2 Temperaturreglering.....	23	9.1.9 Renblåsningsfunktion.....	49		
8.2.1.1 FRT-reglering.....	24	9.1.10 Carry-over Control.....	49		
8.2.1.2 Tilluftsreglering.....	25	9.1.11 Verkningsgradsberäkning,			
8.2.1.3 Frånluftsreglering.....	25	roterande värmeväxlare.....	49		
		9.1.12 Pumpstyrning, batterivärmeväxlare.....	49		

1 ALLMÄNT

1.1 Användningsområde

GOLD är avsett för komfortventilation. Beroende på vald variant kan GOLD användas i lokaler som kontor, skolor, daghem, offentliga lokaler, butiker, bostadsfastigheter etc.

GOLD med platt-/batterivärmeväxlare (PX/CX) och separata till- och frånluftsaggregat (SD) kan även användas för ventilation av måttligt fuktiga lokaler, dock ej där fuktigheten kontinuerligt är hög, t ex i simhallar.

GOLD som separata till- och frånluftsaggregat (SD) är avsedda för applikationer där till- och frånluft behöver vara helt åtskilda, eller där det av utrymmesskäl behövs separata enheter för till- respektive frånluft. De kan även användas var för sig om behov endast finns av den ena varianten.

För att erhålla alla de fördelar som GOLD-systemet erbjuder är det viktigt att aggregatets speciella egenskaper beaktas vid projektering, installation, injustering och drift.

Aggregatet skall i sitt grundutförande placeras inomhus. Vid utomhusmontage skall tillbehör TBTA/TBTB användas. Om kanaltillbehör monteras utomhus skall dessa vara i isolerat hölje (typ TCxx).



Observera!

Läs alltid säkerhetsinstruktionerna i avsnitt 2 angående risker och behörighet, samt följ noga de installationsanvisningar som finns för respektive moment.

Produktskyltar finns placerade utvändigt på aggregatets inspektionssida och invändigt på fläktvägg. Använd uppgifter på produktskylten vid kontakter med Swegon.

1.2 Mekanisk konstruktion

GOLD finns i 9 fysiska storlekar och 16 luftflödesområden. Utvändig plåt är lackerad i beige nyans, NCS S2005-Y30R. Handtag och övre del av kopplingshuv ljusgrå, NCS S3502-B. Dekorlister och nedre del av kopplingshuv mörkgrå, NCS S6010-R90B. Invändigt material i aluzinkbehandlad stålplåt. Miljöklass C4. Mellanliggande isolering av 50 mm mineralull.

GOLD med plattvärmeväxlare (PX) eller roterande värmeväxlare (RX) storlek 11-30 med luftintag ovanifrån, separata till- och frånluftsaggregat (SD) storlek 04-08 samt GOLD RX Top är försedda med pleatfilter i filterklass F7. Övriga varianter/storlekar har till- och frånluftsfiler tillverkade av glasfiber i filterklass F7.

Den roterande värmeåtervinnaren av typ RECOmic är steglöst varvvalsreglerad och har en temperaturverkningsgrad upp till 85%.

Plattvärmeväxlaren är som standard försedd med bypass- och avstängningsspjäll för steglös och automatisk reglering av värmeväxlarens värmeåtervinningsgrad.

Batterivärmeväxlaren i enhetsaggregat GOLD CX storlek 35-80, levereras komplett från fabrik, inklusive monterad rörkopplingsenhet med alla erforderliga komponenter. Systemet är normalt fyllt med vätska, luftat, injusterat och funktionsprovat vid leverans, men kan också beställas ofyllt för t ex ROT-objekt eller då annan fyllning än 30 % etylenglykol önskas. För enhetsaggregat GOLD CX storlek 100/120 och separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD storlek 12-120 finns lös rörkopplingsenhet som tillbehör.

Till- och frånluftsfälaktar är av typ GOLD Wing+, en axiradiell fläkt med bakåtböjda skovlar. Fläktarna är direktdrivna och har motorstyrning för steglös varvvalsreglering.

1.3 Styrssystem

Styrsystemet IQnomic är microprocessorbaserat och inbyggt i aggregatet. Det styr och reglerar fläktar, värmeåtervinnare, temperaturer, luftflöden, drifttider och ett stort antal interna och externa funktioner samt larm.

1.4 Miljödokumentation

Miljödokumentation med demonteringsinstruktion och miljövarudeklaration ingår som bilaga i denna instruktion.

Se 19.3 Byggvarudeklaration (endast Sverige).

Aggregatet är konstruerat så att det lätt kan demonteras i sina naturliga delar. När aggregatet är uttjänt ska godkänt återvinningsföretag anlitas.

Den återvinningsbara vikten för GOLD är ca 94%.

Swegon AB är anslutet till REPA-registret, nr 5560778465.

Kontakta Swegon AB, tel 0512-322 00, för eventuella frågor kring denna demonteringsinstruktion eller aggregatets miljöpåverkan.


1.5 Typ av värmeväxlare

Enhetsaggregat GOLD levereras med antingen roterande värmeväxlare (RX), plattvärmeväxlare (PX) eller batterivärmeväxlare (CX). För separata till- och frånluftsaggregat (SD) finns batterivärmeväxlare som alternativ.

Om något avsnitt, funktion etc. endast gäller en typ av värmeväxlare markeras det med symboler enl. nedan:



Roterande värmeväxlare (RX)



Plattvärmeväxlare (PX)



Batterivärmeväxlare (CX, ev. SD)

1.6 Aggregatens delar

1.6.1 Enhetsaggregat GOLD RX med roterande värmeväxlare

Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

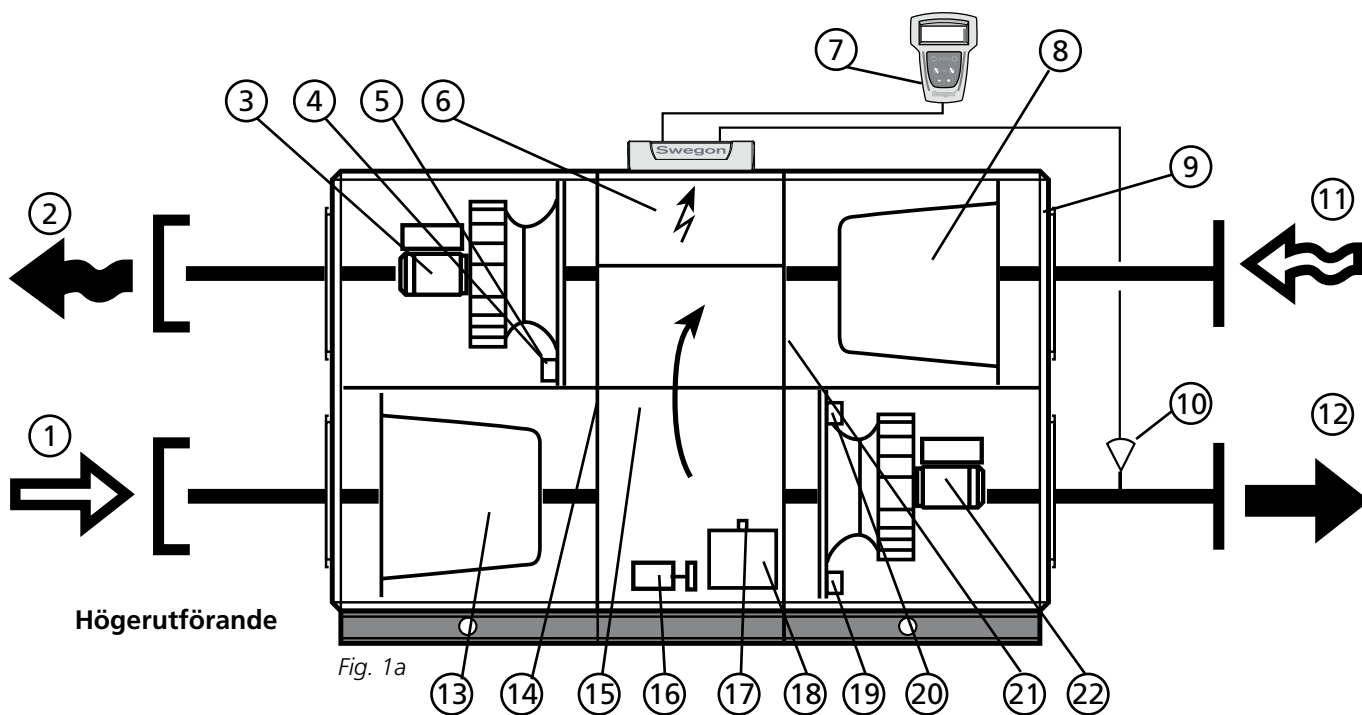


Fig. 1a

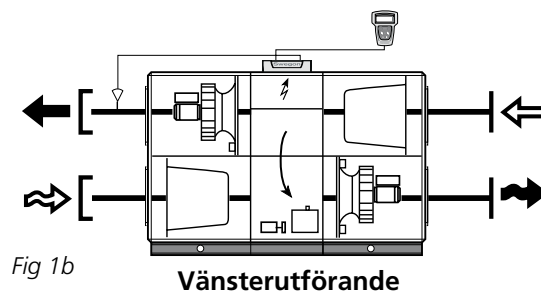


Fig 1b

GOLD 04-120: Aggregatet kan vara beställt i högerutförande enligt Fig 1a eller vänsterutförande enligt Fig 1b.
 GOLD 12-120: Aggregatet enligt Fig 1a visar fläktplacering 1. Aggregatet kan också vara beställt enligt fläktplacering 2, då är fläktar och filter spegelvända vertikalt.
 Vid vänsterutförande (Fig 1b) byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning

- 1 UTELUFT* (Vid vänsterutförande Frånluft)
- 2 AVLUFT* (Vid vänsterutförande Tilluft)
- 3 Frånluftsfläkt* med motor och motorstyrning
- 4 Tryckgivare frånluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 1)
- 5 Tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3)
- 6 Ellåda med styrenhet
- 7 Handterminal
- 8 Frånluftsfilter*
- 9 Injusteringsplåt (Vid vänsterutförande - vänster filterdel)
- 10 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal)

- 11 FRÅNLUFT* (Vid vänsterutförande Uteluft)
- 12 TILLUFT* (Vid vänsterutförande Avluft)
- 13 Tilluftsfilter*
- 14 Givare utelufttemperatur*
- 15 Värmeåtervinnare
- 16 Drivmotor värmeåtervinnare
- 17 Givare rotationsvakt
- 18 Styrenhet värmeåtervinnare
- 19 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2)
- 20 Tryckgivare frånluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 4)
- 21 Givare frånluftstemperatur*
- 22 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning

1.6.2 Enhetsaggregat GOLD PX med plattvärmväxlare

Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

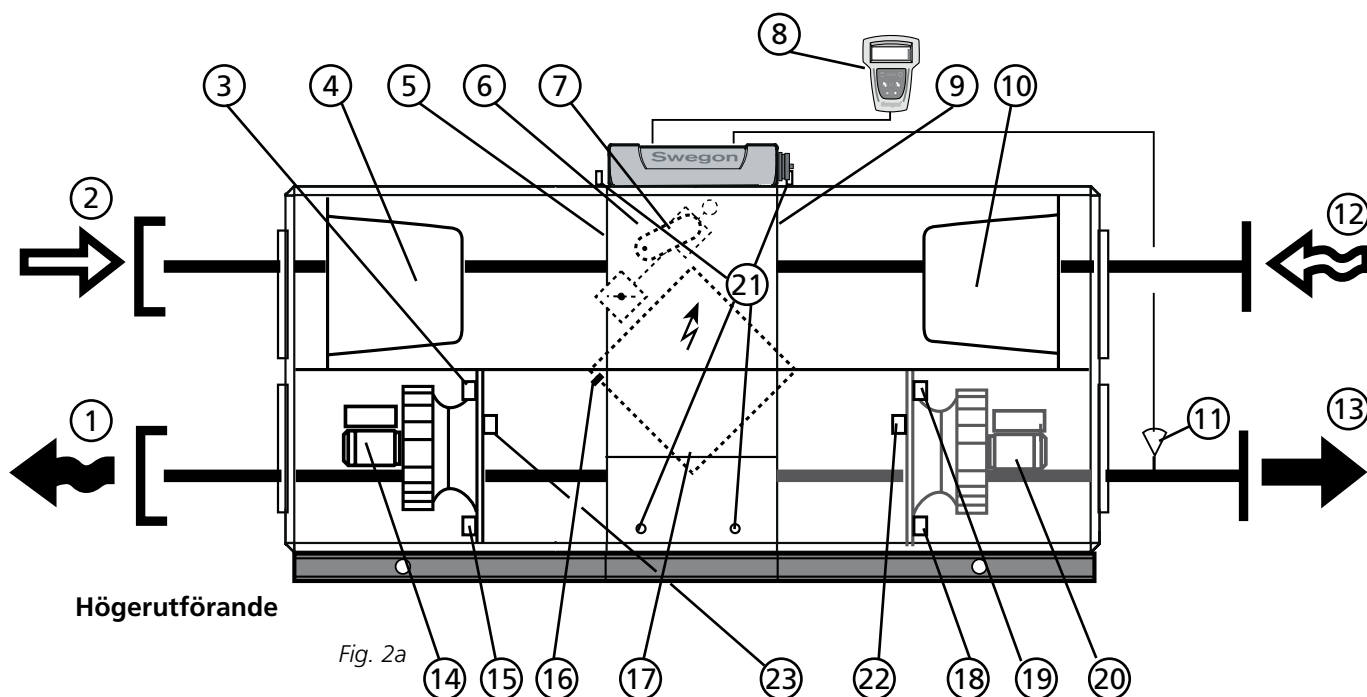


Fig. 2a

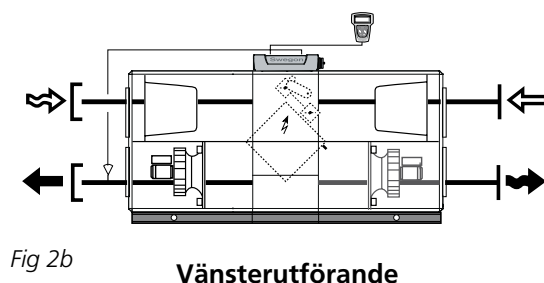


Fig 2b

Vänsterutförande

Aggregatet levereras i höger- eller vänsterutförande enligt Fig 2a och 2b. Vid vänsterutförande (Fig 2b) byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning

- | | |
|--|--|
| 1 AVLUFT* (Vid vänsterutförande Tilluft) | 12 FRÅNLUFT* (Vid vänsterutförande Uteluft) |
| 2 UTELUFT* (Vid vänsterutförande Frånluft) | 13 TILLUFT* (Vid vänsterutförande Avluft) |
| 3 Tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3) | 14 Frånluftsfläkt* med motor och motorstyrning |
| 4 Tilluftsfilter* | 15 Tryckgivare frånluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 1) |
| 5 Givare utelufttemperatur* | 16 Givare påfrysningsskydd |
| 6 Ellåda med styrenhet | 17 Plattvärmväxlare med förbigångs- och avstängningsspjäll |
| 7 Ställdon, avstängnings- och förbigångsspjäll | 18 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2) |
| 8 Handterminal | 19 Tryckgivare frånluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 4) |
| 9 Givare temperatur/relativ fuktighet frånluft* | 20 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning |
| 10 Frånluftsfilter* | 21 Mätningsskruvar för mätning av tryckfall över värmväxlare. |
| 11 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal) | 22 Temperatur-/densitetsgivare, tilluft. |
| | 23 Temperatur-/densitetsgivare, frånluft. |

1.6.3 Enhetsaggregat GOLD CX med batterivärmeväxlare

Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

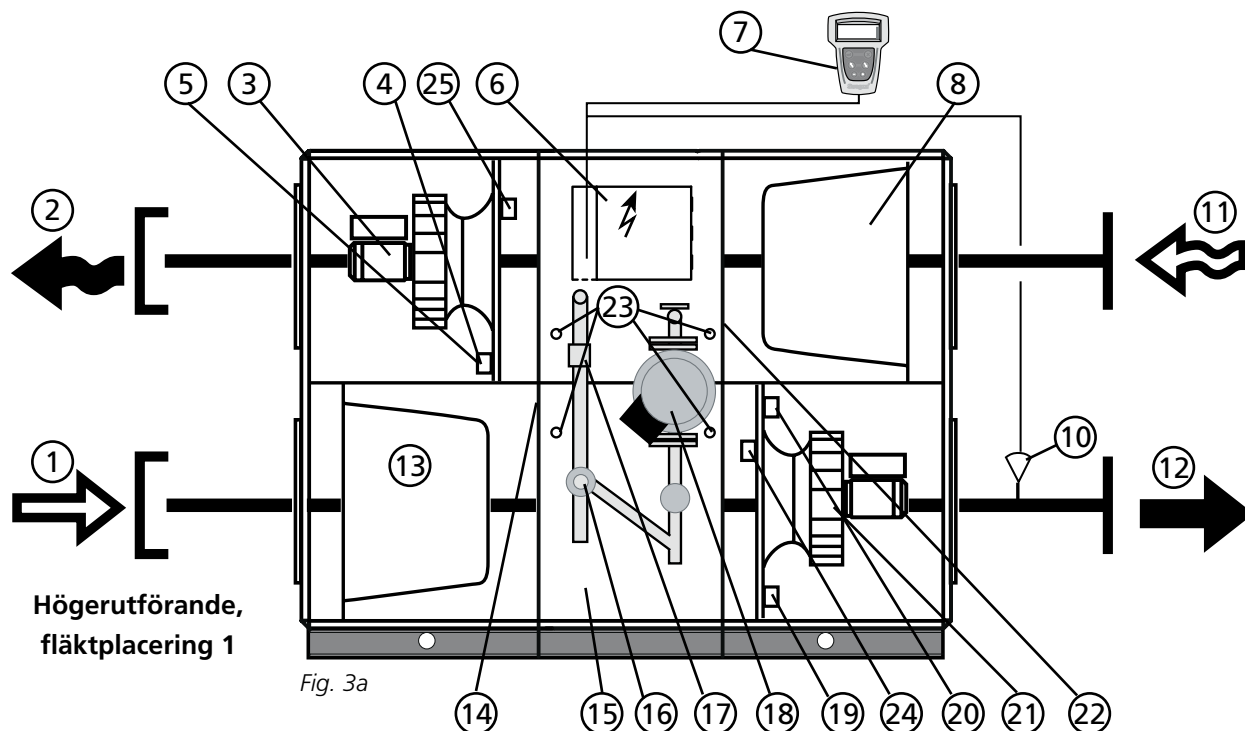


Fig. 3a

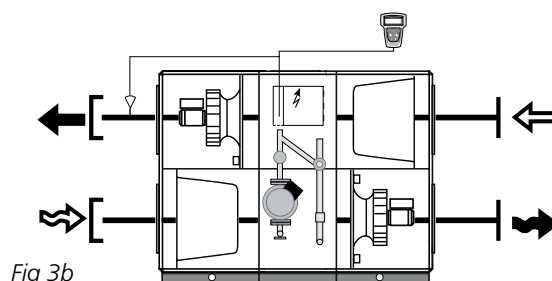



Fig 3b

Vänsterutförande fläktplacering 1

Aggregatet kan vara beställt i högerutförande enligt Fig 3a eller vänsterutförande enligt Fig 3b.

Aggregatet enligt Fig 3a visar fläktplacering 1. Aggregatet kan också vara beställt enligt fläktplacering 2, då är fläktar och filter spegelvända vertikalt.

Vid vänsterutförande (Fig 3b) byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning


- 1 UTELUFT* (Vid vänsterutförande Frånluft)
- 2 AVLUFT* (Vid vänsterutförande Tilluft)
- 3 Frånluftsfläkt* med motor och motorstyrning
- 4 Tryckgivare frånluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 1)
- 5 Tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3)
- 6 Ellåda med styrenhet
- 7 Handterminal
- 8 Frånluftsfilter*
- 10 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal)
- 11 FRÅNLUFT* (Vid vänsterutförande Uteluft)
- 12 TILLUFT* (Vid vänsterutförande Avluft)

- 13 Tilluftsfilter*
- 14 Givare utelufttemperatur*
- 15 Batterivärmeväxlare med rörkopplingsenhet
- 16 Ventilställdon
- 17 Temperaturgivare för påfrysningsskydd
- 18 Cirkulationspump
- 19 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2)
- 20 Tryckgivare frånluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 4)
- 21 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning
- 22 Givare temperatur/relativ fuktighet frånluft*
- 23 Mättnipplar för mätning av tryckfall över värmeväxlare.
- 24 Temperatur-/densitetsgivare, tilluft.
- 25 Temperatur-/densitetsgivare, frånluft.

GOLD CX storlek 100/120: Rörkopplingsenhet inklusive styrlåda levereras omonterad för golv- eller väggmontage (tillbehör).

1.6.4 Separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD, storlek 04-08


Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

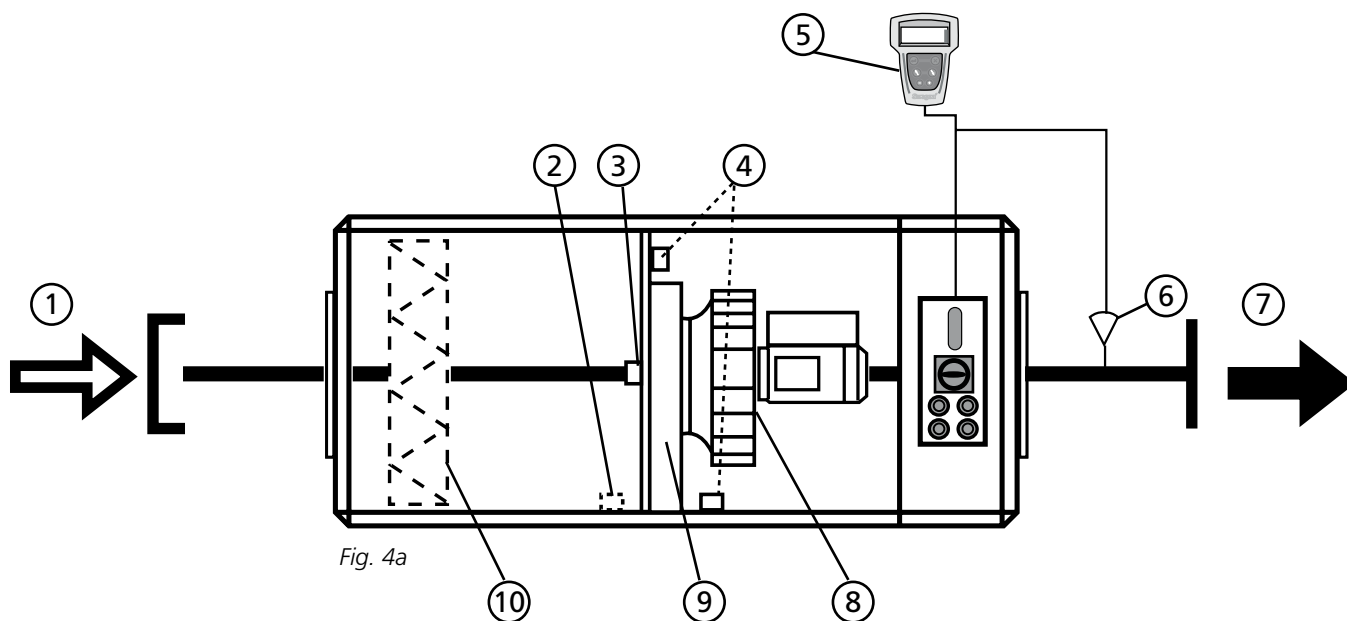

Uteluft



Tilluft

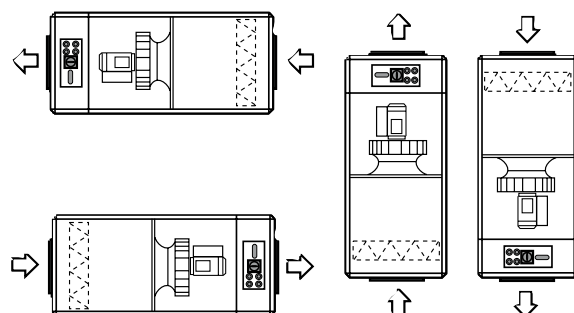

Aggregatet levereras i variant enligt fig.4a. Denna variant kan placeras på flera olika sätt som visat i fig. 4b. Aggregatet är här visat som tillluftsaggregat. Vid användning som frånluftsaggregat byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning

- | | |
|---|--|
| 1 UTELUFT*
(Vid frånluftsaggregat Frånluft) | 7 TILLUFT*
(Vid frånluftsaggregat Avluft) |
| 2 Eventuell tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3) (Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfilter) | 8 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfläkt med motor och motorstyrning) |
| 3 Temperaturgivare uteluft/densitetsgivare, tilluft*
(Vid frånluftsaggregat Temperaturgivare frånluft/densitetsgivare, avluft) | 9 Ellåda med styrenhet |
| 4 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2)
(Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfläkt) | 10 Eventuellt Tilluftsfilter*
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfilter) |
| 5 Handterminal | |
| 6 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal)
(Används ej vid frånluftsaggregat) | |

1.6.4 Separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD, storlek 12

Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

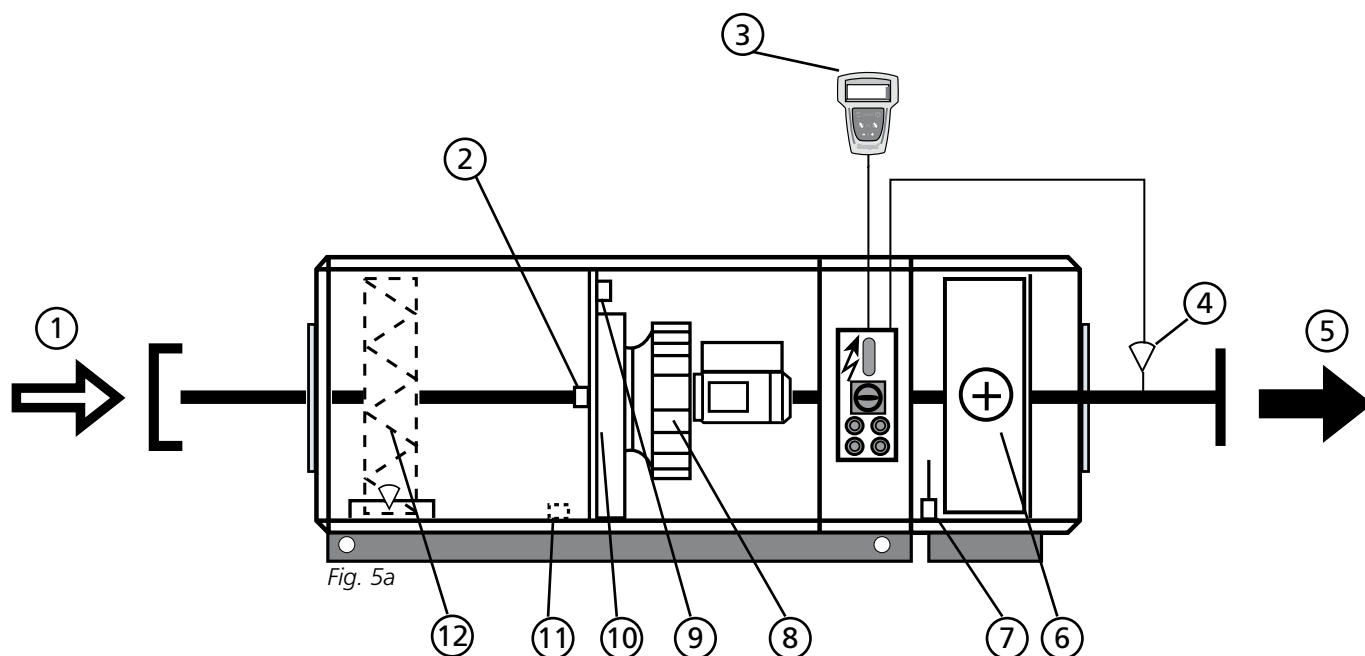


Fig. 5a

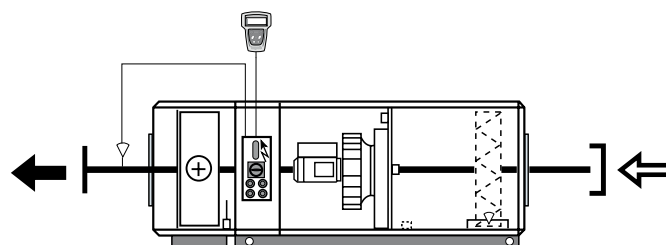


Fig. 5b

Aggregatet kan vara beställt i högerutförande enligt Fig. 5a eller vänsterutförande enligt Fig. 5b. Aggregat kan även bestå av endast filter och fläkt eller endast fläkt. Aggregatet är här visat som tilluftsaggregat. Vid användning som frånluftsaggregat byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning

- | | |
|--|---|
| <p>1 UTELUFT*
(Vid frånluftsaggregat Frånluft)</p> <p>2 Temperaturgivare uteluft/densitetsgivare, tilluft*
(Vid frånluftsaggregat Temperaturgivare frånluft/densitetsgivare, avluft)</p> <p>3 Handterminal</p> <p>4 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal)
(Används ej vid frånluftsaggregat)</p> <p>5 TILLUFT*
(Vid frånluftsaggregat Avluft)</p> <p>6 Eventuellt Batterivärmeväxlare tilluft*
(Vid frånluftsaggregat Batterivärmeväxlare frånluft)</p> | <p>7 Givare utelufttemperatur*
(Endast vid aggregat med batterivärmeväxlare)
(Vid frånluftsaggregat Givare temperatur/relativ fuktighet frånluft)</p> <p>8 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfläkt med motor och motorstyrning)</p> <p>9 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2)
(Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfläkt)</p> <p>10 Ellåda med styrenhet</p> <p>11 Eventuell tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3) (Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfilter)</p> <p>12 Eventuellt Tilluftsfilter*
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfilter)</p> |
|--|---|

1.6.5 Separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD, storlek 14-120, med batterivärmeväxlare

Nedan redovisas enskilda komponenter var för sig i en förenklad och schematisk beskrivning.

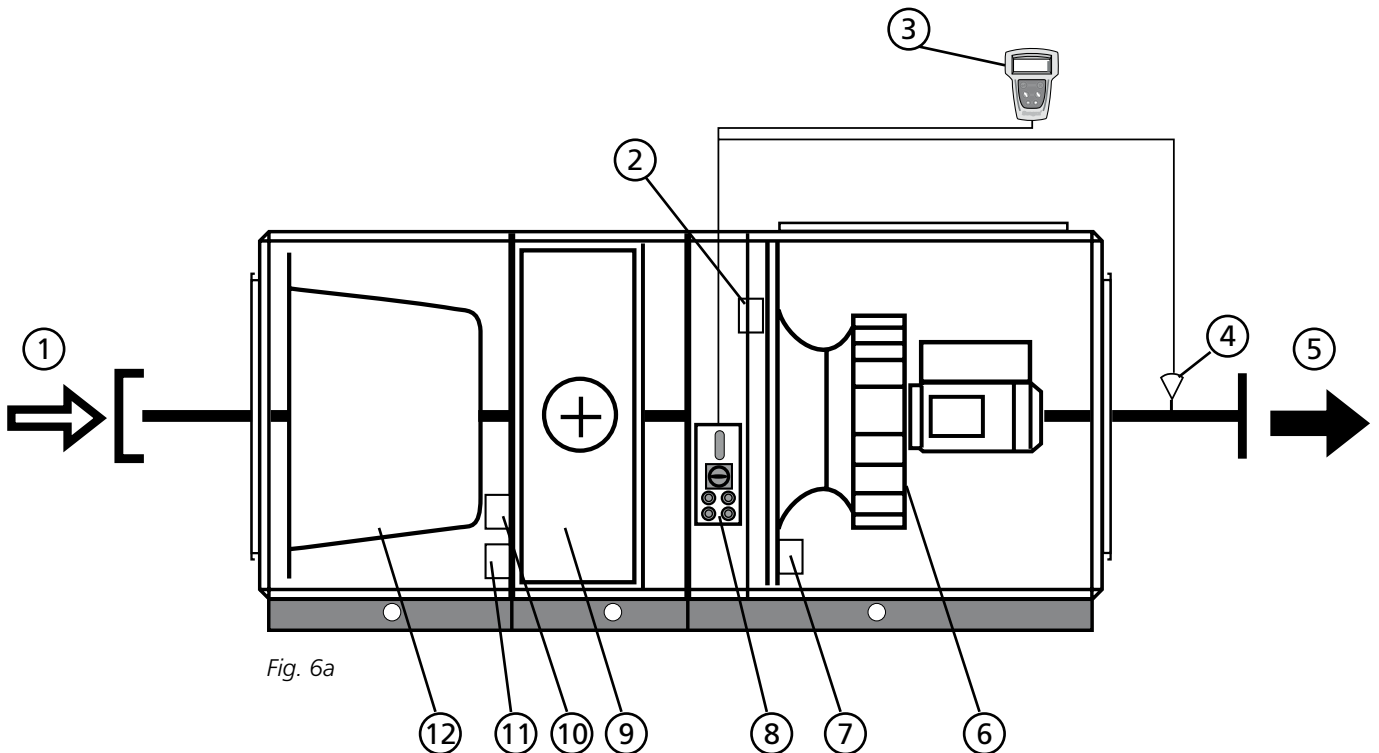


Fig. 6a

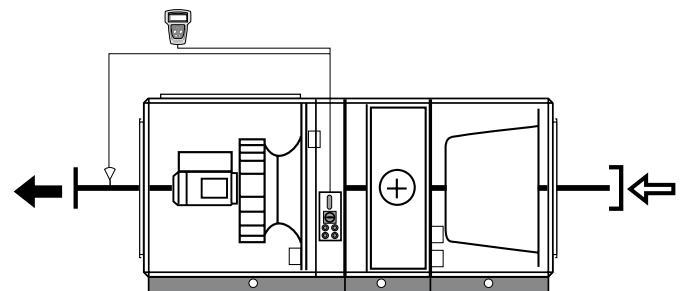



Fig. 6b

Aggregatet kan vara beställt i högerutförande enligt Fig. 6a eller vänsterutförande enligt Fig. 6b. Aggregat kan även bestå av endast filter och fläkt eller endast fläkt. Aggregatet är här visat som tillluftsaggregat. Vid användning som frånluftsaggregat byter delar markerade med * funktion och benämning (delarna benämns efter om funktionen är för tilluft eller frånluft).

Delarnas placering och benämning

- | | |
|---|--|
| <p>1 UTELUFT*
(Vid frånluftsaggregat Frånluft)</p> <p>2 Temperaturgivare uteluft/densitetsgivare, tilluft*
(Vid frånluftsaggregat Temperaturgivare frånluft/densitetsgivare, avluft)</p> <p>3 Handterminal</p> <p>4 Givare tilluftstemperatur (placeras i tilluftskanal)
(Används ej vid frånluftsaggregat)</p> <p>5 TILLUFT*
(Vid frånluftsaggregat Avluft)</p> <p>6 Tilluftsfläkt* med motor och motorstyrning
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfläkt med motor och motorstyrning)</p> | <p>7 Tryckgivare tilluftsfläkt* (Läge funktionsomkopplare = 2)
(Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfläkt)</p> <p>8 Ellåda med styrenhet</p> <p>9 Eventuellt Batterivärmeväxlare tilluft*
(Vid frånluftsaggregat Batterivärmeväxlare frånluft)</p> <p>10 Givare utelufttemperatur*
(Endast vid aggregat med batterivärmeväxlare)
(Vid frånluftsaggregat Givare temperatur/relativ fuktighet frånluft)</p> <p>11 Tryckgivare tilluftsfilter* (Läge funktionsomkopplare = 3)
(Vid frånluftsaggregat Tryckgivare frånluftsfilter)</p> <p>12 Eventuellt Tilluftsfilter*
(Vid frånluftsaggregat Frånluftsfilter)</p> |
|---|--|

2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Berörd personal ska ta del av denna instruktion innan arbeten med aggregatet påbörjas. Skada på aggregatet eller del därav orsakat av felaktigt handhavande av köpare eller installatör kan ej anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts.

Varning

Endast behörig elektriker eller servicepersonal utbildad av Swegon får utföra ingrepp i aggregatet i samband med el-installation av aggregatet eller inkoppling av externa funktioner.

2.1 Säkerhetsbrytare/ Huvudströmbrytare

På enhetsaggregat GOLD med roterande (RX) eller plattvärmeväxlare (PX) storlek 04/05, 07/08, 11/12, 14/20 och 25/30, är säkerhetsbrytaren placerad utvändigt på kopplingshuvuven.

På enhetsaggregat GOLD med roterande värmeväxlare (RX) storlek 35/40, 50/60, 70/80 och 100/120, är säkerhetsbrytaren placerad utvändigt på aggregatets mittsektion.

På enhetsaggregat GOLD med batterivärmeväxlare (CX) storlek 35/40, är säkerhetsbrytaren placerad på vänster sida av ellådan på aggregatets mittsektion. På storlek 50/60, 70/80 och 100/120 är säkerhetsbrytaren placerad i en plastkapsling på aggregatets mittsektion.

På separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD storlek 04-80 är säkerhetsbrytaren placerad på inspektionssidan vid fläktdelens inspektionsdörr. På storlek 100/120 är säkerhetsbrytaren placerad i en plastkapsling på aggregatets inspektionssida.

Aggregatet skall normalt startas och stoppas via handterminalen, ej via säkerhetsbrytaren.

Stäng alltid av säkerhetsbrytaren vid servicearbete om inget annat anges i respektive instruktion.

2.2 Risker



Varning

Vid ingrepp kontrollera att spänningen till aggregatet är bruten.

Riskområden med rörliga delar

Rörliga delar är fläkthjul, drivhjul för eventuell roterande värmeväxlare och förbigångs-/avstängningsspjäll för eventuell plattvärmeväxlare.

De låsbara inspektionsdörrarna fungerar som skydd för fläktarna samt som skydd för värmeåtervinnaren. Om kanaler ej är fast anslutna till fläktutlopp, ska dessa förses med fasta beröringsskydd (trådnät).



Varning

Inspektionsdörrarna på filter-/fläktdelarna får inte öppnas när aggregatet är i drift.

För att stoppa aggregatet vid normal drift används stoppknappen på handterminalen.

Vänta tills fläktarna stannat innan dörren öppnas.

Det är övertryck i fläktdelen vilket innebär att dörren kan slå upp.

Nyckel ska förvaras åtskild från aggregatet.

2.3 Beröringsskydd

Ellådans lock fungerar som beröringsskydd på enhetsaggregat med roterande värmeväxlare (RX), storlek 04/05 och 08, samt alla övriga varianter (PX/CX/SD). På enhetsaggregat med roterande värmeväxlare (RX) storlek 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 och 100/120 fungerar den låsbara dörren över ellådan som beröringsskydd.

Beröringsskydd får endast tas bort av behörig elektriker eller utbildad servicepersonal.



Varning

Spänningen till aggregatet ska brytas med säkerhetsbrytaren innan beröringsskyddet avlägsnas.

Vid drift ska alltid beröringsskydden vara monterade, alla inspektionsdörrar stängda samt kopplingshuvuven på aggregatets ovansida monterad.

2.4 Glykol



Glykol förekommer i GOLD-aggregat med batterivärmeväxlare.

Häll aldrig glykol i avloppet, lämna in den på miljöstation, bensinstation etc. Glykol är farlig att förtära och kan ge livsfarlig förgiftning eller njurskada.



Kontakta läkare. Undvik även inandning av glykolångor i stängda utrymmen. Vid stänk i ögonen, spola rikligt med vatten (ca 5 min). Vid stänk på hud, tvätta med tvål och vatten.


3 IGÅNGKÖRNING

3.1 Allmänt

Ordningsföljd vid igångkörning:

1. Kontrollera att inga främmande föremål finns i aggregat, kanalsystem eller funktionsdelar.
2. Kontrollera att roterande värmeväxlare (endast GOLD RX) snurrar lätt. På storlek 50-120 skall den roterande värmeväxlaren luta något mot filter, se skiss nedan.

Om lutningen behöver justeras, se särskild instruktion för justering av lutning roterande värmeväxlare (04-80) eller installationsanvisningen GOLD (120).

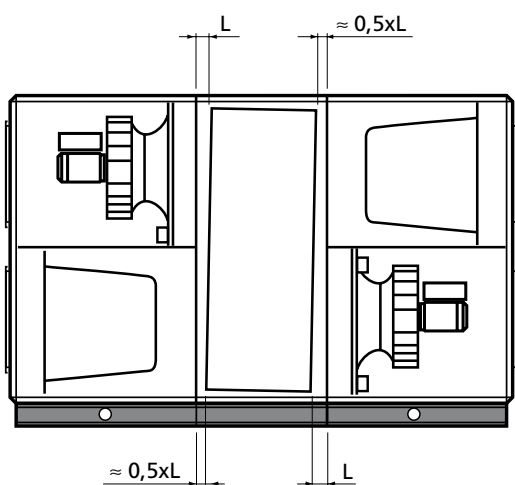

GOLD RX, storlek 50-120: skissen visar fabriksinställning av rotorns lutning vid fläktplacering 1. Lutningen skall alltid vara mot filter, vilket innebär att för fläktplacering 2 är lutningen åt andra hållet.

3. Vrid säkerhetsbrytaren till läge På (I).
4. Välj önskat språk, om detta inte redan är gjort. Se 5.2 eller 13.1.

5. Aggregatet har en fabriksinställning som gör att det körklart. Se 19.2 Igångkörningsprotokoll.

Ofta behöver dessa inställningar dock justeras för aktuell installation.

Programmera kopplingsur, driftfall, temperaturer, luftflöden och funktioner enligt kapitel 4-15.

Välj om flödesenheten skall vara l/s, m³/s eller m³/h (INSTALLATIONSNIVÅ i meny HANDTERMINAL).

Fyll i igångkörningsprotokollet och spara det i aggregatets dokumentficka.

Vid eventuell pendling/tröghet i värmeregleringen kan det i vissa fall vara nödvändigt att justera P-band och K-faktor. Detta sker i servicenivån vilket kräver speciell kod, kontakta din Swegon-representant.

Fabriksinställda värden (alla typer av GOLD):

P-band = 5,00
 K-faktor = 0,70 (tillluftsreglering)
 0,20 (frånluftsreglering)

Normalvärden för olika typer av aggregat:

GOLD RX:	P-band = 5,00-10,00
GOLD PX:	P-band = 10,00-20,00
GOLD CX:	P-band = 10,00-20,00
GOLD SD med batteri-vvx:	P-band = 10,00-20,00
GOLD SD utan batteri-vvx:	P-band = 15,00-30,00

K-faktor kan oftast vara oförändrad.

6. Aktivera vid behov manuell eller autodrift (HUVUDMENY) eller lås fläktarnas varvtal (meny LUFTINJUSTERING). Justera in kanalsystem och luftdon enligt 3.2.
7. Kontrollera och justera vid behov aggregatets tryckbalans enligt 3.3.
8. Avsluta med filterkalibrering enligt 6.4.2.

3.2 Justering av kanalsystem och luftdon

För att undvika onödig energiåtgång på fläktar är det viktigt att tryckfallet i systemet hålls på lägsta möjliga nivå. Det är också viktigt att kanalsystem och luftdon är rätt injusterade ur komfortsynpunkt.

Vid injustering av don och kanalsystem till GOLD är det lämpligt att följa proportionalitetsmetoden.

Denna innebär att förhållandet mellan luftflödena i grenkanalerna förblir konstant även om man ändrar luftflödet i stamkanalerna. Samma förhållande gäller för luftdonen i installationen.

Vid injustering av kanalsystemet finns möjlighet att låsa fläktarnas varvtal på aggregatet vid ett visst inställt flöde, se 6.5.

3.2.1 Ordningsföljd

Systemet justeras efter följande ordning:

1. Injustering av luftdonen i varje grenkanal.
2. Injustering av grenkanaler.
3. Injustering av stamkanaler.

3.2.2 Arbetsgång

1. Samtliga don och spjäll ställs fullt öppna.
2. Beräkna kvoten mellan uppmätt och projekterat flöde för samtliga luftdon, grenkanaler och stamkanaler. Det luftdon i varje gren som har lägst kvot ska stå fullt öppet, detta luftdon utgör INDEXDON. Samma gäller för grenspjäll och stamspjäll.

När injusteringen är klar skall således ett luftdon i varje gren, ett grenspjäll och ett stamspjäll stå fullt öppet.

3. Börja justera den stamkanal som har den högsta kvoten och den grenkanal i stammen som har högst kvot. Man börjar här därför att man då "trycker" luften framför sig mot de delar av systemet som har minst luft.
 4. Justera det sista luftdonet på kanalgrenen så att detta får samma kvot som indexdonet. Detta luftdon utgör REFERENSDON. Ofta är det det sista luftdonet på grenen som har lägst kvot och blir det luftdon som ska stå öppet. I det här fallet blir indexdon och referensdon samma luftdon.
 5. Stryp de övriga luftdonen i grenen till samma kvot som referensdonet.
OBS! Kvoten i referensdonet kommer att ändra sig för varje luftdon som stryps in så i praktiken kan kvoten ställas något högre för referensdonet. Referensdonet måste mätas mellan varje luftdon som stryps in.
 6. Gå till den gren som hade näst högsta kvoten och justera luftdonen där och så vidare.
OBS! Alla grenspjäll ska stå fullt öppna tills samtliga luftdon har justerats.
 7. Stryp det grenspjäll som hade högst kvot till samma kvot som den gren som hade lägst kvot.
OBS! Tänk på att indexspjället ändrar sin kvot, gör som punkt 5.
 8. När samtliga grenar är injusterade stryps stamspjällen in på samma sätt.
- Se även Exempel på justering nedan.

Exempel på justering

– Börja justera kanalgren B eftersom denna har högst kvot.

– Sista luftdonet, B3 har lägst kvot och skall stå fullt öppet.

Justera de övriga luftdonen, B1 och B2, så att dessa får samma kvot som luftdon B3 (se punkt 5 ovan).

– Justera nu luftdonen i grenkanal C. Luftdon C4 skall stå fullt öppet, övriga stryps till samma kvot.


– Justera luftdonen i grenkanal A. Här är luftdon A3 indexdon, vilket medför att man först stryper luftdon A4 (referensdonet) till don A3:s kvot.

Därefter justeras övriga till samma kvot som luftdon A4.

– Stryp grenspjäll B till samma kvot som grenspjäll A, stryp grenspjäll C till samma som grenspjäll A.

Kontrollera att alla har lika kvot.

När injusteringen är klar skall 3 luftdon och ett grenspjäll stå fullt öppna för att få lägsta möjliga tryck i systemet.

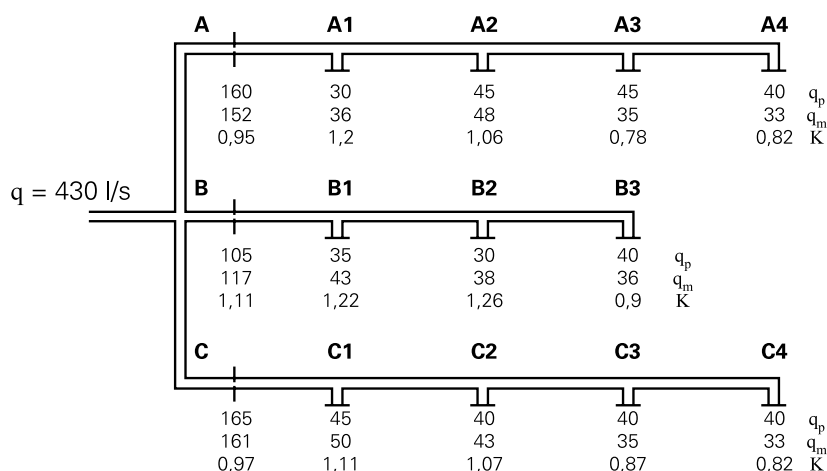

q_p = projekterat flöde (l/s)

q_m = uppmätt flöde (l/s)

$$K \text{ (Kvot)} = \frac{q_m}{q_p}$$



3.3 Justering av tryckbalans (gäller aggregat med roterande värmeväxlare)

3.3.1 Allmänt

För att värmeåtervinnarens läckageriktning och renblåsningssektor skall fungera korrekt skall det vara ett visst undertryck i frånluftsdel. Därigenom säkerställs att frånluft inte förs över i tilluften.


Justering av tryckbalansen i aggregatet ska göras när anläggningen är komplett monterad och alla don är luftinjusterade samt vid det till- och frånluftsflöde som råder vid normal drift av aggregatet.

Injusteringsplåtar

GOLD RX

Storlek 04-12, 1-2 plåtar


Storlek 14-120, 1-5 plåtar

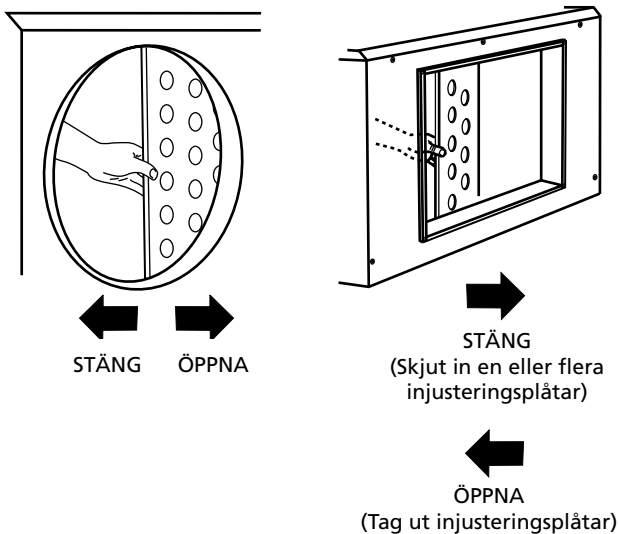

GOLD RX Top

Vänsterutförande


Storlek 04-12, 1 plåt

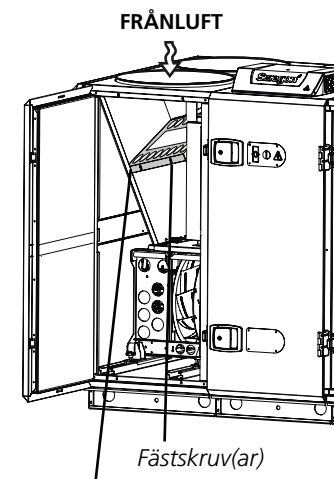

Injusteringsplåt

Högerutförande


Storlek 04-08, 1 plåt

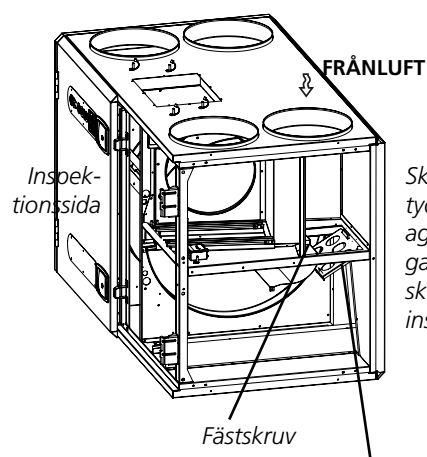

Injusteringsplåt

Haka fast injusteringsplåten i aggregatets bakkant. Vik upp injusteringsplåten i framkant och lås injusteringsplåten med fästskruven.

Storlek 12, 1 plåt

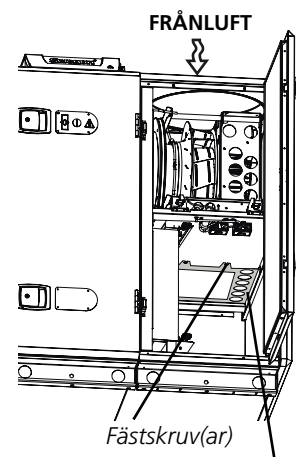

Injusteringsplåt

Till GOLD RX Top medlevereras två injusteringsplåtar.

Vilken injusteringsplåt som monteras avgörs av om aggregatet är i vänster- eller högerutförande. Rätt injusteringsplåt monteras på därför avsedd plats i aggregatet, den andra kasseras. Se skiss ovan.

Fästskruv(ar) demonteras och injusteringsplåt placeras i därför avsett spår. Fästskruv(ar) skruvas fast. Se skiss ovan.

Justering av tryckbalansen sker genom att täppa till injusteringsplåtens håll med medleverade plastpluggar.

3.3.2 Säkerställa läckageriktning

Tryckbalansen i aggregatet justeras med hjälp av injusteringsplåtar monterade i frånluftsinloppet. Injusteringsplåtarna levereras separat och skall monteras av installatören när frånluftskanalen är ansluten. Se skisser på föregående sida.

Anslut en tryckmätare till aggregatets tryckmätningar. Aggregatet har fyra tryckmätningar och de båda närmast frånluftskanalen ska användas. Den blå tryckmätningen mäter undertrycket i frånluftsdelen och den vita tryckmätningen mäter undertrycket i tilluftsdelen.

Tryckmätningarna finns för storlek 04-08 vid kopplingshuvudet och för storlek 12-120 invändigt i aggregatets mittsektion. När GOLD RX Top 04-12 kombineras med COOL DX Top sitter dock tryckmätningar invändigt i aggregatets mittsektion. Se illustration till höger.

Observera att båda tryckmätningarna mäter undertryck.

UPPMÄTTA VÄRDEN

Undertrycket i frånluftsdelen ska vara större eller lika stort som det i tilluftsdelen.


Om undertrycket i frånluftsdelen är lika stort eller upp till 20 Pa större än undertrycket i tilluftsdelen är justeringen klar.

AVVIKELSER

Om undertrycket i frånluftsdelen är mindre än i tilluftsdelen måste injusteringsplåtarna justeras enligt följande:

1. Stoppa aggregatet, öppna inspektionsdörren till frånluftsfiltret.
 GOLD RX Top: täpp till ett antal hål i injusteringsplåten med medlevererad plastplugg.
 Övriga: skjut fram (stäng) injusteringsplåtarna något i frånluftsinloppet.
 Vid full face-anslutning (kanaltillbehör i solerat hölje): Om injusteringsplåt/injusteringsplåtar är helt stängda och undertrycket i frånluftsdelen fortfarande är mindre än i tilluftsdelen, täpp till ett antal hål i injusteringsplåten med medlevererad plastplugg.
3. Stäng inspektionsdörren och starta aggregatet.
4. Mät trycken.
 Upprepa tills undertrycket i frånluftsdelen är lika stort eller upp till 20 Pa större än undertrycket i tilluftsdelen (0–20 Pa).
5. Om undertrycket i frånluftsdelen är större än 20 Pa jämfört med tilluftsdelen, trots att injusteringsplåtarna är helt öppna, blir läckage- och renblåsningsflödet större än beräknat. Detta innebär att verkligt frånluftsflyde kommer att avvika mot inställt frånluftsflyde. Avvikelsen ökar med ökande tryckskillnad.

Tryckmätningar läckageriktning (Aggregat i högerutförande)

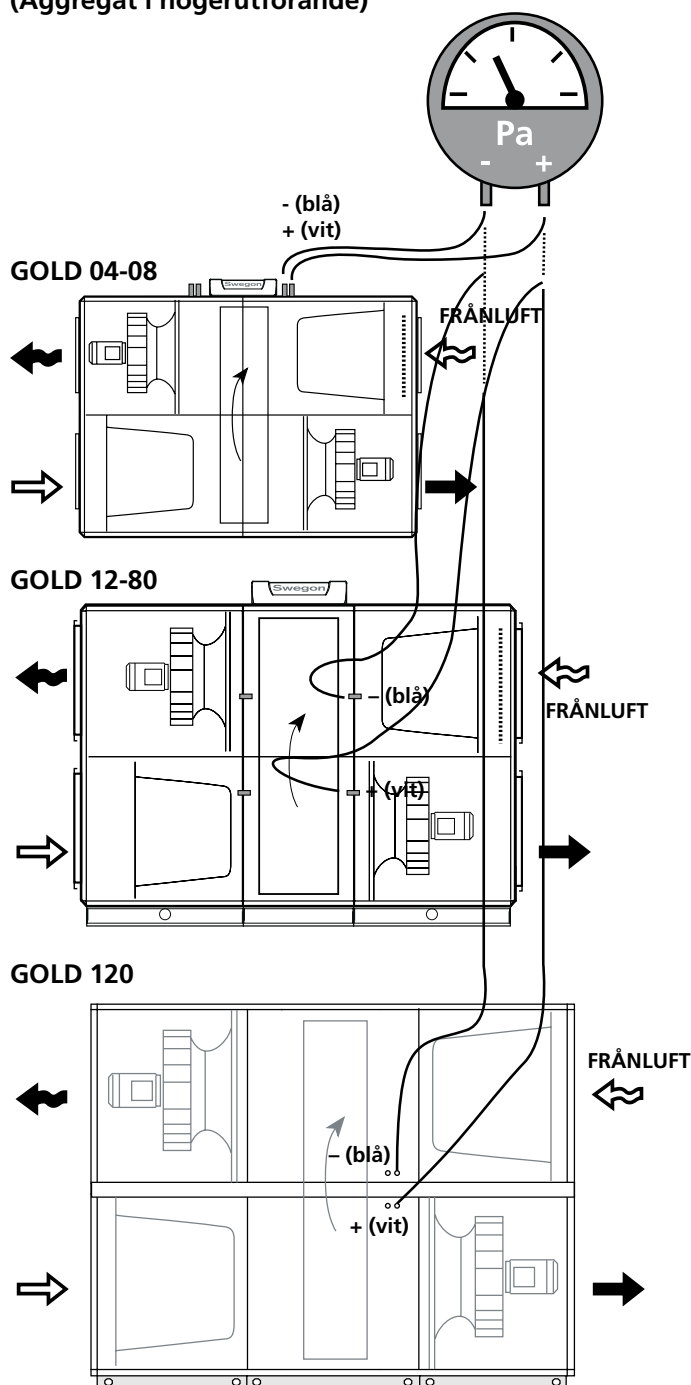


4 HANDTERMINAL OCH MENYHANTERING

4.1 Handterminal

4.1.1 Allmänt





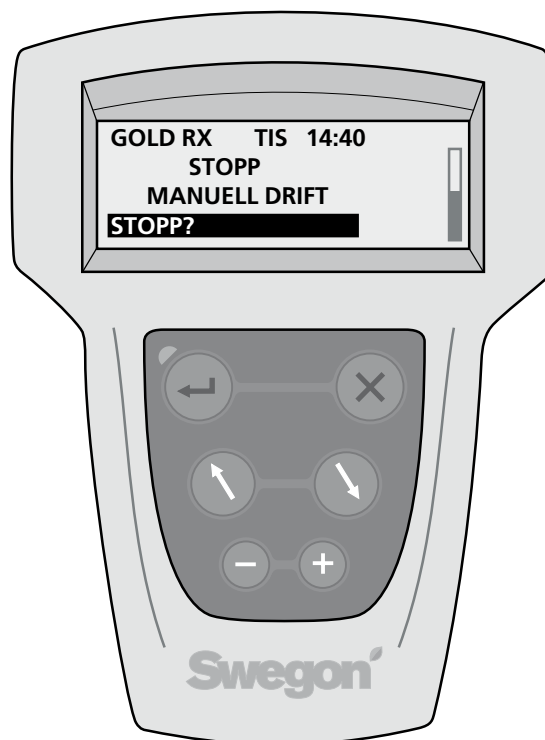

Handterminalen består av en inkapslad manöverdosa med en 3 m lång kabel som ansluts till aggregatet med snabbkoppling.

På handterminalen finns en belyst display, 6 st tryckknappar samt en röd indikeringslampa (lysdiod) för larm.




4.1.2 Knappar

Knapparna har följande funktioner:

-  ENTER bekräftar val av markerad funktion och går till nästa djupare menynivå.
-  ESCAPE återgår till föregående meny.
-  STEGA UPP eller VÄNSTER.
-  STEGA NED eller HÖGER.
-  MINSKAR värdet för markerad inställning. Ändringar registreras omgående och behöver inte bekräftas med Enter.
-  ÖKAR värdet för markerad inställning. Ändringar registreras omgående och behöver inte bekräftas med Enter.

4.1.3 Displayfönster

Displayfönstret har 4 rader. Många menyer har dock flera rader och dessa visas rad för rad när man trycker på knapp STEGA NED. Positionsvisaren anger var i menyn man befinner sig.

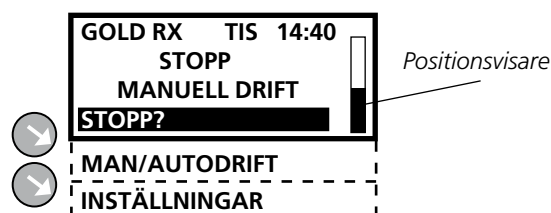

4.1.4 Förkortningar


Följande förkortningar används generellt i menyer:

- TL = Tilluft (Ex: FLÄKT TL = Fläkt tilluft)
- FL = Frånluft
- UTE = Uteluft
- RUM = Rum
- FV = Frysvakt
- VVX = Värmeåtervinnare

4.2 Menyträd

HUVUD-MENY


(Kapitel 5)

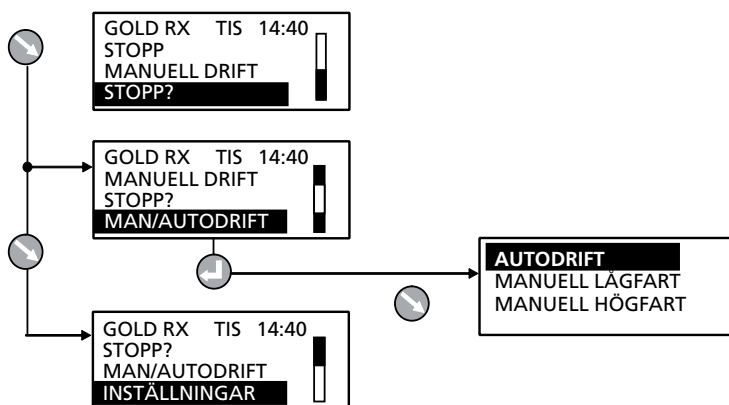

OBS! Menyernas utseende varierar beroende av aggregattyp och valda funktioner.


BRUKARNIVÅ

(Kapitel 6)

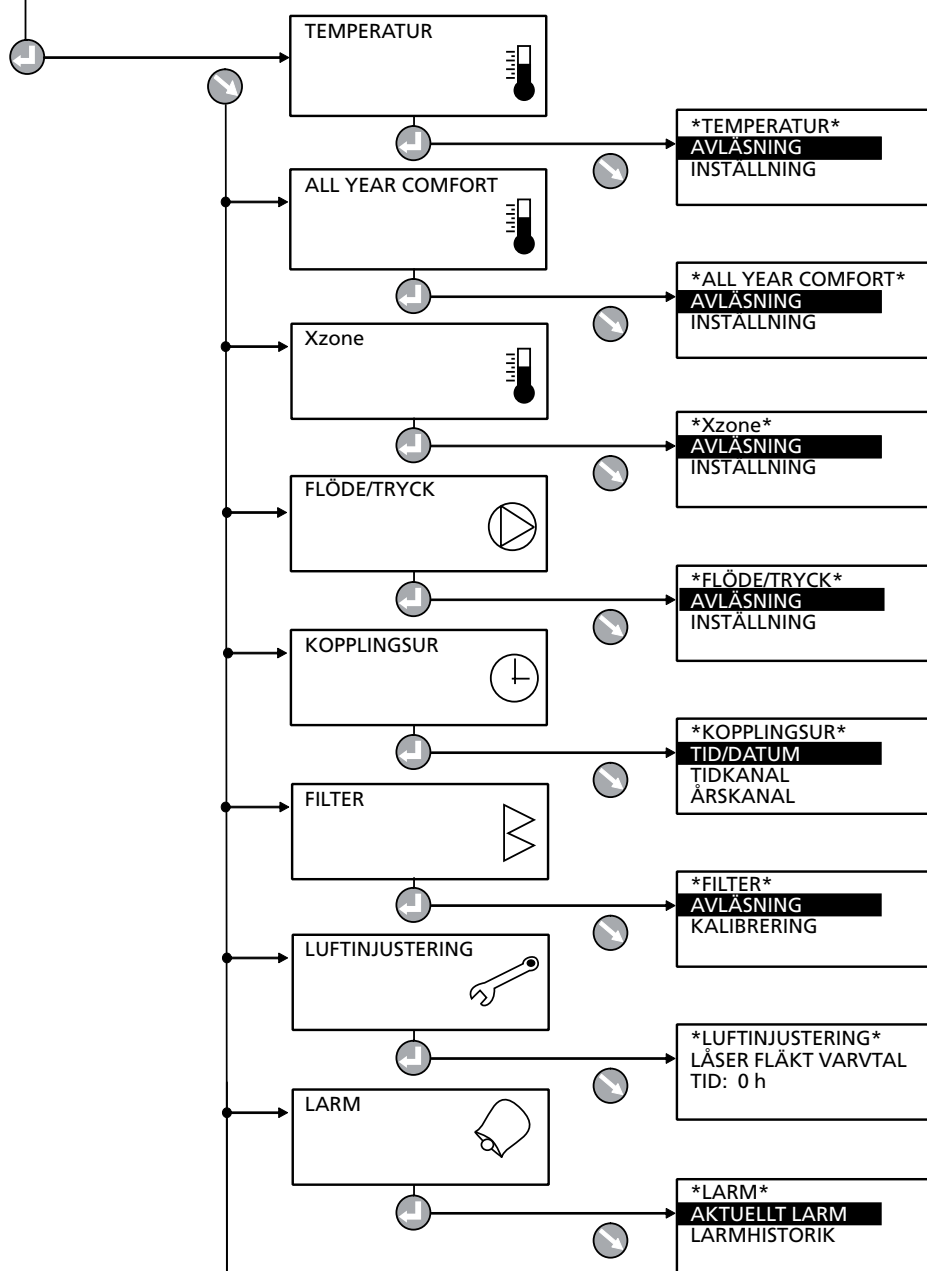

INSTALLATIONSNIVÅ

(Kapitel 7-15)



5 HUVUDMENY

5.1 Allmänt

Huvudmenyn visas normalt om ingen annan meny har valts.

Automatisk återgång till huvudmeny sker efter 30 minuter.

Innehållet i menyn växlar beroende på vald drifttyp, andra funktioner som påverkar det aktuella driftfallet samt eventuellt utlösta larm.


5.2 Val av språk

När aggregatet startas första gången visas en språkvalsmeny. Välj önskat språk.

Ändring av språk vid senare tillfälle – eller om man råkade välja fel språk – görs på INSTALLATIONSnivå under HANDTERMINAL. Se 13.1.

5.3 Ändring av drift

Från huvudmenyn sker start och stopp av aggregatet eller växling till manuell eller automatisk drift.

 Aggregatet skall normalt startas och stoppas via handterminalen, ej via säkerhetsbrytaren.


Vid start av aggregatet visas menyer för de olika fördröjningar som ingår i startsekvensen.

Se även 9.1.1, Startsekvens.

5.4 Inställningar


Vid val av INSTÄLLNINGAR i huvudmenyn kommer man vidare till Brukarnivå och Installationsnivå.

Se Kapitel 6.

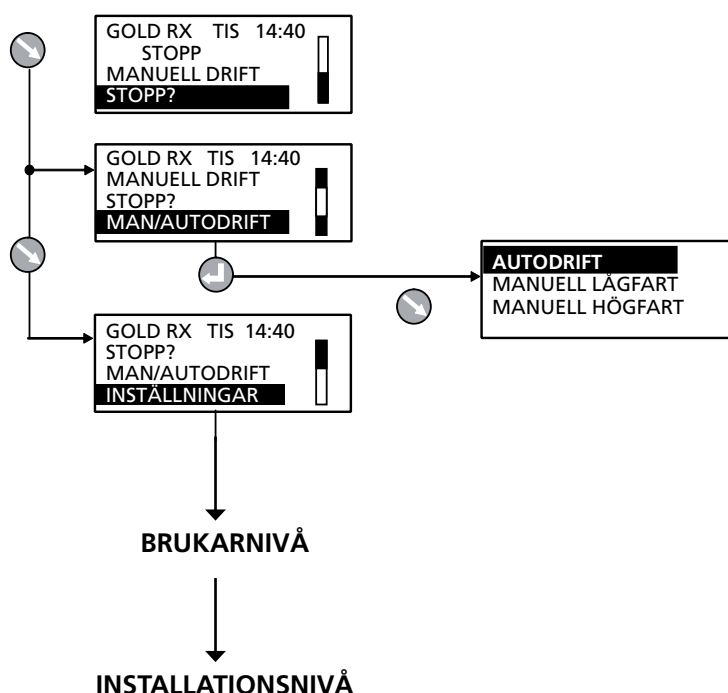

6 BRUKARNIVÅ

6.1 Temperatur

 Grundfunktioner ställs in på INSTALLATIONSnivå och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

Se därför även 8.2 där funktioner för temperatur beskrivs grundligt.

OBS! Vid stora förändringar av temperaturinställningar bör aggregatet först stoppas innan ändringen utförs.

Vid endast tilluftsaggregat, GOLD SD, krävs extern rumsgivare vid FRT- och frånluftsreglering.

6.1.1 Avläsning

Används för funktionskontroll.

6.1.2 Inställning

FRT-REGLERING 1

En fabriksinställd kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur.

Inställningar (se även diagram till höger):

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Steg	1 - 4	2
FL-TL-Differens	1-5 °C*	3 °C
Brytpunkt (avser frånluftstemperatur)	15-23 °C*	22 °C

FRT-REGLERING 2

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur. Kurvan har tre inställningsbara brytpunkter.

Inställningar (se även diagram till höger):

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
<i>Frånluftstemperatur</i>		
X1	10-40 °C	15 °C
X2	10-40 °C	20 °C
X3	10-40 °C	22 °C
<i>Börvärde tilluftstemperatur</i>		
Y1	10-40 °C	20 °C
Y2	10-40 °C	18 °C
Y3	10-40 °C	14 °C

TILLUFTSREGLERING

Inställningar:


Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Börvärde tilluftstemperatur	15-40 °C*	21,5 °C

FRÅNLUFTSREGLERING


Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Börvärde frånlufts-/rumstemp.	15-40 °C*	21,5 °C
Min tilluftstemperatur	13-25 °C*	15 °C
Max tilluftstemperatur	18-45 °C*	28 °C


*) Inställningsområde kan ändras. Se 13.3, Min/Maxinställning.

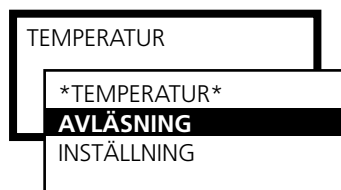


OBS! Menyernas utseende varierar beroende av aggregattyp och valda funktioner.

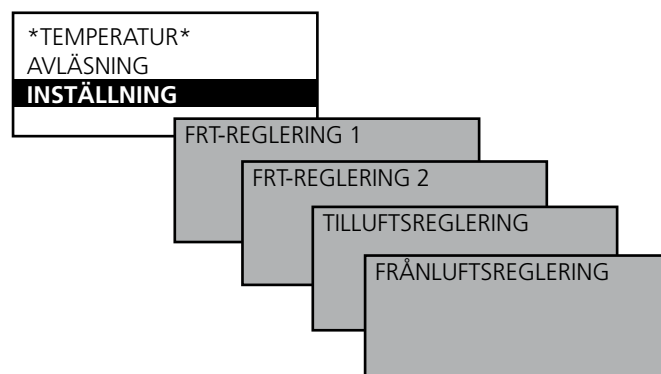


FRT-reglering 1

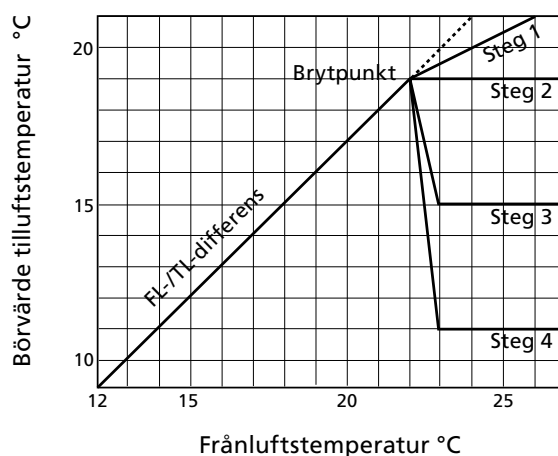

FRT-reglering 2

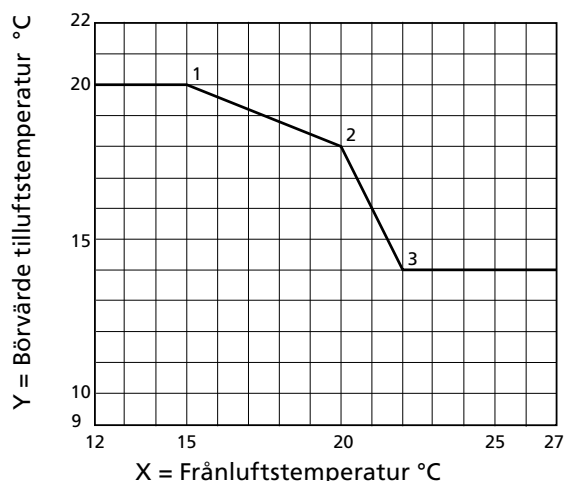

6.2 Flöde/Tryck

 Grundfunktioner ställs in på INSTALLATIONSNIVÅ och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

Se därför även 8.3 där funktioner för flöde/tryck beskrivs grundligt.



6.2.1 Avläsning

Används för funktionskontroll.

6.2.2 Inställning

Vilka värden som kan ställas in beror på valda funktioner på INSTALLATIONSNIVÅ samt min- och maxflöden för respektive aggregatstorlek (se tabell nedan).

Beroende på vald funktion kan inställning ske i flöde (l/s, m³/s, m³/h), tryck (Pa) eller storlek på insignal (%).

LÅGFART


Skall alltid ställas in. Värdet för lågfart kan inte vara högre än värdet för högfart. Lågfart kan ställas in som 0, vilket motsvarar att fläkten står stilla.

HÖGFART

Skall alltid ställas in. Värdet eller trycket för högfart kan inte vara lägre än värdet för lågfart.

MAXFART

Är endast aktuell vid funktionerna tryckreglering, forcering Heating BOOST eller Cooling BOOST. Värdet för maxfart kan inte vara lägre än värdet för högfart.

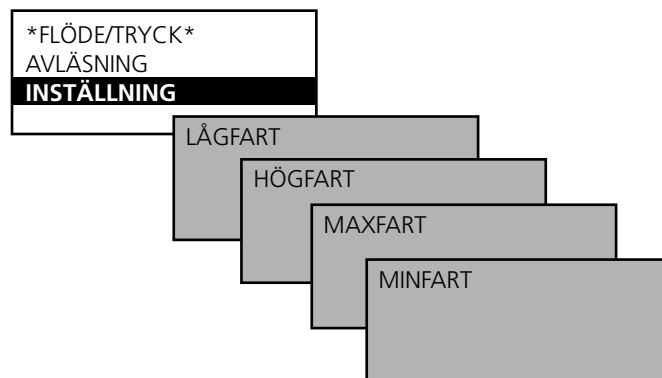

MIN/MAXFART

Är endast aktuell vid funktionen behovsstyrning. Lägsta och högsta flöde ställs in för respektive fläkt. Detta innebär att fläktarna ej kommer att arbeta utanför dessa gränser, oavsett behovet.

Min/Maxflöden

LUFFTLÖDE STORLEK	MINFLÖDE VID LUFFTLÖDESREGL. SAMTLIGA VARIANTER ³		MAXFLÖDE ENHETSAGGR. ROTÉRANDE VVX (RX)		MAXFLÖDE ENHETSAGGR. PLATT-VVX (PX)		MAXFLÖDE ENHETSAGGR. BATTERI-VVX (CX)		MAXFLÖDE TILL- OCH FRÅNLUFTS- AGGREGAT (SD) ²		MINSTA STEG	
	m ³ /h ₁	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /s
GOLD 04	288	0,08	1620	0,45	1620	0,45			2160	0,6	25	0,01
GOLD 05	288	0,08	2340	0,65	2340	0,65			2880	0,8	25	0,01
GOLD 07	288	0,08			2700	0,75					25	0,01
GOLD 08	720	0,20	3600	1,00	3600	1,00			4320	1,2	25	0,01
GOLD 11	720	0,20			3960	1,10					25	0,01
GOLD 12	720	0,20	5040	1,40	5040	1,40			6480	1,8	25	0,01
GOLD 14	1080	0,20/0,30 ⁴	5940	1,65	5940	1,65			7200	2,0	25	0,01
GOLD 20	1080	0,30	7560	2,10	7560	2,10			10080	2,8	25	0,01
GOLD 25	1800	0,30/0,50 ⁴	9000	2,50	9000	2,50			11520	3,20	25	0,01
GOLD 30	1800	0,50	11520	3,20	11520	3,20			14400	4,0	25	0,01
GOLD 35	2700	0,75	14040	3,90			14040	3,90	18000	5,0	100	0,05
GOLD 40	2700	0,75	18000	5,00			18000	5,00	21600	6,0	100	0,05
GOLD 50	3600	1,00	18000	5,00			18000	5,00	21600	6,0	100	0,05
GOLD 60	3600	1,00	23400	6,50			23400	6,50	28800	8,0	100	0,05
GOLD 70	5400	1,50	27000	7,50			27000	7,50	32400	9,0	100	0,05
GOLD 80	5400	1,50	34200	9,50			34200	9,50	43200	12,0	100	0,05
GOLD 100	9000	2,50	39600	11,0			39600	11,0	50400	14,0	100	0,05
GOLD 120	9000	2,50	50400	14,0			50400	14,0	64800	18,0	100	0,05

¹ Vid inställning avrundas värden till närmast inställbara steg.

² Aggregat inkl. batterivärmeväxlare kan innebära lägre maxflöde.

³ Vid tryckreglering kan luftflödet regleras till noll, det förutsätter dock ett visst statiskt kanaltryckfall (ca 50 Pa).

⁴ Första siffran gäller GOLD PX, den andra siffran gäller övriga varianter.

6.3 Kopplingsur

Grundfunktioner för kopplingsuret ställs in på INSTALLATIONSNIVÅ under FUNKTIONER/DRIFT och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

TID/DATUM

Aktuellt datum och tid kan ställas in och vid behov justeras. Kopplingsuret tar automatiskt hänsyn till skottår.

Automatisk växling mellan sommartid/vintertid enligt EU-standard är förinställt. Blockering av denna växling kan ske på INSTALLATIONSNIVÅ under FUNKTIONER/DRIFT.

TIDKANAL

Tider och dagar ställs in när aggregatet skall gå på högfart, lågfart eller vara stoppat.

Åtta olika tidkanaler kan ställas in. För samma drifttider varje dag i veckan (Mån-Sön) räcker det att programmera en tidkanal. Olika drifttider under veckans dagar programmeras i varsin tidkanal (Mån-Fre, Lör-Sön eller Mån, Tis, Ons etc).

Tiden ställs in som 00:00-00:00 om den avvikande drifttiden önskas under hela dygnet

ÅRSKANAL

Årskanal ger möjlighet att ställa in avvikande drifttider för delar av dygnet under delar av året. Åtta olika årskanaler kan ställas in. Årskanalen överstyr tidkanalen under de timmar på dygnet och de dagar årskanalen är aktiv. Datum för årskanal anger mellan vilka datum årskanalen skall gälla och klockslag för årskanalen anger mellan vilka tider på dygnet årskanalen skall gå på angiven fart. Övriga tider inom årskanalen gäller fortfarande tidkanalen.

Tiden ställs in som 00:00-00:00 om den avvikande drifttiden önskas under hela dygnet.

Funktioner för sommarnattkyla, förlängd drift med flera fungerar även när årskanalen är aktiv.

6.4 Filter

(och avfrostningsfunktion roterande värmeväxlare)

6.4.1 Avläsning

Vid avläsning av filterstatus visar det första värdet aktuellt tryck och det andra värdet aktuell larmgräns.


6.4.2 Kalibrering filter

Kalibrering av filter skall ske första gången vid igångkörning, när kanalsystem, luftdon och eventuella injusteringsplåtar har monterats och justerats in. Därefter vid varje byte av filter.

Kalibrering skall aktiveras för både tilluft och frånluft om båda filtren är bytta eller för enbart en luftriktning om enbart ett filter har bytts.

När filterkalibrering aktiveras går aggregatet på högfart eller maxfart (beroende på vald funktionalitet) under ca 3 minuter.


Efter att filterkalibrering har skett tillåts en tryckökning (=igensättning av filtren) på 100 Pa varefter larm om

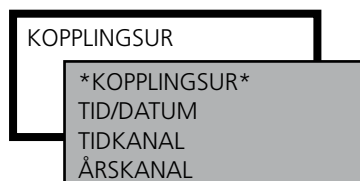

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
TID/DATUM		
Dag	Mån-Sön	Automatisk
Tid	00:00-23:59	Aktuell
Datum	Dag/Mån/År	Aktuell
TIDKANAL 1-8		
Drift	Lågfart/Högfart*	Högfart
Tid	00:00-23:59	00:00-00:00
Period	Ej aktiv Mån, Tis, Ons etc Mån-Fre Mån-Sön Lör-Sön	Ej aktiv
ÅRSKANAL 1-8		
Drift	Ej aktiv Stopp/Lågfart/Högfart	Ej aktiv
Tid	00:00-23:59	00:00-00:00
Period	Från Dag/Mån/År Till Dag/Mån/År	01/01/2005 01/01/2005

*) Visar Stopp/Lågfart/Högfart om denna funktion är vald på INSTALLATIONSNIVÅ under FUNKTIONER/DRIFT.

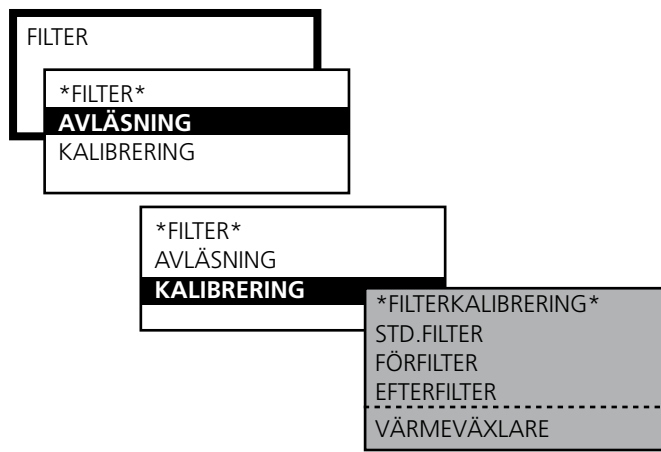

smutsigt filter avges. Larmgränsen kan ändras på INSTALLATIONSNIVÅ under LARMINSTÄLLNINGAR.

För att filterkalibrering och larmfunktion skall vara möjliga att erhålla i till och frånluftsaggregat GOLD SD, och för efter- och förfilter, skall filterfunktion aktiveras, se avsnitt 8.4 Filter.



6.4.3 Kalibrering roterande värmeväxlare


Om tillbehöret avfrostningsfunktion för värmeväxlare (se 8.5.1.1) eller ReCO₂ är installerat sker kalibrering i denna meny.

När kalibrering VVX aktiveras varvas fläktarna upp till högfart under ca 3 minuter.

6.5 Luftinjustering

Fläktarnas varvtal kan låsas i upp till 72 timmar. Detta är praktiskt i samband med luftinjustering av kanalsystem och don.

Önskad tid ställs in men kan avbrytas tidigare genom att välja STOPP i menyn eller genom att ändra tiden till 0.

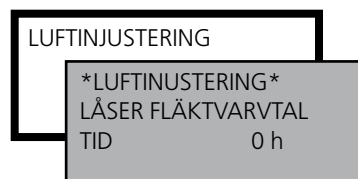

6.6 Larm

Om larm inträffar visas detta i handterminalen både i klartext och med blinkande röd lysdiod.


Denna meny ger en snabbavläsning av larm.

AKTUELLT LARM

Visar larm som är aktiva men ännu inte har avgett larmsignal i display. Detta gäller larm som har lång fördröjningstid, t ex flödes- eller temperaturlarm.

LARMHISTORIK

De 10 senaste utlösta larmen visas.

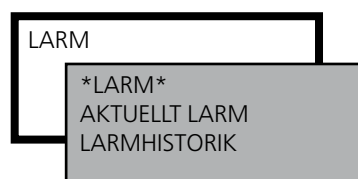

Inställningar av larm sker på INSTALLATIONSnivå under LARMINSTÄLLNINGAR.

För komplett beskrivning av larm, se kapitel 17.


7 INSTALLATIONSNIVÅ

7.1 Menyöversikt

INSTALLATION

INSTALLATION
KOD: 0000

Kod = 1111

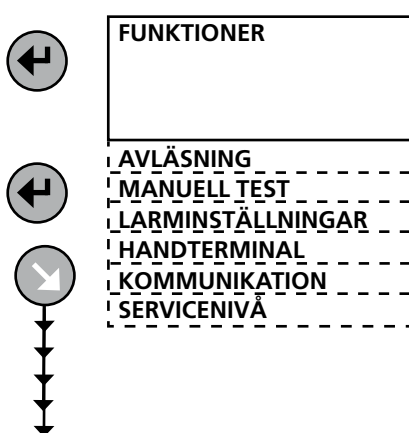

FUNKTIONER

AVLÄSNING
MANUELL TEST
LARMINSTÄLLNINGAR
HANDTERMINAL
KOMMUNIKATION
SERVICENIVÅ

OBS! Menyernas utseende varierar beroende av aggregattyp och valda funktioner.

FUNKTIONER
TEMPERATUR
FLÖDE/TRYCK
FILTER
DRIFT
VÄRME
KYLA
BLUE BOX
FUKT
ReCO2
IQNOMIC PLUS
ALL YEAR COMFORT
OPTIMIZE
MIRU Control

Kapitel 8

AVLÄSNING
TEMPERATUR
FLÄKTAR
VÄRMEVÄXLARE
REGLERSIGNALER
COOL DX
COOL DXS
BLUE BOX
IN/UTGÅNGAR
FUKT
ReCO2
IQNOMIC PLUS
ALL YEAR COMFORT
MIRU Control
DRIFTTID
PROGRAMVERSIONER

Kapitel 10

Kapitel 9
Automatiska funktioner

MANUELL TEST
TEMPERATUR
FLÄKTAR
VÄRMEVÄXLARE
EFTERVÄRME
EXTRA REG.SEKVENNS
KYLA
IN/UTGÅNGAR
ReCO2
IQNOMIC PLUS
ALL YEAR COMFORT

Kapitel 11

LARMINSTÄLLNINGAR
BRANDLARM
EXTERNA LARM
LARMGRÄNSER
LARMPRIORITET

Kapitel 12

HANDTERMINAL INST
SPRÅK/LANGUAGE
FLÖDESENHET
MIN/MAX INSTÄLLN.

Kapitel 13

GRUNDINSTÄLLNING

KOMMUNIKATION
EIA-232
EIA-485
ETHERNET

Kapitel 14

SERVICENIVÅ
KOD:0000

Kapitel 15

8 FUNKTIONER

8.1 Temperatur

Grundfunktioner ställs in på INSTALLATIONSNIVÅ och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

OBS! Vid stora förändringar av temperaturinställningar bör aggregatet först stoppas innan ändringen utförs.

Vid endast tilluftsaggregat, GOLD SD, krävs extern rumsgivare vid FRT- och frånluftsreglering.

8.2 Temperaturreglering

Välj FRT-Reglering, Tilluftsreglering eller Frånluftsreglering. Om FRT-Reglering väljs, välj mellan 1 och 2.

Reglersekvens för FRT-reglering och Tilluftsreglering:

1. Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max värmeåtervinning. (Ej GOLD SD utan värmeväxlare).
2. Därefter börjar luftvärmare för eftervärmning, om sådant är installerat, att ge ut effekt.
3. Om luftvärmare för eftervärmning inte är installerat, eller när inte heller luftvärmarens effekt är tillräcklig, nedregleras aggregatets tilluftsflöde automatiskt och steglöst. (Vid GOLD SD utan värmeväxlare kan funktionen avaktiveras).

En neutralzon kan ställas in som tillåter ett lägre börvärde för tilluftstemperaturen innan nedreglering börjar. Se 8.3.4


När tilluftsflödet nedregleras får värmeåtervinnaren "överskott" på varm frånluft och klarar att hålla önskad tilluftstemperatur.

Lokalen får vid denna nedreglering av tilluft ett undertryck och uteluft tas istället in genom otätheter vid t ex dörrar och fönster. Denna uteluft värms av lokalens ordinarie värmesystem. (Gäller ej vid endast till- eller frånluftsaggregat, GOLD SD)

Nedregleringen sker från aktuellt inställt flöde (högfart eller lågfart), ned till halva detta flöde. Nedregleringen begränsas också av aggregatets minflöde. När inställt flöde för lågfart är nära minflödet, blir effekten av nedregleringen liten.

Reglersekvens för Frånluftsreglering:

1. Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare styrs till max värmeåtervinning. (Ej GOLD SD utan värmeväxlare).
2. Därefter börjar luftvärmare för eftervärmning, om sådant är installerat, att ge ut effekt.

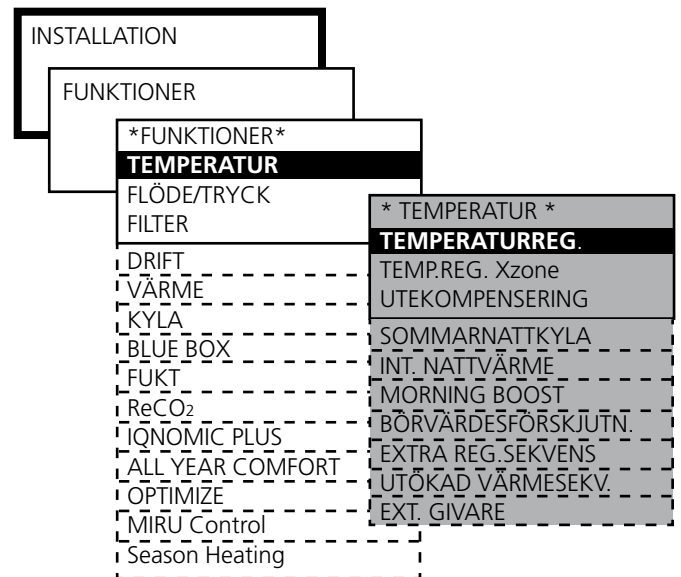

OBS! Menyernas utseende varierar beroende av aggregattyp och valda funktioner.

8.2.1.1 FRT-reglering

Med FRT-reglering avses Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperatur-reglering. Detta innebär att tilluftens temperatur regleras i relation till frånluftens temperatur.

Tilluftstemperaturen regleras i normalfallet till att vara några grader lägre än frånluftstemperaturen. Därmed utnyttjas värmeåtervinnaren optimalt vilket innebär en mycket god driftsekonomi. FRT-reglering är lämplig att använda när lokalen har värmeöverskott av t ex maskiner, belysning eller människor och har tilluftsdon lämpliga för undertempererad luft.

FRT-REGLERING 1

En fabriksinställd kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur.

Se diagram till höger.

Kurvans steg, brytpunkt och FL/TL-differens kan ändras på **BRUKARNIVÅ** under **TEMPERATUR/INSTÄLLNING**.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Steg	1 - 4	2
Brytpunkt (avser frånluftstemperatur)	15-23 °C	22 °C
FL/TL-Differens	1-5 °C	3 °C

Inställningsområdet för Brytpunkt och FL/TL-Differens begränsas av Min- och Max-inställningar på **INSTALLATIONS**NIVÅ under **HANDTERMINAL**.

FRT-REGLERING 2

Används när speciella behov och förhållanden gör att den fabriksinställda kurvan i FRT-reglering 1 inte ger önskat resultat. Beroende på vilka inställningar som görs kan det krävas att luftvärmare för eftervärmning är installerat.

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan tillufts- och frånluftstemperatur.


Se diagram till höger.

På **BRUKARNIVÅ** under **TEMPERATUR/INSTÄLLNING** finns följande inställningsmöjligheter:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
<i>Frånluftstemperatur</i>		
X1	10-38 °C	15 °C
X2	11-39 °C	20 °C
X3	12-40 °C	22 °C
<i>Börvärde tilluftstemperatur</i>		
Y1	10-40 °C	20 °C
Y2	10-40 °C	18 °C
Y3	10-40 °C	14 °C

Funktionerna börvärdesförskjutning och sommarnattkyla kan också påverka inställda temperaturer.

FRT-reglering 1

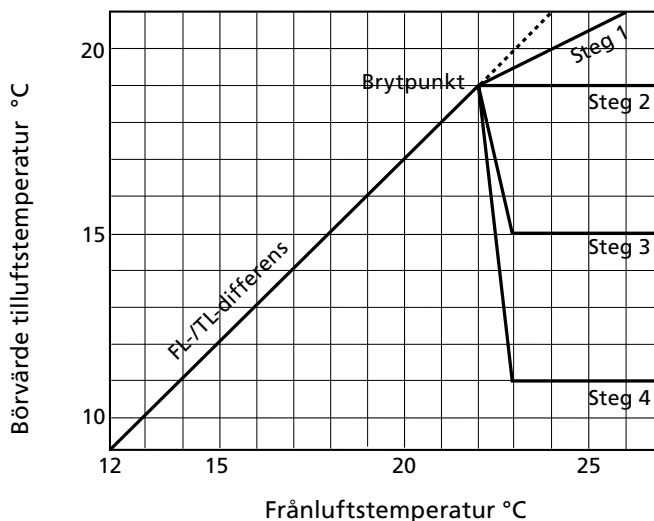


Fabriksinställning innebär:

Vid frånluftstemperatur under 22 °C (brytpunkt) regleras börvärdet för tilluftstemperatur automatiskt att vara 3 °C (FL/TL-differens) lägre.

Vid frånluftstemperatur över 22 °C är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 19 °C (steg 2).

FRT-reglering 2

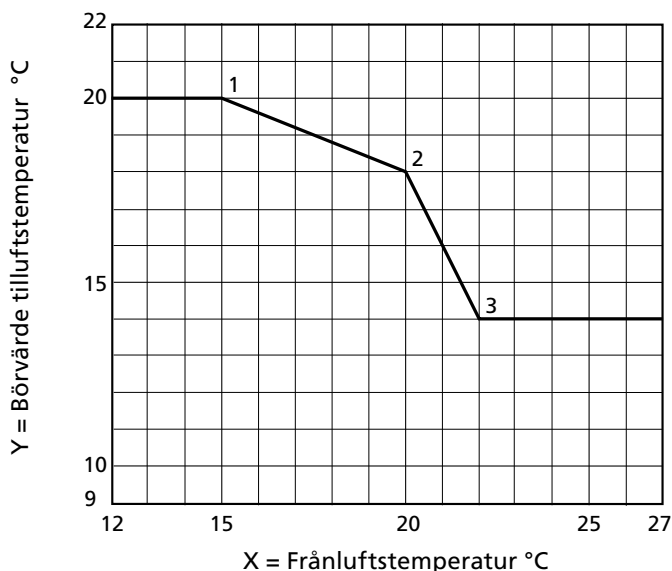

Brytpunkter enligt fabriksinställning innebär:

Vid frånluftstemperatur under 15 °C (X1) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 20 °C (Y1).

Vid frånluftstemperatur 20 °C (X2) är börvärdet för tilluftstemperatur 18 °C (Y2).

Vid frånluftstemperatur över 22 °C (X3) är börvärdet för tilluftstemperatur konstant 14 °C (Y3).

8.2.1.2 Tilluftsreglering

Med tilluftsreglering hålls en konstant tilluftstemperatur utan hänsyn till belastning i lokalerna.

Denna reglering kan användas när lokalernas belastning och temperaturer är förutsägbara. Det krävs oftast att luftvärmare för eftervärmning är installerad, eventuellt också luftkylare.

På *BRUKARNIVÅ* under *TEMPERATUR/INSTÄLLNING* finns följande inställningsmöjligheter:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Börvärde Tilluftstemperatur	15-40 °C	21,5 °C

Inställningsområdet för börvärdet begränsas av Min- och Max-inställningar på *INSTALLATIONS*NIVÅ under *HAND-TERMINAL*.

8.2.1.3 Frånluftsreglering

Med frånluftsreglering hålls en konstant temperatur i frånluftskanalen (lokalerna) genom att reglera tilluftstemperaturen.

En jämn temperatur erhålls i lokalerna oavsett belastning och reglertypen kräver att luftvärmare för eftervärmning är installerad, eventuellt också luftkylare.

Frånluftstemperaturen mäts av GOLD-aggregatets interna temperaturgivare. Om denna interna temperaturgivare inte ger tillräckligt representativ frånluftstemperatur kan extern givare för rumstemperatur installeras och anslutas till styrenhetens plintar 40-41.

På *BRUKARNIVÅ* under *TEMPERATUR/INSTÄLLNING* finns följande inställningsmöjligheter:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Börvärde Frånlufts-/rumstemp.	15-40 °C	21,5 °C
Min Tilluftstemperatur	13-18 °C	15 °C
Max Tilluftstemperatur	25-45 °C	28 °C

Inställningsområdet för de olika värdena begränsas av Min- och Max-inställningar på *INSTALLATIONS*NIVÅ under *HANDTERMINAL*.


8.2.1.4 Temperaturreglering Xzone

Kräver tillbehöret apparatlåda för zonstyrning Xzone TBLZ-2-50, se särskild instruktion.

Temperaturreglering Xzone är avsedd för att styra max en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen.

Xzone kan användas till samtliga typer av GOLD-aggregat och både eftervärme samt kyla kan styras i extrazonen.

Aktivering av funktionen, val av ansluten batterityp och inställning av önskad neutralzon sker under IQNOMIC PLUS/Xzone.

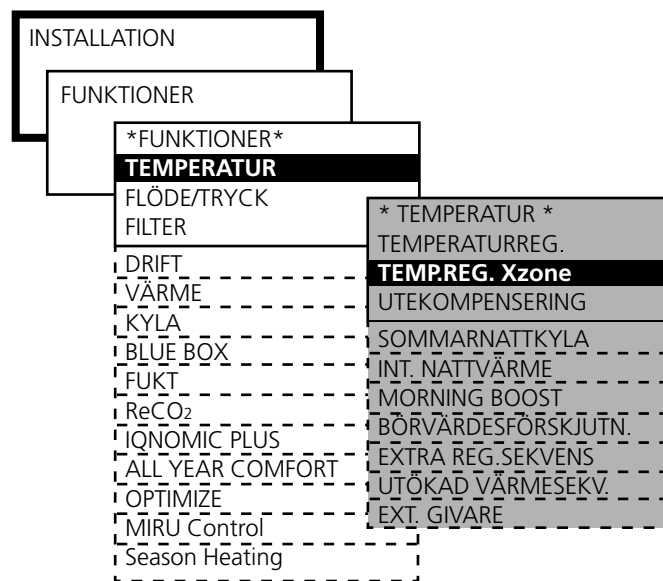

När någon av funktionerna XZONE VÄRME eller XZONE KYLA är aktiverad, visas en ny menygrupp i handterminalen, TEMP.REG.XZONE, under *INSTALLATION – FUNKTIONER – TEMPERATUR*. Extrazonen har samma inställningar som aggregatets ordinarie meny för inställning av temperaturreglering, se 8.2 Temperaturreglering.

Under *INSTÄLLNINGAR* på brukarnivån visas en ny menygrupp XZONE mellan *TEMPERATUR* och *FLÖDE/TRYCK*. Där ställs önskade börvärden för den valda temperaturregleringsfunktionen för extrazonen in.

Se också funktionsguide Xzone för mer utförlig information.

8.2.2 Utekompensering

Temperatur

Utekompensering kan aktiveras om lokalerna påverkas ovanligt mycket av kyla och värme, t ex via stora fönster.

Vid tilluftsreglering kompenseras börvärdet för tilluftstemperatur och vid frånluftsreglering kompenseras börvärdet för frånluftstemperatur. Vid FRT-reglering har funktionen ingen inverkan.

Inställt temperaturbörvärde påverkas om utetemperaturen går under inställt värde för brytpunkt X2 (vinterkompensering) och över inställt värde för brytpunkt X3 (sommarkompensering).


Inställningar gäller även för eventuell extra temperaturzon (Xzone).

Se diagram till höger.


Negativ sommarkompensering är möjlig att ställa in.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
<i>Vinterkompensering</i>		
Temperaturförskjutning Y1	+0 – +20 °C	+3 °C
Brytpunkt X1	-30 – +10 °C	-20 °C
Brytpunkt X2	-10 – +20 °C	+10 °C
<i>Sommarkompensering</i>		
Brytpunkt X3	+10 – +30 °C	+25 °C
Brytpunkt X4	+15 – +40 °C	+40 °C
Temperaturförskjutning Y2	-10 – +20 °C	+2 °C

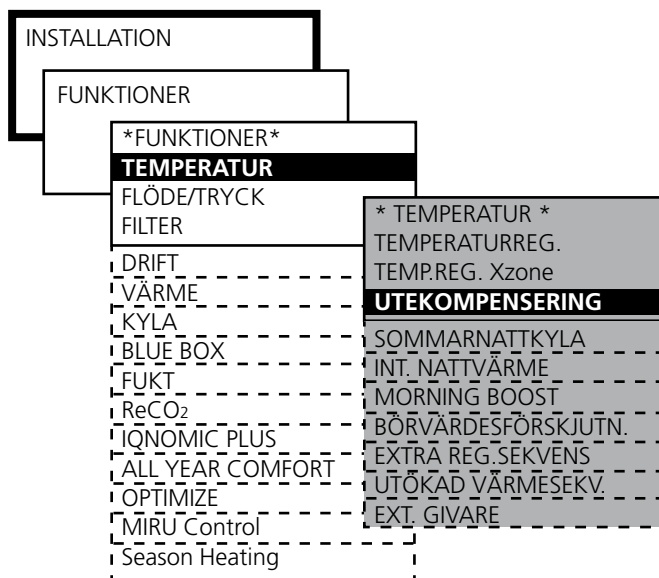

Utekompensering

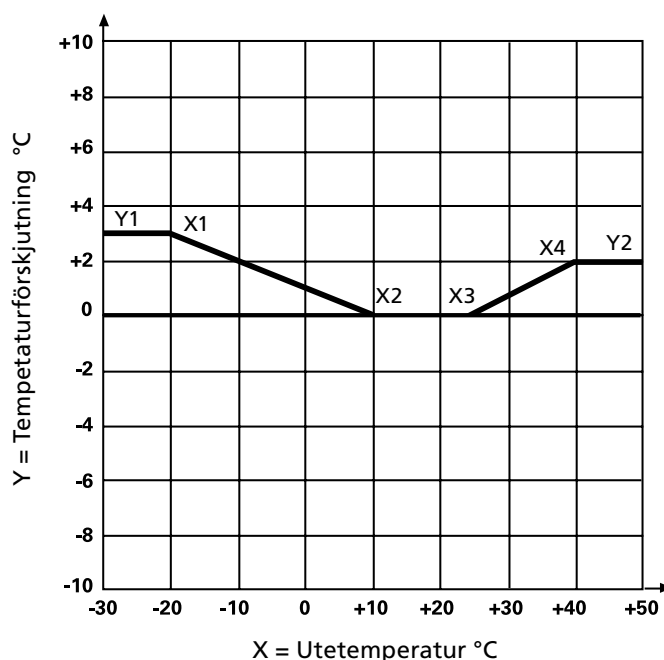

Vinterkompensering enligt fabriksinställning innebär;

Utetemperatur +10 °C (Brytpunkt X2): Kompensering startar och sker gradvis mellan 0–3 °C ned till utetemperatur -20 °C.

Utetemperatur -20 °C (Brytpunkt X1): Konstant kompensering sker med 3 °C (temperaturförskjutning Y1).

Sommarkompensering enligt fabriksinställning innebär;

Utetemperatur +25 °C (Brytpunkt X3): Kompensering startar och sker gradvis mellan 0–2 °C upp till utetemperatur +40 °C.

Utetemperatur +40 °C (Brytpunkt X4): Konstant kompensering sker med 2 °C (temperaturförskjutning Y2).

8.2.3 Sommarnattkyla

Den lägre temperaturen på natten utnyttjas för att kyla ned byggnadens stomme. Därmed minskar kylbehovet de första timmarna på dagen. Om kylaggregat finns, sparas drift för detta. Om inget kylaggregat finns, så uppnås ändå en viss kylande effekt.

Vid aktiverad funktion går aggregatet på högfart, med ett tilluftsbovärde på 10 °C från inställd tid, tills villkoren för stopp är uppfyllda.

Eventuell extra temperaturzon (Xzone) erhåller samma tilluftsbovärde om sommarnattkyla är i drift.

Villkor för att sommarnattkyla ska starta vid inställd tid:

- Frånluftstemperaturen skall vara över inställt värde
- Frånluften är minst 2 °C varmare än uteluften.
- Utetemperaturen skall vara över inställt värde.
- Värmebehov har ej funnits mellan klockan 12.00 och 23.00.
- Aggregatet skall inte gå i högfart eller vara stoppat genom externt stopp eller manuellt stopp på handterminalen.


Villkor för att sommarnattkyla ska stoppa:

- Frånluftstemperaturen sjunker under inställt värde.
- Utetemperaturen sjunker under inställt värde.
- Kopplingsur eller extern ingång kallar på högfart.
- Frånluften är mindre än 1 °C varmare än uteluften.

Funktionen startar en gång per inställd tidsperiod.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Frånluftstemperatur för start	17 - 27 °C	22 °C
Frånluftstemperatur för stopp	12 - 22 °C	16 °C
Utemperatur för stopp	-5 - 15 °C	10 °C
Bövärde tilluft	0 - 20 °C	10 °C
Drifttid	00:00-00:00	23:00-06:00

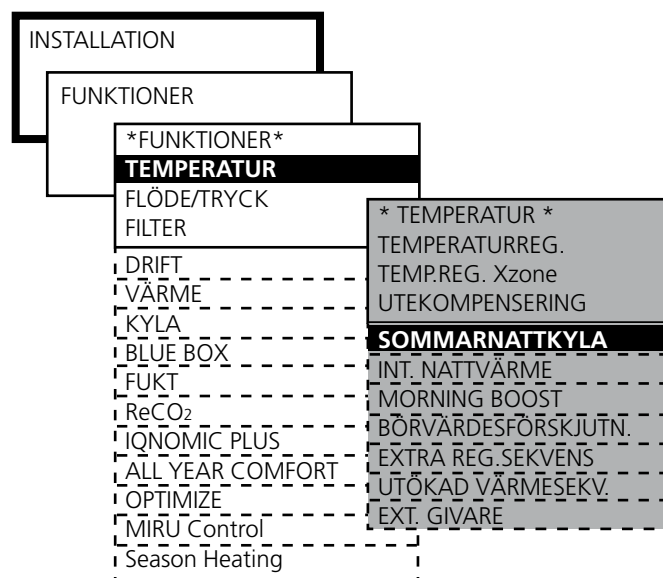

8.2.4 Intermittent nattvärme

Aggregatet utnyttjas för värma lokalen när det normalt är stoppat av kopplingsuret.

Funktionen kräver att en extern rumsgivare är ansluten (styrenhetens plint 40-41) och att aggregatet är försett med luftvärmare för eftervärmning. Bäst effekt får funktionen om GOLD är utrustad med recirkulationsdel och avstängningsspjäll för uteluft och avluft.

Vid aktiverad funktion känner aggregatet när rumstemperaturen sjunker under inställd starttemperatur. Aggregatet startar med inställda flöden och börvärde för tilluftstemperatur.

Frånluftsflödet går att ställa till 0 om frånluftsfläkten inte önskas i drift.

Spjällutgång kan sättas till 0. Det innebär att anslutna spjäll (t ex avstängningsspjäll för uteluft och avluft) inte påverkas. Normalt är dessa spjäll stängda när aggregatet är stoppat och de förblir alltså stängda. Samtidigt öppnas spjäll i recirkulationsdel, om sådan är installerad.

Intermittent nattvärme påverkar ej eventuell extra temperaturzon (Xzone) som reglerar efter sitt ordinarie börvärde om intermittent nattvärme är i drift.

Villkor för att intermittent nattvärme ska starta:

- Aggregatet ska befinna sig i tidkanal/kopplingsur stopp.
- Rumstemperatur ska understiga inställt starttemperatur.

Villkor för att intermittent nattvärme ska stoppa:

- Högfart eller externt/manuellt stopp aktiveras.
- Rumstemperatur överstiger inställd stopptemperatur.
- Larm med inställd stoppprioritet löser ut.

(Vid behov sker dock fortsatt drift för efterkyllning av luftvärmare el även om övriga villkor för stopp är uppfyllda.)



Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Rumstemperatur för start	5 - 25 °C	16 °C
Rumstemperatur för stopp	5 - 25 °C	18 °C
Börvärde tilluftstemperatur	10 - 40 °C	28 °C
Tilluftsflöde	*) m ³ /s/Pa	**) m ³ /s/Pa
Frånluftsflöde	*) m ³ /s/Pa	0 m ³ /s/Pa
Spjällutgång	0=ej aktiverad 1= aktiverad	0
Reglerutgång***	0=IQnomic 1=IQnomic Plus	0

*) Inställningsområde är lika med aggregatets min-/maxinställning.

**) Enligt inställning för lågfart på BRUKARNIVÅ under FLÖDE/TRYCK.

*** Om IQnomic Plus väljs, kan extra reglersekvens och intermittent nattvärme användas samtidigt.

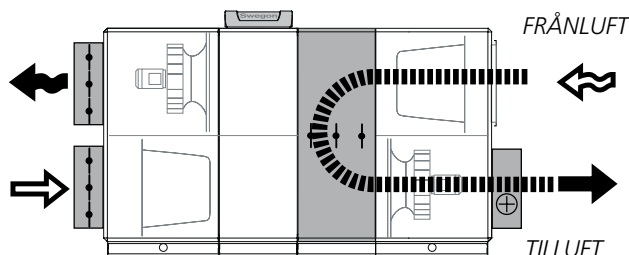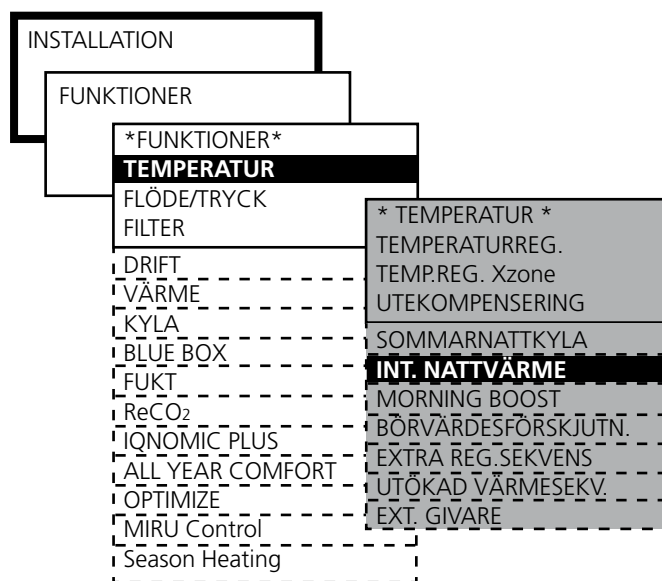

Intermittent nattvärme med recirkulationsdel:

Om frånluftsflöde är ställt till 0 och spjällutgång ej är aktiverad sker följande:

När villkor för start är uppfyllda förblir avstängningsspjäll för uteluft och avluft stängda. Spjället i recirkulationsdelen öppnas. Frånluftsfläkten står stilla.

Tilluftsfläkt arbetar enligt inställt tilluftsflöde och luftvärmare för eftervärmning arbetar enligt inställt börvärde för tilluftstemperatur tills villkoren för stopp är uppfyllda.

8.2.5 Morning BOOST

Aggregatet utnyttjas för att värma lokalen på inställd tid före kopplingsurets tillslagstid.

Funktionen används när recirkulationsdel är installerad.

Aggregatet startar i förtid och använder samma inställningar för drift och temperaturreglering som vid ordinarie starttid.

Frånluftsflödet går att ställa till 0 om frånluftsfläkten inte önskas i drift.

Spjällutgång kan sättas till ej aktiv. Det innebär att anslutna spjäll (t ex avstängningsspjäll för uteluft och avluft) inte påverkas. Normalt är dessa spjäll stängda när aggregatet är stoppat och de förblir alltså stängda. Samtidigt öppnas spjäll i recirkulationsdel, om sådan är installerad.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Tid för start före ordinarie startid enligt kopplingsur	tim:min	00:00
Spjällutgång	Ej aktiv/aktiv	Ej aktiv
Frånluftsfläkt	Ej aktiv/aktiv	Ej aktiv
Reglerutgång***	0=IQnomic 1=IQnomic Plus	0
Maxflöde, tilluft	*	**
Maxflöde, frånluft	*	**

*) Inställningsområde är lika med aggregatets min-/maxinställning.

***) Enligt inställning för maxfart på BRUKARNIVÅ under FLÖDE/TRYCK.

*** Om IQnomic Plus väljs, kan extra reglersekvens och Morning BOOST användas samtidigt.

8.2.6 Börvärdesförskjutning

Används för att förändra börvärdet för till- och frånluftstemperatur via extern signal 0-10 V DC (styrenhetens plint 34-35). T ex kan man via externt tidur eller potentiometer höja eller sänka temperaturen vissa tider på dygnet.

Börvärdet kan påverkas ± 5 °C.

Vid tilluftsreglering förskjuts börvärdet för tilluftstemperaturen och vid frånluftsreglering förskjuts börvärdet för frånluftstemperaturen.

Vid FRT-reglering 1 är det differensen mellan frånluft och tilluft som påverkas. Differensen kan inte bli mindre än 0 °C. Differensen minskar vid ökad insignal.




Vid FRT-reglering 2 förskjuts börvärdet för tilluft.

Vid aktivering av funktionen förskjuts börvärdet enligt diagram till höger.

Börvärdesförskjutning påverkar ej eventuell extra temperaturzon (Xzone) som reglerar efter sitt ordinarie börvärde om börvärdesförskjutning är i drift.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Börvärdesförskjutning	Ej aktiv/aktiv	Ej aktiv

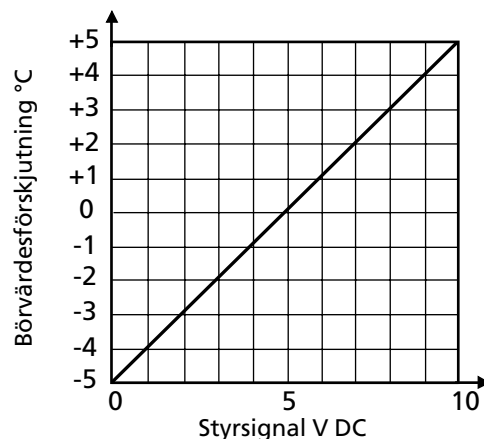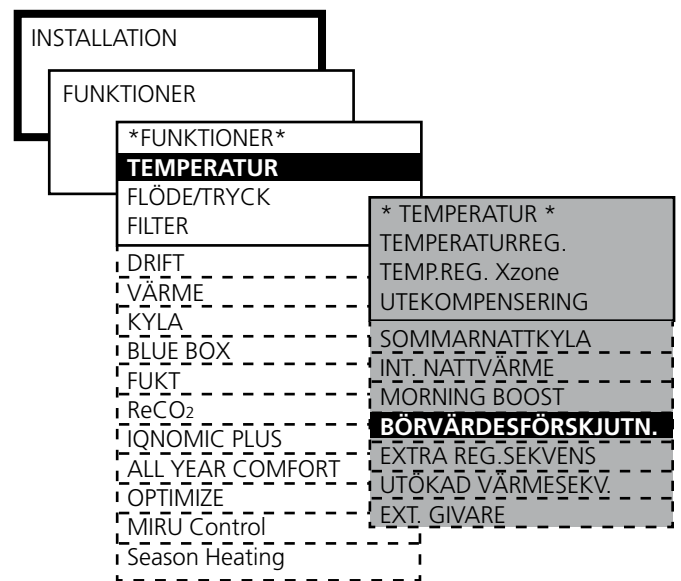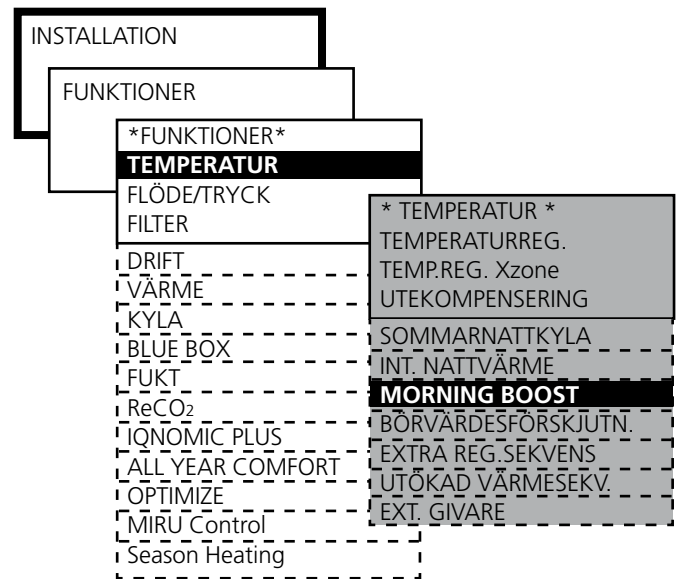

Börvärdesförskjutning innebär:

Styrsignal 0 V DC: Börvärdet sänks med 5 °C.

Styrsignal 5 V DC: Oförändrat börvärde.

Styrsignal 10 V DC: Börvärdet ökar med 5 °C.

8.2.7 Extra reglersekvens

Används för extra reglerfunktioner styrda av en 0-10 V signal tillsammans med ordinarie sekvens för temperaturreglering.

Funktionen kan användas för att utnyttja befintlig värme eller kyla t ex från t ex en kylanläggning. Funktionen kan också användas för en extra luftkylare eller luftvärmare. Utsignalen för den extra reglersekvensen går via samma plintar på styrenheten som för eventuellt recirkulations-spjäll (plint 44-45).

Maximal utsignal går att begränsa från 100 % ner till 0 %. Extra reglersekvens är möjlig att kombinera med intermittent nattvärme eller Morning BOOST (kräver tillbehöret IQnomic Plus).

Extra reglersekvens kan väljas att arbeta i fyra olika positioner enligt följande:

Kylfunktion


- Komfort: Sekvens 0-10 V utsignal efter att kylfunktionen är styrd till 100 %.
- Ekonomi: Sekvens 0-10 V utsignal före ordinarie kylfunktion.

Värmefunktion

- Komfort: Sekvens 0-10 V utsignal efter att eftervärmefunktion är styrd till 100 %.
- Ekonomi: Sekvens 0-10 V utsignal före ordinarie eftervärmefunktionen.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Max utsignal	0-100%	100%
Kylfunktion	Ej aktiv	Ej aktiv
	Komfort	
	Ekonomi	
Värmefunktion	Ej aktiv	Ej aktiv
	Komfort	
	Ekonomi	

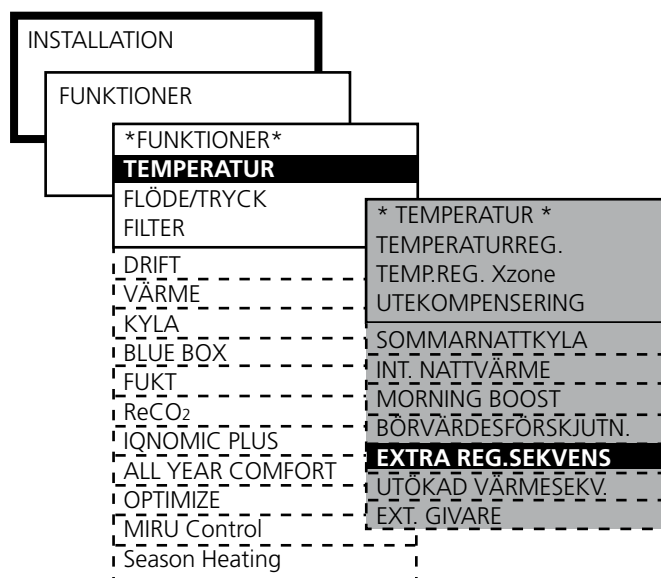

8.2.8 Utökad värmesekvens

Funktionen utökad värmesekvens förutsätter att funktionen extra reglersekvens är aktiverad, se avsnitt 8.2.7.

Om funktioner i extra reglersekvens för värme ej är tillräckliga ska utökad värmesekvens användas.


Funktionen kräver tillbehör IQnomic Plus-modul TBIQ, se separat installationsanvisning.

Utökad värmesekvens ger möjlighet till styrning av två luftvärmare samtidigt i kombinationerna vatten – el, vatten – vatten, el – el. Luftvärmare vatten kan vara med eller utan frysvaktsfunktion.

När effekten på den första luftvärmaren inte räcker till, går den andra automatiskt in i sekvens.

Uppstartssekvens, frysvaktsfunktion, pumpstyrning, efterkylning elektrisk luftvärmare och övrig funktionalitet finns.

För uppstartsekvens, frysvaktsfunktion, motionskörning och efterkylning används samma inställningar som för ordinarie eftervärme.

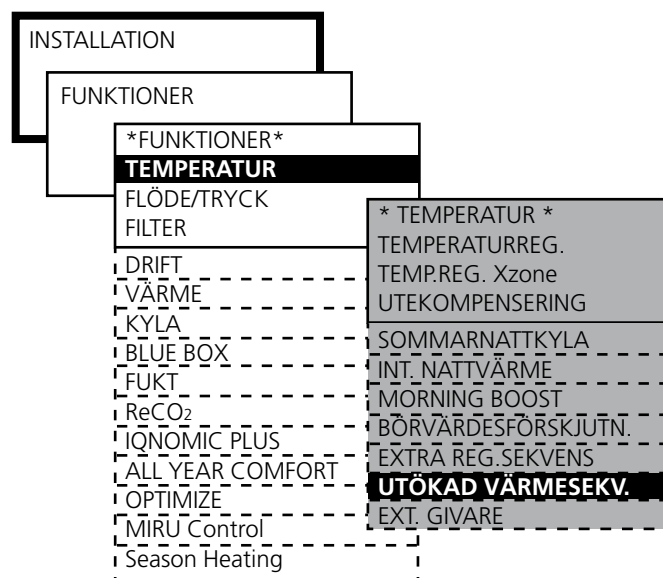

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Utökad värmesekvens	Ej aktiv/ Luftvärmare el PP/ Luftvärmare el 0-10 V/ Luftvärmare vatten+ frysskydd/ Luftvärmare vatten	Ej aktiv

8.2.9 Externa temperaturgivare

EN EXTERN UTEGIVARE ELLER RUMSGIVARE

På styrenheten IQnomic finns två ingångar för externa givare, vilka kan användas när aggregatets interna givare inte ger representativa värden. Tillbehör rums-/utegivare TBLZ-1-24/TBLZ-1-25 kan användas, se särskild instruktion.

Extern Frånluft/Rum (styrenhetens plint 40-41) mäter frånluftstemperaturen i ett större rum eller i kanalsystemet istället för i aggregatet.

Extern Ute (styrenhetens plint 38-39) mäter utetemperatur utomhus i stället för i aggregatet.

Alternativt kan temperaturen sändas till aggregatet via kommunikation från t ex ett överordnat system.

Larm-inställning anger tidsfördröjning av larm vid utebliven kommunikation.

TVÅ TILL FYRA EXTERNA RUMSTEMPERATURGIVARE (MULTISENSOR)

Upp till fyra externa rumstemperaturgivare kan anslutas till aggregatets styrkort. Tillbehör rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2 skall användas, se särskild instruktion.

Rumstemperaturgivare placeras på lämpliga ställen för att erhålla representativa mätvärden.


Aggregatet styrs av ett beräknat medelvärde av temperaturgivarnas mätvärden, alternativt av den temperaturgivare som mäter lägst eller högst värde.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Extern Frånluft/Rum	Ej aktiv/IQnomic*/ Kommunikation/ Min,Max,Medel	Ej aktiv
Extern Ute	Ej aktiv/IQnomic**/ Kommunikation/	Ej aktiv
Larm	0 - 9990 min	5 min
Antal givare	1-4	2
Mätfunktion	Min,Max,Medel	Medel

* Väljes vid en extern rumsgivare

** Väljes vid en extern utegivare

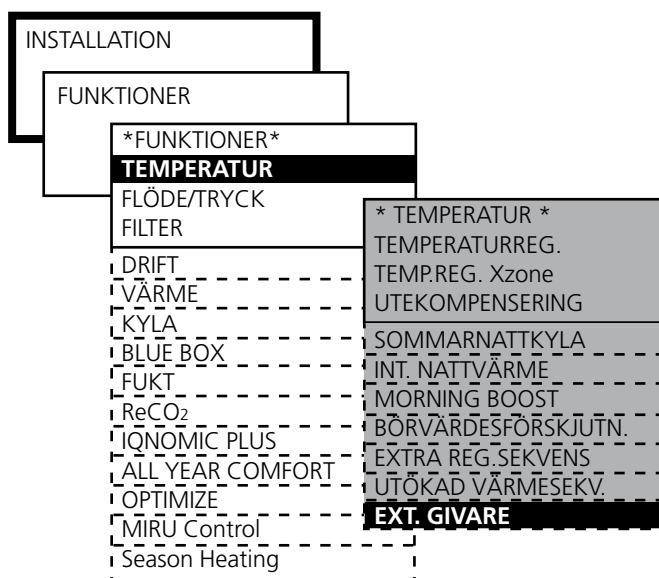

8.3 Flöde/tryck



Grundfunktioner ställs in på INSTALLATIONSNIVÅ och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

8.3.1 Fläktreglering

Reglerformen för tilluftsfläkt respektive frånluftsfläkt väljs individuellt.

8.3.1.1 Flödesreglering

Med flödesreglering avses att aggregatet håller konstant inställt luftflöde. Fläktarnas varvtal regleras automatiskt så att luftflödet är korrekt även om filter börjar bli igensatta, don blockerade etc.

Konstant luftflöde är fördelaktigt eftersom luftflödet alltid är det som har justerats in från början.

Man bör dock vara uppmärksam på att allt som innebär ökat tryckfall i ventilationssystemet, t ex blockering av don och nedmutsning av filter, medför automatiskt höjt varvtal på fläktarna. Detta ger högre energiförbrukning och kan också innebära komfortproblem i form av ljud.

8.3.1.2 Tryckreglering

Luftflödet varieras automatiskt så att konstant kanaltryck erhålles. Reglertypen kallas därför även VAV-reglering (Variable Air Volume).

Tryckreglering används när t ex spjällfunktioner ökar luftmängden i delar av ventilationssystemet.

Kanaltrycket mäts av en extern tryckgivare i kanal som ansluts till styrenhetens BUS-kommunikation. Önskat börvärde (separat för lågfart och högfart) ställs in i Pa.

Funktionen kan begränsas så att fläktvarvtalet ej överstiger inställda maxvärden.

8.3.1.3 Behovstyrning

Flödesbehovet regleras via 0-10 V insignal från extern givare, t ex koldioxidgivare som ansluts till styrenhetens plintar 30-33. Önskat börvärde (separat för låg- och högfart) ställs in i procent av signalen.


Funktionen kan begränsas så att flödet ej överstiger eller understiger inställda max- respektive minvärden.

8.3.1.4 Slavstyrning

Flödet regleras konstant till samma värde som den andra fläkten. Om en fläkt är tryck- eller behovstyrd kan den andra slavstyras till samma flöde.

Den slavstyrda fläkten kan begränsas om dess maximala flöde sätts till ett lägre värde.

Båda fläktarna kan inte vara slavstyrda. Om detta ändå väljs av misstag tvångställs frånluftsfläkten till flödesreglering.

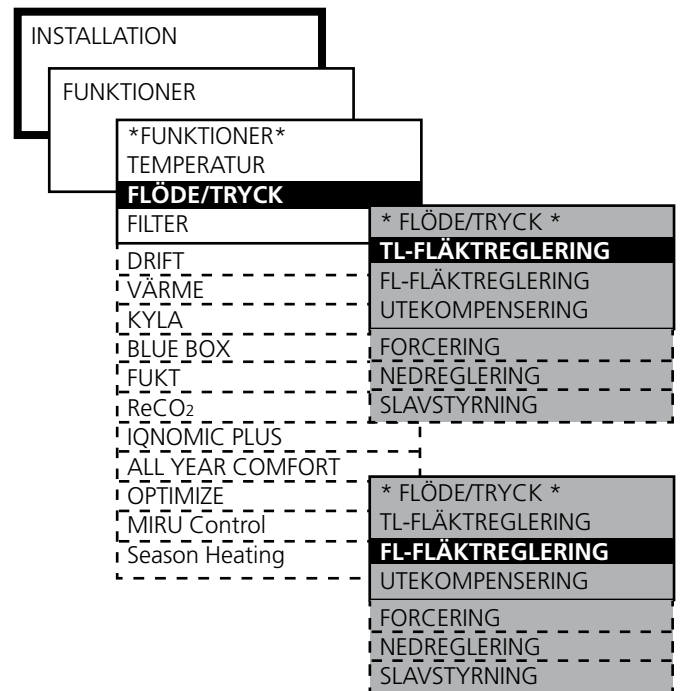

Inställningar:

Värde

Fläktreglering (TL/FL)

Inställning

Flödesreglering
Tryckreglering
Behovstyrning
Slavstyrning

8.3.2 Utekompensering

Luftflöde



Utekompensering av luftflödet kan aktiveras om man vill reducera luftflödet vintertid.

Vid Flödesreglering reduceras det aktuella luftflödet. Vid tryckreglering reduceras det aktuella börvärdet för tryck. Funktionen har ingen inverkan vid behovstyrning av luftflödet.

Luftflödet reduceras i procent av aktuellt luftlöde/tryck.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Y1, max reducering	0-50%	30 %
X1, brytpunkt	-30 – -10 °C	-20 °C
X2, brytpunkt	-10 – +15 °C	+10 °C

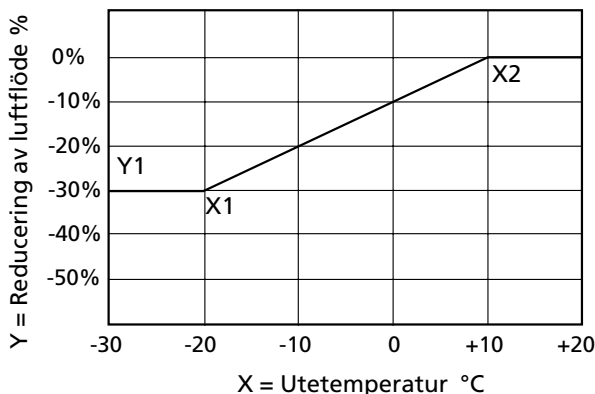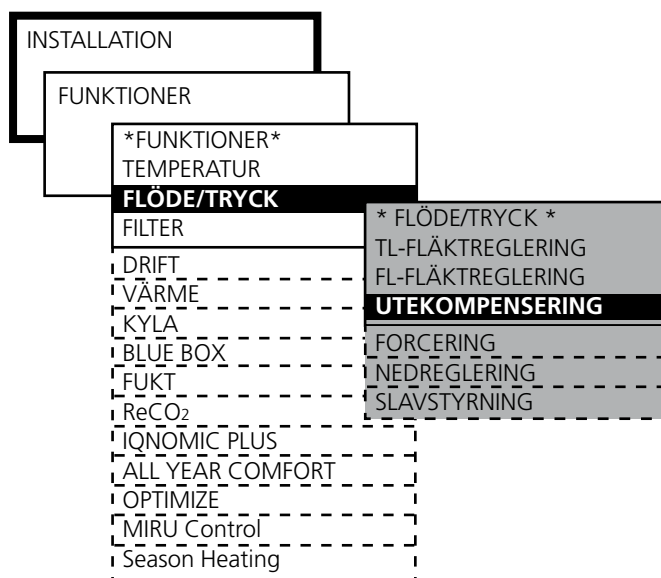

Utekompensering enligt fabriksinställning innebär;

Utetemperatur +10 °C (Brytpunkt X2): Kompensering startar och sker gradvis mellan 0–30 % ned till utetemperatur -20 °C.

Utetemperatur -20 °C (Brytpunkt X1): Konstant kompensering sker med 30 % (max reducering Y1).

8.3.3 Forcering

Luftflödet regleras mellan två flöden på insignal 0-10 V DC från extern signal, till exempel potentiometer (ansluts till styrenhetens plintar 30-33).

Forcering kan t ex användas i samlingslokaler där man vid full belastning behöver ha större luftomsättning.


Funktionen aktiveras endast när aggregatet går på högfart.

Signal 0-10 V DC ger en gradvis ökning från aggregatets grundinställning för högfart till aggregatets grundinställning för maxfart. Vid max insignal, 10 V DC, går aggregatet på maxfart.

Funktionen aktiveras för tilluftsfläkt och frånluftsfläkt var för sig.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Tilluft	Ej aktiv/aktiverad	Ej aktiv
Frånluft	Ej aktiv/aktiverad	Ej aktiv

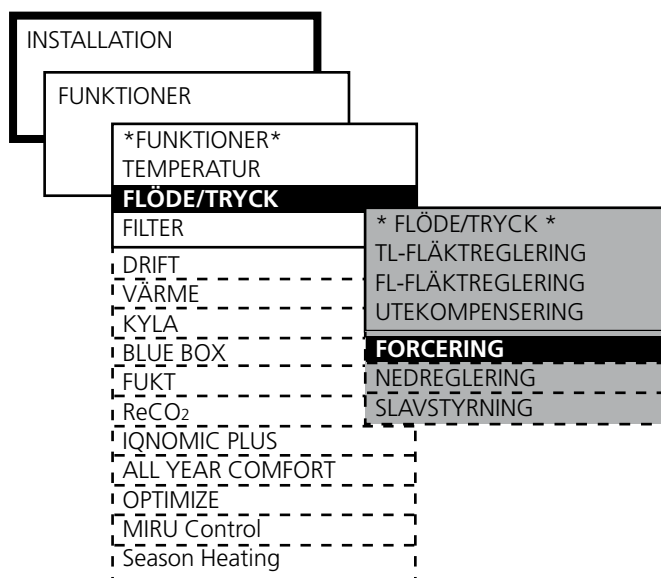

8.3.4 Nedreglering flöde/tryck


Nedreglering av tilluftsflödet är sista steget i reglersekvensen vid ökat värmehov för FRT-reglering eller tilluftsreglering. Endast frånluftfläkt kan ej väljas, bara tilluftsfläkt eller både tillufts- och frånluftsfäläkt kan väljas.

Se även 8.2.

En inställbar temperatursänkning tillåter ett lägre börvärde för tilluftstemperaturen innan nedreglering träder i kraft. Inställning av denna neutralzon görs via menyrad NEUTRALZON.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Funktion	Ej aktiv/TL/TL+FL	TL
Neutralzon	0,0-10,0 °C	0,0 °C

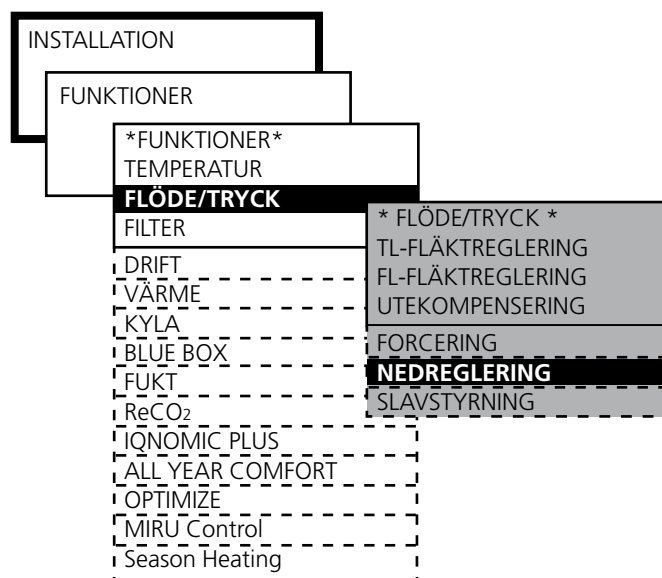


8.3.5 Justering av slavfläktens flöde

Börvärdet för den slavstyrda fläkten kan ställas till att ge ett högre eller lägre luftflöde än den styrande fläktens aktuella flöde.

Avvikelsen från den styrande fläktens flöde ställs med hjälp av en K-faktor. K-faktor 0,5 innebär att slavens flöde är 50% av masterfläktens.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
K-faktor	0,5-2,0	1,0

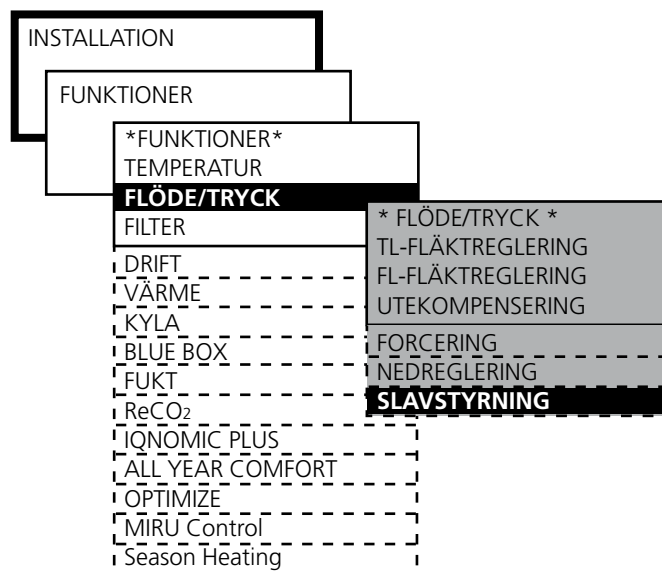


8.4 Aktivering av filterövervakning, förfilter, efterfilter samt standardfilter GOLD SD

Aktivering av filterövervakning måste ske för de filter som skall övervakas.


Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Standardfilter	Ej aktiv/TL/FL TL+FL	Ej aktiv
Förfilter	Ej aktiv/TL/FL TL+FL	Ej aktiv
Efterfilter	Ej aktiv/Aktiv	Ej aktiv

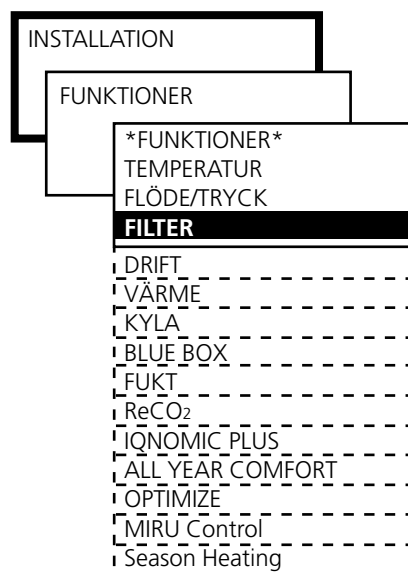

8.5 Drift

8.5.1 Kopplingsur

 Grundfunktioner ställs in på INSTALLATIONSNIVÅ och värden avläses och ställs in på BRUKARNIVÅ.

Kopplingsuret styr aggregatets drifttider. Följande två grundfunktioner kan ställas in:

LÅGFART – HÖGFART


Lågfart är grundnivå och tider för högfart ställs in på BRUKARNIVÅ under KOPPLINGSUR.

STOPP – LÅGFART – HÖGFART

Stopp är grundnivå och tider för lågfart och högfart ställs in på BRUKARNIVÅ under KOPPLINGSUR.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Funktion	Lågfart/Högfart	Lågfart/Högfart
	Stopp/LF/HF	

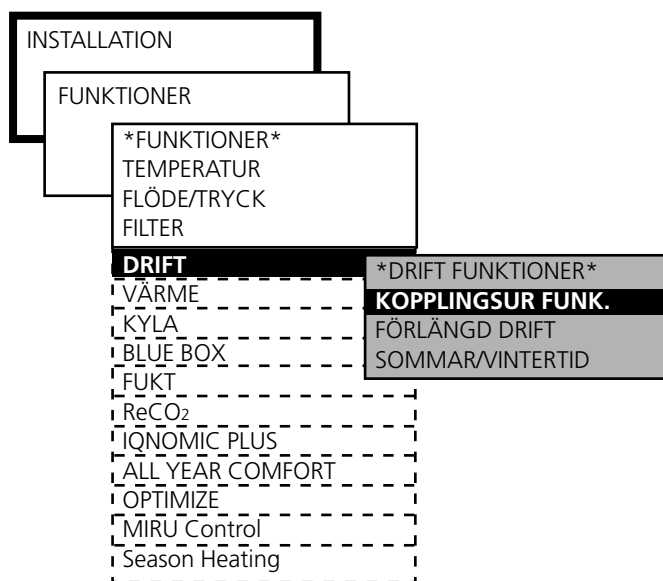

8.5.2 Förlängd drift

Styrenhetens ingångar för extern lågfart (plintar 46-47) respektive extern högfart (plintar 48-49) kan kompletteras med förlängd drift. Kan t ex användas för övertidskörning med tryckknapp.

Önskad tid i timmar och minuter ställs in.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Ext. lågfart	0:00 - 23:59	0:00
Ext. högfart	0:00 - 23:59 (tim:min)	0:00 (tim:min)



8.5.3 Sommartid/Vintertid

Tid och datumvisningen har som fabriksinställning automatisk växling mellan sommar- och vintertid enligt EU-standard (sista söndag i mars respektive sista söndag i oktober).

Denna automatiska växling kan blockeras och ställas in som ej aktiv.


Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Sommartid/Vintertid	Ej aktiv/aktiverad	Aktiverad



8.6 Värme

8.6.1 Värmeväxlare



8.6.1.1 Avfrostning, roterande värmeväxlare

I miljöer där fukt tillfälligt kan förekomma i frånluften kan avfrostningsfunktionen för värmeväxlare aktiveras som skydd. Funktionen övervakar kontinuerligt att värmeväxlaren inte sätts igen på grund av att kondensvatten fryser inne i växlaren.

Funktionen kräver att en separat tryckgivare, inställd för VVX avfrostning, är ansluten till styrenhetens ingångar för extern BUS-kommunikation samt till aggregatets tryckmätning.

Se särskild installationsanvisning för Tryckgivare TBLZ-1-23-aa.

En kalibrering av tryckfallet över rotorn måste utföras för att få ett referenstryckfall för övervakningen. Se 6.4.3 FILTER/KALIBRERING VVX.


När funktionen är aktiverad mäts tryckfallet över växlaren kontinuerligt och värdet jämförs med kalibreringsvärdet. Överstiger tryckfallet det inställda gränsvärdet utförs en avfrostningssekvens där rotorns varvtal successivt rampas ned (ramptid max 4 minuter) till det varvtal där tryckfallet över växlaren sjunkit till hälften av det inställda gränsvärdet. Rotorns varvtal kan som lägst vara 0,5 rpm. Under avfrostningen tinar den varma frånluften upp eventuell isbeläggning. En tidsfördröjning på 4 minuter ger värmeväxlaren möjlighet att torka, innan rotorn återigen rampas upp (ramptid max 4 minuter) till sitt ordinarie varvtal.

Avfrostningen har en maxtid på 30 minuter. Har inte tryckfallet sjunkit inom maxtiden vid sex tillfällen under ett dygn utlöses larm.

Observera att värmeväxlarens temperaturverkningsgrad minskar under avfrostning och därmed även tilluftstemperaturen efter värmeväxlaren.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Avfrostning	Ej aktiv/aktiverad	Ej aktiv





8.6.1.2 Avluftsreglering, roterande värmeväxlare

Vid de tillfällen då aggregatets avluftstemperatur ej får understiga ett visst värde, kan funktionen avluftsreglering användas.

Aggregatets min. avluftstemperatur begränsas till önskat värde genom att styra den roterande värmeväxlarens varvtal (verkningsgrad). Funktionen sänker värmeväxlarens varvtal, från aktuell nivå, tills inställd min. avluftstemperatur uppnås.

Avluftsreglering kräver en separat temperaturgivare TBLZ-1-58-aa (tillbehör), placerad i aggregatets avluft.

Se särskild installationsanvisning för Intern temperaturgivare TBLZ-1-58-aa.

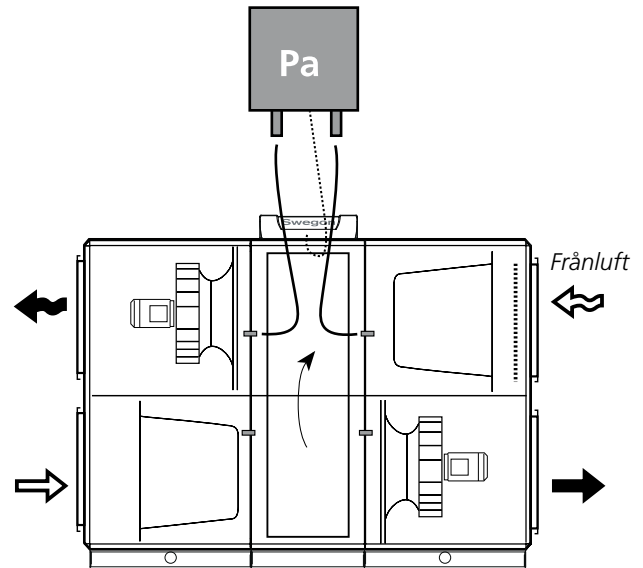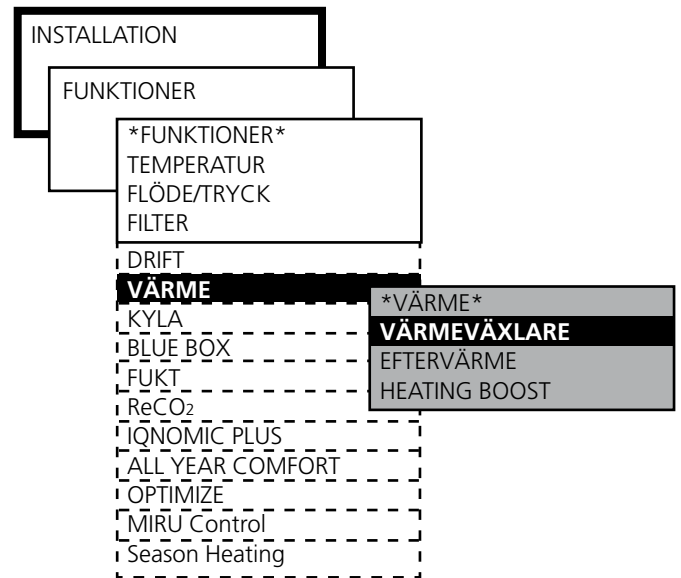

Princip för avfrostningsfunktion med separat tryckgivare.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Avluftsreglering	Ej aktiv/aktiverad	Ej aktiv
Min. avluftstemperatur	-40 – + 20,0 °C	5,0 °C

8.6.2 Eftervärme

LUFTVÄRMARE VATTEN

Vid vald funktion motionskörning pump eller pump+ventil, aktiveras reläutgång (styrenhetens plintar 5-6) när eftervärmningsbehov föreligger och startar därmed cirkulationspump för luftvärmaren.

Vid låg utetemperatur (kallare än +12 °C) är pumputgången kontinuerligt aktiverad. Övrig tid aktiveras pumputgången 2 min/dag för motionering av cirkulationspump.

LUFTVÄRMARE EL

Vid vald funktion motionskörning ej aktiv, aktiveras reläutgång (styrenhetens plintar 5-6) när eftervärmningsbehov föreligger.

Reläutgången kan användas för indikering eller blockering av extern funktion.

MOTIONSÖRNING

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Funktion	Ej aktiv/pump/pump+ventil/ventil	Pump
Motionstid	1 – 60 min	3 min
Intervall	1 – 168 h	24 h

8.6.3 Heating BOOST

Heating BOOST (värmeforcering) innebär att aggregatet från normal flödesreglering ökar luftflödet på både tilluft och frånluft för att ge mer värme till lokalen.

Fläktarna tillåts att arbeta i området mellan aktuella flöden (låg fart, högfart) och inställt maxfartsflöde.


Funktionen fungerar endast vid frånluftsreglering. När behovstyrning eller forcering är vald i kombination med värmeforcering, styrs flödet av den funktion som har högst utsignal till fläktarna.

Funktionen kan ej kombineras med tryckreglering.

En reglerad rampfunktion inträder och ökar luftflödet om temperaturen är över sitt börvärde och det skiljer 2-10°C (3°C är fabriksinställt) till inställd Max tilluftstemperatur. Reglerhastighet (stegtid = %flödesökning/minut) kan ställas in. Högsta möjliga luftflöde begränsas av maxflödet, för inställning av maxflöde se 6.3.2.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Heating BOOST	Ej aktiv/aktiverad	Ej aktiv
Startgräns	2-10 °C	3 °C
Stegtid	0,5-15%	2,5%

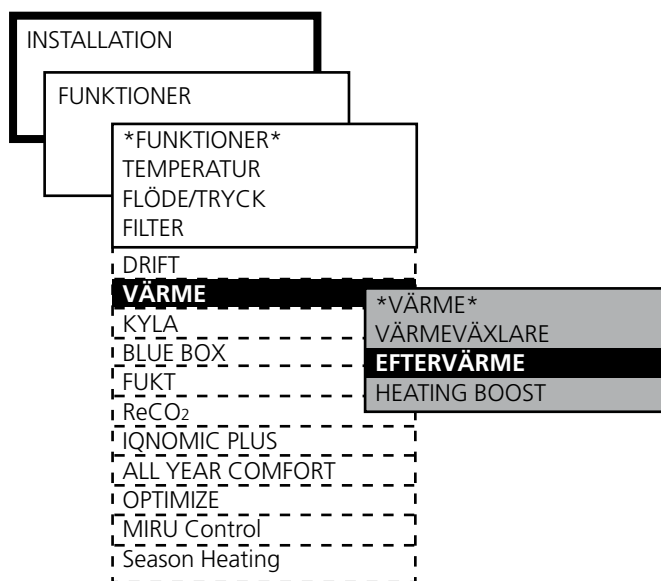

8.6.4 Förvärme

Funktionen förvärme kräver tillbehören:

Luftvärmare förvärmning TBLF/TCLF (styrning av luftvärmare TBLZ-1-53-1 ingår) eller, om annan luftvärmare än TBLF/TCLF används, styrning av luftvärmare förvärmning TBLZ-1-53-a. Styrning av luftvärmare TBLZ-1-53-a innehåller temperaturgivare TBLZ-1-30 och IQnomic Plus-modul TBIQ-2-1, se särskilda instruktioner.

Genom att förvärma uteluften kan man undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter, minska risken för påfrysning i värmeväxlare och eliminera risken att tryckgivare och motorstyrning arbetar i för låg omgivningstemperatur.

Aktivering av funktionen, val av ansluten batterityp och inställning av önskat börvärde sker under INSTALLATION/FUNKTIONER/IQNOMIC PLUS/FÖRVÄRME.

Se också funktionsguide förvärme för mer utförlig information.

8.7 Kyla

8.7.1 Drift

Kylfunktionen aktiveras.

8.7.2 Kylreglering

CoolDX - Ekonomi (utan värmeväxlare)

Används när CoolDX kylmaskin är ansluten via bus-kabel. Aggregatets båda kylrelä arbetar parallellt med respektive relä på IQnomic plus-modulen i CoolDX-maskinen.

CoolDX - Komfort (ej COOL DX Top)

Används när CoolDX kylmaskin är ansluten via bus-kabel. Värmeväxlaren i GOLD-aggregatet arbetar i sekvens med kylaggregat för att jämna ut tilluftens temperatur.

Gäller COOL DX, version A och B:

OBS! Kräver extra utetemperaturgivare. För montering av utetemperaturgivare i kanal före CoolDX används tillbehör TBLZ-1-30. Vid utomhusmontering av utetemperaturgivare används tillbehör TBLZ-1-24/25 .

COOL DXS

Används när COOL DXS kylmaskin är ansluten via bus-kabel. COOL DXS arbetar efter värmeväxlaren i GOLD-aggregatet.

Steglös 0-10 V DC

Används när kyla med steglös styrning är ansluten. GOLD-aggregatets kylregulator styr ut 0-10 V DC linjärt med kylbehovet (styrenhetens plintar 42-43).

Aggregatets båda kylrelän arbetar parallellt med signalen och drar när kylsignalen är mer än 0,5 V DC och släpper när signalen går under 0,2 V DC.

Utgång för Kylrelä 1 anslutes på styrenhetens plint 7-8 och för kylrelä 2 på plint 9-10.

Steglös 10-0 V DC

Enligt ovan men med inverterad styrsignal där 10 V DC ut innebär 0 % kylbehov.

On/off 1 steg

Används när kyla med 1 steg är anslutet. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %. Kylrelä 1 och 2 drar när kylbehovet är över 5 % och släpper när kylbehovet är under 2 %.


Utgången för styrsignal 0-10 V DC (plintar 42-43) arbetar parallellt med kylbehovet 0-100 % och kan användas för t ex indikering av kylbehov.

On/off 2 steg

Används när kyla med 2 steg är ansluten. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %.

Kylrelä 1 drar när kylbehovet är över 5 % och släpper när kylbehovet är under 2 %. Kylrelä 2 drar när kylbehovet är över 55 % och släpper när kylbehovet är under 50 %.

Utgången för styrsignal 0-10 V DC (plintar 42-43) arbetar parallellt med kylbehovet 0-100 % och kan användas för t ex indikering av kylbehov.

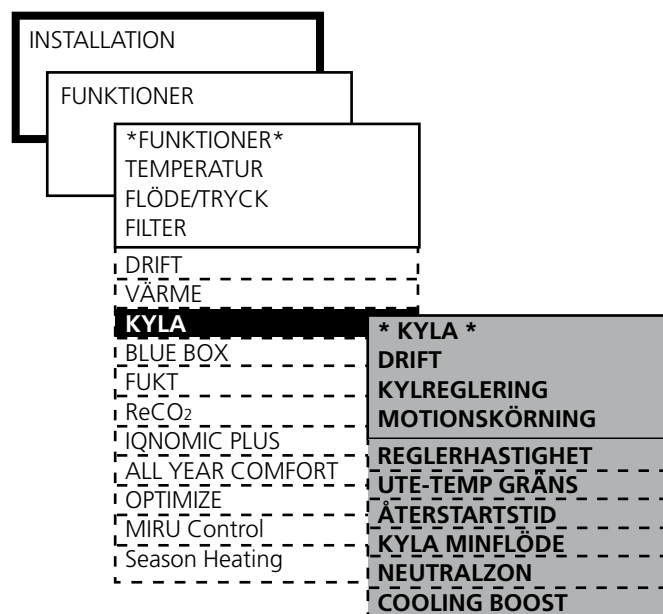

On/off 3 steg binärt

Används när kyla med två ingångar som styrs med tre binära steg är ansluten. Aggregatets kylregulator reglerar kylbehovet 0-100 %.

Vid ökande kylbehov:

Kylrelä 1 drar när kylbehovet är över 5 % och släpper när kylbehovet är mellan 40-70 %. Kylrelä 2 drar när kylbehovet är över 40 %. Kylrelä 1 drar igen (tillsammans med kylrelä 2) när kylbehovet är över 70%.

Vid minskande kylbehov:

Kylrelä 1 släpper vid kylbehov under 60 %, drar igen vid kylbehov under 30 % och släpper igen vid kylbehov under 2 %. Kylrelä 2 släpper vid kylbehov under 30 %.

Utgången för styrsignal 0-10 V DC (plintar 42-43) arbetar parallellt med kylbehovet 0-100 % och kan användas för t ex indikering av kylbehov.

Inställningar för kylfunktioner på denna och nästa sida:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Drift	Ej aktiv/aktiv	Ej aktiv
Kylreglering	CoolDX Steglös 0-10 V Steglös 10-0 V On/Off 1 steg On/Off 2 steg On/Off 3 steg binärt COOL DXS	Steglös 0-10 V
Motionskörning		
Kylrelä 1	Ej aktiv/pump/ pump+ventil/ventil	Ej aktiv
Kylrelä 2	Ej aktiv/pump/ pump+ventil/ ventil	Ej aktiv
Motionstid	1 – 60 min	3 min
Intervall	1 – 168 h	24 h
Reglerhastighet mellan steg	0-600 sek	300 sek
Utetemperaturgräns		
Steg 1	0-25 °C	3 °C
Steg 2	0-25 °C	5 °C
Steg 3	0-25 °C	7 °C
Återstartstid	0-900 sek	480 sek
Kyla minflöde		
Tilluft	0-Maxflöde	–
Frånluft	0-Maxflöde	–
Neutralzon	0-10 °C	2,0 °C
Cooling BOOST	Ej aktiv Komfort Ekonomi Sekvens Komfort+ekonomi Ekonomi+sekvens	Ej aktiv
Startgräns i förhållande till Min tilluftstemp	2-10 °C	3 °C

Se föregående sida för inställningsmöjligheter.

8.7.3 Motionskörning

Kan väljas om kylrelä 1 och/eller 2 används för att driva pumpar.

Motionskörning väljs då för pump, pump + ventil eller endast ventil (0 - 10 V utgång). Motionstiden är inställbar 1 - 60 minuter, intervallet 1 - 168 timmar.

8.7.4 Reglerhastighet

Önskad fördröjningstid mellan de olika kylstegen ställs in. Detta görs för att kyleffekten från t ex en kompressor skall hinna erhållas innan stegskifte sker.

Gäller vid skifte steg 1– steg 2 och steg 2–steg 3 och enbart vid ökande kylbehov.

8.7.5 Utetemperatur gräns

Det finns möjlighet att ställa in en utetemperaturrelaterad blockeringsfunktion i 3 steg. Är utemperaturen under respektive steggräns blockeras kylreläernas funktion.

Även utsignal 0-10 V begränsas i steg av denna funktion. Steg 1 maximerar utsignalen till 2,5 V, steg 2 till 5,0 V och steg 3 till 7,5 V.

8.7.6 Återstarttid

Återstarttid ska ställas in så att den följer kylmaskinleverantörens rekommendationer för antalet starter per timme.

Återstarttiden räknas från att ett relä drar tills det tillåts att dra igen.

Signal 0-10 V DC fördröjs samma tid.

8.7.7 Kyla minflöde

För att kylfunktionen ska arbeta måste luftflöden för tilluft och frånluft vara större än sina respektive gränsvärden (inställda på BRUKARNIVÅ under FLÖDE/TRYCK).

Funktionen kyla minflöde kan blockeras genom att ställa in båda flödesgränserna till 0.

8.7.8 Neutralzon

Neutralzonen förhindrar att kyla- och värmesystem motverkar varandra.

Inställd neutralzon adderas till börvärdet för värme och summan av dessa ger börvärdet för kyla.

8.7.9 Cooling BOOST

Cooling BOOST (kylforcering) innebär att luftflödet för tilluft och frånluft ökas för att bära mer kyla in i lokalen.

Cooling BOOST kan inte kombineras med tryckreglering. Flödesökningen sker mellan aktuellt flöde och inställt maxflöde.

Funktionen kan väljas i tre varianter enligt följande:

Komfort

Vid kylbehov aktiveras utgångar för kyla.

När temperaturen är över sitt börvärde och tilluftstemperaturen är inom inställd gräns, inträder en reglerad rampfunktion som ökar flödet. Reglerhastighet (stegtid = %flödesökning/minut) kan ställas in. Högsta möjliga luftflöde begränsas av maxflödet, för inställning av maxflöde se 6.3.2.

Ekonomi

Cooling BOOST Ekonomi använder först ett högre luftflöde för att kyla lokalerna innan startsignal ges till kylmaskiner.

Funktionen fungerar också utan att kylfunktionen är aktiverad.

Vid kylbehov ökas luftflödena långsamt upp till inställt maxflöde. När luftflödena är uppe på max och kylbehov fortfarande föreligger aktiveras utgångar för kyla.

Funktionen kräver att uteluftstemperaturen är minst 2 °C lägre än frånluftstemperaturen för att aktiveras. Är temperaturdifferensen för liten aktiveras normal kylfunktion.

Sekvens

Cooling BOOST Sekvens används när en kylmaskin är dimensionerad för ett högre kylflöde än normalt flöde.

Vid kylbehov ökas flödet upp till inställt maxflöde innan kylfunktionen aktiveras. Kylfunktionen är fördröjd 1 minut efter flödesökningen.

Är ingen kylfunktion vald är Cooling BOOST Sekvens blockerad.

8.8 BLUE BOX


Funktionen Blue Box är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Blue Box kylmaskin/värmepump via handterminal och webbsida i ett GOLD-aggregat.

För mer information, se funktionsguide BLUE BOX.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Blue Box funktion	Av/på	Av
Aggregattyp	Ingen	Ingen
	Värmepump	
	Kylmaskin	
	Reversibel	
Kylbörvärde (°C)	-20 - +80*	12
Värmebörvärde (°C)	10 - 80*	40
Optimize	Av/på	Av
Ventilgräns undre (%)	5-90	80
Ventilgräns övre (%)	70-100	100
Fördröjning (sek)	30 - 3200	60
Kyloptimering regleringshastighet upp (°C/min)	0,1 - 6,0	0,6
Kyloptimering regleringshastighet ned (°C/min)	0,1 - 6,0	0,3
Värmeoptimering regleringshastighet upp (°C/min)	0,1 - 6,0	0,3
Värmeoptimering regleringshastighet ned (°C/min)	0,1 - 6,0	0,6
Kyla differens (°C)	1 - 10	2,0
Värme differens (°C)	1 - 10	3,0
AQUA Link funktion	Av/på	Av
Typ	Ingen	Ingen
	Kyla	
Pumplarm	Inaktiv	Inaktiv
	Normalt öppen	
	Normalt stängd	
	Kontaktor	

* Min och max begränsas av inställda värden i kylmaskin/värmepump.

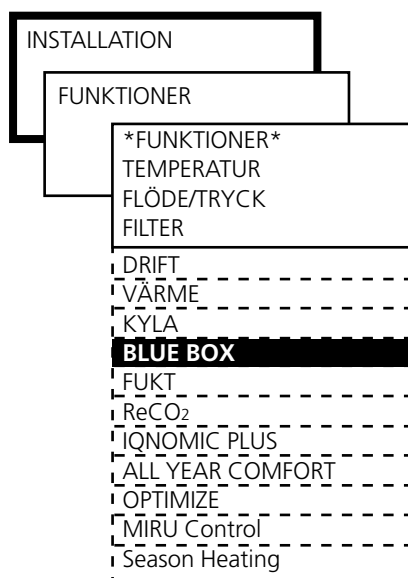

8.9 Fukt

Om avfuktningssreglering och befuktning är aktiverade samtidigt, är avfuktningssreglering prioriterad och inställningsmöjligheten för befuktning är begränsad till att vara lika med eller lägre än avfuktningssregleringens inställda värde. Det finns en fördröjning på 5 minuter mellan att avfuktningssreglering stoppat tills befuktning startar (och tvärtom).

Avfuktningssreglering

Avfuktningssregleringen styr, med hjälp av en luftkylare och en luftvärmare för eftervärmning luftfuktigheten i tilluftskanalen.

Funktionen kräver att luftkylare är monterad före luftvärmare i tilluftskanalen, se exempel till höger.


Fuktgivare TBLZ-1-31-1 monteras i tilluftskanalen och ansluts till GOLD-aggregat.

Kyla styrs ut för att kondensera fukten i tilluftslödet, som sedan värms till önskad tilluftstemperatur. Detta medför en sänkning av fukthalten i tilluften.


Kylanläggningen måste vara dimensionerad så att tilluftens temperatur underskrider dagpunkten, annars sker ingen kondensering och det blir ingen avfuktning.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Avfuktningssreglering	Ej aktiv/aktiv	Ej aktiv
Tilluft - relativ fuktighet (%RH)	10-90%	50%

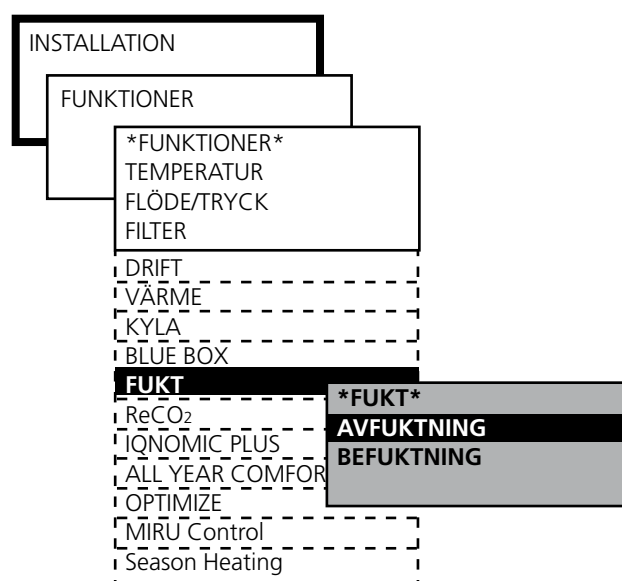

Exempel avfuktningssreglering

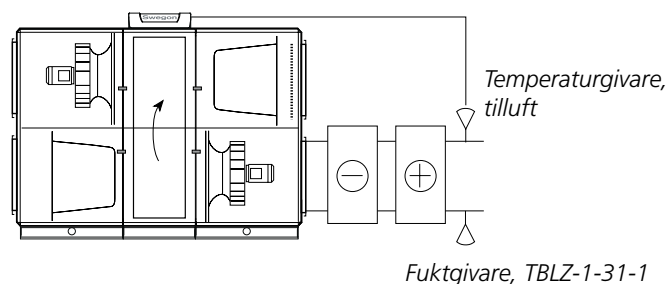

Befuktningssreglering

Evaporativ befuktning

Funktionen är tillämplig tillsammans med en evaporativ befuktare (ej Swegon).

Funktionen kräver tillbehör IQnomic Plus-modul TBIQ och 1 st. fuktgivare TBLZ-31, se separata instruktioner. Fuktgivare monteras i frånlufts- eller tilluftskanal, se skiss.

Fuktigheten i frånluftskanal (lokaler) eller tilluftskanal regleras mellan inställbar start- och stoppgräns.

Ångbefuktning


Funktionen är tillämplig tillsammans med en ångbefuktare (ej Swegon) och är en steglös styrning via styrsignal 0-10 V, samt en kontaktfunktion som förreglar befuktaren vid stoppat aggregat, sommarnattkyla eller om frånluftens fuktighet överstiger börvärdet med mer än 10%.

Funktionen kräver tillbehör IQnomic Plus-modul TBIQ och 2 st. fuktgivare TBLZ-31, se separata instruktioner. Fuktgivare monteras i frånlufts- respektive tilluftskanal, se skiss.


Funktionen håller fuktigheten konstant i frånluftskanalen (lokaler) genom att reglera fuktigheten i tilluften.

För att förhindra att luftfuktigheten i tilluften blir för hög max-begränsas denna. Börvärde kan ej ställas högre än max-gränsen. Om avfuktning är aktiverad, kan max-gränsen ej ställas högre än börvärde för avfuktning.

Larmingång kan väljas till NO (normalt öppen) eller NC (normally closed).

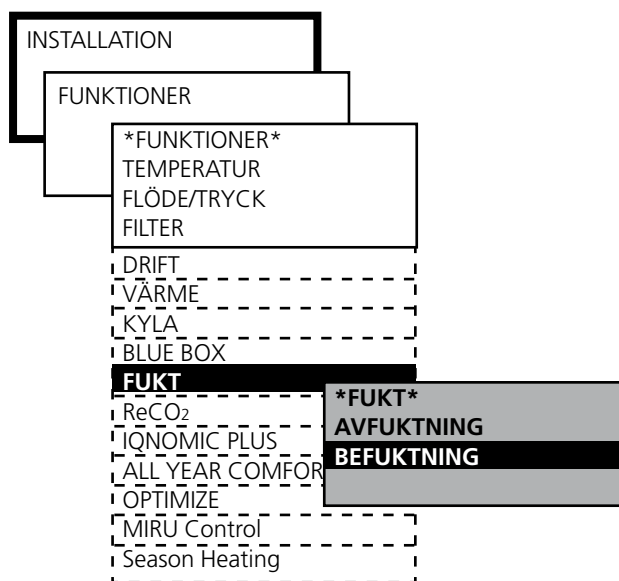

Exempel ångbefuktning

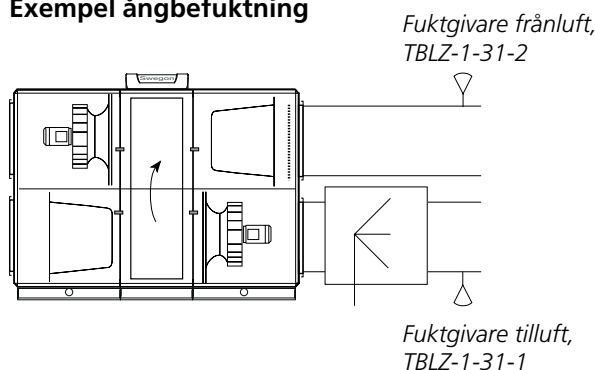

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Befuktning	Ej aktiv/TL evap./FL evap./Ånga	Ej aktiv
TL evap./FL evap.		
Startgräns (%RH)	10 - 90	40
Stoppgräns (%RH)	15 - 95	45
Ånga		
Börvärde (%RH)	0 - 100	30
Max-gräns (%RH)	0 - 100	80
Larmingång	NC/NO	NO

8.10 ReCO₂

Funktionen ReCO₂ används för att styra recirkulationsdel TBRR i sekvens med till exempel CO₂- eller temperaturreglering.

Om både CO₂- och temperaturfunktion väljs, gäller funktionen med för tillfället lägst signal (högst uteluftsbrvärde).

Funktion CO₂:

Recirkulation ökar vid låg insignal för CO₂ (0-10 VDC) och minskar vid hög insignal.

Funktion CO₂ + flöde:

Recirkulation ökar vid låg insignal för CO₂ (0-10 VDC) och minskar vid hög insignal. Om signalen för CO₂ fortfarande är för hög utan recirkulation, ökas luftflödet steglöst upp mot max inställt flöde.

Temperaturfunktion värme, ekonomi:

Recirkulation sker före eftervärme.

Temperaturfunktion värme, komfort:

Recirkulation sker efter eftervärme.

Temperaturfunktion kyla, ekonomi:

Recirkulation sker före luftkylare.



Temperaturfunktion kyla, komfort:

Recirkulation sker efter luftkylare.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
CO ₂ -funktion	Ej aktiv/CO ₂ / CO ₂ +flöde	Ej aktiv
Temperaturfunktion, värme	Ej aktiv/ ekonomi/ komfort	Ej aktiv
Temperaturfunktion, kyla	Ej aktiv/ ekonomi/ komfort	Ej aktiv
Min uteluft	* m ³ /s	* m ³ /s
Min avluft	* m ³ /s	* m ³ /s

* Inställningsområde är lika med aggregatets min-/maxinställning.

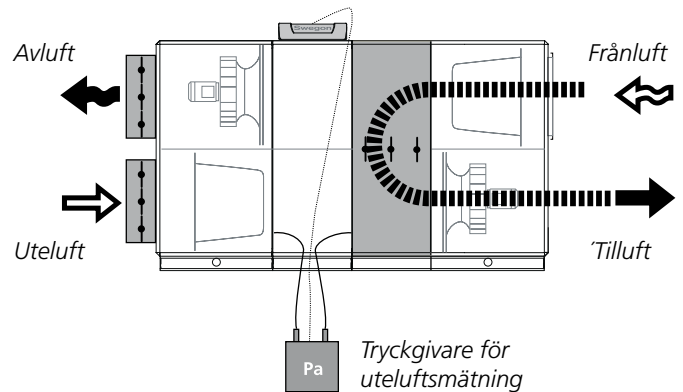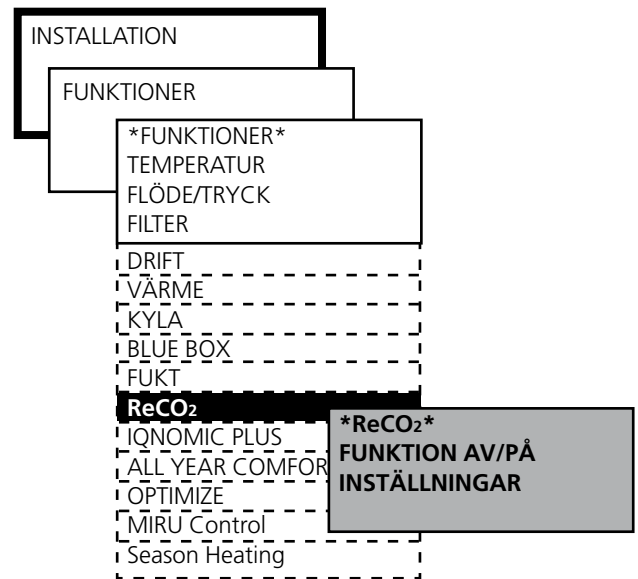

Uteluftsflöde konstanthålls med tryckgivare. Se särskild Installationsanvisning för Tryckgivare TBLZ-1-23-aa.

När recirkulationsspjället öppnar sänks frånluftsfläktens varvtal och vice versa.


8.11 IQnomic Plus

IQnomic Plus är en beteckning på tilläggsmoduler för extra styrfunktioner.

Se avsnitt 8.2.1.4 för funktionen temperaturreglering Xzone och avsnitt 8.6.4 för funktionen förvärme.

8.11.1 Extern övervakning

Extern övervakning kräver tillbehöret IQnomic Plus-modul TBIQ-2-1, se särskild instruktion. Funktionen aktiveras under IQNOMIC PLUS/EXTERN ÖVERV.

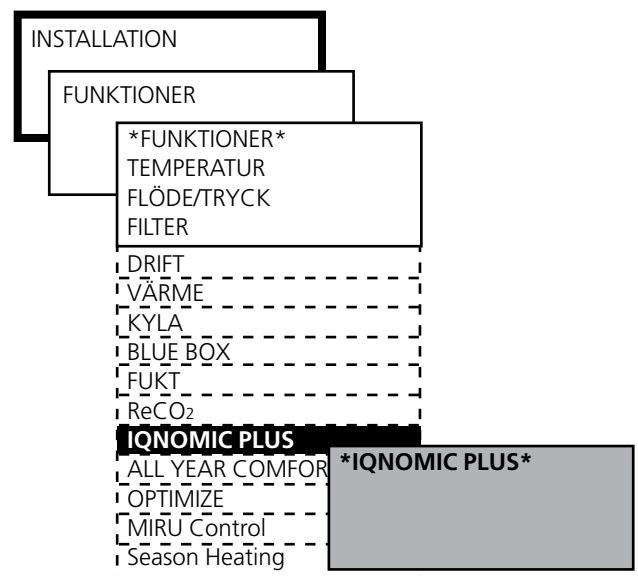

8.12 All Year Comfort

Funktionen All Year Comfort styr, via reglerventiler, framledningstemperatur till komfortmoduler, kylbafflar, fasadapparater mm. Vattentemperaturen mäts med två anliggningsstemperaturgivare som monteras på vattenröret eller reglerventilen.


Funktionen kräver tillbehöret apparatlåda för styrning av framledningstvatten (TBLZ-1-59-a-b-cc). Apparatlådans funktionsomkopplare skall vara i läge 7.

All Year Comfort har funktioner för utekompensering, rumskompensering, nattkompensering, daggpunktskompensering samt övervakning och motionskörning av pump och ventil.

För mer information, se funktionsguide All Year Comfort.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
All Year Comfort	Ej aktiv Kyla Värme Kyla+Värme	Ej aktiv
Varmvattentemperatur (°C)	10-80°C	30
Kylvattentemperatur (°C)	5-30°C	14
Utekomp. Varmvatten	Aktiv Ej aktiv	Ej aktiv
Utetemp. (X1) (°C)	-40 - 40°C	-20
Varmvatten (Y1)(°C)	10 - 80°C	40
Utetemp. (X2)(°C)	-40 - 40°C	5
Varmvatten (Y2)(°C)	10 - 80°C	30
Utetemp. (X3)(°C)	-40 - 40°C	15
Varmvatten (Y3)(°C)	10 - 80°C	20
Utekompensering Kylvatten	Aktiv Ej aktiv	Ej aktiv
Utetemp. (X1) (°C)	-40 - 40°C	10
Kylvatten (Y1)(°C)	5 - 30°C	22
Utetemp. (X2)(°C)	-40 - 40°C	20
Kylvatten (Y2)(°C)	5 - 30°C	18
Utetemp. (X3)(°C)	-40 - 40°C	25
Kylvatten (Y3)(°C)	5 - 30°C	14
Rumskomp. Varmvatten	Aktiv Ej aktiv	Ej aktiv
Rumstemperatur (°C)	0 - 40°C	21
P-band (°C)	1 - 10°C	5
Nattblockering	Aktiv Ej aktiv	Aktiv
Rumskomp. Kylvatten	Aktiv Ej aktiv	Ej aktiv
Rumstemperatur (°C)	0 - 40°C	21
P-band(°C)	1 - 10°C	5
Nattblockering	Aktiv Ej aktiv	Aktiv
Nattkomp. Varmvatten	Aktiv Ej Aktiv	Ej aktiv
Temp.komp. (°C)	-10 - +10°C	-2
Nattkompensering Kylvatten	Aktiv Ej Aktiv	Ej aktiv
Temp.komp. (°C)	-10-+10 °C	2
Nattkompensering	Ej aktiv Måndag Tisdag Onsdag	Ej aktiv

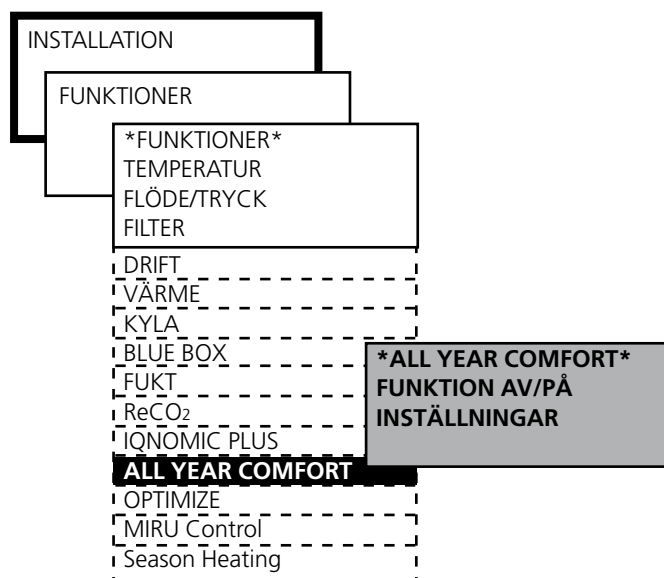

	Torsdag	
	Fredag	
	Lördag	
	Söndag	
	Måndag-Fredag	
	Måndag-Söndag	
	Lördag-Söndag	
	1-2	
Kanal		
Pumpdrift Varmvatten		
Utetemp. Start (°C)	-40 - 40°C	15
Pumpdrift Varmvatten		
Utetemp. Stopp (°C)	-40 - 40°C	18
Pumpdrift Kylvatten		
Utetemp. Start (°C)	-40 - 40°C	-20
Pumpdrift Kylvatten		
Utetemp. Stopp (°C)	-40 - 40°C	-25
Pump/Ventil		
Pumplarm varmvatten	Ej aktiv	Ej aktiv
	Brytande	
	Slutande	
	Kontaktor	
Ventilsvar varmvatten	Aktiv	Ej aktiv
	Ej aktiv	
Pumplarm kylvatten	Ej aktiv	Ej aktiv
	Brytande	
	Slutande	
	Kontaktor	
Ventilsvar kylvatten	Aktiv	Ej aktiv
	Ej aktiv	
Motionskörning Varmvatten	Ej aktiv	Ej aktiv
	Pump	
	Pump+Ventil	
	Ventil	
Motionstid (min)	1-60 min	3
Intervall (h)	1-168 h	24
Motionskörning Kylvatten	Ej aktiv	Ej aktiv
	Pump	
	Pump+Ventil	
	Ventil	
Motionstid (min)	1-60 min	3
Intervall (h)	1-168 h	24
Daggpunktskompensering	Aktiv	Ej aktiv
	Ej aktiv	
Neutralzon(°C)	0-5°C	2
Komp. Flöde (%)	0-30%	10

8.13 OPTIMIZE

Funktionen OPTIMIZE optimerar GOLD-aggregatets luftflöde för anslutet WISE-system, se särskild dokumentation för WISE.

8.14 MIRU Control

Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning MIRU Control kopplas till ett GOLD-aggregat. Varje takfläkt får en egen menygrupp i GOLD-aggregatets handterminal.

Om takfläkt/takfläktar är stoppade via manöverpanel på resp. MIRU Control kan takfläkt/takfläktar ej startas via GOLD-aggregatets handterminal.

Inställningar i GOLD-aggregatets handterminal överstyr inställningar i MIRU Controls manöverpanel.

I handterminalen är det möjligt att välja om takfläkten skall styras parallellt med GOLD-aggregatet, samt om den skall följa aggregatets låg-/högfartsdrift.

När takfläktarna används för variabelt flöde kan funktionen balanserad ventilation användas. Det är möjligt att välja vilken/vilka takfläktar som skall ingå i funktionen.



Vid balanserad frånluft summeras samtliga aktiverade takfläktars luftflöde ihop. Frånluftsflödet i GOLD-aggregatet minskas med motsvarande mängd, därigenom blir tilluftsflödet lika med det totala frånluftsflödet och balanserad ventilation uppnås i byggnaden.

Vid balanserad tilluft summeras samtliga aktiverade takfläktars luftflöde ihop. Tilluftsflödet i GOLD-aggregatet ökas med motsvarande mängd, därigenom blir tilluftsflödet lika med det totala frånluftsflödet och balanserad ventilation uppnås i byggnaden.

Funktionen förutsätter att tryckgivare för flödesmätning och eventuell tryckreglering är anslutna till MIRU Control.

Samtliga tidkanaler som finns i MIRU Control kan ställas in separat för varje ansluten takfläkt via GOLD-aggregatets handterminal. För funktionsbeskrivning, se separat instruktion MIRU Control.

Beroende på vald funktion i MIRU Control är det möjligt att ställa in önskat börvärde för tryck eller flöde, lågfart och högfart, i GOLD-aggregatets handterminal. För funktionsbeskrivning, se separat instruktion MIRU Control.

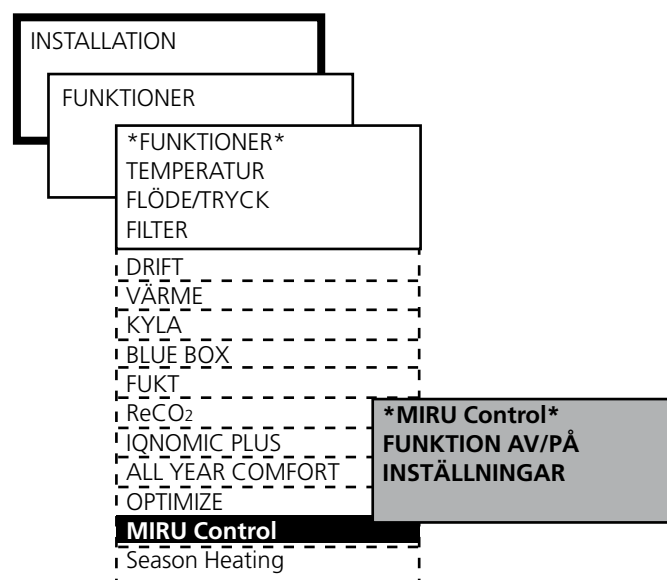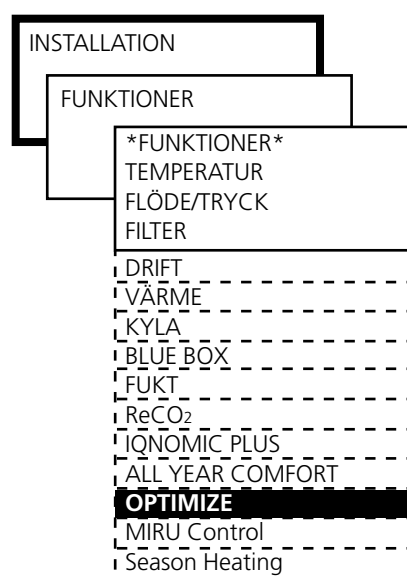

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Funktion Av/På		
Fläkt 1-10	Ej aktiv/ Aktiv	Ej aktiv
Drift		
Parallell start	0=ej aktiverad. 1= aktiverad	0
Parallell LF/HF	0=ej aktiverad. 1= aktiverad	0
Balansering	Ej aktiv/Aktiv	Ej aktiv
Balans. fläkt	0=FL, 1=TL	0
Tidkanal 1-4		
Kanal	1-4	Väljes
Period	Ej aktiv Mån, tis, Ons etc. Mån-Fre Lör-Sön Mån-Sön	Ej aktiv
Drift	Lågfart/Högfart	Lågfart
Starttid	00:00-23:59	00:00
Stoptid	00:00-23:59	00:00

8.15 Season Heating

Funktionen Season heating förutsätter att funktionen utökad värmesekvens är aktiverad, se avsnitt 8.2.8.

När både standardfunktionen för eftervärme och utökad värmesekvens är aktiverade, är det möjligt att inaktivera en av dessa via en digital ingång eller kommunikation.


Exempel; varmvatten finns endast vintertid, sommartid backas eventuellt eftervärmningsbehov upp med en elektrisk luftvärmare. Växling sker via extern termostat, extern klockfunktion eller liknande.

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Season Heating	Ej aktiv/NO/NC/Manuell*	Ej aktiv
Manuell	Std. luftvärmare/ Extra luftvärmare	Std. luftvärmare

* NO (Normalt öppen) = När ingång är öppen är endast standardfunktionen för eftervärme aktiv, vid slutning av ingång sker växling till utökad värmesekvens.

NC (Normalt sluten) = När ingång är sluten är endast standardfunktionen för eftervärme aktiv, vid öppning av ingång sker växling till utökad värmesekvens.

Manuell = Växling sker i handterminal (under Season Heating/Inställningar), via kommunikation eller på GOLD-aggregatets web-sida.

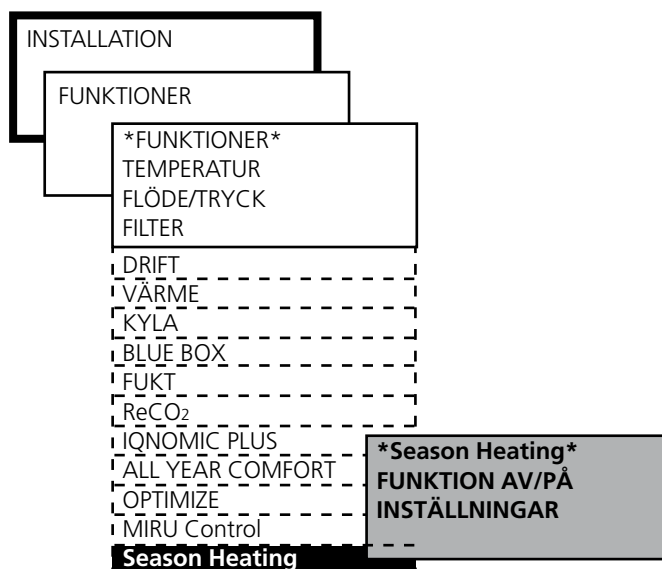

9 AUTOMATISKA FUNKTIONER

9.1 Allmänt

GOLD har ett antal automatiska funktioner. När vissa av funktionerna aktiveras påverkas aggregatets drift.

9.1.1 Startsekvens

GOLD har en startsekvens med fabriksinställd tidsfördröjning mellan varje steg enligt följande:

- Spjällrelä drar och öppnar avstängningsspjäll (om sådant är installerat).
Tidsfördröjning 30 sekunder.
 - Frånluftsfläkt startar (ej vid endast tilluftsaggregat GOLD SD) och värmeväxlaren styrs till max värmeåtervinning (Ej GOLD SD utan värmeväxlare). Värmeväxlaren styrs till max hastighet. Eftervärme (gäller endast om luftvärmare vatten är installerat) aktiveras med 40% av max effekt.
Tidsfördröjning 90 sekunder.
 - Tilluftsfläkt startar (ej vid endast frånluftsaggregat GOLD SD).
Fördröjning 180 sekunder (från det att frånluftsfläkt har startat).
 - Temperaturreglering börjar enligt ordinarie inställningar.
- Startsekvensen förhindrar att frånluftsfläkten startar med stängt spjäll. Genom att frånluftsfläkten är den som startar först, och dessutom värmeåtervinnaren, undviker man vid kall väderlek också nedkylning med tilluft vid starten.

9.1.2 Kylåtervinning

Kylåtervinning är en automatisk funktion som bidrar till att aggregatet vid kylbehov och hög utetemperatur tar till vara på den relativa "kyla" som kan finnas inomhus. Värmeåtervinnaren roterar på maxvarvtal och återvinner därigenom den relativa kyla eller nedkylda luft som finns i frånluften.

Villkoren för att funktionen ska aktiveras är att det föreligger ett kylbehov och att utetemperaturen är 1 °C högre än frånluften. Funktionen stoppar när kylbehovet upphör eller utetemperaturen blir lika med frånluften.

Texten KYLÅTERVINNING visas i handterminalen.

9.1.3 Nollpunktskalibrering

Aggregatets tryckgivare kalibreras automatiskt. Kalibreringen sker ca 3 minuter efter att aggregatet stoppats. Texten NOLLPUNKTSKALIBRERING visas i handterminalen. Fläktarna kan ej starta under kalibreringen.

9.1.4 Frysvaktsfunktion luftvärmare vatten

Frysvaktsfunktionen är alltid aktiv om ansluten luftvärmare vatten har levererats från Swegon.

Funktionen aktiverar varmhållning av luftvärmaren till 13 °C vid drift och till 25 °C vid stoppat aggregat. Larm avges och stoppar aggregatet om temperaturgivaren känner en temperatur under 7 °C.

9.1.5 Efterkyllning luftvärmare el

Har luftvärmare el varit i drift, efterkyls luftvärmaren ca 3 minuter på minflöde när Stopp har beordrats.

Texten EFTERKYLNING visas i handterminalen.

9.1.6 Effektreducering luftvärmare el

För att förhindra överhettning av elektrisk luftvärmare krävs en min. lufthastighet på 2,0 m/s vid full effekt.

Om aggregatets tilluftflöde sjunker under det värde som motsvarar en lufthastighet på 2,0 m/s över luftvärmaren, reduceras luftvärmarens effekt automatiskt.

Texten EFFEKTRREDUCERING visas i handterminalen.

9.1.7 Efterkörning värmeväxlare

Vid stopp av aggregatet försätter värmeväxlaren automatiskt att återvinna värme ca 1 minut.

Det tar en viss tid innan fläktarna står helt stilla efter att stopp har beordrats och därigenom förhindras nedkylning av tilluft.

9.1.8 Densitetskorrigerat luftflöde

Luften har olika densitet vid olika temperaturer. Det innebär att en specifik luftmängd förändras vid olika densitet. GOLD korrigerar detta automatiskt så att korrekt luftmängd alltid erhålles.

Styrutrustningen visar alltid det korrigerade luftflödet.



9.1.9 Renblåsningfunktion

Renblåsning är en automatisk funktion som förhindrar att den roterande värmeväxlaren står stilla i samma position under en längre tid när inget värmebehov föreligger.

Renblåsning aktiveras när aggregatet är i drift utan att värmeväxlaren roterar. Värmeväxlaren roterar 10 sekunder var 10:e minut för renblåsning.



9.1.10 Carry-over Control

Vid låga luftflöden sänks varvtalet på den roterande värmeväxlaren till lämplig nivå för att en korrekt renblåsning skall ske genom värmeväxlaren.




9.1.11 Verkningsgradsberäkning, roterande värmeväxlare

Verkningsgraden beräknas och presenteras (0 – 100%).



9.1.12 Pumpstyrning, batterivärmeväxlare

Pumpen till rörkopplingsenheten startar vid värmeåtervinningsbehov. Om värmeåtervinningsbehov ej föreligger under en period längre än 24 timmar, motionskörs pumpen en gång per dygn.



9.1.13 Påfrysningsskydd platt-/batterivärmeväxlare

Vid kall väderlek, och när frånluften är fuktig, finns risk för påfrysning i platt-/batterivärmeväxlare. GOLD PX/CX är försedda med påfrysningsskydd.

GOLD PX (plattvärmeväxlare)

Temperaturen inne i värmeväxlarens "kalla hörn" och fukthalten i frånluften mäts.

Styrsystemet beräknar, med hänsyn tagen till fukthalten, lägsta tillåtna temperatur utan risk för påfrysning inne i värmeväxlaren. Bypass-spjället regleras så att denna temperatur inte underskrids.

GOLD CX (batterivärmeväxlare)

och GOLD SD med batterivärmeväxlare

Vätsketemperaturen till frånluftsbatteriet och fukthalten i frånluften mäts.

Styrsystemet beräknar, med hänsyn tagen till fukthalten, lägsta tillåtna vätsketemperatur utan risk för påfrysning. Ventilen i rörkopplingsenheten regleras så att denna temperatur inte underskrids.


10 AVLÄSNING

Driftstatus och värden kan avläsas. Används vid funktionskontroll och för allmän kontroll av värden, inställningar, strömförbrukning etc.

Inga värden kan ändras i denna menygrupp.

Vilka värden som kan avläsas framgår i respektive meny.

Under meny DRIFTTID anger drifttiderna dygn.

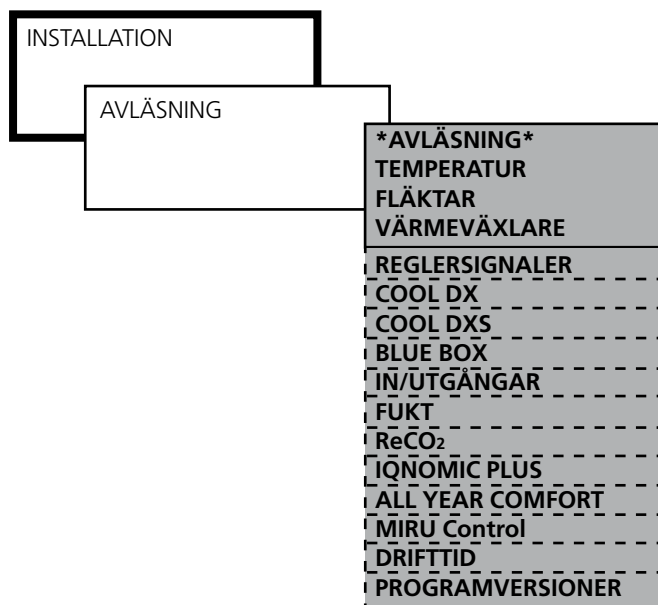

11 MANUELL TEST

! OBS! Manuell testkörning kan medföra komfortproblem. Det är också risk för överbelastning. Ansvaret för olägenheter och överbelastning vilar helt på den som aktiverar funktionen.


Manuell testkörning kan ske av in- och utgångar, fläktar och värmeväxlare med mera.

Används vid installation eller felsökning för att testa att inkopplingar och funktioner fungerar korrekt.

De flesta larm, funktioner och normala regleringar blockeras vid manuell test.

Vid retur till övriga menygrupper återgår styrningen till normal drift och alla inställningar för manuell test avbryts.

Vilka funktioner som kan testköras framgår i respektive meny.

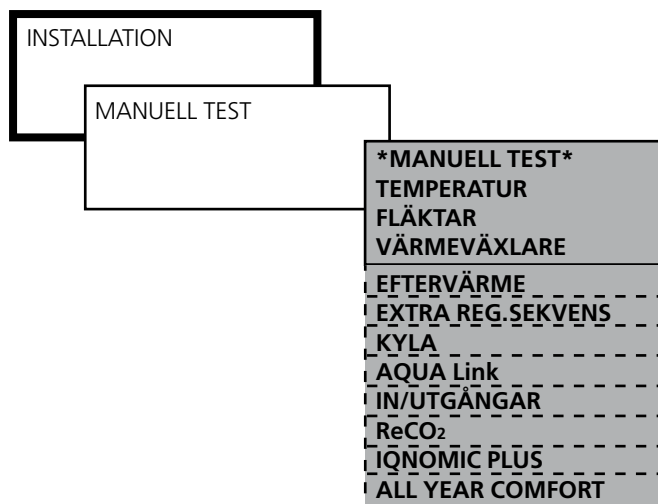

12 LARMINSTÄLLNINGAR

12.1 Brandlarm

EXTERNT BRANDLARM

Ingångar 54 och 55 används för extern brandskyddsutrustning. Larmåterställning kan väljas till manuellt eller automatiskt.

INTERNT BRANDLARM

Aggregatets interna temperaturgivare fungerar som brandskyddstermostater. Larm avges när tilluftstemperaturgivaren registrerar mer än 70 °C eller frånluftstemperaturgivaren registrerar mer än 50 °C.

Om extern temperaturgivare Frånluft/Rum är ansluten och aktiverad arbetar denna parallellt med aggregatets frånluftstemperaturgivare.

FLÄKTAR VID BRAND

Aggregatets fläktar kan användas till evakuering m m. Aktiverade funktioner fungerar tillsammans med Extern brand/rökfunktion eller Internt brandlarm.

Vid stillastående aggregat startar valda fläktar, oavsett om externt stopp eller manuellt stopp i handterminalen är aktiverat.

Aggregatets spjällrelä aktiveras att dra och aggregatets driftrelä att släppa. Spjäll, valda vid brand, skall vara anslutna till spjällreläet (styrenhetens plintar 22-24) och dessa spjäll kommer att öppna. Spjäll, som skall stänga vid brand, skall vara anslutna till driftreläet (styrenhetens plintar 19-21) och dessa spjäll kommer att stänga.

BRAND VARVTAL

Aktiveras automatiskt om Fläktar vid brand (se ovan) har aktiverats och ger möjlighet att begränsa fläktars maxvarvtal.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Internt brandlarm	0=ej aktiverad 1=aktiverad	0
Externt brandlarm	auto/manuell	manuell
Fläktar vid brand	Ej aktiv/TL/FL/ TL+FL	Ej aktiv
Brand varvtal TL	10-100%	100%
Brand varvtal FL	10-100%	100%

12.2 Externa larm

EXTERNT LARM 1 och 2

Externa larm kan användas för externa funktioner (styrenhetens plintar 50-51 och 52-53).


Exempel på användning:

- Motorskydd cirkulationspump värme eller kyla.
- Servicelarm rökdetektorer.

Tidsfördröjning, om larmet skall aktiveras vid slutning eller brytning av ingång och om larmåterställning skall ske manuellt eller automatiskt, ställs in.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Tidsfördröjning	1-600 sek	10 sek
Larm vid slutning	1=slutning 0=brytning	1
larmåterställning	0=man, 1=auto	0

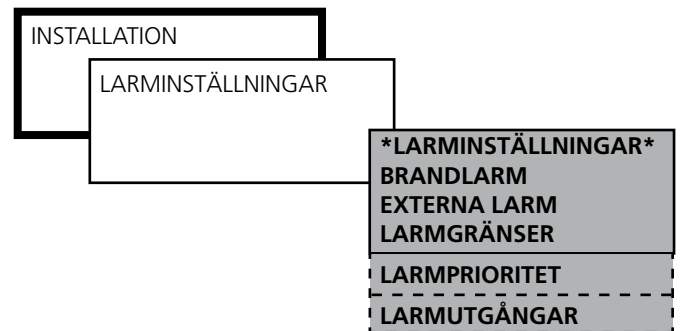

12.3 Larmgränser



Ändring av fabriksinställda larmgränser bör endast ske om särskilda skäl föreligger och man är medveten om konsekvenserna.

TEMPERATUR

AVV. TL-TEMP (avvikande tilluftstemperatur) anger hur mycket tilluftstemperaturen tillåts understiga tilluftstemperaturbörvärdet innan larm avges.

MIN FL-TEMP (min frånluftstemperatur) anger hur låg frånluftstemperaturen tillåts vara innan larm avges.

FILTER

TILLUFT/FRÅNLUFT anger nivån av nedsmutsning av filter som utlöser larm.



ROTERTANDE VÄRMEVÄXLARE

LARMGRÄNS anger vid vilken tryckökning som larm utlöses om det finns en extra installerad tryckgivare för avfrostningsfunktion av den roterande värmeväxlaren.

SERVICEPERIOD

LARMGRÄNS anger tidsperiod för service.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
TEMPERATUR		
Avvikande tilluftstemp.	2-15 °C	5 °C
Min frånluftstemp.	-10-20 °C	12 °C
FILTER		
Tilluft	50-300 Pa	100 Pa
Frånluft	50-300 Pa	100 Pa
Tilluft, förfilter	50-300 Pa	100 Pa
Frånluft, förfilter	50-300 Pa	100 Pa
VÄRMEVÄXLARE		
Larmgräns	30-100 Pa	50 Pa
Stoppgräns (larm 4)	-40 - +50 °C	5 °C
SERVICEPERIOD		
Larmgräns	0-99 mån	12 mån

12.4 Larmprioritet



Ändring av larmprioritet bör endast ske om särskilda skäl föreligger och man är medveten om konsekvenserna. För vissa larm kan larmprioriteten inte ändras.

Inställningar:

Se 17.2 Larmbeskrivning.

12.5 Larmutgångar

Larmutgång A och B kan väljas med slutande eller brytande funktion.

Inställningar:

Värde	Inställnings- område	Fabriks- inställning
Utgång A	Slutande/Brytande	Slutande
Utgång B	Slutande/Brytande	Slutande

13 HANDTERMINAL

13.1 Språk/Language

Önskat språk kan ställas in. Detta sker normalt vid första uppstart då frågan ÄNDRA/CHANGE? automatiskt visas i handterminalen.

Ändring kan dock ske när som helst.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Språk	Aktuella språk listas i meny	English

13.2 Flödesenhet

Önskad flödesenhet kan ställas in.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
Flödesenhet	l/s m ³ /s m ³ /h	m ³ /s

13.3 Min/Max inställning

Används för att begränsa inställningsområdet på brukarnivå för börvärden samt min- och max-gränser av temperatur.


Inställningar:

Värde	Inställningsområde	Fabriksinställning
<i>Vid FL- och TL-reglering</i>		
Börvärde min	0-30°C	15°C
Börvärde max	10-40°C	40°C
<i>Vid FL- reglering</i>		
Min TL-min	0-20°C	13°C
Max TL-min	8-20°C	18°C
Min TL-max	16-50°C	25°C
Max TL-max	16-50°C	45°C
<i>Vid FRT-reglering 1</i>		
Brytpunkt min	12-26°C	15°C
Brytpunkt max	12-26°C	23°C
FL/TL Diff min	1-7°C	1°C
FL/TL Diff max	1-7°C	5°C

FL = Frånluft

TL = Tilluft

FRT= Frånluftstemperatur-relaterad tilluftstemperatur-reglering

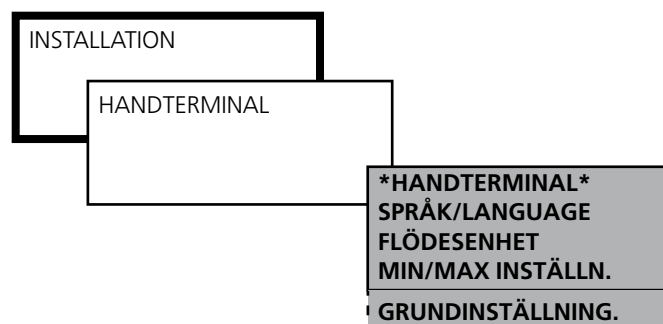

13.4 Grundinställning

Används för att spara och återställa inställningar.

GRUNDINSTÄLLNING 1 och 2 är två nivåer där brukaren själv sparar aktuella inställningar och aktiverar dem vid behov.

De två grundinställningarna kan användas för t ex en sommarinställning och en vinterinställning av aggregatet.

Värde i GRUNDINSTÄLLNING 1 och 2 som är sparade i internt minne, kan överföras till externt MMC-minne genom SPARA INST. EXTERNT MINNE.

Värden förs över från externt MMC-minne till Internt minne genom att HÄMTA EXTERNT MINNE.

GRUNDINSTÄLLNING 1 och 2 måste laddas ned i styrenhet genom INTERNT MINNE, LADDA NY INST.

Under SPARA EXTERNT MINNE finns en funktion som kan spara aktuella inställningar till MMC-minne.

Under HÄMTA EXTERNT MINNE kan aktuella inställningar läggas in direkt i styrenhet.


FABRIKSINSTÄLLNING återställer aggregatets inställningar till de vid leverans ursprungliga värdena (Se 19.2 Igångkörningsprotokoll).

Inställda värden för kommunikation och larmprioritet återställs ej vid fabriksinställning.

Inställningar:


Värde	Inställningsområde
Spara/hämta Inst.	
Spara Inst. - internt minne	Spara ny Inst. 1 Spara ny Inst. 2
externt minne	Spara Inst. 1 Spara Inst. 2 Spara aktuell inställning Spara alla
Ladda/hämta - internt minne	Ladda ny Inst. 1 Ladda ny Inst. 2
externt minne	Hämta Inst. 1 Hämta Inst. 2 Hämta aktuell inställning Hämta alla
Fabriksinställning	Aktivera

14 KOMMUNIKATION

 Möjlighet till kommunikation och övervakning är inbyggt som standard i GOLD. Aggregatet är färdigt att anslutas via EIA-232, EIA-485 och Ethernet. För anslutning och inkoppling till aggregat, se avsnitt 19.5 Plintanslutning storlek 04-80.

Dessutom kan kommunikation upprättas via Ethernet utan andra programvaror än en vanlig webbläsare, t ex Internet Explorer.

Ytterligare information om gränssnitt, protokoll och konfiguration finns på www.swegon.se (com).

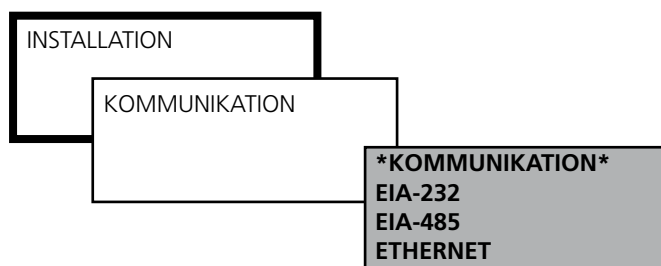

14.1 EIA-232

Protokoll och inställningar för EIA-232 anges.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde
Modbus RTU	Adress, hastighet, paritet, stoppbitar
GSM-modem	
Analogt modem	

14.2 EIA-485

Protokoll och inställningar för EIA-485 anges.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde
Modbus RTU	Adress, hastighet, paritet, stoppbitar
Metasys N2 OPEN	
Lon Works/TREND	
Exoline	

14.3 Ethernet


Protokoll och inställningar för Ethernet anges.

Inställningar:

Värde	Inställningsområde
Ethernet	MAC ID
	DHCP-SERVER (aktiv eller ej aktiv)
	IP ADRESS (statisk eller dynamisk)
	NÄTMASK
	GATEWAY
	DNS-SERVER
	MODBUS TCP CLIENT
	(IP adress, nätmask och portnummer)
	BACNet IP
	(aktiv eller ej aktiv, Device ID, Portnummer)

15 SERVICENIVÅ

Kod och särskild utbildning krävs för tillgång till denna menygrupp.

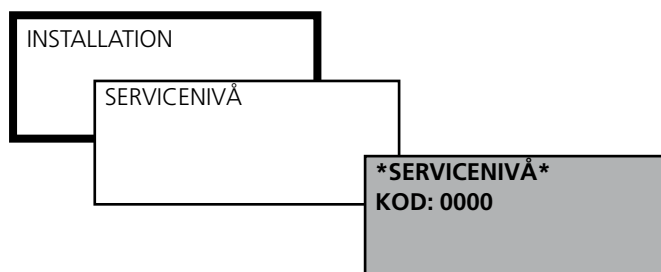

16 UNDERHÅLL



Varning

Vid ingrepp kontrollera att spänningen till aggregatet är bruten.

16.1 Filterbyte

Filter av glasfiber skall bytas, och eventuellt förfilter av stickad aluminium tvättas, när respektive filterlarm har aktiverats.

Beställ nya filter från Swegon eller dess representant. Uppge storlek för GOLD-aggregatet, om bytet avser en eller två luftriktningar och om det är standardfilter eller eventuellt förfilter.

16.1.1 Demontera filter

Det är lämpligt att utföra rengöring i filterutrymmet när filtren är borta.

Standardfilter:

Drag ut handtagen (A) för att frigöra filtren från filterhållaren. Ta ut filtren.

Eventuella förfilter i aggregat:

Ta ut filtren.

16.1.2 Montera nya filter

Standardfilter:

För in filtren i filterhållaren. Sträck samtidigt ut eventuella filterpåsar så att de inte fastnar, skadas eller viks.

För in filtren så långt det går in i aggregatet och pressa lätt mot filterramarna så att de sluter tätt.


Tryck in handtagen (A) så att filtren kläms på plats i filterhållaren.

Utför filterkalibrering enligt 6.4.2.

Eventuella förfilter i aggregat:

För in filtren i filtergejderna så långt det går in i aggregatet och pressa lätt mot filterramarna så att de sluter tätt.

Utför filterkalibrering enligt 6.4.2.

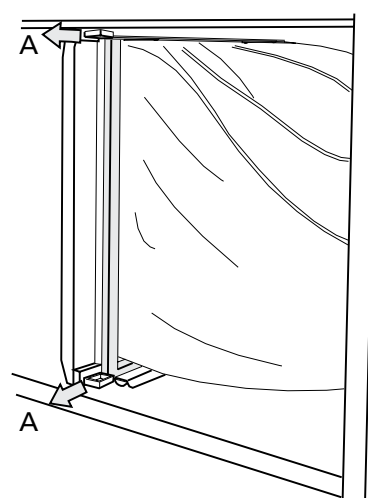

16.2 Rengöring och kontroll

16.2.1 Allmänt

Invändig rengöring av aggregatet utföres vid behov. Kontroll ska ske i samband med filterbyte eller minst två gånger per år.

16.2.2 Filterutrymme

Rengöring utföres lämpligast i samband med filterbyte.

16.2.3 Värmeåtervinnare

Kontroll av rengöringsbehov skall ske minst två gånger /år. Rengöring sker från filterutrymmet.

Roterande värmeväxlare

Värmeåtervinnaren ska i första hand rengöras genom dammsugning med mjukt munstycke så att värmeåtervinnarens luftkanaler inte skadas.

Snurra på värmeåtervinnaren för hand för att komma åt. Vid grov nedsmutsning kan renblåsning med tryckluft göras.

Vid behov kan värmeåtervinnaren tas ut och tvättas med fettlösende vätska. Detta får endast utföras av servicepersonal utbildad av Swegon.

GALONTÄTNING

Lyft upp galonkanten och kontrollera undersidan. Rengör vid behov genom borstning eller dammsugning.

Om galontäningen är sliten eller kraftigt nedsmutsad skall den bytas. Den får ej smörjas.

REMSPÄNNING

Om drivremmen känns slak eller sliten och slirar lätt vid motstånd skall den bytas. Kontakta servicepersonal utbildad av Swegon.

Plattvärmeväxlare

Rengöring skall alltid ske mot ordinarie luftriktning.

Rengöring får endast ske genom tryckluftsinsblåsning, dammsugning med mjukt munstycke eller våtrengöring med vatten och/eller lösningsmedel. Innan rengöring påbörjas bör intilliggande funktionsdelar skyddas.

Om lösningmedel används får detta ej vara frätande på aluminium eller koppar. Swegons rengöringsmedel rekommenderas. Medlet säljs genom Swegon Service.

Kontrollera att avlopp ej är igensatt. Förbigångs- och avstängningsspjäll är underhållsfria.

Batterivärmeväxlare

Kontrollera att batteri är avluftat. Eventuell droppavskiljare demonteras och rensas med vatten.

Rengöring skall alltid ske mot ordinarie luftriktning.

Rengöring får endast ske genom tryckluftsinsblåsning, dammsugning med mjukt munstycke eller våtrengöring med vatten och/eller lösningsmedel. Innan rengöring påbörjas bör intilliggande funktionsdelar skyddas.

Om lösningmedel används får detta ej vara frätande på aluminium eller koppar. Swegons rengöringsmedel rekommenderas. Medlet säljs genom Swegon Service.

I samband med rengöring kontrolleras i förekommande fall avluftning, glykolhalt och täthet samt att avlopp inte är igensatt.

16.2.4 Fläktar och fläktutrymme

Kontrollera och rengör vid behov fläkthjulen från beläggning.

Kontrollera att fläkthjulen inte har obalans.

Fläktmotorn dammsuges eller borstas. Den kan också rengöras försiktigt med fuktad trasa och diskmedel.

Rengör vid behov fläktutrymmet.

16.3 Funktionskontroll

Allmän funktionskontroll bör utföras i samband med filterbyte eller minst en gång per år.

Det är då lämpligt att jämföra aggregatets värden med Igångkörningsprotokolet. Eventuella avvikelser bör åtgärdas.

16.4 Byte av pump, rörkopplingsenhet, GOLD CX, storlek 35-80

Om pumpen behöver bytas, krävs att batterierna töms på en del av innehållet.

En elektriskt behörig person krävs för urkoppling och anslutning av matningskabeln till pumpen.

Tömning av batterier:

Systemet behöver ej tömmas helt, det är tillräckligt att tömma till en nivå strax under pumpen.

För de varianter där pumpen är lokaliserad över expansionskärl kan tömning ske från samlingsrör vid expansionskärl. För övriga varianter skall tömning ske genom luftnings- eller avtappningsnipplar på det nedre batteriet. Öppna även luftningsventil på det övre batteriet.

Demontering av pump:

Tag bort isoleringen kring pumpen och notera flödesriktningen.

Koppla ur elanslutningen från pumpen.

Lossa skruvarna på pumpens flänsanslutningar och ta bort pumpen.

Avlägsna de gamla packningarna och gör rent tätningsytorna.

Montering av pump:

Montera de nya packningarna.

Kontrollera flödesriktningen på den nya pumpen och montera den så att flödesriktningen blir som tidigare.

Drag skruvarna på pumpens flänsanslutningar.

Koppla den elektriska anslutningen till pumpen.

Fyllning av batterier:

Vid återfyllning skall glykol som är avsedd för köldbärarsystem, ej för motorfordon, användas. Från fabrik är alltid glykolhalten 30%.

Total volym glykol/vatten är 122 liter för storlek 35/40, 176 liter för storlek 50/60 och 231 liter för storlek 70/80.

Öppna ventil på samlingsrör vid expansionskärl och anslut påfyllningsslang.

Starta extern påfyllningspump och fyll batterier. Påfyllningspumpen skall hålla ett tryck av cirka 1 bar.

Lufta både övre och nedre batteri genom luftningsventiler.

Stäng nedre luftningsventil när vätska, fri från luftbubblor, strömmar ut.

Stäng övre luftningsventil när vätska, fri från luftbubblor, strömmar ut.

Starta den interna cirkulationspumpen och säkerställ rotationsriktning. Grön lysdiod på pumpens elanslutningsbox skall lysa vid drift. Om röd lysdiod lyser indikerar detta fel rotationsriktning.

Lufta både övre och nedre batteri efter cirka 10 minuters drift.

Stäng påfyllningsventilen och stäng av pumpen.

Ta bort slangar och återisolera pumpen.

Luftning av övre och nedre batteri bör ske igen efter cirka 1 veckas drift.

17 LARM OCH FELSÖKNING

17.1 Allmänt

Larm avges med larmtext och blinkande lysdiod i handterminalen. Larm för brand och frysvakt visas i samtliga menybilder. Övriga larm visas endast när man befinner sig i Huvudmeny.

Snabbavläsning av aktiva, men tidsfördröjda, larm kan göras på BRUKARNIVÅ under LARM. Här kan också de 10 senaste utlösta larmen avläsas.

Felsökning görs genom att undersöka den funktion eller funktionsdel som anges i larmtexten.

Felsökning kan också ske via meny AVLÄSNING eller MANUELL TEST på Installationsnivå.

Om felet inte omedelbart kan åtgärdas:

Överväg om aggregatet kan fortsätta vara i drift tills felet har åtgärdats. Välj att blockera larmet och/eller att ändra från STOPP till DRIFT (Se kapitel 12 Larminställningar).

17.1.1 A- och B-larm

A-larm ger indikering till utgång för larmrelä A (styrenhetens plintar 15-16).

B-larm ger indikering till utgång för larmrelä B (styrenhetens plintar 17-18).

Via dessa kan larm vidarekopplas med olika prioritet.

Larmreläer kan väljas att ha slutande eller brytande funktion.

17.1.2 Återställning av larm

Larm med manuell återställning återställs via handterminalen. Välj RESET i den aktuella larmmenyn.

Larm med automatisk återställning återställs så snart felet har åtgärdats.

Larm kan också återställas via kommunikation (gäller ej frysvaktslarm).

17.1.3 Ändring av larminställningar

Se kapitel 12 Larminställningar.

17.1.4 Uppstart efter strömavbrott

Automatisk eller manuell uppstart efter strömavbrott kan väljas.

17.2 Larmbeskrivning med fabriksinställningar

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
1	EXTERNT BRANDLARM UTLÖST För brandskyddsfunk. ansluten till plint 54-55.	A****	1*	1	3 s	M
2	INTERNT BRANDLARM UTLÖST Aggregatets tilluftstemperaturgivare mäter mer än 70 °C och/eller aggregatets frånluftstemperaturgivare mäter mer än 50 °C. Funktionen måste aktiveras manuellt i meny LARMINSTÄLLNINGAR.	A****	1*	1	3 s	M
3	FRYSVAKTSTEMP UNDER LARMGRÄNS Givaren för frysvaktstemperatur mäter mindre än den inställda temperaturen. Fabriksinställning: 7 °C.	A****	1*	1	3 s	M
4	ROTATIONSVAKT VVX UTLÖST Impulser från rotationsvakt till värmväxlare uteblir. Aggregatet stoppas endast om uttemperaturen är under 5 °C (ställbar -40 – +50 °C).	A	0**	1	3 s	M
5	FRYSVAKTSGIVARE DEFEKT Givare för frysvaktstemperatur saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A****	1*	1	3 s	A
6	TL-GIVARE DEFEKT	A	1	1	3 s	A
7	FL-GIVARE DEFEKT Givaren för tillufts-/frånluftstemperatur är ej ansluten eller är defekt. (Gäller ej GOLD SD vid endast till- eller frånluftaggregat, se larmnummer 82)	A	1	1	3 s	A
8	UTE-GIVARE DEFEKT Givaren för utetemperatur är ej ansluten eller är defekt. (Gäller ej GOLD SD, se larmnummer 81)	B	0	1	3 s	A
9	INGEN KOMMUNKATION VVX-STYRNING Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med värmväxlarens styrning.	A***	1	1	10 s	A
10	INGEN KOMMUNKATION TL-MOTORSTYRNING	A***	1	1	10 s	A
11	INGEN KOMMUNKATION FL-MOTORSTYRNING Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med motorstyrning.	A***	1	1	10 s	A
12	ÖVERSTRÖM TL-MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
13	ÖVERSTRÖM FL-MOTORSTYRNING Hög ström till motorer.	A***	1	1	3 s	M
14	UNDERSPÄNNING TL-MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
15	UNDERSPÄNNING FL-MOTORSTYRNING Kraftmatning med för låg spänning.	A***	1	1	3 s	M
16	ÖVERSPÄNNING TL-MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
17	ÖVERSPÄNNING FL-MOTORSTYRNING Kraftmatning med för hög spänning.	A***	1	1	3 s	M

* Ej ställbar, stoppar alltid aggregat

** Stoppar aggregat vid temperatur under +5°C (ställbar -40 – +50 °C)

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

**** Ej möjlig att blockera.

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
18	ÖVERTEMPERATUR TL-MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
19	ÖVERTEMPERATUR FL-MOTORSTYRNING Hög intern temperatur	A***	1	1	3 s	M
20	INGEN KOMMUNIK. TL-2/3 MOTORSTYRN.	A***	1	1	10 s	A
21	INGEN KOMMUNIK. FL-2/3 MOTORSTYRN. Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med slav motorstyrning. Gäller endast storlek 50-120.	A***	1	1	10 s	A
22	ÖVERSTRÖM TL-2/3 MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
23	ÖVERSTRÖM FL-2/3 MOTORSTYRNING Hög ström till slavmotorer. Gäller endast storlek 50-120.	A***	1	1	3 s	M
24	UNDERSPÄNNING TL-2/3 MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
25	UNDERSPÄNNING FL-2/3 MOTORSTYRNING Kraftmatning med för låg spänning till slav motorstyrning. Gäller endast storlek 50-120.	A***	1	1	3 s	M
26	ÖVERSPÄNNING TL-2/3 MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
27	ÖVERSPÄNNING FL-2/3 MOTORSTYRNING Kraftmatning med för hög spänning till slav motorstyrning. Gäller endast storlek 50-120.	A****	1	1	3 s	M
28	ÖVERTEMPERATUR TL-2/3 MOTORSTYRNING	A***	1	1	3 s	M
29	ÖVERTEMPERATUR FL-2/3 MOTORSTYRNING Hög intern temperatur för slav motorstyrning. Gäller endast storlek 50-120	A***	1	1	3 s	M
30	EXT. FRÅNLUFT/RUMSGIVARE DEFEKT Temperaturgivare för frånluftskanal eller rum är ej ansluten (plint 40-41) eller defekt alt. vald med kommunikation. Gäller om funktionen Extern givare frånluft/rum eller Intermittent nattvärme är vald.	A***	1	1	3 s	A
31	EXTERN UTEGIVARE DEFEKT Temperaturgivare för utetemperatur är ej ansluten (plint 38-39) eller defekt alt. vald med kommunikation. Gäller om funktionen Extern utegivare är vald.	B***	0	1	3 s	A
32	PLATT-VVX GIVARE DEFEKT Temperaturgivare för frysvakt i växlarkuben saknas eller är defekt.	A***	0	1	3 s	A
33	BATTERI-VVX GIVARE DEFEKT Temperaturgivare för frysvakt på batterivärme- växlarens shuntgrupp saknas eller är defekt.	A***	0	1	3 s	A
34	ÖVERSTRÖM VVX-STYRNING Hög ström till den roterande värmväxlarens drivmotor.	A***	1	1	3 s	M
35	UNDERSPÄNNING VVX-STYRNING Låg matningsspänning till den roterande vär- meväxlarens drivmotor.	A***	1	1	3 s	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
36	ÖVERSPÄNNING VVX-STYRNING Hög matningsspänning till den roterande värmeväxlarens drivmotor.	A****	1	1	3 s	M
37	ÖVERTEMPERATUR VVX-STYRNING Hög intern temperatur (90°C för den roterande värmeväxlarens styrning).	A***	1	1	3 s	M
38	VVX TRYCKFALL ÖVER LARMGRÄNS Värmeväxlarens avfrostningsfunktion har uppnått maxtid 6 gånger på ett dygn.	B***	0	1	3 s	M
39	ELBATTERI UTLÖST Överhettningsskydd för anslutet elbatteri har löst ut eller är ej anslutet.	A***	1	1	3 s	M
40	FL-TEMPERATUR UNDER LARMGRÄNS Frånluftstemperaturen underskrider inställd larmgräns längre än 20 minuter.	A***	1	1	20 m	M
41	TILLUFTSTEMP UNDER BÖRVÄRDE Tilluftstemperaturen understiger inställt börvärde (vid FRT- och Tillufts-reglering) eller Min TL-temp (vid Frånlufts-reglering) längre än 20 minuter.	A***	1	1	20 m	M
42	EXTERNT LARM Nr 1 UTLÖST Externt larm, anslutet på styrenhetens plint 50-51, har löst ut.	A***	1	1	Inställd tid	M
43	EXTERNT LARM Nr 2 UTLÖST Externt larm, anslutet på styrenhetens plint 52-53, har löst ut.	B***	0	1	Inställd tid	M
44	TL-KANALTRYCK UNDER BÖRVÄRDE	B***	0	1	20 m	M
45	FL-KANALTRYCK UNDER BÖRVÄRDE Kanaltryck för tilluft/frånluft, om tryckgivare är anslutna, har varit under sitt börvärde mer än 10% i mer än 20 minuter.	B***	0	1	20 m	M
46	TL-KANALTRYCK ÖVER BÖRVÄRDE	B***	0	1	20 m	M
47	FL-KANALTRYCK ÖVER BÖRVÄRDE Kanaltryck för tilluft/frånluft, om tryckgivare är anslutna, har varit över sitt börvärde mer än 10% i mer än 20 minuter.	B***	0	1	20 m	M
48	TL-FLÖDE UNDER BÖRVÄRDE	B***	0	1	20 m	M
49	FL-FLÖDE UNDER BÖRVÄRDE Tillufts-/frånluftsflödet har varit under sitt börvärde mer än 10% i mer än 20 minuter.	B***	0	1	20 m	M
50	TL-FLÖDE ÖVER BÖRVÄRDE	B***	0	1	20 m	M
51	FL-FLÖDE ÖVER BÖRVÄRDE Tillufts-/frånluftsflödet har varit över sitt börvärde mer än 10% i mer än 20 minuter.	B***	0	1	20 m	M
52	TL-FILTER SMUTSIGT	B***	0	1	10 m	M
53	FL-FILTER SMUTSIGT Trycket över filter för tilluft/frånluft överstiger inställd larmgräns mer än 10 minuter.	B***	0	1	10 m	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
54	SERVICEPERIOD ÖVER LARMGRÄNS Inställd tid för serviceperiod har löpt ut. Vid återställning med RESET via handterminalen återkommer det efter 7 dygn. Inställning av ny serviceperiod görs under LARMINSTÄLLNINGAR.	B***	0	1	Inställd tid	M
55	INGEN KOMM TL-FLÖDESTRYCKGIVARE	A***	1	1	10 s	A
56	INGEN KOMM FL-FLÖDESTRYCKGIVARE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med flödestryckgivare för tilluft/ frånluft.	A***	1	1	10 s	A
57	INGEN KOMM TL-FILTERTRYCKGIVARE	B***	0	1	10 s	A
58	INGEN KOMM FL-FILTERTRYCKGIVARE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med filtertryckgivare för tilluft/från- luft.	B***	0	1	10 s	A
59	INGEN KOMM TL-KANALTRYCKGIVARE	A***	1	1	10 s	A
60	INGEN KOMM FL-KANALTRYCKGIVARE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med ansluten kanaltryckgivare för tilluft/frånluft. Gäller endast vid TL-/FL-tryckreglering.	A***	1	1	10 s	A
61	INGEN KOMM VVX TRYCKGIVARE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med ansluten tryckgivare för värmväxlare. Gäller endast vid avfrostningsfunktion.	B***	0	1	10 s	A
62-71	INGEN KOMM I/O-MODUL NR 0-9 Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med ansluten I/O-modul 0-9	B***	0	1	10 s	A
72	INGEN KOMM STYRENHET I/O Korrekt kommunikation uppnås ej mellan CPU- kort och styrenhetens I/O-processor.	A	1	1	30 s	A
73	PLATT-VVX, SPJÄLLMOTOR DEFEKT Spjällmotor går ej till rätt position. Positionsig- nalen ut från spjäll är inte lika styrsignalen in.	A***	1	1	10 m	M
74	BATTERI-VVX, PUMP UTLÖST Kontaktor svarar ej. Motorskydd eller kontaktor kan vara defekt.	A***	1	1	20 s	M
75	TILLUFT FUKTGIVARE DEFEKT Kommunikation till fuktgivare i tilluftskanalen är defekt eller givare visar ett felaktigt värde. Blockerar utsignal till ev befuktning.	A***	1	1	10 s	A
76	FRÅNLUFT FUKTGIVARE DEFEKT Kommunikation till fuktgivare i frånluftskanalen är defekt eller givare visar ett felaktigt värde. Blockerar utsignal till ev befuktning.	A***	1	1	10 s	A

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
77	RESERV					
78	FUKTGIVARE VVX DEFEKT Kommunikation till fuktgivare i frånluften före värmeväxlare är defekt eller givare visar ett felaktigt värde	B***	0	1	10 s	A
79	BATTERI-VVX, VENTIL DEFEKT Ställdon går ej till rätt position. Positionssigna- len ut från ställdonet är inte lika styrsignalen in.	A***	1	1	10 m	M
80	TEMPERATURVAKT UNDER LARMGRÄNS Värde för temperaturgivare i tilluftsfläktens inlopp understiger inställd larmgräns.	A***	1	1	30 s	A
81	TILLUFT-D TEMP GIVARE DEFEKT (RX/PX/CX) Temperaturgivare i tilluftsfläktens inlopp har ingen kommunikation eller visar ett felaktigt värde. UTE-GIVARE DEFEKT (SD) Givaren för utetemperatur är ej ansluten eller är defekt.	B***	0	1	10 s	A
		B	0	1	3 s	A
82	FRÅNLUFT-D TEMP GIVARE DEFEKT Aggregat med batteri- eller platt-vvx Temperaturgivare i frånluftsfläktens inlopp har ingen kommunikation eller visar ett felaktigt värde. Aggregat med roterande vxv Avluftsreglering är vald, men temperaturgivare i avluften är ej ansluten eller defekt. TL-GIVARE DEFEKT (SD, endast tilluftsaggregat) FL-GIVARE DEFEKT (SD, endast frånluftsag- gregat) Givaren för tillufts-/frånluftstemperatur är ej ansluten eller är defekt.	B***	0	1	10 s	A
		A	1	1	3 s	A
		A	1	1	3 s	A
83	TILLUFT FÖRFILTER SMUTSIGT Trycket över förfilter tilluft har konstant över- skridit inställd larmgräns i 10 minuter.	B***	0	1	10 m	M
84	FRÅNLUFT FÖRFILTER SMUTSIGT Trycket över förfilter frånluft har konstant över- skridit inställd larmgräns i 10 minuter.	B***	0	1	10 m	M
85	COOLDX, K1 UTLÖST Kontaktorsvar erhålls ej på DI1 I/O-modul 6 i kylmaskin. Motorskydd eller pressostat kan ha löst ut.	A	0	1	20 s	M
86	COOLDX, K2 UTLÖST Kontaktorsvar erhålls ej på DI2 I/O-modul 6 i kylmaskin. Motorskydd eller pressostat kan ha löst ut.	A	0	1	20 s	M
87	COOLDX K1 FÖR MÅNGA ÅTERSTARTER Kompressor 1 har gjort mer än 20 starter på 2 timmar, p g a utlöst driftspressostat.	A	1	1	3 s	M
88	COOLDX K2 FÖR MÅNGA ÅTERSTARTER Kompressor 2 har gjort mer än 20 starter på 2 timmar, p g a utlöst driftspressostat.	A	1	1	3 s	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
89	INGEN KOMM. TILLUFT FÖRFILTER TRYCKGIV. Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation medtryckgivare förfilter tilluft.	B***	0	1	10 s	A
90	INGEN KOMM. FRÅNLUFT FÖRFILTER TRYCKGIV. Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation medtryckgivare förfilter frånluft..	B***	0	1	10 s	A
91	FRYSVAKT FÖRVÄRMNING UNDER LARMGRÄNS Givaren för frysvaktstemperatur förvärmning mäter mindre än den inställda temperaturen. Fabriksinställning: 7 °C.	A	1	1	3 s	M
92	FRYSVAKT FÖRVÄRMNINGSGIVARE DEFEKT Givare för frysvaktstemperatur förvärmning saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A	1	1	3 s	A
93	FÖRVÄRMNINGSGIVARE DEFEKT Givare för förvärmning saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A	1	1	3 s	A
94	ELBATTERI FÖRVÄRMNING UTLÖST Överhettningsskydd för anslutet elbatteri förvärmning har löst ut eller är ej anslutet.	A***	1	1	3 s	M
95	FÖRVÄRMNING UNDER BÖRVÄRDE Förvärmningstemperaturen understiger inställt börvärde (vid FRT- och Tillufts-reglering) eller Min TL-temp (vid Frånlufts-reglering) längre än 20 minuter.	A***	1	1	20 m	M
96	Reserv					
97	INGEN KOMMUNIKATION ReCO ₂ TRYCKGIVARE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med flödestryckgivare för ReCO ₂ .	A***	1	1	10 s	A
98	ReCO ₂ SPJÄLLMOTOR DEFEKT Spjällmotor går ej till rätt position. Positionssignalen ut från spjäll är inte lika styrsignalen in.	A***	1	1	10 m	M
99	TIDSLÅSNING UTLÖST Kontakta Swegon eller dess representant.	-	-	-	-****	M
100-101	RESERV					
102	KYLVENTIL I/O-7 DEFEKT Styrning av kylventil erhåller inte samma signal på AI 1 som på AU1 på I/O-modul.	B***	1	0	10 m	M
103	VÄRMEVENTIL I/O-7 DEFEKT Styrning av värmeventil erhåller inte samma signal på AI 2 som på AU2 på I/O-modul	A***	1	0	10 m	M
104	KYLPUMP I/O-7 UTLÖST. Styrning av kylpump erhåller inte korrekt signal enligt inställd funktion.	B***	1	0	30 s	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

**** Ställbar 0-99 månader.

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
105	VÄRMEPUMP I/O-7 UTLÖST Styrning av värmepump erhåller inte korrekt signal enligt inställd funktion.	A***	1	1	30 s	M
106	KYLVATTENTEMP I/O-7 UNDER BÖRVÄRDE Temperaturen för kylvattenreglering på I/O-modulen är kontinuerligt 7°C under sitt aktuella börvärde.	B***	1	1	30 m	M
107	VARMVATTENTEMP I/O-7 UNDER BÖRVÄRDE. Temperaturen för varmvattenreglering på I/O-modulen är kontinuerligt 7°C under sitt aktuella börvärde.	A***	1	1	30 m	M
108	KYLVATTENTEMP I/O-7 ÖVER BÖRVÄRDE Temperaturen för kylvattenreglering på I/O-modulen är kontinuerligt 7°C över sitt aktuella börvärde.	O***	1	1	30 m	M
109	VARMVATTENTEMP I/O-7 ÖVER BÖRVÄRDE Temperaturen för varmvattenreglering på I/O-modulen är kontinuerligt 7°C över sitt aktuella börvärde.	O***	1	1	30 m	M
110	KYLVATTENTEMP GIVARE I/O-7 DEFEKT Erhålls om temperaturgivaren för kylvattentemp inte är ansluten eller är defekt.	B	1	1	3 s	A
111	VARMVATTENTEMP GIVARE I/O-7 DEFEKT Erhålls om temperaturgivaren för varmvattentemperatur inte är ansluten eller är defekt.	A	1	1	3 s	A
112	INGEN KOMMUNIKATION TRYCKGIVARE EFTERFILTER Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med tryckgivare till efterfilter.	B***	0	1	10 s	A
113	EFTERFILTER TILLUFT SMUTSIGT Trycket över efterfilter tilluft överstiger inställd larmgräns mer än 10 minuter.	B***	0	1	10 m	M
114- 119	RESERV					
120	INGEN KOMMUNIKATION MIRU CONTROL Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med MIRU Control. (Vid flera MIRU Control, se meny Avläsning för att kontrollera vilken MIRU Control).	B***	0	1	10 s	A
121	MIRU CONTROL UTLÖST Ansluten MIRU Control har löst ut. (Vid flera MIRU Control, se meny Avläsning för att kontrollera vilken MIRU Control).	B***	0	1	3 s	M
122- 134	RESERV					
135	TL FLÄKTMOTOR BLOCKERAD Motor roterar ej vid uppstart.	A***	1	1	3 s	M
136	FL FLÄKTMOTOR BLOCKERAD Motor roterar ej vid uppstart.	A***	1	1	3 s	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
137	TL-2 FLÄKTMOTOR BLOCKERAD Motor roterar ej vid uppstart.	A***	1	1	3 s	M
138	FL-2 FLÄKTMOTOR BLOCKERAD Motor roterar ej vid uppstart.	A***	1	1	3 s	M
139	OJÄMN SPÄNNING MELLAN FASER TL Hög spänningsskillnad mellan faser (3-fas 400 V), som medför att rippel uppstår.	A***	1	1	3 s	M
140	OJÄMN SPÄNNING MELLAN FASER FL Hög spänningsskillnad mellan faser (3-fas 400 V), som medför att rippel uppstår.	A***	1	1	3 s	M
141	OJÄMN SPÄNNING MELLAN FASER TL-2 Hög spänningsskillnad mellan faser (3-fas 400 V), som medför att rippel uppstår.	A***	1	1	3 s	M
142	OJÄMN SPÄNNING MELLAN FASER FL-2 Hög spänningsskillnad mellan faser (3-fas 400 V), som medför att rippel uppstår.	A***	1	1	3 s	M
143	INGEN KOMMUNIKATION OPTIMIZE Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med OPTIMIZE.	B***	0	1	10 s	A
144- 149	INGEN KOMMUNIKATION I/O-MODUL Nr. A-F Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med ansluten I/O-modul A-F .	B***	0	1	10 s	A
150	FRYSVAKT EXTRA-ZON UNDER LARMGRÄNS Givaren för frysvaktstemperatur extra-zonmäter mindre än den inställda temperaturen. Fabriksinställning: 7 °C	A	1	1	3 s	M
151	FRYSVAKTSGIVARE EXTRA-ZON DEFEKT Givare för frysvaktstemperatur extra-zon saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A	1	1	3 s	A
152	TILLUFTSGIVARE EXTRA-ZON DEFEKT Tilluftsgivare extra-zon saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A	1	1	3 s	A
153	FRÅNLUFTSGIVARE EXTRA-ZON DEFEKT Frånluftsgivare extra-zon saknas, är ej ansluten eller är defekt vid anslutet luftvärmare vatten.	A	1	1	3 s	A
154	ELBATTERI EXTRA-ZON UTLÖST Överhettningsskydd för anslutet elbatteri extra-zon har löst ut eller är ej anslutet.	A	1	1	3 s	M
155	FL-TEMP EXTRA-ZON UNDER LARMGRÄNS Frånluftstemperaturen extra-zon underskrider inställd larmgräns längre än 20 minuter.	A***	1	1	20 m	M
156	TL EXTRA-ZON UNDER LARMGRÄNS Tilluftstemperaturen extra-zon understiger inställt börvärde (vid FRT- och Tillufts-reglering) eller Min TL-temp (vid Frånlufts-reglering) längre än 20 minuter.	A***	1	1	20 m	M

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
157- 158	RESERV	A***	1	1		M
159	INGEN KOMMUNIKATION COOL DXS MODUL Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kom- munikation med ansluten I/O-modul COOL DXS	A	0	1	3 s	M
160	COOL DX/DXS LÅGTRYCK UNDER LARM- GRÄNS Givaren för lågtryck mäter lägre än den in- ställda gränsen.	A	0	1	3 s	M
161	COOL DX/DXS HÖGTRYCK ÖVER LARMGRÄNS Givaren för högtryck mäter högre än den inställda gränsen.	A	0	1	3 s	M
162	COOL DX/DXS LÅGTRYCKSGIVARE DEFEKT Givaren för lågtryck är ej ansluten eller är defekt.	A	0	1	3 s	M
163	COOL DX/DXS HÖGTRYCKSGIVARE DEFEKT Givaren för högtryck är ej ansluten eller är defekt.	A	0	1	3 s	M
164	COOL DX/DXS K1 UTLÖST Kontaktorsvar erhålls ej för K1 på I/O-modul COOL DX/DXS. Motorskydd eller pressostat kan ha löst ut	A	0	1	10 s	M
165	COOL DX/DXS K2 UTLÖST Kontaktorsvar erhålls ej för K2 på I/O-modul COOL DX/DXS. Motorskydd eller pressostat kan ha löst ut.	A	0	1	10 s	M
166	COOL DX/DXS K3 UTLÖST Kontaktorsvar erhålls ej för K3 på I/O-modul COOL DX/DXS. Motorskydd eller pressostat kan ha löst ut.	A	0	1	10 s	M
167	COOL DX/DXS K1 FÖR MÅNGA ÅTERSTARTER COOL DX/DXS Kompressor 1 har gjort för många återstarter.	A	0	1	3 s	M
168	COOL DX/DXS K2 FÖR MÅNGA ÅTERSTARTER COOL DX/DXS Kompressor 2 har gjort för många återstarter.	A	0	1	3 s	M
169	COOL DX/DXS K3 FÖR MÅNGA ÅTERSTARTER COOL DX/DXS Kompressor 3 har gjort för många återstarter.	A	0	1	3 s	M
170	COOL DXS FLÄKT UTLÖST COOL DXS kondensorfläktmotors thermokon- takt kan ha löst ut.	A	0	1	3 s	M
171	COOL DX/DXS FELAKTIG FASFÖLJD Fasföljdsskyddet för matningsspänningen till COOL DX/DXS har löst ut.	A	0	1	3 s	M
172	UTELUFT TEMP.GIVARE COOL DX DEFEKT Givaren för uteluftstemperatur är ej ansluten eller är defekt.	B	0	1	3 s	A
173- 177	RESERV					

Larm Nr	Larmtext Funktion	Prioritet	Stopp	Indikering lysdiod	För- dröjning	Återställ- ning
		0=blockerat	0=Drift	0=Från	s=sekund	M=manuell
		A=A-larm	1=Stopp	1=Till	m=minut	A=automatisk
		B=B-larm				
178	AQUA LINK CIRKULATIONSPUMP KYLA UTLÖST Ansluten cirkulationspump AQUA Link har löst ut.	B	0	1	10 s	M
179	INGEN KOMMUNIKATION TILL BLUE BOX Aggregatets styrenhet uppnår ej korrekt kommunikation med ansluten kylmaskin/värmepump BLUE BOX	B	0	1	10 s	A
180	BLUE BOX LARMNIVÅ 1 UTLÖST Ansluten kylmaskin/värmepump BLUE BOX har löst ut summalarm nivå 1.	B	0	1	3 s	M
181	BLUE BOX LARMNIVÅ 2 UTLÖST Ansluten kylmaskin/värmepump BLUE BOX har löst ut summalarm nivå 2.	B	0	1	3 s	M
182	BLUE BOX LARMNIVÅ 3 UTLÖST Ansluten kylmaskin/värmepump BLUE BOX har löst ut summalarm nivå 3.	B	0	1	3 s	M
183	ÅNGBEFUKTARE DEFEKT Ångbefuktare saknas, är ej ansluten eller är defekt.	A***	0	1	10 s	M
184	FRYSVAKT EXTRA REG.SEKVENS UNDER LARMGRÄNS Givaren för frysvaktstemperatur mäter mindre än den inställda temperaturen. Fabriksinställning: 7 °C.	A	1	1	3 s	M
185	FRYSVAKTSGIVARE EXTRA REG.SEKVENS DEFEKT Givare för frysvaktstemperatur extra reglersekvens saknas, är ej ansluten eller är defekt vid ansluten luftvärmare vatten.	A***	0	1	10 s	M
186	ELEKTRISK LUFTVÄRMARE EXTRA REG.SEKV. UTLÖST Överhettningsskydd för ansluten luftvärmare har löst ut eller är ej anslutet.	A	1	1	3 s	M
187-199	RESERV					

18 INFORMATIONSMEDDELANDE

Informationsmeddelande avges i handterminalen. Informationsmeddelande visas endast när man befinner sig i Huvudmeny.


Informationsmeddelande är information om, till exempel, nödvändiga inställningar som ej är utförda eller ogynnsamma driftsfall.

Meddelande Nr	Meddelande, text
1	FILTERKALIBRERING EJ UTFÖRD Filterkalibrering ej utförd efter första start. Återkommande med ett dygns intervall. Meddelande erhålls ej efter utförd filterkalibrering.
2	VVX-KALIBRERING EJ UTFÖRD VVX-kalibrering ej utförd efter att funktionen aktiverats första gången. Återkommande med ett dygns intervall. Meddelande erhålls ej efter utförd VVX-kalibrering.
3	Reserv
4	EJ KORREKT DIP-SWITCH INST. DIL-omkopplare på styrkort är ställt i en otillåten kombination.
5	RESERV
6	MODEM/E-MAIL ERROR Kommunikationsfel till modem eller fel vid leverans av e-post. Meddelande erhålls efter tio försök.
7	FÖRFILTERKAL. EJ UTFÖRD Förfilterkalibrering ej utförd efter första start. Återkommande med ett dygns intervall. Meddelande erhålls ej efter utförd förfilterkalibrering.
8	ReCO ₂ -KALIBRER. EJ UTFÖRD ReCO ₂ -kalibrering ej utförd efter att funktionen aktiverats första gången. Återkommande med ett dygns intervall. Meddelande erhålls ej efter utförd ReCO ₂ -kalibrering.
9	FELAKTIG INSTÄLLNING ReCO ₂ Tryckreglering, slavstyrning eller fel aggregattyp är vald. Återkommande med fem minuters intervall.

19 TEKNISKA DATA

19.1 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD RX med roterande värmeväxlare


GOLD 04/05, 08

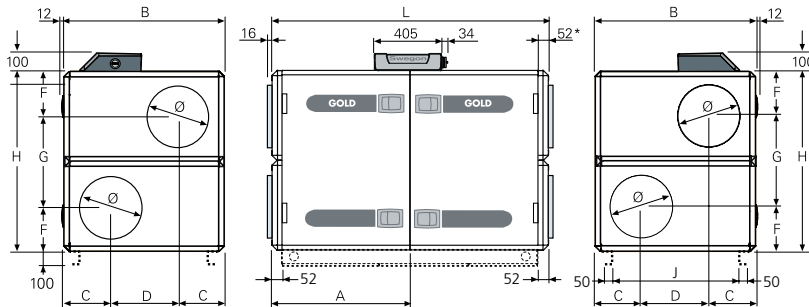

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.


Bottenbalk är tillval.

GOLD 12

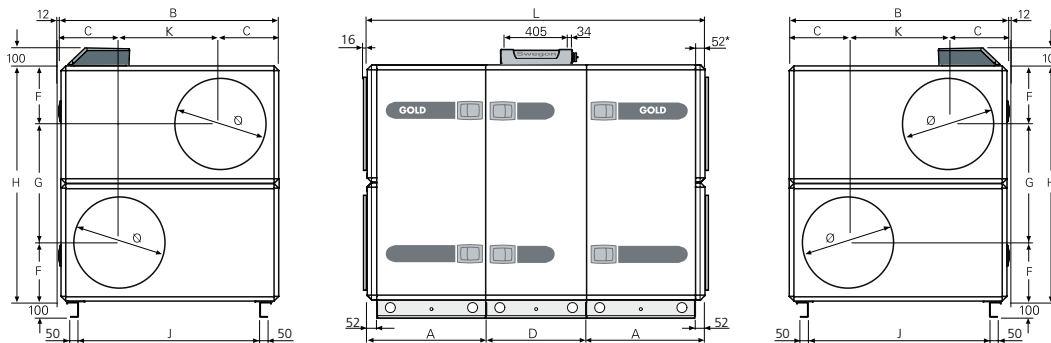


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

GOLD RX Top 04/05, 08

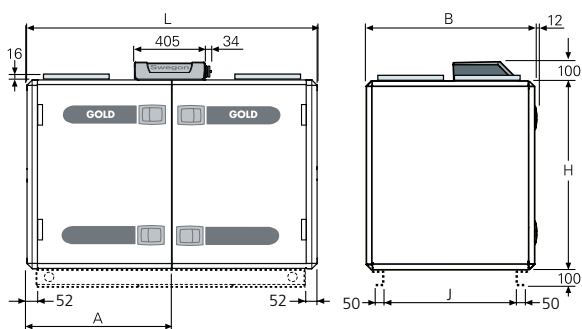


Bottenbalk är tillval.

GOLD Top 12

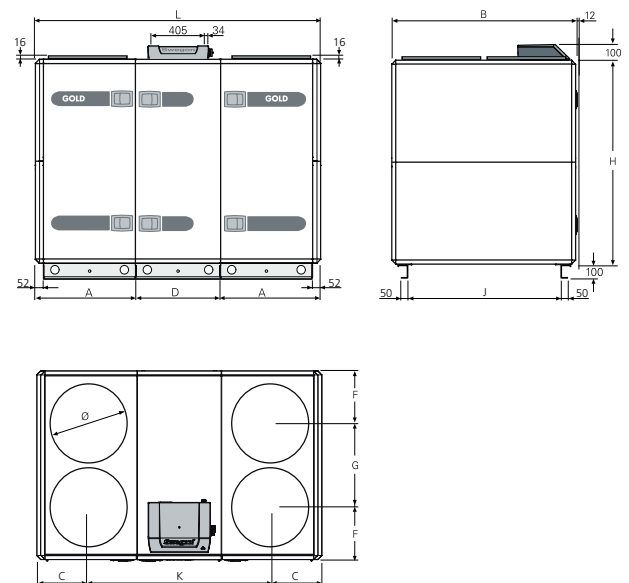

Storlek	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	Ø	Vikt, kg
04/05	750	825	240	345	230	460	920	561	–	1500	315	243
Top 04/05	750	825	233,5	1033	237,5	350	920	561	–	1500	315	247
08	800	995	277,5	440	271	543	1085	730	–	1600	400	309
Top 08	800	995	276	1048	280	435	1085	730	–	1600	400	310
12	655	1199	324	550	324	647	1295	935	551	1860	500	518
Top 12	655	1199	332	550	333	533	1295	935	1196	1860	500	504


GOLD 14/20, 25/30

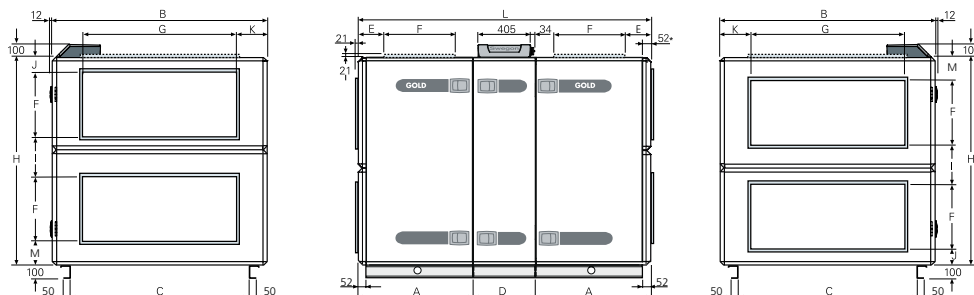

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Skissen visar anslutningar vid fläktplacering 1. Vid fläktplacering 2 är anslutningar spegelvända.



GOLD 35/40

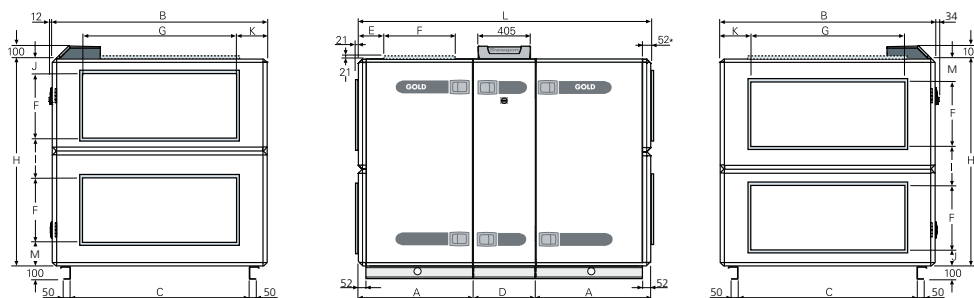



* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Skissen visar anslutningar vid fläktplacering 1. Vid fläktplacering 2 är anslutningar spegelvända.

GOLD 50/60

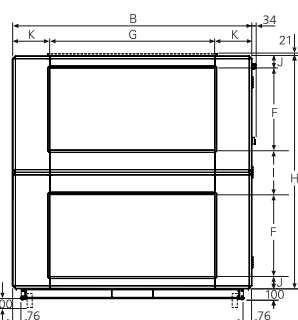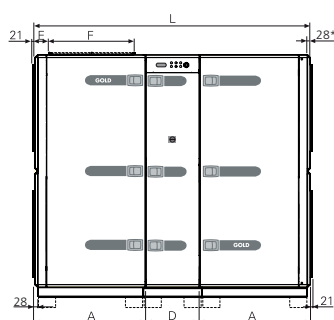


GOLD 70/80

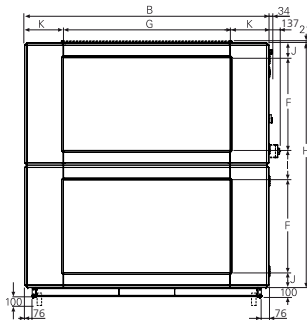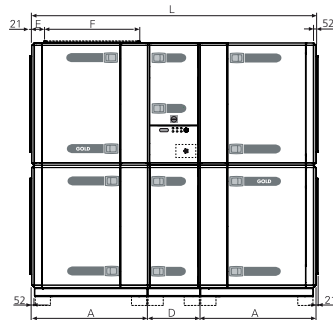

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Vikt, kg
14/20	765	1400	1136	550	208	400	1000	1395	298	109	200	2080	188	625
25/30	835	1600	1336	550	193	500	1200	1595	298	94	200	2220	203	786
35/40	948	1990	1726	550	200	600	1400	1985	392	153	295	2446	240	1120
50/60	1050	2318	–	570	150	800	1600	2253	423	115	360	2670	–	1498
70/80	1275	2637	–	570	164	1000	1800	2640	319	161	419	3120	–	2311

GOLD 100/120

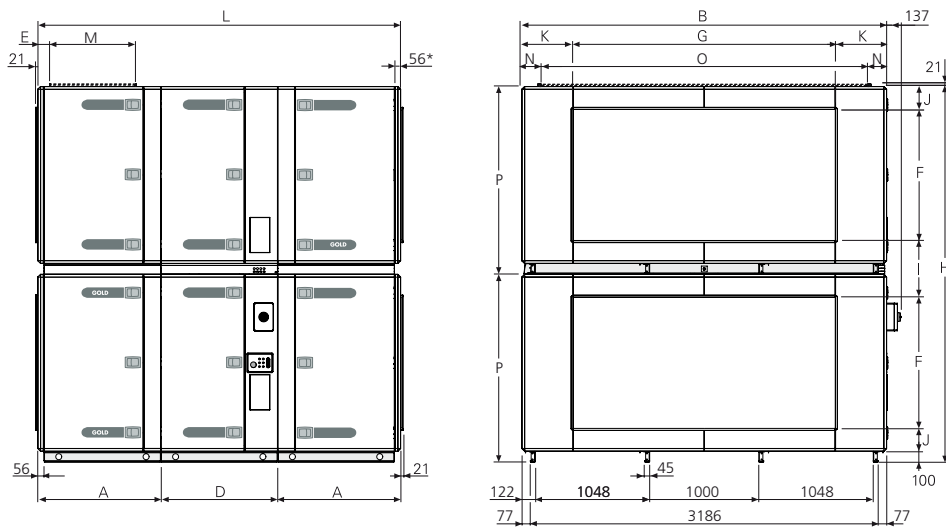


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
100/120	1126	3340	1070	191	1200	2400	3440	520	210	470	3322	800	170	2500	1720	3982


19.2 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD PX med plattvärmväxlare

GOLD 04/05, 07/08

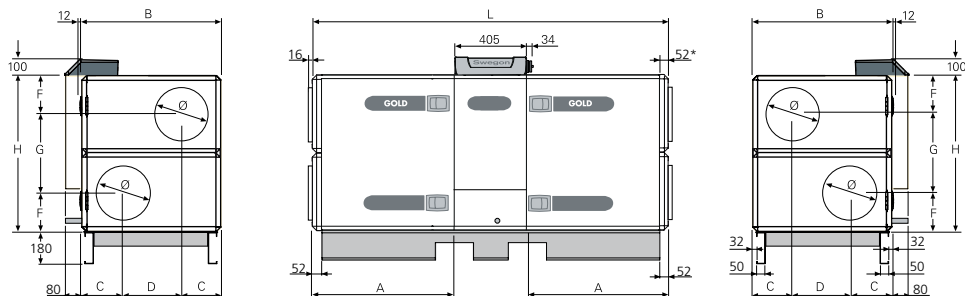


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

GOLD 11/12

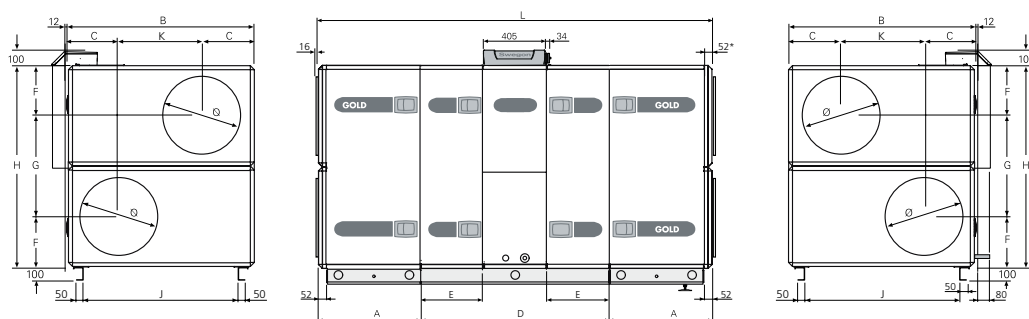

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

GOLD 14/20, 25/30

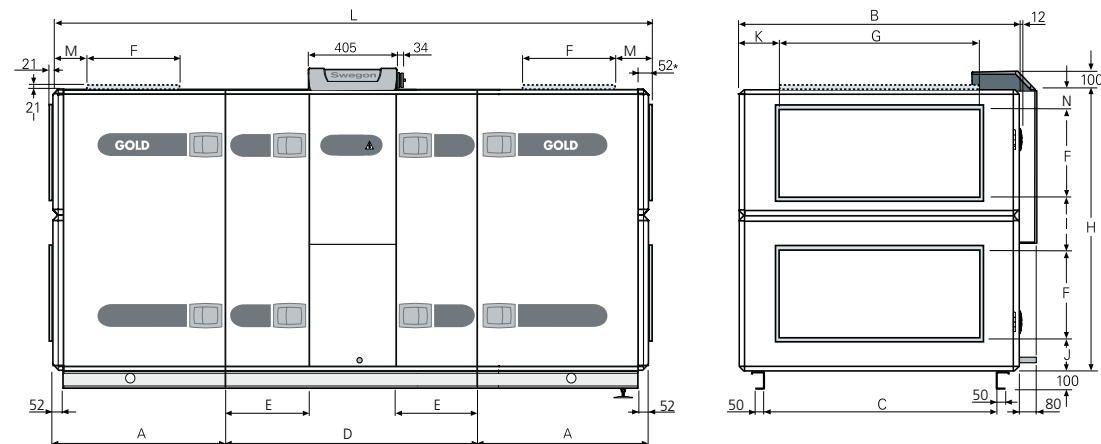


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ø	Vikt, kg
04/05	800	825	240	345	–	230	460	920	–	–	–	2000	–	–	315	291-337
07	915	995	277,5	440	–	271	543	1085	–	–	–	2230	–	–	400	360-419
08	915	995	277,5	440	–	271	543	1085	–	–	–	2230	–	–	400	369-428
11	655	1199	324	1200	397	324	647	1295	–	935	551	2510	–	–	500	552-646
12	655	1199	324	1200	397	324	647	1295	–	935	551	2510	–	–	500	574-668
14	765	1400	1136	1300	450	400	1000	1395	298	188	200	2830	208	109	–	667-773
20	765	1400	1136	1300	450	400	1000	1395	298	188	200	2830	208	109	–	703-809
25	835	1600	1336	1550	575	500	1200	1595	298	203	200	3220	193	94	–	905-1058
30	835	1600	1336	1550	575	500	1200	1595	298	203	200	3220	193	94	–	945-1098

19.3 Måttuppgifter, enhetsaggregat GOLD CX med batterivärmeväxlare


GOLD 35/40

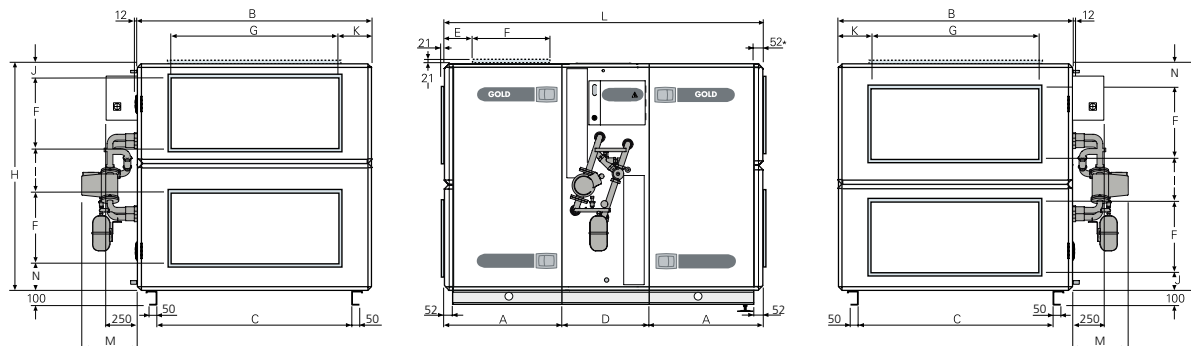

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.


Skissen visar anslutningar vid fläktplacering 1. Vid fläktplacering 2 är anslutningar spegelvända.

GOLD 50/60

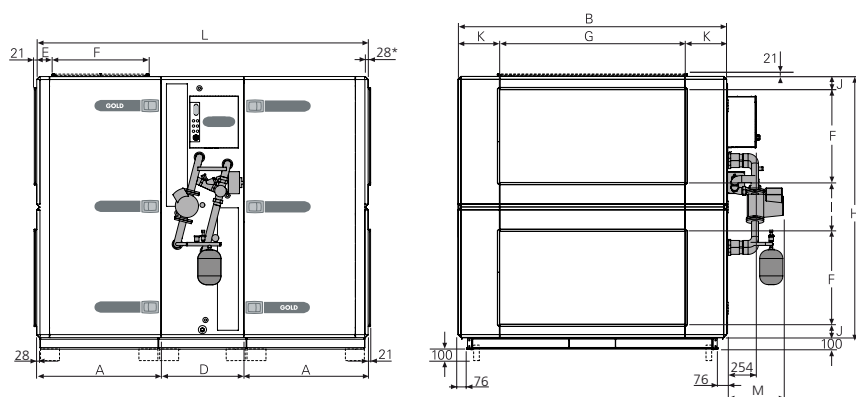

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.


GOLD 70/80

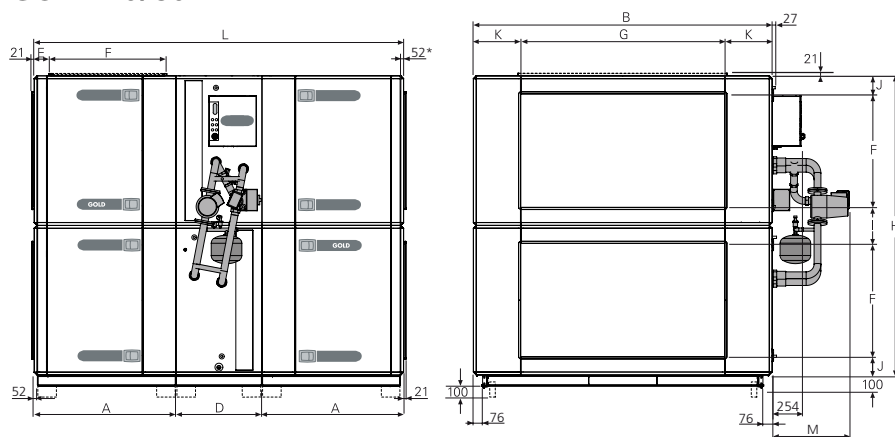

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Vikt, kg
35/40	948	1990	1726	680	200	600	1400	1985	392	153	295	2575	600	240	1355
50/60	1050	2318	–	760	150	800	1600	2253	423	115	360	2860	650	–	2045
70/80	1275	2637	–	760	164	1000	1800	2640	319	161	419	3310	800	–	3030

GOLD 100/120

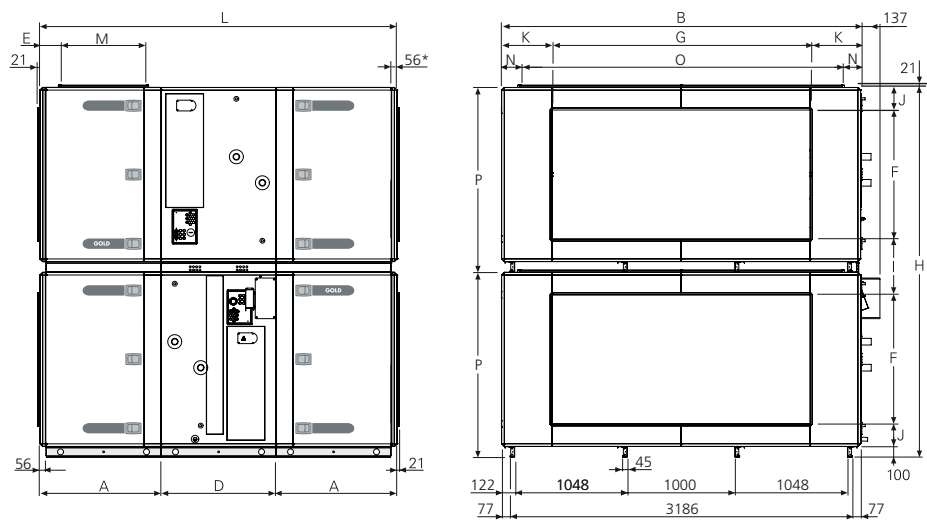


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt, kg
100/120	1126	3340	1070	191	1200	2400	3440	520	210	470	3322	800	170	2500	1720	4568

19.4 Måttuppgifter, separata till- och frånluftsaggregat GOLD SD

GOLD 04/05, 08

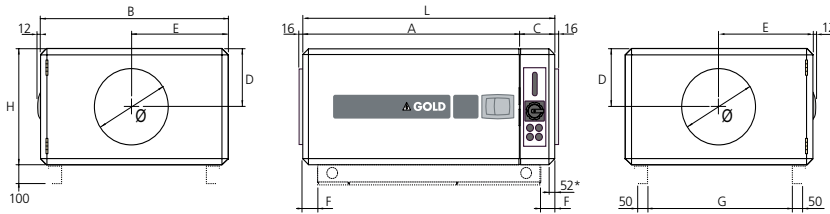


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet med gavel anpassad för anslutning till kanaltillbehöret.

Bottenbalk är tillval.

Storlek	L	B	H	A	C	D	E	F	G	Ø	Vikt, kg
04/05	1099	825	490	937	162	245	412,5	102	561	315	119
08	1174	995	575	1012	162	287,5	497,5	73	730	400	137

GOLD 12

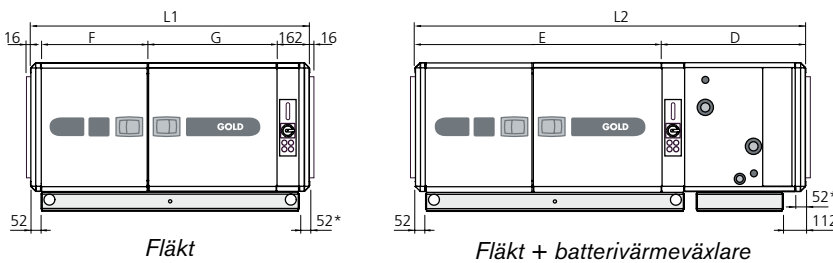


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	Vikt, kg fläkt+filter	Vikt, kg fläkt + filter + batteri
12	187	306

Storlek	L1	L2	B	H	A	D	E	F	G	I	J	Ø
12	1404	1961	1199	648	935	609	1352	540	650	599,5	324	500

GOLD 14/20


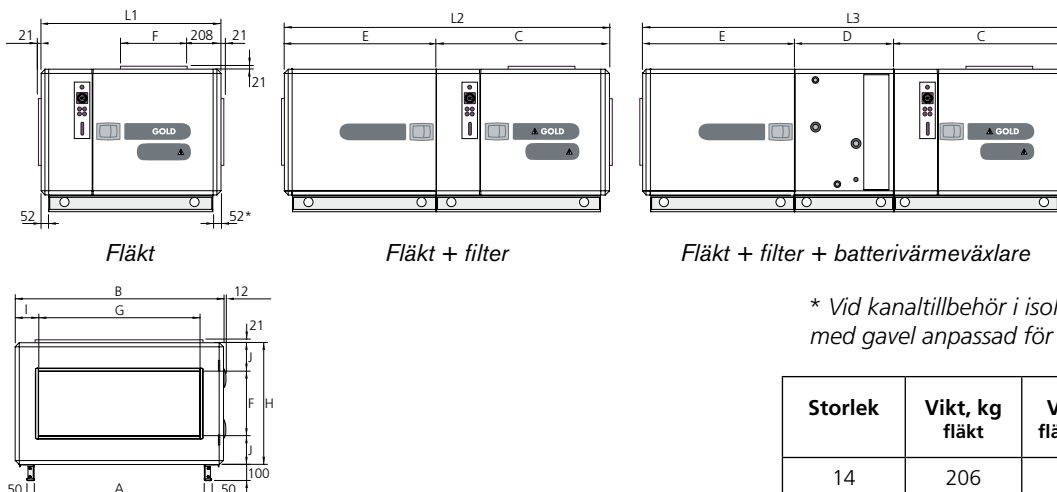


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet med gavel anpassad för anslutning till kanaltillbehöret.

Storlek	Vikt, kg fläkt	Vikt, kg fläkt+filter	Vikt, kg fläkt + filter + batteri
14	206	310	473

Storlek	L1	L2	L3	B	H	A	C	D	E	F	G	I	J
14/20	1040	1875	2471	1400	806	1136	988	596	887	400	1000	200	203

GOLD 25/30, 35/40

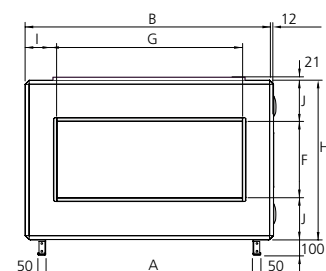
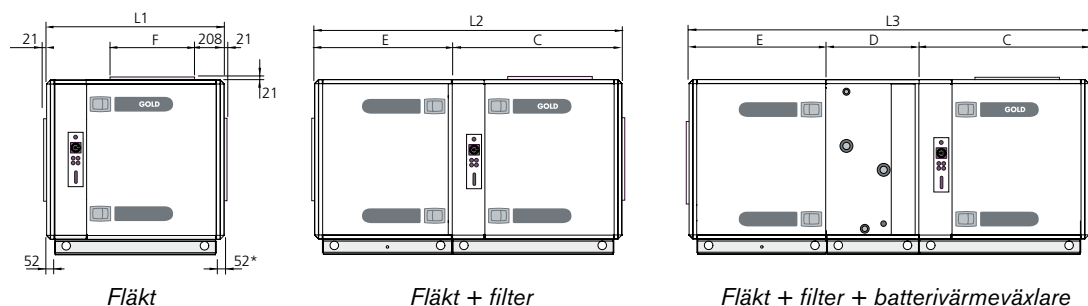


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet med gavel anpassad för anslutning till kanaltillbehöret.

Storlek	Vikt, kg fläkt	Vikt, kg fläkt+filter	Vikt, kg fläkt + filter + batteri
25/30	287	402	611
35/40	375	511	782

Storlek	L1	L2	L3	B	H	A	C	D	E	F	G	I	J
25/30	1145	1980	2576	1600	1026	1336	1093	596	887	500	1200	200	263
35/40	1145	1980	2576	1990	1126	1726	1093	596	887	600	1400	295	263

GOLD 50/60

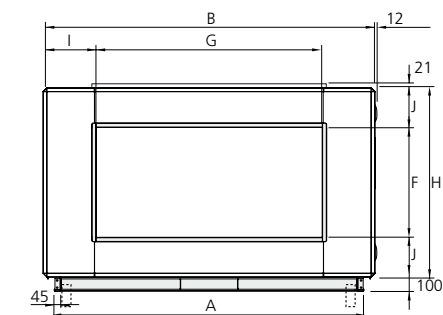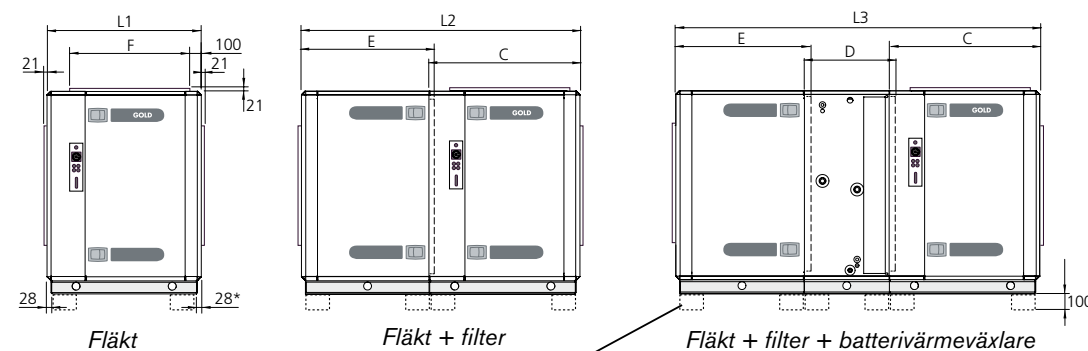



Leverans på 100 mm höga stödfötter. Kan tas bort eller behållas när aggregatet är på plats. Uttag finns för justerbar stödfot.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet med gavel anpassad för anslutning till kanaltillbehöret.

Storlek	Vikt, kg fläkt	Vikt, kg fläkt+filter	Vikt, kg fläkt + filter + batteri
50/60	450	660	1080

Storlek	L1	L2	L3	A	B	H	C	D	E	F	G	I	J
50/60	1078	1947	2543	2166	2318	1320	1050	618	919	800	1600	359	260

GOLD 70/80

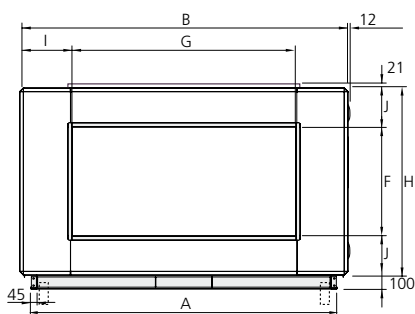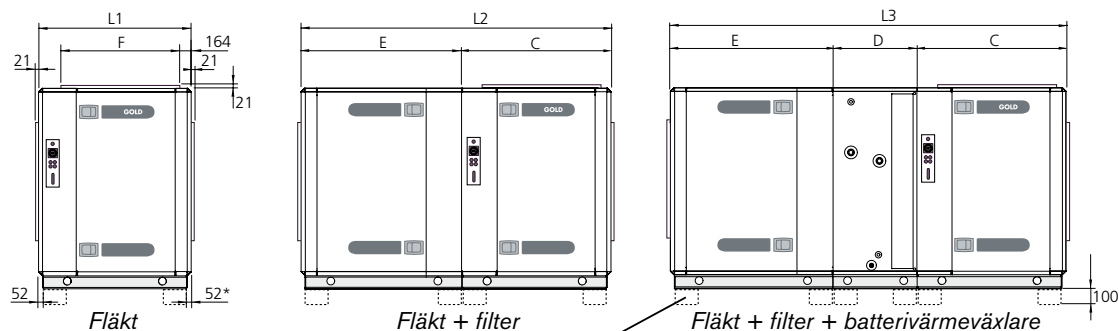


Leverans på 100 mm höga stödfötter. Kan tas bort eller behållas när aggregatet är på plats. Uttag finns för justerbar stödfot.

* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	Vikt, kg fläkt	Vikt, kg fläkt+filter	Vikt, kg fläkt + filter + batteri
70	640	909	1672

Storlek	L1	L2	L3	A	B	H	C	D	E	F	G	I	J
80	1327	2550	3310	2485	2637	1320	1275	760	1275	1000	1800	419	160

GOLD 100/120

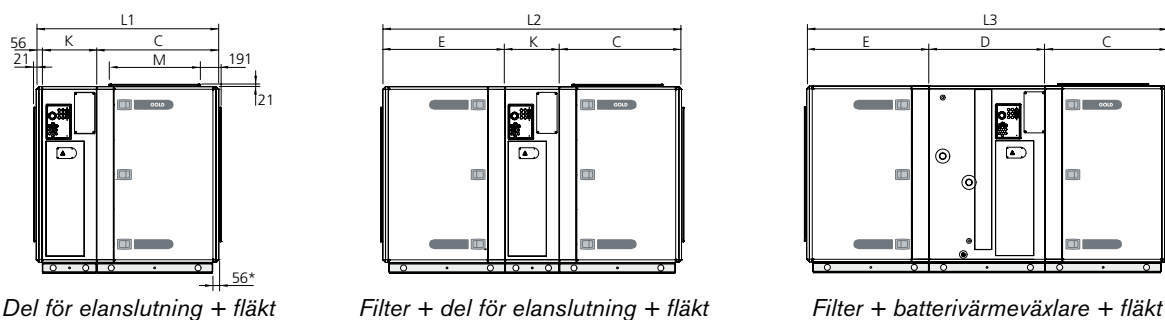


* Vid kanaltillbehör i isolerat hölje levereras aggregatet utan anslutningsgavel.

Storlek	Vikt, kg del för elanslutning+fläkt	Vikt, kg filter+del för elanslutning+fläkt	Vikt, kg filter+batteri+fläkt
100/120	1120	1649	2284

Storlek	L1	L2	L3	B	H	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O
100/120	1682	2752	3322	3340	1620	1126	1070	1126	1200	2400	470	210	500	800	170	2500

19.5 Plintanslutning storlek 04-120

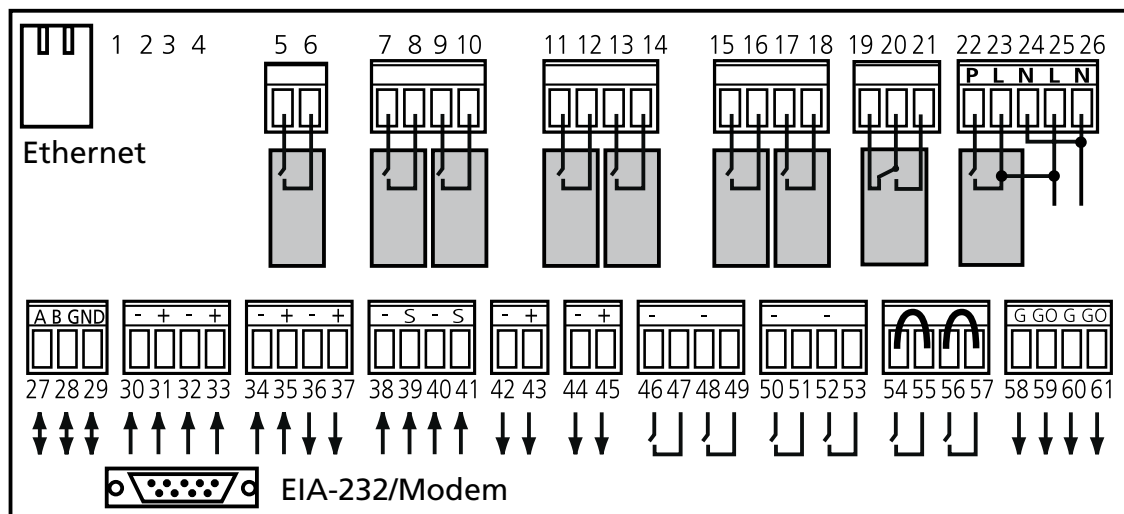

Digitala ingångar, plint 46-57, är av typ klenspänning. Analoga ingångar, plint 30-35 har ingångsimpedans 66 k Ω .

Plint	Funktion	Kommentar
1 - 4	Används ej	
5,6	Cirkulationspump värme	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid värmebehov.
7,8	Kyla on/off, steg 1	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.
9,10	Kyla on/off, steg 2	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid kylbehov.
11,12	Driftindikering lågfart	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid lågfartsdrift.
13,14	Driftindikering högfart	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter vid högfartsdrift.
15,16	Summalarm A (1)	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter eller bryter (inställning) vid utlöst A-larm.
17,18	Summalarm B (2)	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. Sluter eller bryter (inställning) vid utlöst B-larm.
19,20,21	Driftindikering	Friliggande kontakt, max 12 A/AC1, 5 A/AC3, 250 VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. Sluter vid drift.
22,23,24	Spjällstyrning	230 VAC. 22 styrd fas, 23 fast fas, 24 nolledare. 22 erhåller spänning vid drift.
25,26	Manöverspänning ut	Manöverspänning 230 VAC. Belastas max 1,5 A. Bryts av säkerhetsbrytaren och belastar matningssäkring.
27,28,29	Anslutningar för EIA-485	27 kommunikationsanslutning A/RT+, 28 kommunikationsanslutning B/RT-, 29 GND/COM.
30,31	Forcering tilluft	Ingång för 0-10 VDC. Insignalen påverkar tilluft flöde/tryckbörvärde.
32,33	Forcering frånluft	Ingång för 0-10 VDC. Insignalen påverkar frånluft flöde/tryckbörvärde.
34,35	Extern börvärdesförskjutning	Ingång 0-10 VDC. Vid tilluftsreglering påverkas tilluftstemperaturbörvärdet. Vid frånluftsreglering påverkas frånluftstemperaturbörvärdet. Påverkan ± 5 °C. FTR-reglering påverkar FL/TL-differensen. Differensen kan inte bli <0 °C. FL/TL-differensen minskar vid ökad insignal. Aktiveras med handterminalen.
36,37	Referensspänning	Utgång för konstant 10 VDC. Max belastning 2 mA.
38,39	Extern utetemperaturgivare	38 GND, 39 signal. Anslutning för externt monterad digital utetemperaturgivare.
40,41	Extern FL/rumstemperatur-givare	40 GND, 41 signal. Anslutning för externt monterad digital frånluft/rumstemperaturgivare.
42,43	Steglös styrning kyla	Utgång kyla 0-10 VDC. Belastas max 2 mA vid 10 VDC.
44,45	Styrning extra reglersekvens/ recirkulationsspjäll	Användningen av styrutgången styrs av vald funktion i handterminalen. Belastas max 2 mA vid 10 VDC.
46,47	Extern lågfart	Extern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp till lågfartsdrift.
48, 49	Extern högfart	Extern kontaktfunktion. Överstyr kopplingsuret från stopp eller lågfart till högfartsdrift.
50,51	Extern larm 1	Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande. Externt larm kan erhållas på GOLD.
52,53	Extern larm 2	Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande. Externt larm kan erhållas på GOLD.
54,55	Extern brand-/rökfunktion	Extern brand- och rökfunktion. Byglad vid leverans. Förbindelse mellan 54 och 55 vid drift. Bryts förbindelsen utlöses funktionen och larmar.
56,57	Extern stopp	Stopp av aggregat via brytande kontakt. Byglad vid leverans. Förbindelse mellan 56 och 57 vid drift. Bryts förbindelsen stoppar aggregatet.
58,59	Manöverspänning*	Manöverspänning 24 VAC. Plint 58-61 belastas med sammanlagt max 16 VA. Bryts av säkerhetsbrytaren.
60,61	Manöverspänning*	Manöverspänning 24 VAC. Plint 58-61 belastas med sammanlagt max 16 VA. Bryts av säkerhetsbrytaren.

* GOLD 100/120: Vid behov av mer än 16 VA, använd plint 201 (G) och 202 (GO). Plint 201-202 kan belastas med sammanlagt max 48 VA.

19.6 Elektriska data

19.6.1 Aggregat

MIN KRAFTMATNING ENHETSAGGREGAT

GOLD MED ROTERANDE (RX), PLATT- (PX) ELLER
BATTERIVÄRMEVÄXLARE (CX)

GOLD 04:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05, effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05, effektvariant 2:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 07, effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 07, effektvariant 2:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 11, effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT *eller*

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 11, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 12:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 14:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 20, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 20, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 25:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 30, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz,

20 AT (RX), 16 AT (PX)

GOLD 30, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 20 AT

GOLD 35:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz,

16 AT (RX), 20 AT (CX)

GOLD 40:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz,

25 AT (RX), 32 AT (CX)

GOLD 50:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 60, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz,

32 AT (RX), 40 AT (CX)

GOLD 60, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT

GOLD 70:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 32 AT

GOLD 80, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT

GOLD 80, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 80 AT

GOLD 100:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 50 AT

GOLD 120, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 80 AT

GOLD 120, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 125 AT

MIN KRAFTMATNING SEPARATA TILL- OCH
FRÅNLUFTSAGGREGAT GOLD (SD)

GOLD 04:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 05:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, effektvariant 1:

1-fas, 3-ledare, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 08, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 12–35:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 40:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 50:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 60, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 60, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 70:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 80, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 80, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 100:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 120, effektvariant 1:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 120, effektvariant 2:

3-fas, 5-ledare, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 63 AT

19.6.2 Fläktar

MÄRKDATA PER FLÄKT

GOLD 04: Motoraxeffekt 0,8 kW (0,41 kW)*,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 05: Motoraxeffekt 0,8 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 1,15 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 07: Motoraxeffekt 0,8 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 1,15 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

GOLD 08: Motoraxeffekt 1,15 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 1,6 kW,
3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 11: Motoraxeffekt 1,15 kW,
motorstyrning 1 x 230 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 1,6 kW,
3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 12: Motoraxeffekt 1,6 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 2,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 14: Motoraxeffekt 2,4 kW (1,5 kW)*,
RX/SD motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 14: Motoraxeffekt 1,6 kW,
PX motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 2,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 20: Motoraxeffekt 2,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 3,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 25: Motoraxeffekt 4,0 kW (2,4 kW)*,
RX/SD motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 25: Motoraxeffekt 2,4 kW,
PX motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 3,4 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 30: Motoraxeffekt 4,0 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 5,0 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 35: Motoraxeffekt 6,5 kW (3,9 kW)*,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 40: Motoraxeffekt 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 50: Motoraxeffekt 2 x 4,0 kW (2 x 2,4 kW)*,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 60: Motoraxeffekt 2 x 4,0 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 2 x 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 70: Motoraxeffekt 2 x 6,5 kW (2 x 3,9 kW)*,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 80: Motoraxeffekt 2 x 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 2 x 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 100: Motoraxeffekt 3 x 6,5 kW (3 x 3,9 kW)*,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 120: Motoraxeffekt 3 x 6,5 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

alt. Motoraxeffekt 3 x 10 kW,
motorstyrning 3 x 400 V, 50 Hz

**) Motorstyrningen begränsar uttagets effekt till angivet värde.*

19.6.3 Ellåda

Försäkring till aggregatet får ej överstiga värde angivet i avsnitt 19.6.1.

SÄKERHETSBRYTARE

Effektvariant 1

GOLD RX/PX/SD 04-08:	20 A
GOLD RX/PX 11-30 och GOLD SD 14-80:	25 A
GOLD RX/CX 35-40:	40 A
GOLD RX/CX 50-80:	63 A
GOLD RX 100-120:	80 A

Effektvariant 2

GOLD RX/PX/SD 05, 07 och 08:	20 A
GOLD RX/PX 11, 12, 20, 30 och GOLD SD 12, 20, 30, 60:	25 A
GOLD SD 80:	40 A
GOLD SD 120 och GOLD RX/CX 60:	63 A
GOLD RX/CX 80:	80 A
GOLD RX/CX 120	160 A

SÄKRINGAR I ELLÅDA

Manöverström 230 V

Samtliga storlekar/varianter:
1 st 2-pol automatsäkring 6A

Fläktar

GOLD 04-07, GOLD 08 effektvariant 1,
GOLD 11 effektvariant 1

RX/PX 2 st 2-pol automatsäkringar 10A

SD 1 st 2-pol automatsäkring 10A

GOLD 08 effektvariant 2, GOLD 11 effektvariant 2,
GOLD 12-14, GOLD 20 effektvariant 1, GOLD 25
effektvariant 1:

RX/PX 2 st motorskydds brytare 6,3A

SD 1 st motorskydds brytare 6,3A

GOLD 20 effektvariant 2, GOLD 25 effektvariant 2:

RX/PX 2 st motorskydds brytare 7,0A

SD 1 st motorskydds brytare 7,0A

GOLD 30 effektvariant 1:

RX/PX 2 st motorskydds brytare 8,4A

SD 1 st motorskydds brytare 8,4A

GOLD 35:

RX/CX 2 st motorskydds brytare 10A

SD 1 st motorskydds brytare 10A

GOLD 30 effektvariant 2:

RX/PX 2 st motorskydds brytare 10,6A

SD 1 st motorskydds brytare 10,6A

GOLD 40:

RX/CX 2 st motorskydds brytare 13,2A

SD 1 st motorskydds brytare 13,2A

GOLD 50, GOLD 60 effektvariant 1, GOLD 70:

RX/CX 4 st motorskydds brytare 10A

SD 2 st motorskydds brytare 10A

GOLD 60 effektvariant 2, GOLD 80 effektvariant 1:

RX/CX 4 st motorskydds brytare 13,2A

SD 2 st motorskydds brytare 13,2A

GOLD 80 effektvariant 2:

RX/CX 4 st motorskydds brytare 13,2A +
4 st motorskydds brytare 13,2A

SD 2 st motorskydds brytare 13,2A +
2 st motorskydds brytare 13,2A

GOLD 100:

RX/CX 6 st motorskydds brytare 10A

SD 3 st motorskydds brytare 10A

GOLD 120 effektvariant 1:

RX/CX 6 st motorskydds brytare 13,2A

SD 3 st motorskydds brytare 13,2A

GOLD 120 effektvariant 2:

RX/CX 6 st motorskydds brytare 13,2A +
6 st motorskydds brytare 13,2A

SD 3 st motorskydds brytare 13,2A +
3 st motorskydds brytare 13,2A

Cirkulationspump

GOLD CX 35-60:

1 st. 1,8A

GOLD CX 70-120:

1 st. 2,35A

Motor och motorstyrning till roterande värmeväxlare

GOLD RX 100-120:

1 st. 2-pol automatsäkring 6A

SÄKRINGAR PÅ STYRENHETEN

3,15 AT, inkommande 230V.

19.6.4 Motor roterande värmeväxlare

GOLD RX 04-30: Stegmotor, 2 Nm.

Vid start max 6,0 A/77 W. Under drift max 5 A/69 W.

GOLD RX 35-40: Stegmotor, 4 Nm.

Vid start max 9,6 A/146 W. Under drift max 8 A/130 W.

GOLD RX 50-80: Stegmotor, 6 Nm.

Vid start max 12 A/220 W. Under drift max 10 A/195 W.

GOLD RX 100-120: 3-fas stegmotor.

Max 4,5 A/380 W.

19.6.5 Regleronoggrannhet

Temperatur $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Luftflöde $\pm 5\%$.

20 BILAGOR

20.1 Försäkran om överensstämmelse

Swegon AB

Box 300
S-535 23 Kvänum

försäkrar under eget ansvar att

Luftbehandlingsaggregat med följande beteckning:
GOLD RX, GOLD PX, GOLD CX, GOLD LP, GOLD SD
samt tillbehör till respektive beteckning som omfattas av dessa direktiv

överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG, och dessutom med följande direktiv

2004/108/EG EMC, (elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG LVD, (lågspänningsdirektivet)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN ISO 12100:2010 (Maskinsäkerhet – riskbedömning och riskreducering)
EN ISO 13857:2008 (Skyddsavstånd)
EN 60204-1 (Maskiners el-utrustning)
EN 61000-6-2, -3 (Elektromagnetisk kompatibilitet)
EN 61800-3 (Varvtalsstyrda elektriska drivsystem)

Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:


EN 1886:2007 (Ventilation av byggnader, ventilationsaggregat)
EN 13053:2006 (Ventilation av byggnader, luftbehandling)

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:

Dan Örtengren
Box 300
535 23 Kvänum

Försäkran gäller endast om installationen av aggregatet skett enligt Swegons instruktioner och förutsatt att inga ändringar gjorts på aggregatet.

Kvänum 2011-01-28



Thord Gustafsson, chef Kvalitet & Miljö, Swegon AB

20.2 Igångkörningsprotokoll

Finns även i digital form på [www.swegon.se\(com\)](http://www.swegon.se(com))

Företag

Handläggare

Kund	Datum	SO-nr:
Anl.	Objekt/Aggregat	Individnr:
Anl.adress	Typ/storlek	Programversion:

Filterkalibrering utförd

Kopplingsur, aktuell tid inställd

Annan styrning

Inställning tidkanaler kopplingsur

Kanal	Driftsfall				Tider			Veckodag
1	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
2	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
3	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
4	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
5	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
6	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
7	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:
8	Låg	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	:	-	:	:

Inställning årskanal kopplingsur

Kanal	Driftfall				Tider			Period								
1	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
2	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
3	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
4	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
5	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
6	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
7	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-
8	<input type="checkbox"/>	Ej aktiv	<input type="checkbox"/>	Stopp	<input type="checkbox"/>	Hög	<input type="checkbox"/>	Låg	:	-	:	/	-	-	/	-

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Temperatur 8)		
Temp reglerfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> FRT 1 <input type="checkbox"/> FRT 2 <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL	<input type="checkbox"/> FRT 1 <input type="checkbox"/> FRT 2 <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL
Differens TL/FL (°C)	3,0	
Steg	2	
Brytpunkt (°C)	22,0	
X1	15,0	
Y1	20,0	
X2	20,0	
Y2	18,0	
X3	22,0	
Y3	14,0	
Börvärde (°C)	21,5	21,5
Min TL-temp (°C)		15,0
Max TL-temp (°C)		28,0
Temperaturreglering Xzone 8)		
Temp reglerfunktion	<input type="checkbox"/> FRT 1 <input type="checkbox"/> FRT 2 <input checked="" type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL	<input type="checkbox"/> FRT 1 <input type="checkbox"/> FRT 2 <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL
Differens TL/FL (°C)	3,0	
Steg	2	
Brytpunkt (°C)	22,0	
X1	15,0	
Y1	20,0	
X2	20,0	
Y2	18,0	
X3	22,0	
Y3	14,0	
Börvärde (°C)	21,5	21,5
Min TL-temp (°C)		15,0
Max TL-temp (°C)		28,0
Utetemp.kompensering 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Temperatur		
Vinterkomp. Y1 (°C)	3,0	
Slutpunkt vinter X1 (°C)	-20,0	
Startpunkt vinter X2 (°C)	10,0	
Startpunkt sommar X3 (°C)	25,0	
Slutpunkt sommar X4 (°C)	40,0	
Sommarkomp. Y2 (°C)	2,0	
Sommarnattkyla 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
FL-temp. start (°C)	22,0	
FL-temp. stopp (°C)	16,0	
Uteluftstemp. stopp (°C)	10,0	
TL-Börvärde (°C)	10,0	
Drifftid start (tt:mm)	23:00	
Drifftid stopp (tt:mm)	06:00	
Intermittent nattvärme 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
FL/Rum start (°C)	16,0	
FL/Rum stopp (°C)	18,0	
TL-Natt börvärde (°C)	28,0	
TL-flöde (m ² /s / Pa)	1)	
FL-flöde (m ² /s / Pa)	0,0	
Reglerutgång	<input checked="" type="checkbox"/> IQnomic <input type="checkbox"/> IQnomic+	<input type="checkbox"/> IQnomic <input type="checkbox"/> IQnomic+
Spjäll utgång	=0	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Morning Boost 8)		
Tid (tt:mm)	00:00	
Spjäll	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
FL-fläkt	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Reglerutgång	<input checked="" type="checkbox"/> IQnomic <input type="checkbox"/> IQnomic+	<input type="checkbox"/> IQnomic <input type="checkbox"/> IQnomic+
Börvärdesförskjutning 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Extra reglersekvens 8)		
Max utsignal (%)	100	
Kylfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.
Värmefunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.
Utökad värmesekvens	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> el P/P <input type="checkbox"/> el 0-10 V <input type="checkbox"/> Vatten+frys skydd <input type="checkbox"/> Vatten	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> el P/P <input type="checkbox"/> el 0-10 V <input type="checkbox"/> Vatten+frys skydd <input type="checkbox"/> Vatten
Externa givare		
Extern FL/Rum	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> IQnom <input type="checkbox"/> Komm.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> IQnom <input type="checkbox"/> Komm.
Extern ute	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> IQnom <input type="checkbox"/> Komm.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> IQnom <input type="checkbox"/> Komm.
Larmfördröjning	5 min	
Antal givare	2	
Mätfunktion	<input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Max <input checked="" type="checkbox"/> Medel	<input type="checkbox"/> Min <input type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Medel
Flöde/tryck		
Fläktreglering TL	<input checked="" type="checkbox"/> Flöde <input type="checkbox"/> Tryck <input type="checkbox"/> Behov <input type="checkbox"/> Slav	<input type="checkbox"/> Flöde <input type="checkbox"/> Tryck <input type="checkbox"/> Behov <input type="checkbox"/> Slav
Fläktreglering FL	<input checked="" type="checkbox"/> Flöde <input type="checkbox"/> Tryck <input type="checkbox"/> Behov <input type="checkbox"/> Slav	<input type="checkbox"/> Flöde <input type="checkbox"/> Tryck <input type="checkbox"/> Behov <input type="checkbox"/> Slav
Flöde lågfart TL	1)	1)
Flöde lågfart FL	1)	1)
Flöde högfart TL	2)	2)
Flöde högfart FL	2)	2)
Flöde maxfart TL	4) 3)	4)
Flöde maxfart FL	4) 3)	4)
Flöde minfart TL	5)	
Flöde minfart FL	5)	
Tryck lågfart TL Pa	100	
Tryck lågfart FL Pa	100	
Tryck högfart TL Pa	200	
Tryck högfart FL Pa	200	
Maxfart fläktvarvtal TL (%)	100%	
Maxfart fläktvarvtal FL (%)	100%	
Tryck maxfart TL Pa	400 7)	
Tryck maxfart FL Pa	400 7)	
Behovsstyrd lågfart TL (%)	25	
Behovsstyrd lågfart FL (%)	25	
Behovsstyrd högfart TL (%)	50	
Behovsstyrd högfart FL (%)	50	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Uttemp. kompensering	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Flöde/Tryck		
Vinterkompens. Y1 (%)	30	
Slutpunkt vinter X1 (°C)	-20	
Startpunkt vinter X2 (°C)	10	
Forcering		
TL	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
FL	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Nedreglering 8)		
Funktion	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input checked="" type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> TL + FL	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> TL + FL
Neutralzon (°C)	0,0	
Drift		
Kopplingsur funktion	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Låg - hög <input type="checkbox"/> 2. Stopp - låg - hög	<input type="checkbox"/> 1. Låg - hög <input type="checkbox"/> 2. Stopp - låg - hög
Slavstyrning 9)		
K-faktor	1,0	
Filterfunktion GOLD SD	<input checked="" type="checkbox"/> Ej akt. <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL	<input type="checkbox"/> Ej akt. <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL
Förfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Ej akt. <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL	<input type="checkbox"/> Ej akt. <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL
Efterfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Förlängd drift		
Extern lågfart (t:mm)	0:00	
Extern högfart (t:mm)	0:00	
Sommar/vintertid	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Värme		
Värmeväxlare GOLD RX		
Avfrostning	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Avluftsreglering		
Funktion	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Min. temp (°C)	5	
Eftervärme 8)		
Motionskörning	<input type="checkbox"/> Ej akt. <input checked="" type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> Ventil <input type="checkbox"/> P+V	<input type="checkbox"/> Ej akt. <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> Ventil <input type="checkbox"/> P+V
Motionstid	3 Min.	
Intervall	24 h	
"Heating boost" 8)		
Funktion Av/På	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Startgräns TL Temp (°C)	3,0	
Ramtid (%)	2,5	

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Kyla	8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Autodrift	<input type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Autodrift
Kylmaskin styrning		<input checked="" type="checkbox"/> Steglös 0-10 V	<input type="checkbox"/> Steglös 10-0 V	<input type="checkbox"/> Steglös 0-10 V	<input type="checkbox"/> Steglös 10-0 V
		<input type="checkbox"/> CoolDX Komfort	<input type="checkbox"/> On/off 1 steg	<input type="checkbox"/> CoolDX Komfort	<input type="checkbox"/> On/off 1 steg
		<input type="checkbox"/> On/off 3 steg binärt	<input type="checkbox"/> COOL DXS	<input type="checkbox"/> On/off 3 steg binärt	<input type="checkbox"/> COOL DXS
Motionskörning	Kylrelä 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Pump	<input type="checkbox"/> P+V	<input type="checkbox"/> Ventil
	Kylrelä 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Pump	<input type="checkbox"/> P+V	<input type="checkbox"/> Ventil
Motionstid		3 Min.			
Intervall		24 h			
Reglerhastighet					
Stegtid (s)		300			
Utetemperaturgräns	Steg 1 (°C)	3,0			
	Steg 2 (°C)	5,0			
	Steg 3 (°C)	7,0			
Återstarttid (s)		480 (CoolDX: 300)			
Kyla min TL-flöde (m ³ s)		6)			
Kyla min FL-flöde (m ³ s)		6)			
Neutralzon (°C)		2,0			
"Cooling Boost"	8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Komf.	<input type="checkbox"/> Ekon.	<input type="checkbox"/> Sekv.
		<input type="checkbox"/> Komf.+ekon.	<input type="checkbox"/> Ekon.+sekv.	<input type="checkbox"/> Komf.+ekon.	<input type="checkbox"/> Ekon.+sekv.
Startgräns TL-temp (°C)		3,0			
Ramptid (%)		2,5			
BLUE BOX					
Funktion		<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv
Aggregattyp		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Värmep.	<input type="checkbox"/> Kylm.	<input type="checkbox"/> Rev.
Kylbörvärde (°C)		12			
Värmebörvärde (°C)		40			
Optimize funktion		<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv
Ventilgräns undre (%)		80			
Ventilgräns övre (%)		100			
Födröjning (s)		60			
Kylopt. reg.-hast. upp (°C/min)		0,6			
Kylopt. reg.-hast. ned (°C/min)		0,3			
Värmeopt. reg.-hast. upp (°C/min)		0,3			
Värmeopt. reg.-hast. ned (°C/min)		0,6			
Kyla differens (°C)		2,0			
Värme differens (°C)		3,0			
AQUA Link funktion		<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv
Typ		<input checked="" type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Kyla	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Kyla
Pumplarm		<input checked="" type="checkbox"/> Inaktiv	<input type="checkbox"/> Öppen	<input type="checkbox"/> Stängd	<input type="checkbox"/> Kontak.
Fukt	8)				
Avfukttningsreglering		<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> Aktiv
Tilluft relativ fuktighet (%RH)		50%			
Befuktning		<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv	<input type="checkbox"/> TL evap	<input type="checkbox"/> FL evap	<input type="checkbox"/> Ånga
T/FL evap.					
Startgräns %		40			
Stoppgräns %		45			
Ånga					
Börvärde %		30			
Max-värde %		80			
Larmingång		NO			

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
All Year Comfort 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Kyla <input type="checkbox"/> Värme <input type="checkbox"/> K+V	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Kyla <input type="checkbox"/> Värme <input type="checkbox"/> K+V
Varmvattentemp. (°C)	30	
Kylvattentemp. (°C)	14	
Utekompensering Varmvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Utetemp. (X1) (°C)	-20	
Varmvatten (Y1)(°C)	40	
Utetemp. (X2)(°C)	5	
Varmvatten (Y2)(°C)	30	
Utetemp. (X3)(°C)	15	
Varmvatten (Y3)(°C)	20	
Utekompensering Kylvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Utetemp. (X1) (°C)	10	
Kylvatten (Y1)(°C)	22	
Utetemp. (X2)(°C)	20	
Kylvatten (Y2)(°C)	18	
Utetemp. (X3)(°C)	25	
Kylvatten (Y3)(°C)	14	
Rumskompensering Varmvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Rumstemperatur (°C)	21	
P-band (°C)	5	
Nattblockering	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Rumskompensering Kylvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Rumstemperatur (°C)	21	
P-band(°C)	5	
Nattblockering	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Nattkompensering Varmvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Temp.komp. (°C)	-2	
Nattkompensering Kylvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Temp.komp. (°C)	2	
Nattkompensering	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Kanal 1, Start, Stopp, Veckodag	Ej aktiv	
Kanal 2, Start, Stopp, Veckodag	Ej aktiv	
Pumpdrift Varmvatten		
Utetemp. Start (°C)	15	
Utetemp. Stopp (°C)	18	
Pumpdrift Kylvatten		
Utetemp. Start (°C)	-20	
Utetemp. Stopp (°C)	-25	
Larmfunktion varmvatten		
Pumplarm	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Bryt. <input type="checkbox"/> Slut. <input type="checkbox"/> Kont.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Bryt. <input type="checkbox"/> Slut. <input type="checkbox"/> Kont.
Ventilsvar	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Larmfunktion kylvatten		
Pumplarm	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Bryt. <input type="checkbox"/> Slut. <input type="checkbox"/> Kont.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Bryt. <input type="checkbox"/> Slut. <input type="checkbox"/> Kont.
Ventilsvar	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Motionskörning varmvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> P+V <input type="checkbox"/> Ventil	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> P+V <input type="checkbox"/> Ventil
Motionstid (min)	3	
Intervall (h)	24	
Motionskörning kylvatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> P+V <input type="checkbox"/> Ventil	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Pump <input type="checkbox"/> P+V <input type="checkbox"/> Ventil
Motionstid (min)	3	
Intervall (h)	24	
Daggpunktskompensering	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Neutralzon(°C)	2	
Komp. Flöde (%)	10	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
OPTIMIZE 8)	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Övre spjällgräns (%)	90	
Undre spjällgräns (%)	70	
Stegstorlek (Pa)	20	
Intervall (min)	2	
Tillåten avvikelse (Pa)	10	
Startfördröjning (min)	15	
Min tryck (Pa)	50	
Max tryck (Pa)	400	
Season Heating	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> Manuell
Manuell	<input checked="" type="checkbox"/> Std vär <input type="checkbox"/> Extra luftv	<input type="checkbox"/> Std vär <input type="checkbox"/> Extra luftv
"IQnomic Plus"		
I/O-modul Nr 3 Ext. övervakning	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv Om aktiv, funktion:
I/O-modul Nr 6 8) Ext. kyla	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
I/O-modul Nr 8 8) Swegon Factory	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
I/O-modul Nr 9 Fövärmning	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
I/O-modul Nr A Värmezon	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
I/O-modul Nr B Kylzon	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
MIRU Control	<i>Se igångkörningsprotokoll för MIRU Control</i>	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
ReCO₂		
CO ₂ -funkt	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Co ₂ +flöde	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> CO ₂ <input type="checkbox"/> Co ₂ +flöde
Temperaturfunktion Kyla	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.
Temperaturfunktion Värme	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Komf. <input type="checkbox"/> Ekon.
Min. uteluft	6)	
Min avluft	6)	
Larminställning		
Brandlarmsfunktion		
Internt brandlarm	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> Aktiv
Externt brandlarm Larmåterställn.	<input checked="" type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto
Fläktar vid brand	<input checked="" type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL	<input type="checkbox"/> Ej aktiv <input type="checkbox"/> TL <input type="checkbox"/> FL <input type="checkbox"/> TL+FL
TL brandvarvtal (%)	100	
FL brandvarvtal (%)	100	
Externt larm		
Tidsfördröjning larm 1 (s)	10	
Larm vid slutning, larm 1	1	
Larmåterställning	<input checked="" type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto
Tidsfördröjning larm 2 (s)	10	
Larm vid slutning, larm 2	1	
Larmåterställning	<input checked="" type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Man. <input type="checkbox"/> Auto
Larmgräns temperatur		
Avvikelse TL-börvärde 8)	5,0	
Min FL-temperatur	12,0	
Filterfunktion		
Filter larmgräns		
TL (Pa)	100	
FL (Pa)	100	
VVX-avfrostning		
Larmgräns (Pa) GOLD RX	50	

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Serviceperiod		
Larmgräns (mån)	12	
Larmprioritet <i>Se även följande sidor</i>		
Larmutgång	A	<input checked="" type="checkbox"/> Slutande <input type="checkbox"/> Brytande
	B	<input checked="" type="checkbox"/> Slutande <input type="checkbox"/> Brytande
		<input type="checkbox"/> Slutande <input type="checkbox"/> Brytande
		<input type="checkbox"/> Slutande <input type="checkbox"/> Brytande
Handterminalinställning		
Språk/Language	English	
Flödesenhet	<input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/> m ³ /s <input type="checkbox"/> m ³ /h	<input type="checkbox"/> l/s <input type="checkbox"/> m ³ /s <input type="checkbox"/> m ³ /h
Min/max inställning 8)		
Börvärde TL/FL (°C) 8)	15,0/40,0	
Min. begränsning TL (°C) 8)	13,0/18,0	
Max. begränsning TL (°C) 8)	25,0/45,0	
Brytpunkt FRT-reglering (°C) 8)	15,0/23,0	
Differens TL/FL (°C) 8)	1,0/5,0	
Grundinställning		
-		
Kommunikation		
EIA-232		
Protokoll	GSM-modem	
Adress	1	
Hastighet	9600	
Paritet	Ingen	
Stoppbit	1	
EIA-485		
Protokoll	Modbus RTU	
Adress	1	
	PLA (Exoline) 1	
	ELA (Exoline) 1	
Hastighet	9600	
Paritet	Ingen	
Stoppbit	1	
Ethernet		
Mac Id	Individuell	
DHCP server	Ej aktiv	
IP-adress	10.200.1.1	
Port nr.	80	
Nätmask	255.0.0.0	
GateWay	000.000.000.000	
DNS-server		
Nr. 1	000.000.000.000	
Nr. 2	000.000.000.000	
Modbus TCP		
IP	000.000.000.000	
Port nr.	502	
Nätmask	000.000.000.000	
BACnet IP		
Funktion	Ej aktiv	
Device ID	0000000	
Port nr.	47808	

Värdena avser i tur och ordning storlekarna 04, 05, 08, 12, 14, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 och 120.

1) 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 0,40, 0,55, 0,75, 0,85, 0,90, 1,1, 1,5, 1,7, 2,0, 2,2, 3,0, 3,5

2) 0,25, 0,30, 0,40, 0,60, 0,60, 1,0, 1,3, 1,65, 1,85, 2,2, 2,8, 3,4, 3,5, 4,6, 5,5, 7,0

3) 0,35, 0,50, 0,60, 0,90, 0,90, 1,4, 1,8, 2,5, 2,6, 3,3, 3,5, 4,3, 5,0, 5,8, 8,2, 10,5

4) Endast i kombination med Heating BOOST, Cooling BOOST och Forcering.

5) Endast i kombination med Behovsstyrning.

0,08, 0,08, 0,20, 0,20, 0,30, 0,30, 0,50, 0,50, 0,75, 0,75, 1,0, 1,0, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5

6) 0,10, 0,10, 0,20, 0,30, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,80, 0,90, 1,2, 1,5, 1,8, 1,8, 2,8, 2,8

7) Endast i kombination med forcering.

8) Ej när anläggningen består av endast frånluftsaggregat GOLD SD

9) Ej när anläggningen består av endast till- eller frånluftsaggregat GOLD SD

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde			Injusterat värde		
		Prioritet	Indikering	Påverkan	Prioritet	Indikering	Påverkan
		0=blockerat	lysdiod	0=Drift	0=blockerat	lysdiod	0=Drift
		A=A-larm	0=Från	1=Stopp	A=A-larm	0=Från	1=Stopp
		B=B-larm	1=Till			B=B-larm	1=Till
1	Externt brandlarm utlöst	A****	1	1*			
2	Internt brandlarm utlöst	A****	1	1*			
3	Frysvaktstemp under larmgräns	A****	1	1*			
4	Rotationsvakt VVX utlöst	A	1	0**			
5	Frysvaktsgivare defekt	A****	1	1*			
6	TL-givare defekt	A	1	1			
7	FL-givare defekt	A	1	1			
8	Ute-givare defekt	B	1	0			
9	Ingen kommunikation VVX-styrning	A***	1	1			
10	Ingen kommunikation TL-motorstyrning	A***	1	1			
11	Ingen kommunikation FL-motorstyrning	A***	1	1			
12	Överström TL-motorstyrning	A***	1	1			
13	Överström FL-motorstyrning	A***	1	1			
14	Underspänning TL-motorstyrning	A***	1	1			
15	Underspänning FL-motorstyrning	A***	1	1			
16	Överspänning TL-motorstyrning	A***	1	1			
17	Överspänning FL-motorstyrning	A***	1	1			
18	Övertemperatur TL-motorstyrning	A***	1	1			
19	Övertemperatur FL-motorstyrning	A***	1	1			
20	Ingen kommunikation TL-2 motorstyrning	A***	1	1			
21	Ingen kommunikation FL-2 motorstyrning	A***	1	1			
22	Överström TL-2 motorstyrning	A***	1	1			
23	Överström FL-2 motorstyrning	A***	1	1			
24	Underspänning TL-2 motorstyrning	A***	1	1			
25	Underspänning FL-2 motorstyrning	A***	1	1			
26	Överspänning TL-2 motorstyrning	A***	1	1			
27	Överspänning FL-2 motorstyrning	A***	1	1			
28	Övertemperatur TL-2 motorstyrning	A***	1	1			
29	Övertemperatur FL-2 motorstyrning	A***	1	1			
30	Extern FL/rumsgivare defekt	A***	1	1			
31	Extern utegivare defekt	B***	1	0			
32	Platt-vvx givare defekt	A***	1	0			
33	Batteri-vvx givare defekt	A***	1	0			
34	Överström VVX-styrning	A***	1	1			
35	Underspänning VVX-styrning	A***	1	1			
36	Överspänning VVX-styrning	A***	1	1			
37	Övertemperatur VVX-styrning	A***	1	1			
38	VVX tryckfall över larmgräns	B***	1	0			
39	Elbatteri utlöst	A***	1	1			
40	FL-temperatur under larmgräns	A***	1	1			
41	TL-temperatur under börvärde	A***	1	1			
42	Externt larm Nr 1 utlöst	A***	1	1			

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde			Injusterat värde		
		Prioritet	Indikering	Påverkan	Prioritet	Indikering	Påverkan
		0=blockerat	lysdiod	0=Drift	0=blockerat	lysdiod	0=Drift
		A=A-larm B=B-larm	0=Från 1=Till	0=Stopp 1=Stopp	A=A-larm B=B-larm	0=Från 1=Till	0=Drift 1=Stopp
43	Externt larm Nr 2 utlöst	B***	1	0			
44	TL-Kanaltryck under börvärde	B***	1	0			
45	FL-kanaltryck under börvärde	B***	1	0			
46	TL-Kanaltryck över börvärde	B***	1	0			
47	FL-kanaltryck över börvärde	B***	1	0			
48	TL-flöde under börvärde	B***	1	0			
49	FL-flöde under börvärde	B***	1	0			
50	TL-flöde över börvärde	B***	1	0			
51	FL-flöde över börvärde	B***	1	0			
52	TL-filter smutsigt	B***	1	0			
53	FL-filter smutsigt	B***	1	0			
54	Serviceperiod över larmgräns	B***	1	0			
55	Ingen kommunikation TL-flödestryckgivare	A***	1	1			
56	Ingen kommunikation FL-flödestryckgivare	A***	1	1			
57	Ingen kommunikation TL-filtertryckgivare	B***	1	0			
58	Ingen kommunikation FL-filtertryckgivare	B***	1	0			
59	Ingen kommunikation TL-kanaltryckgivare	A***	1	1			
60	Ingen kommunikation FL-kanaltryckgivare	A***	1	1			
61	Ingen kommunikation VVX-tryckgivare	B***	1	0			
62	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:0	B***	1	0			
63	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:1	B***	1	0			
64	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:2	B***	1	0			
65	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:3	B***	1	0			
66	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:4	B***	1	0			
67	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:5	B***	1	0			
68	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:6	B***	1	0			
69	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:7	B***	1	0			
70	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:8	B***	1	0			
71	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:9	B***	1	0			
72	Ingen kommunikation styrenhet I/O	A	1	1			
73	Platt-vvx, spjällmotor defekt	A***	1	1			
74	Batteri-vvx pump utlöst	A***	1	1			
75	Tilluftsfuktgivare defekt	A***	1	1			
76	Frånluftsfuktgivare defekt	A***	1	1			
78	Fuktgivare vxv defekt	B***	1	0			
79	Batteri vxv ventil defekt	A***	1	1			
80	Temperaturvakt under larmgräns	A***	1	1			
81	Tilluft-d temperaturgivare defekt	B***	1	0			

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde			Injusterat värde		
		Prioritet	Indikering	Påverkan	Prioritet	Indikering	Påverkan
		0=blockerat	lysdiöd	0=Drift	0=blockerat	lysdiöd	0=Drift
		A=A-larm	0=Från	1=Stopp	A=A-larm	0=Från	1=Stopp
		B=B-larm	1=Till			B=B-larm	1=Till
82	Frånluft-d temperaturgivare defekt	B***	1	0			
83	Tilluft förfilter smutsigt	B***	1	0			
84	Frånluft förfilter smutsigt	B***	1	0			
85	CoolDX, K1 utlöst	A	1	0			
86	CoolDX, K2 utlöst	A	1	0			
87	CoolDX K1 för många återstarter	A****	1	1			
88	CoolDX K2 för många återstarter	A****	1	1			
89	Ingen kommunikation tryckgivare, tilluft förfilter	B***	1	0			
90	Ingen kommunikation tryckgivare, frånluft förfilter	B***	1	0			
91	Frys-vakt förvärmning under larmgräns	A	1	1			
92	Frys-vakt förvärmningsgivare defekt	A	1	1			
93	Förvärmningsgivare defekt	A	1	1			
94	Elbatteri förvärmning utlöst	A***	1	1			
95	Förvärmning under börvärde	A***	1	1			
97	Ingen kommunikation tryckgivare ReCO ₂	A***	1	1			
98	ReCO ₂ spjällmotor defekt	A***	1	1			
99	Tidslåsning utlöst	A	1	1			
102	Kylventil I/O-7 defekt	B***	1	0			
103	Värmeventil I/O-7 defekt	A***	1	0			
104	Kylpump I/O-7 utlöst	B***	1	0			
105	Värmepump I/O-7 utlöst	A***	1	1			
106	Kylvattentemperatur I/O-7 under börvärde	B***	1	1			
107	Varmvattentemperatur I/O-7 under börvärde	A***	1	1			
108	Kylvattentemperatur I/O-7 över börvärde	O***	1	1			
109	Varmvattentemperatur I/O-7 över börvärde	O***	1	1			
110	Kylvattentemperaturgivare I/O-7 defekt	B	1	1			
111	Varmvattentemperaturgivare I/O-7 defekt	A	1	1			
112	Ingen kommunikation tryckgivare efterfilter	B***	1	0			
113	Efterfilter tilluft smutsigt	B***	1	0			
120	Ingen kommunikation MIRU Control	B***	1	0			
121	MIRU Control utlöst	B***	1	0			
135	TL fläktmotor blockerad	A***	1	1			
136	FL fläktmotor blockerad	A***	1	1			
137	TL-2 fläktmotor blockerad	A***	1	1			
138	FL-2 fläktmotor blockerad	A***	1	1			
139	Ojämn spänning mellan faser TL	A***	1	1			
140	Ojämn spänning mellan faser FL	A***	1	1			
141	Ojämn spänning mellan faser TL-2	A***	1	1			
142	Ojämn spänning mellan faser FL-2	A***	1	1			

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde			Injusterat värde		
		Prioritet	Indikering	Påverkan	Prioritet	Indikering	Påverkan
		0=blockerat	lysdiod	0=Drift	0=blockerat	lysdiod	0=Drift
		A=A-larm	0=Från	1=Stopp	A=A-larm	0=Från	1=Stopp
		B=B-larm	1=Till			B=B-larm	1=Till
143	Ingen kommunikation OPTIMIZE	B***	1	0			
144	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:A	B***	1	0			
145	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:B	B***	1	0			
146	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:C	B***	1	0			
147	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:D	B***	1	0			
148	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:E	B***	1	0			
149	Ingen kommunikation I/O-modul Nr:F	B***	1	0			
150	Frysvakt extra-zon under larmgräns	A	1	1			
151	Frysvaktsgivare extra-zon defekt	A	1	1			
152	Tilluftsgivare extra-zon defekt	A	1	1			
153	Frånluftsgivare extra-zon defekt	A	1	1			
154	Elbatteri extra-zon utlöst	A	1	1			
155	Frånluftstemperatur extra-zon under larmgräns	A***	1	1			
156	Tilluft extra-zon under larmgräns	A***	1	1			
159	Ingen kommunikation COOL DXS modul	A	1	0			
160	COOL DX/DXS lågtryck under larmgräns	A	1	0			
161	COOL DX/DXS högtryck över larmgräns	A	1	0			
162	COOL DX/DXS lågtrycksgivare defekt	A	1	0			
163	COOL DX/DXS högtrycksgivare defekt	A	1	0			
164	COOL DX/DXS K1 utlöst	A	1	0			
165	COOL DX/DXS K2 utlöst	A	1	0			
166	COOL DX/DXS K3 utlöst	A	1	0			
167	COOL DX/DXS K1 för många återstarter	A	1	0			
168	COOL DX/DXS K2 för många återstarter	A	1	0			
169	COOL DX/DXS K3 för många återstarter	A	1	0			
170	COOL DXS fläkt utlöst	A	1	0			
171	COOL DX/DXS felaktig fasföljd	A	1	0			
172	Uteluft temp.givare COOL DX defekt	B***	1	0			
178	AGUA Link cirkulationspump kyla utlöst	B	1	0			
179	Ingen kommunikation till BLUE BOX	B	1	0			
180	BLUE BOX larmnivå 1 utlöst	B	1	0			
181	BLUE BOX larmnivå 2 utlöst	B	1	0			
182	BLUE BOX larmnivå 3 utlöst	B	1	0			

Larm Nr:	Funktion	Fabrikinställt värde			Injusterat värde		
		Prioritet	Indikering	Påverkan	Prioritet	Indikering	Påverkan
		0=blockerat	lysdiod	0=Drift	0=blockerat	lysdiod	0=Drift
		A=A-larm	0=Från	1=Stopp	A=A-larm	0=Från	1=Stopp
		B=B-larm	1=Till			B=B-larm	1=Till
183	Ångbefuktare defekt	A***	1	1			
184	Frysvakt extra reglersekvens under larmgräns	A	1	1			
185	Frysvaktsgivare extra reglersekvens defekt	A***	1	0			
186	Elektrisk luftvärmare extra reglersekvens utlöst	A	1	1			

* Ej ställbar, stoppar alltid aggregat

** Ej ställbar, stoppar aggregat vid temperatur under +5°C

*** Blockerad om handterminal ej är i huvudmeny

**** Ej möjlig att blockera

Injustering utförd av:

Datum _____

Företag _____

Namn _____

20.3 Byggvarudeklaration

För komplett byggvarudeklaration, se vår hemsida www.swegon.com under Produkter & tjänster.

20.4 Ecodesign data

AHU data		Data according to ErP directive in technical documentation and free access webpage													
Type	Size	Installation category	Efficiency category	Variable speed drive	Specific ratio	Overall efficiency $\eta_e(s)$			Efficiency grade N			Power input Ped kW	Air Flow qv m ³ /s	Press-ure increase pfs Pa	Speed n min ⁻¹
						Actual	Req 2013	Req 2015	Actual	Req 2013	Req 2015				
GOLD TOP	04		Static	Yes	1,01	61,4	44,3	48,3	75,2	58	62	0,495	0,518	529	2700
	05	A	Static	Yes	1,01	63,8	47,1	51,1	74,7	58	62	0,920	0,649	829	3380
	07 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	63,8	47,1	51,1	74,7	58	62	0,920	0,649	829	3380
	07 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	63,5	48,1	52,1	73,4	58	62	1,15	0,734	924	3700
	08	A	Static	Yes	1,01	65,4	48,6	52,6	74,8	58	62	1,27	0,923	835	2780
	11 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	65,4	48,6	52,6	74,8	58	62	1,27	0,923	835	2780
	11 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	67,4	49,7	53,7	75,7	58	62	1,62	1,00	1009	3050
12	A	Static	Yes	1,01	66,8	49,8	53,8	75,0	58	62	1,66	1,26	821	2250	
GOLD RX PX CX SD	04	A	Static	Yes	1,01	61,4	44,3	48,3	75,2	58	62	0,495	0,518	529	2700
	05 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	63,8	47,1	51,1	74,7	58	62	0,920	0,649	829	3380
	05 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	63,5	48,1	52,1	73,4	58	62	1,150	0,734	924	3700
	07 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	63,8	47,1	51,1	74,7	58	62	0,92	0,649	829	3380
	07 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	63,5	48,1	52,1	73,4	58	62	1,15	0,734	924	3700
	08 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	65,4	48,6	52,6	74,8	58	62	1,27	0,923	835	2780
	08 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	67,4	49,7	53,7	75,7	58	62	1,62	1,00	1009	3050
	11 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	65,4	48,6	52,6	74,8	58	62	1,27	0,923	835	2780
	11 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	67,4	49,7	53,7	75,7	58	62	1,62	1,00	1009	3050
	12 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	66,8	49,8	53,8	75,0	58	62	1,66	1,26	821	2250
	12 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	66,0	51,3	55,3	72,7	58	62	2,30	1,48	965	2500
	14	A	Static	Yes	1,01	67,7	49,6	53,6	76,0	58	62	1,60	1,85	544	1600
	20 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	66,7	51,9	55,9	72,8	58	62	2,62	2,18	759	1890
	20 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	65,7	53,1	57,1	70,5	58	62	3,44	2,44	890	2100
	25	A	Static	Yes	1,01	66,7	52,1	56,1	72,6	58	62	2,77	2,48	706	1380
	50	A	Static	Yes	1,01	66,7	52,1	56,1	72,6	58	62	2,77	2,48	706	1380
	30 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	65,2	54,5	58,5	68,8	58	62	4,62	2,93	988	1635
	60 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	65,2	54,5	58,5	68,8	58	62	4,62	2,93	988	1635
	30 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	67,2	55,0	59,0	70,2	58	62	5,19	3,26	1023	1740
	60 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	67,4	56,2	60,2	69,2	58	62	6,77	3,56	1228	1900
35	A	Static	Yes	1,01	70,5	54,0	58,0	74,5	58	62	4,200	4,240	668	1180	
40	A	Static	Yes	1,01	69,2	56,2	60,2	70,9	58	62	6,76	4,95	911	1380	
70	A	Static	Yes	1,01	70,5	54,0	58,0	74,5	58	62	4,200	4,240	668	1180	
80 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	69,2	56,2	60,2	70,9	58	62	6,76	4,95	911	1380	
100	A	Static	Yes	1,01	70,5	54,0	58,0	74,5	58	62	4,200	4,240	668	1180	
120 (Eff.var 1)	A	Static	Yes	1,01	69,2	56,2	60,2	70,9	58	62	6,76	4,95	911	1380	
80 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	68,5	58,0	62,0	68,5	58	62	10,70	5,18	1358	1590	
120 (Eff.var 2)	A	Static	Yes	1,01	68,5	58,0	62,0	68,5	58	62	10,70	5,18	1358	1590	

All dokumentation finns även i digital form att ladda ner från
www.swegon.com