


# Installation Anschlusssatz TBLZ-1-64 GOLD

## 1. Allgemeines

Anschlusssatz TBLZ-1-64 wird für den Anschluss von bis zu 10 Steuerausrüstungen MIRU Control oder 1 Kältemaschine/Wärmepumpe an ein GOLD-Gerät verwendet. Er kann auch als Verteiler verwendet werden, wenn mehr Eingänge erforderlich sind, als an der Steuerkarte des GOLD-Geräts für COM1–3 bzw. COM6–11 zur Verfügung stehen. Der Anschlusssatz besteht aus einem Kabeladapter und einem Bus-Kabel.

## 2. Montage

Der Kabeladapter wird auf der DIN-Schiene im Schaltkasten des GOLD-Geräts montiert.

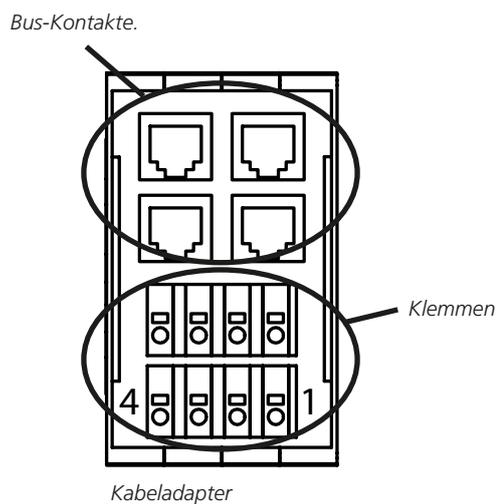


### 3. Elektrischer Anschluss

#### 3.1 MIRU Control und Kältemaschine/Wärmepumpe


##### GOLD, Version E/F

Das mitgelieferte Bus-Kabel wird an einen Bus-Kontakt mit der Kennzeichnung COM4 an der Steuereinheit des GOLD-Geräts sowie an einen Bus-Kontakt am Kabeladapter angeschlossen.

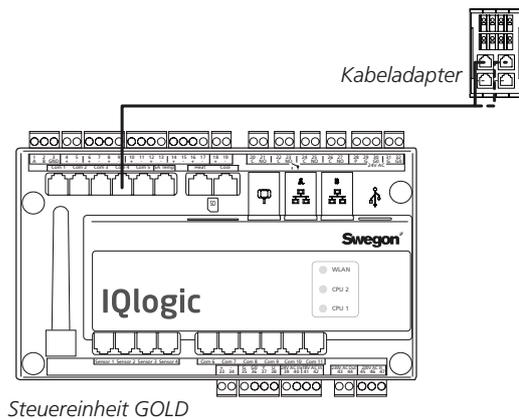

##### MIRU Control

Das Kabel zwischen der/den Steuerausrichtung/en MIRU Control und Kabeladapter wird gemäß Skizze angeschlossen. Kabel gehören nicht zum Lieferumfang. Es werden paarseitig verdrehte, abgeschirmte Kabel empfohlen.

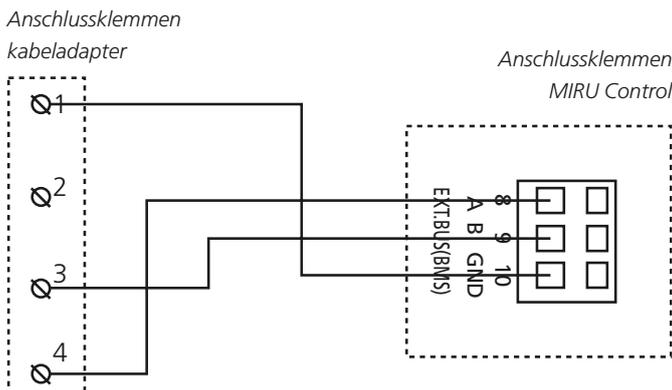

##### Kältemaschine/Wärmepumpe BlueBox

Siehe Dokumentation für BlueBox.

#### 3.2 Verteiler, Steuerkarte des GOLD-Geräts

##### GOLD, Version E/F

Wenn mehr Eingänge erforderlich sind, als an den COM1–3- bzw. COM6–11-Anschlüssen der Steuerkarte des GOLD-Geräts zur Verfügung stehen, kann der Kabeladapter als Verteiler verwendet werden.

Das mitgelieferte Bus-Kabel wird an den mit COM1–3 bzw. COM6–11 gekennzeichneten Bus-Kontakt (siehe die jeweilige Installationsanweisung für das entsprechende Zubehör) und einen beliebigen Bus-Kontakt am Kabeladapter angeschlossen.

