

Installation efterfilterdel TCFB/TCFBS GOLD/SILVER C

1. Allmänt

Efterfilterdel TCFB/TCFBS monteras i anläggningar där ytterligare filtrering av tilluften krävs.

Efterfilterdel monteras i tilluften efter aggregatet.

Rejält tilltagna påsfilter i filterklass F7 eller F9.

GOLD:

Monterad tryckgivare finns som standard. Larmgräns och aktuellt filtertryck kan avläsas i GOLD-aggregatets handterminal.



2. Skötsel

Filtren skall bytas när filterlarm har aktiverats.

Beställ nya filter från Swegon eller dess representant.

Uppge storlek för aggregatet.

Demontera filter

Drag ut handtagen (A) för att frigöra filtren från filterhållaren. Ta ut filtren, se skiss.

Det är lämpligt att utföra rengöring i filterutrymmet när filtren är borta.

Montera nya filter


För in filtren i filterhållaren. Sträck samtidigt ut filterpåsar så att de inte fastnar, skadas eller viks.

För in filtren så långt det går in i efterfilterdelen och pressa lätt mot filterramarna så att de sluter tätt.

Tryck in handtagen (A) så att filtren kläms på plats i filterhållaren.

GOLD:

Utför filterkalibrering.

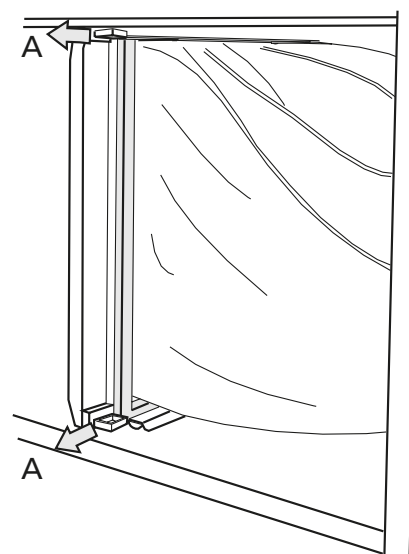

3. Installation

För montering av efterfilterdel i kanalsystem, se särskild instruktion Montering kanaltillbehör.

5. Elektrisk anslutning

GOLD:

Tryckgivaren ansluts elektriskt till valfri COM6-COM11 bus-kontakt på aggregatets styrkort. Detta sker med hjälp av medlevererad kabel.

Kontrollera att tryckgivarens funktionsomkopplare står i läge A.

