


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet, utan
batterivärmeväxlare/
With control
unit, without coil
heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde/
Temperature sensor for density corrected air flow

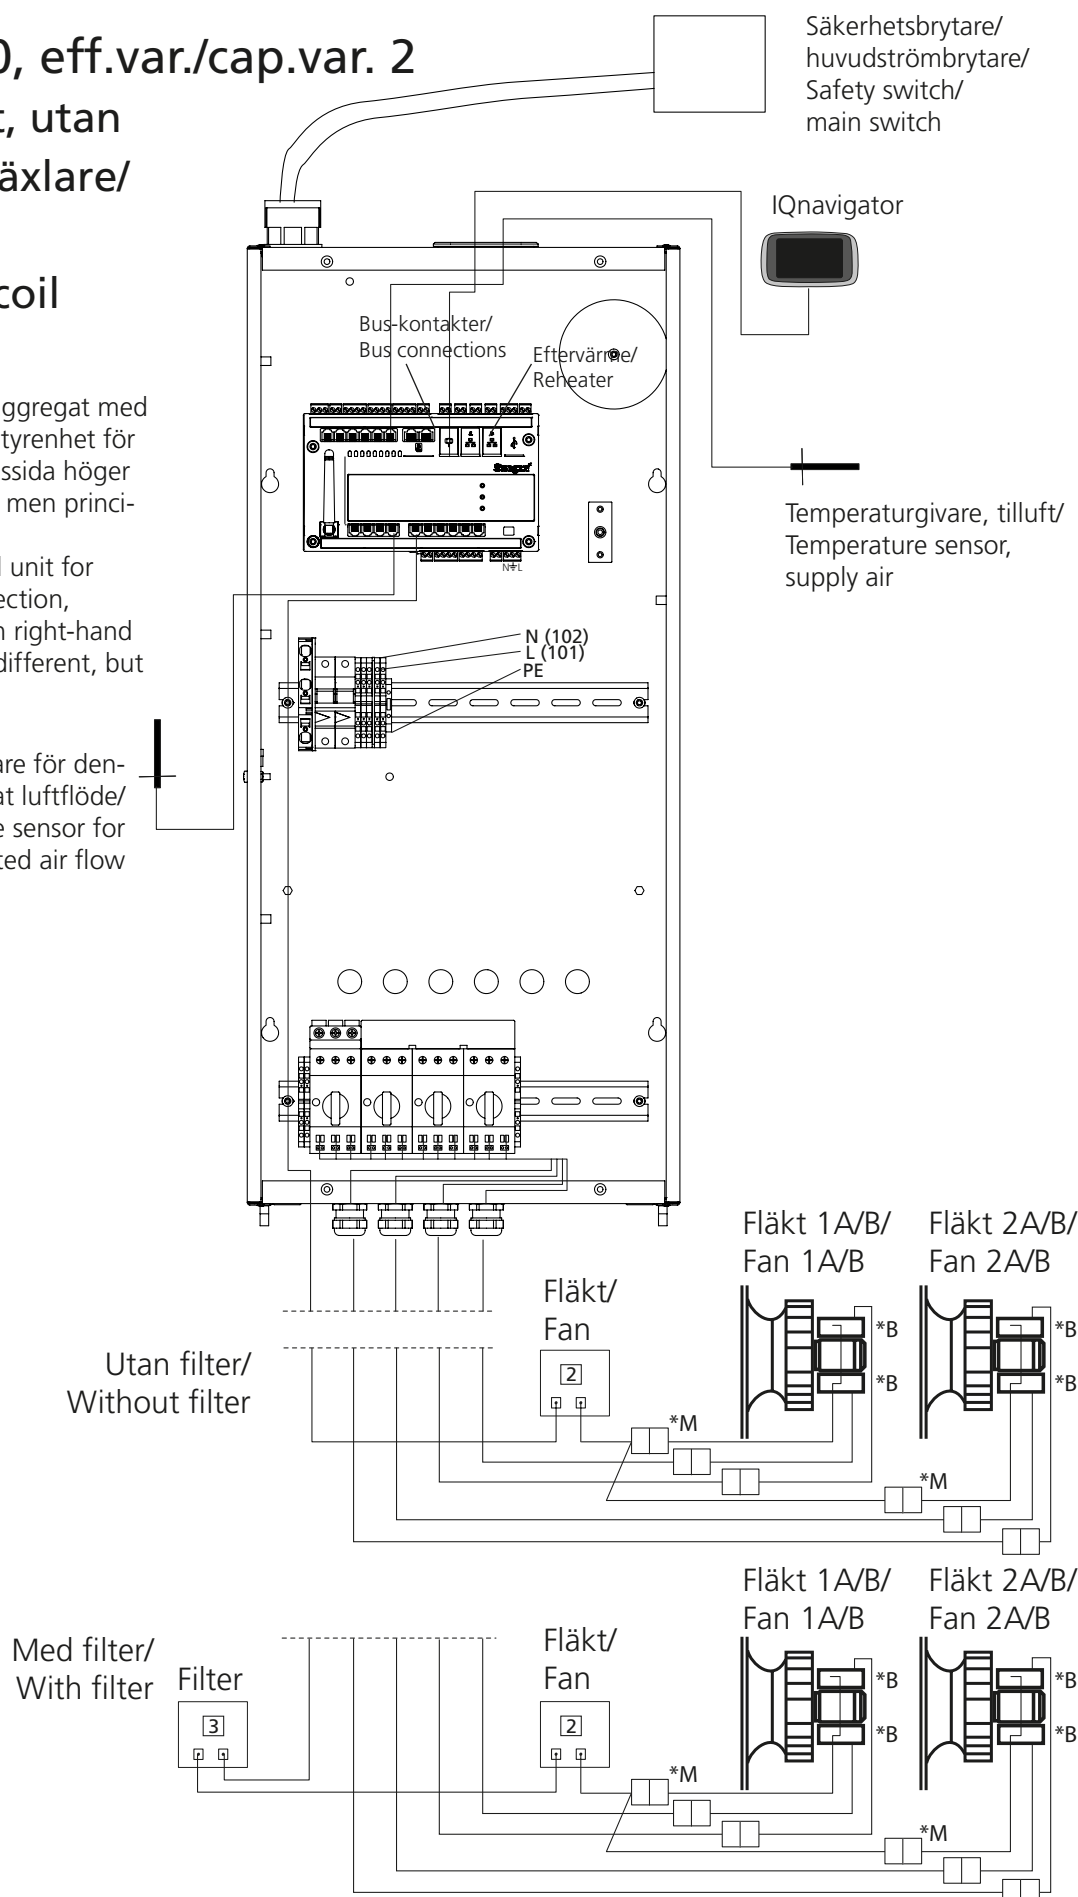

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet, utan
batterivärmeväxlare/


With control
unit, without coil
heat exch.

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

Kommunikationskabel till
GOLD SD med styrenhet/
Communication cable to
GOLD SD with control unit

Utan filter/
Without filter


Med filter/
With filter

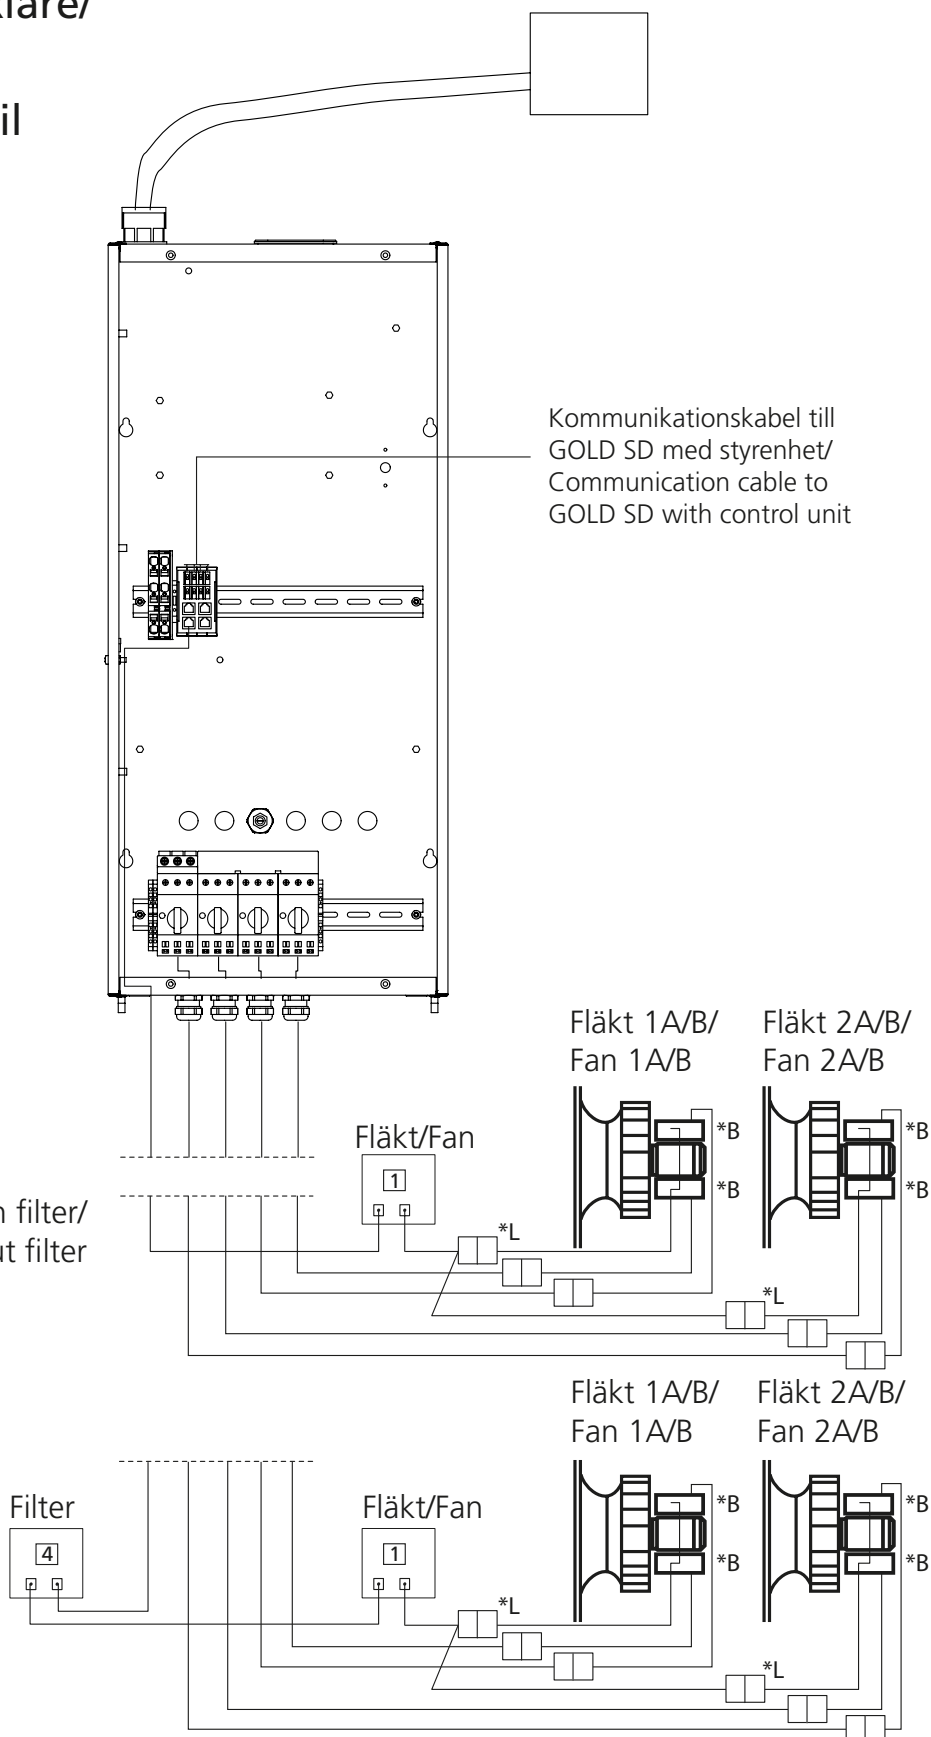


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet
till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

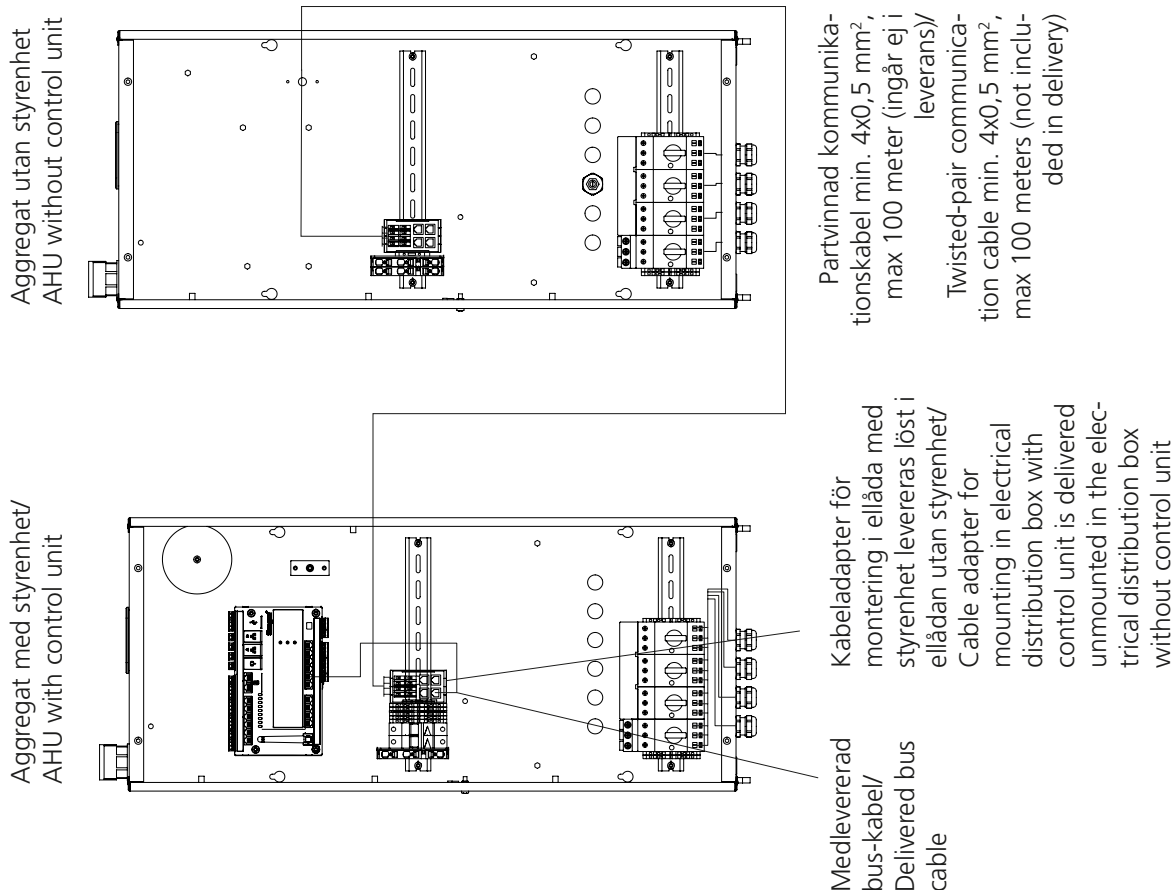

B: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120

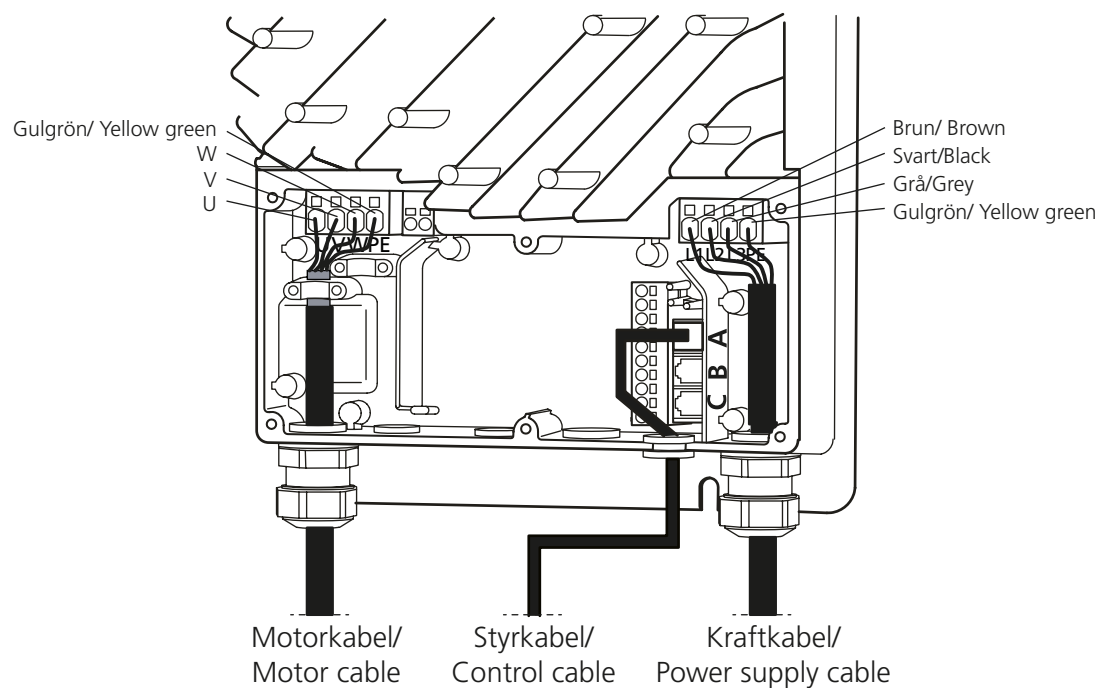

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

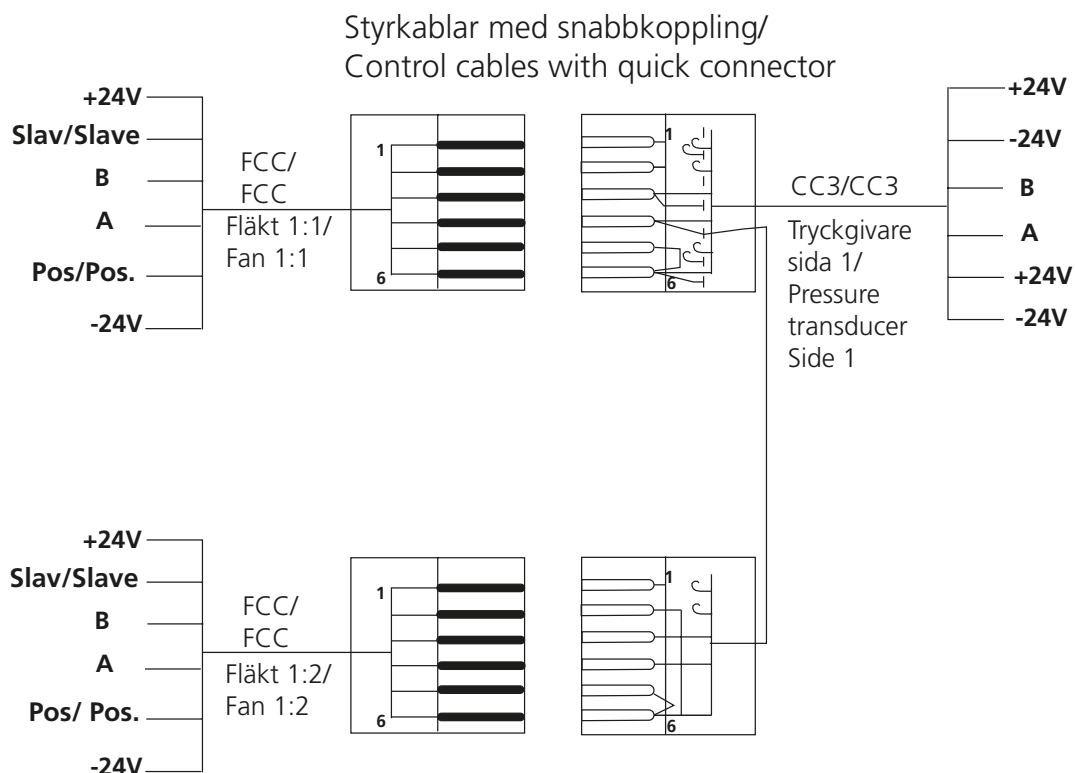

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

